

Abschlussbauwerk Brunnen A4

(übernommen aus Unterlagen der bnNETZE GmbH)

(Verkleinerung unmaßstäblich)

Zum heutigen Antrag auf Erteilung
einer wasserrechtlichen Bewilligung gehörend:

Die Antragstellerin:


.....

Die Sachbearbeiterin:


BIESKE UND PARTNER
Beratende Ingenieure GmbH

.....

Schnitt A-A

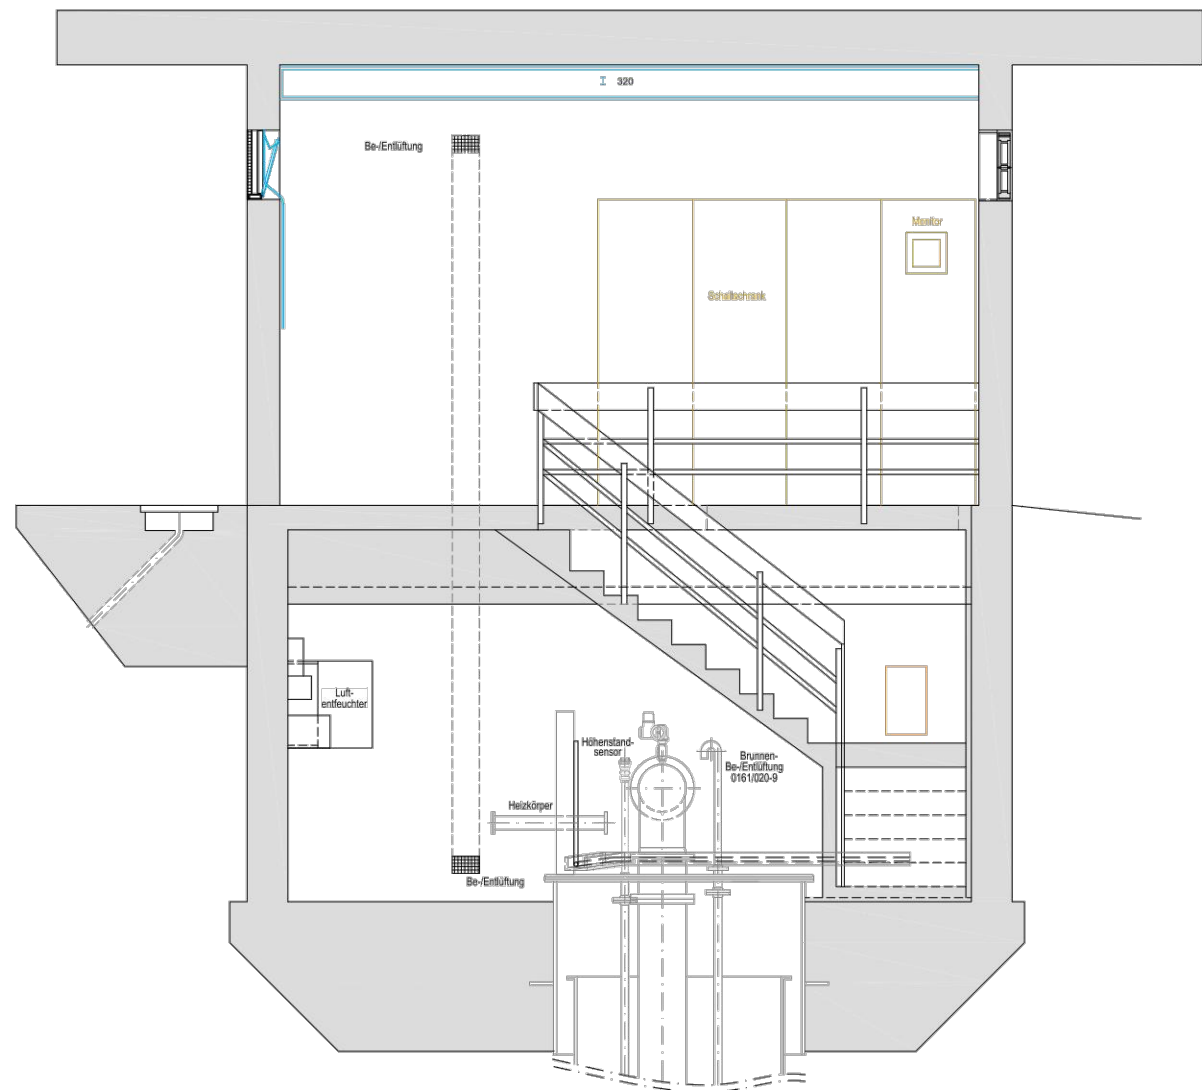

Schnitt B-B

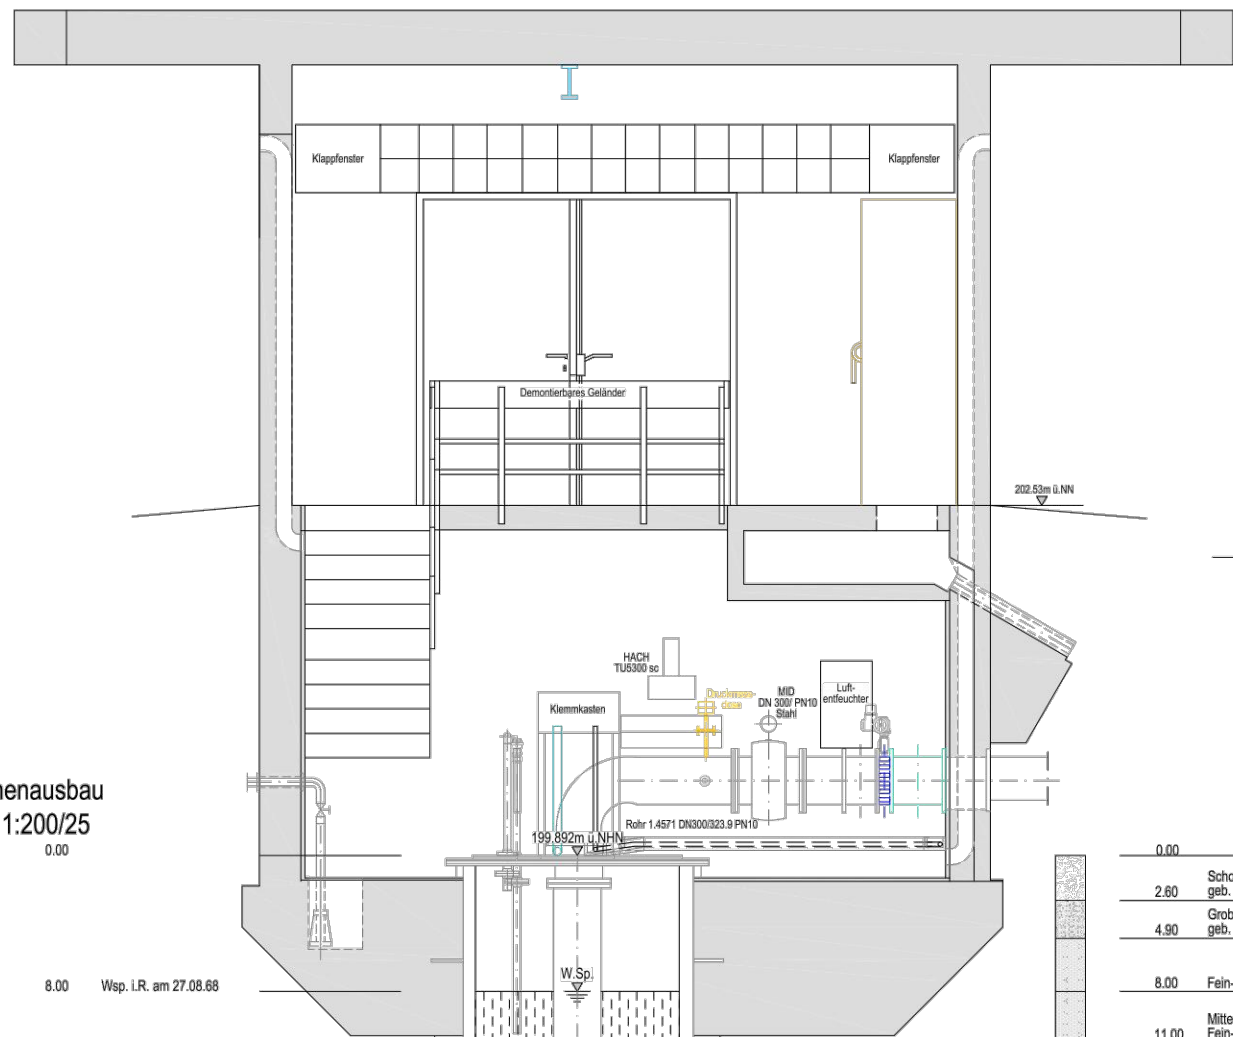

Brunnenausbau
MDH 1:200/25
0.00

8.00 Wap. L.R. am 27.08.88

12.00 UK Bohrung Ø2100

15.70 OK Kiesschüttung

17.00 OK Rilsanfilter NW1500

19.00 Kiesschüttungsgrenze

27.00 UK Rilsanfilter NW1500

29.00 OK Aufsatzrohr NW800

32.00 UK Aufsatzrohr NW1500

33.00 Kiesschüttungsgrenze

35.00 OK Rilsanfilter NW800

Kiesschüttungsgrenze

60.00 Kiesschüttungsgrenze

65.00 Kiesschüttungsgrenze

72.00 UK Rilsanfilter

75.00 UK Saugrohr NW800

Filterboden verstärkt

Festpunkt
203.00m ü NN

0.00	Schotter m. Lehm geb.
2.60	Grobkies m. Lehm geb.
4.90	Fein- bis Grobkies
8.00	Mittels. Fein-Grobkies
11.00	Mittelsand m. Kies
13.00	Mittelsand, Grobsand, Fein-Mittel-Grobkies
19.00	Feinkies m. Steinen Ø150 Grobsand
23.00	Mittels. Mittel- Grobkies
26.00	Ton hart
30.00	Mittels. Mittel- Grobsand
33.00	Feinkies, Grobsand
35.00	Fein- Mittelskies, Mittel- Grobsand
41.00	Fein- Mittelskies, Grobs. Grobk.b. Ø300
43.00	Fein- Mittelskies, Grobs. Grobs. Grobk.b. Ø300
45.00	Feinkies, Grobsand rotbraun, grau
53.00	Fein-Mittelskies, Grobs.
57.00	Fein-Grobk. Ø300 Grobs.
60.00	Mittel- Grobkies Ø300 Mittel- Grobsand fest
65.00	Mittel- Grobkies, Grobs.
68.00	Grobk. Ø400, Grobsand
72.00	Mittel-Grobk. Schotter
75.00	

Grundriss

