Lageplan
Maßstab 1:1000

Regelschnitt
Maßstab 1:50

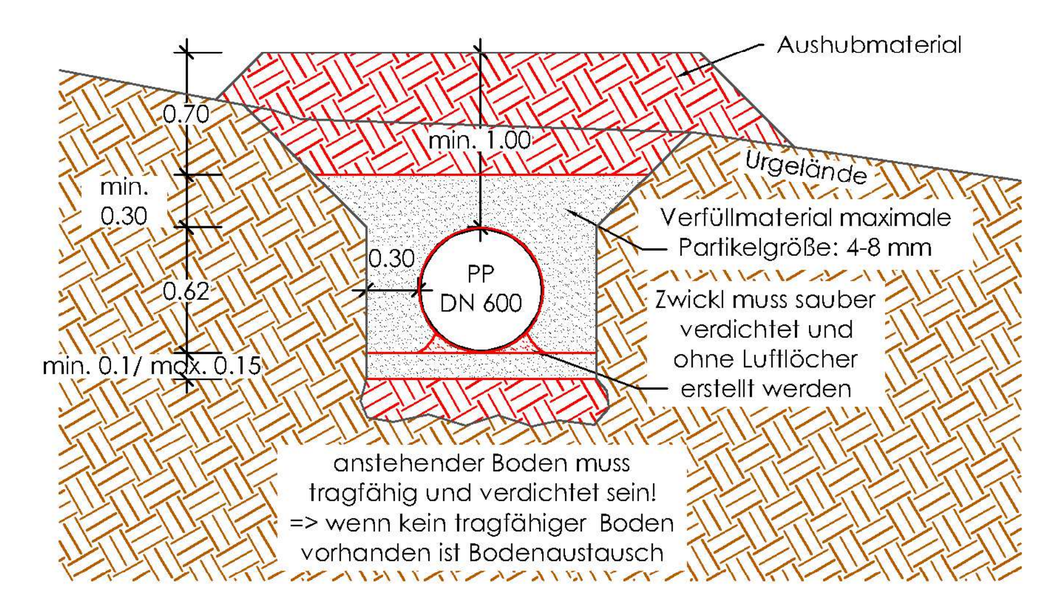

Achse: LS 1

Höhenplan: HP LS 1

Maßstab: 1:250

Überhöhung: 1 : 1

Haltungsbezeichnung	H18	H17	H16	H15	H14	H13	H12	H11
Haltungslänge [m]	0.99	24.92	24.62	6.69	50.85	11.25	6.32	83.14
Nennweite	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600
Sohlgefälle [%]	0,0%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	21,5%	17,8%	1,1%

Station [m]	Rohrsohle [m]	Urgelände [m]
0,00		
15,08		600.21
18,30		601.86
34,52		603.82
36,13		603.90
	602,55	
63,16	604,12	605.76
87,73	605,68	607.46
94,41	606,10	607.92
	609,30	
156,15	611,67	614.58
	612,78	
245,51	613,72	613.18

Haltungsbezeichnung	H10	H09	H08	H07	H06	H05	H04	H03
Haltungslänge [m]	86.50	17.48	19.39	47.04	41.52	10.09	39.53	26.74
Nennweite	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600
Sohlgefälle [%]	1,1%	1,1%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	4,5%	4,5%

Station [m]	Rohrsohle [m]	Urgelände [m]
245,51	613,72	613.18
332,00	614,70	616.19
	614,90	
368,86	615,64	617.62
415,87	617,45	619.76
457,36	619,04	620.60
	619,43	
506,93	621,23	623.08

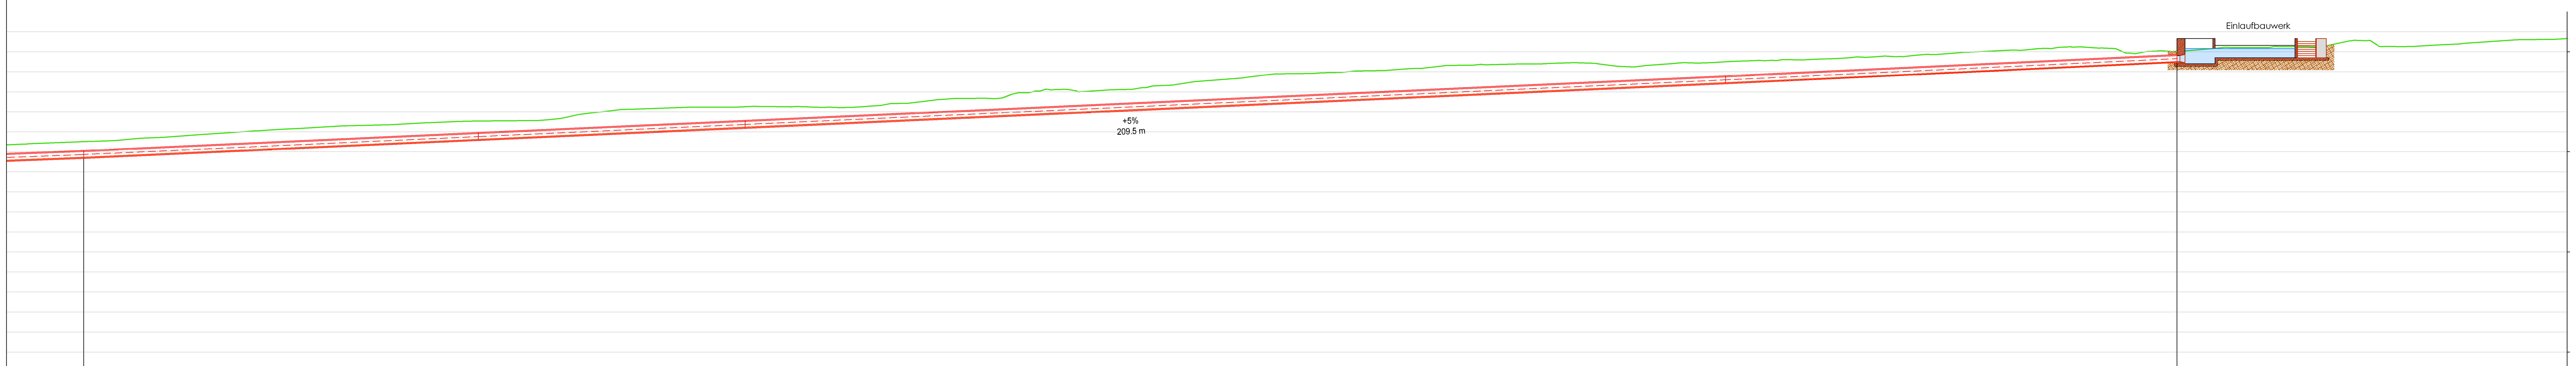

Haltungsbezeichnung	H05	H04	H03	H02	H01
Haltungslänge [m]	10.09	39.53	26.74	98.23	45.23
Nennweite	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600	DN 600
Sohlgefälle [%]	3,8%	4,5%	4,5%	4,5%	4,7%

Station [m]	Rohrsohle [m]	Urgelände [m]
	619,43	
506,93	621,23	623.08
533,64	622,44	624.52
631,77	626,90	629.00
	629,02	
680,25		630.30
692,30		630.67
697,02		630.65
716,00		

Legende:
- Urgelände
- Bestand
- geplant
- dauerhaft überströmt
- Beton

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Alle Höhen in DE_DHHN2016_NH / m ü. NN

Entwurfsbearbeitung:
INGENIEURBÜRO PFEFFER
Stadtplatz 9, 94209 Regen
Tel.: 09921/97171012
Fax.: 09921/97171010
E-Mail: info@ingenieurbuero-pfeffer.de
Wasser - Umwelt - Energie

	Datum	Zeichen
bearbeitet	13.10.2022	Kauschinger
gezeichnet	04.04.2022	Kauschinger

Genehmigungsplanung

Antragsteller: Franz Dengscherz, Riederbergstraße 2, 93462 Lam

WKA Hinterschmelz
Fließgewässer: Lambach
Projektgebiet: Gemeinde Lam

Unterlage 4
Lageplan	M 1:1000
Rohrleitungsplan	M 1: 250
Regelschnitt	M 1: 50

aufgestellt und geprüft
Dipl. Ing. Christoph Pfeffer

Regen den,13.10.2022