

## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. §73 VwVfG)

Der Plan hat satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20.....

bis ..... 20.....

in der Gemeinde.....

Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens 1 Woche vor Auslegung ortsüblich bekanntgegeben worden.

**Gemeinde**



## Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom ..... 20.....

**Planfeststellungsbehörde**



## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes  
haben satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20.....

bis ..... 20.....

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**



# Fundamentskizzen

110-kV-Hochspannungsfreileitung  
Breckenheim - Bierstadt, Bl. 3063  
Abschnitt: Pkt. Breckenheim – Pkt. Kloppenheim

Hinweis:


Stand: 30.07.2021

Inhalt: Seite 1 - 3

**eqos**  
Energie

**Syna** 

## Plattenfundament

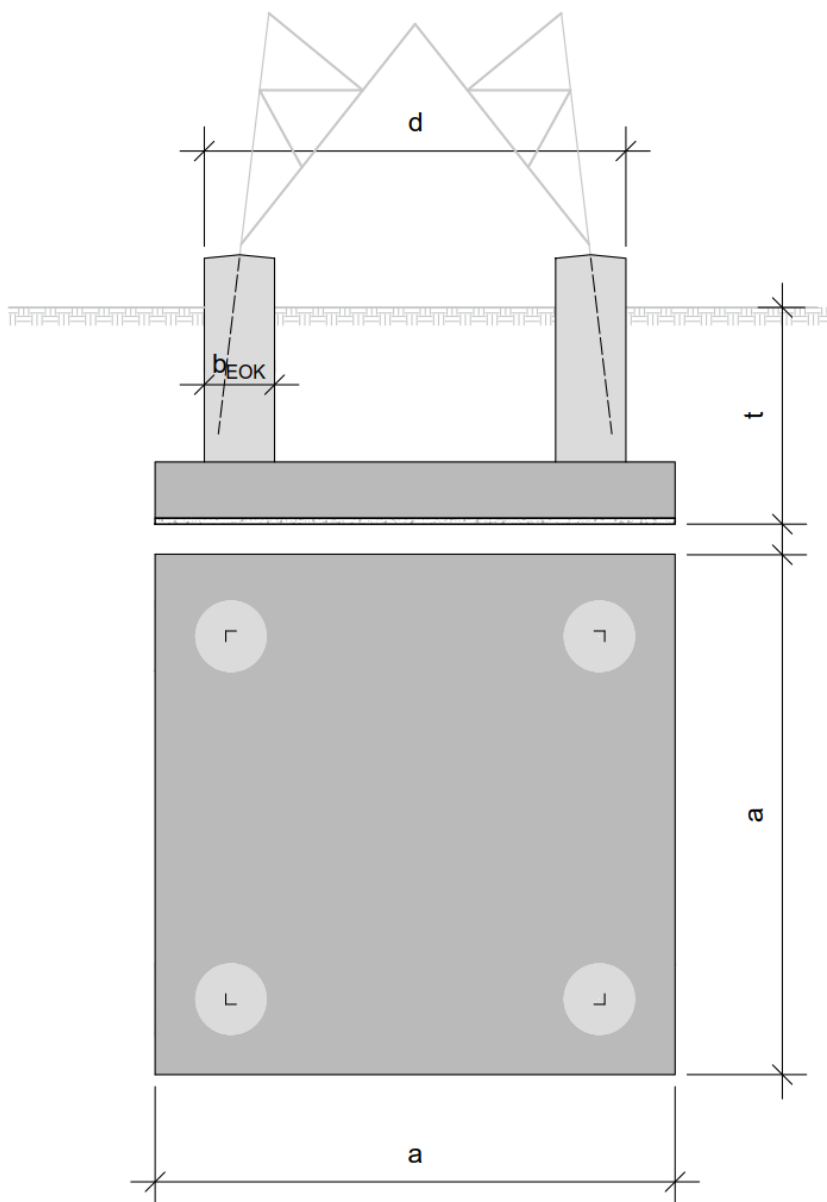

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

$b_{EOK}$  = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

d = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe


t = Gründungstiefe des Fundamentes

Schemazeichnung der Masten

Anhang 5.1

Blatt 2 von 2

Stufenfundament

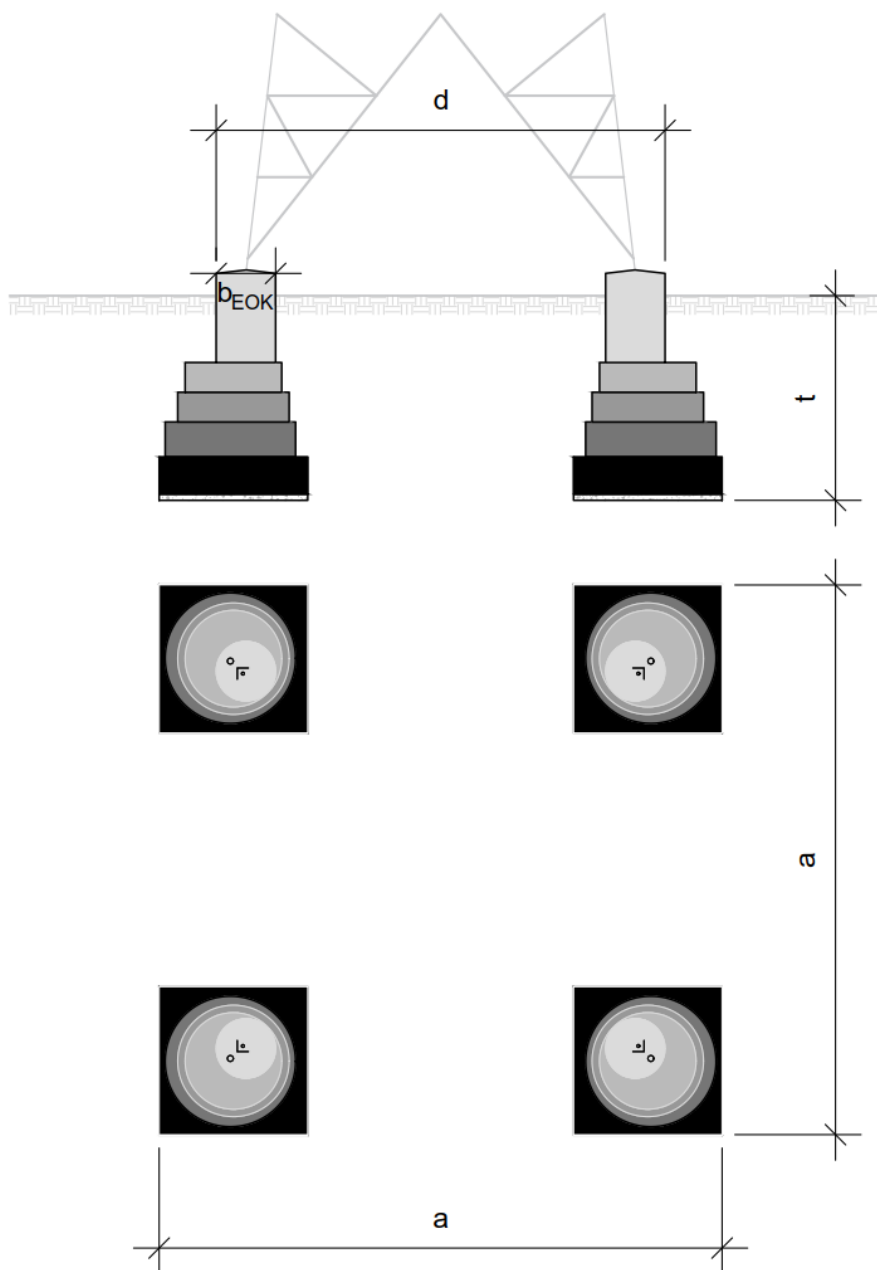

EOK = Erdoberkante

$a$  = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

$b_{EOK}$  = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

$d$  = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

$t$  = Gründungstiefe des Fundamentes