

7
T1-31.00
- 340.4 -

8
T1-25.00
- 320.0 -

9
T1-29.00
- 266.2 -

10
WA160-25.00

avacon

Abschnitt A
Anlage 11.2

Rechtserwerbsplan 110-kV-Leitung Twistetal - Paderborn/S LH-11-1205

Mast Nr. 7 - Mast Nr. 10

Legende:

32
T1-29.00

33
WA160-23.00

- 268.8 -

Mastnummer

Länge von Mast zu Mast

Masttyp

temp. Zuwegung

Schutzbereich (Bestand)

dauerhafte Zuwegung

Trassenachse

Freileitung

Arbeitsfläche

mögliches Fundament (Neubau)

Schutzbereich (Neubau)

Bemaßung des Schutzbereiches

- 1 Bauwerksnummer
- 1 Eigentümer Schlüsselnummer
- 5 Grundstücks- ordnungsnummer
- 37 Flurstücksnummer
- Tragmast (Bestand)
- Abspannmast (Bestand)
- Abspannmast (Neubau)
- Tragmast (Neubau)
- Mast (Rückbau)


Grenzen:

- Land
- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Flurbereinigung
- Rückbau Hoch- und Mittelsp.-Ltg.

Quellvermerk: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation © 2017-2021

Planfeststellungsunterlage

Index	Datum	Gezeichnet	Änderung		
Zugehörigkeit			Verweis	Maßstab	Format
				1:2000	841x2
Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von	Erstelldatum	Status	Zahlteil
	K2 Engineering GmbH Kovacs / Fiemme	Avacon Netz GmbH U. Herrmann	20.12.2021	Gültig	06 Blatt 58
avacon	Objektname 110-kV-Leitung Twistetal - Paderborn/S				
	Klassifikation Rechtserwerbsplan				
ID	Titel LH-11-1205, Mast Nr. 7 - Mast Nr. 10				

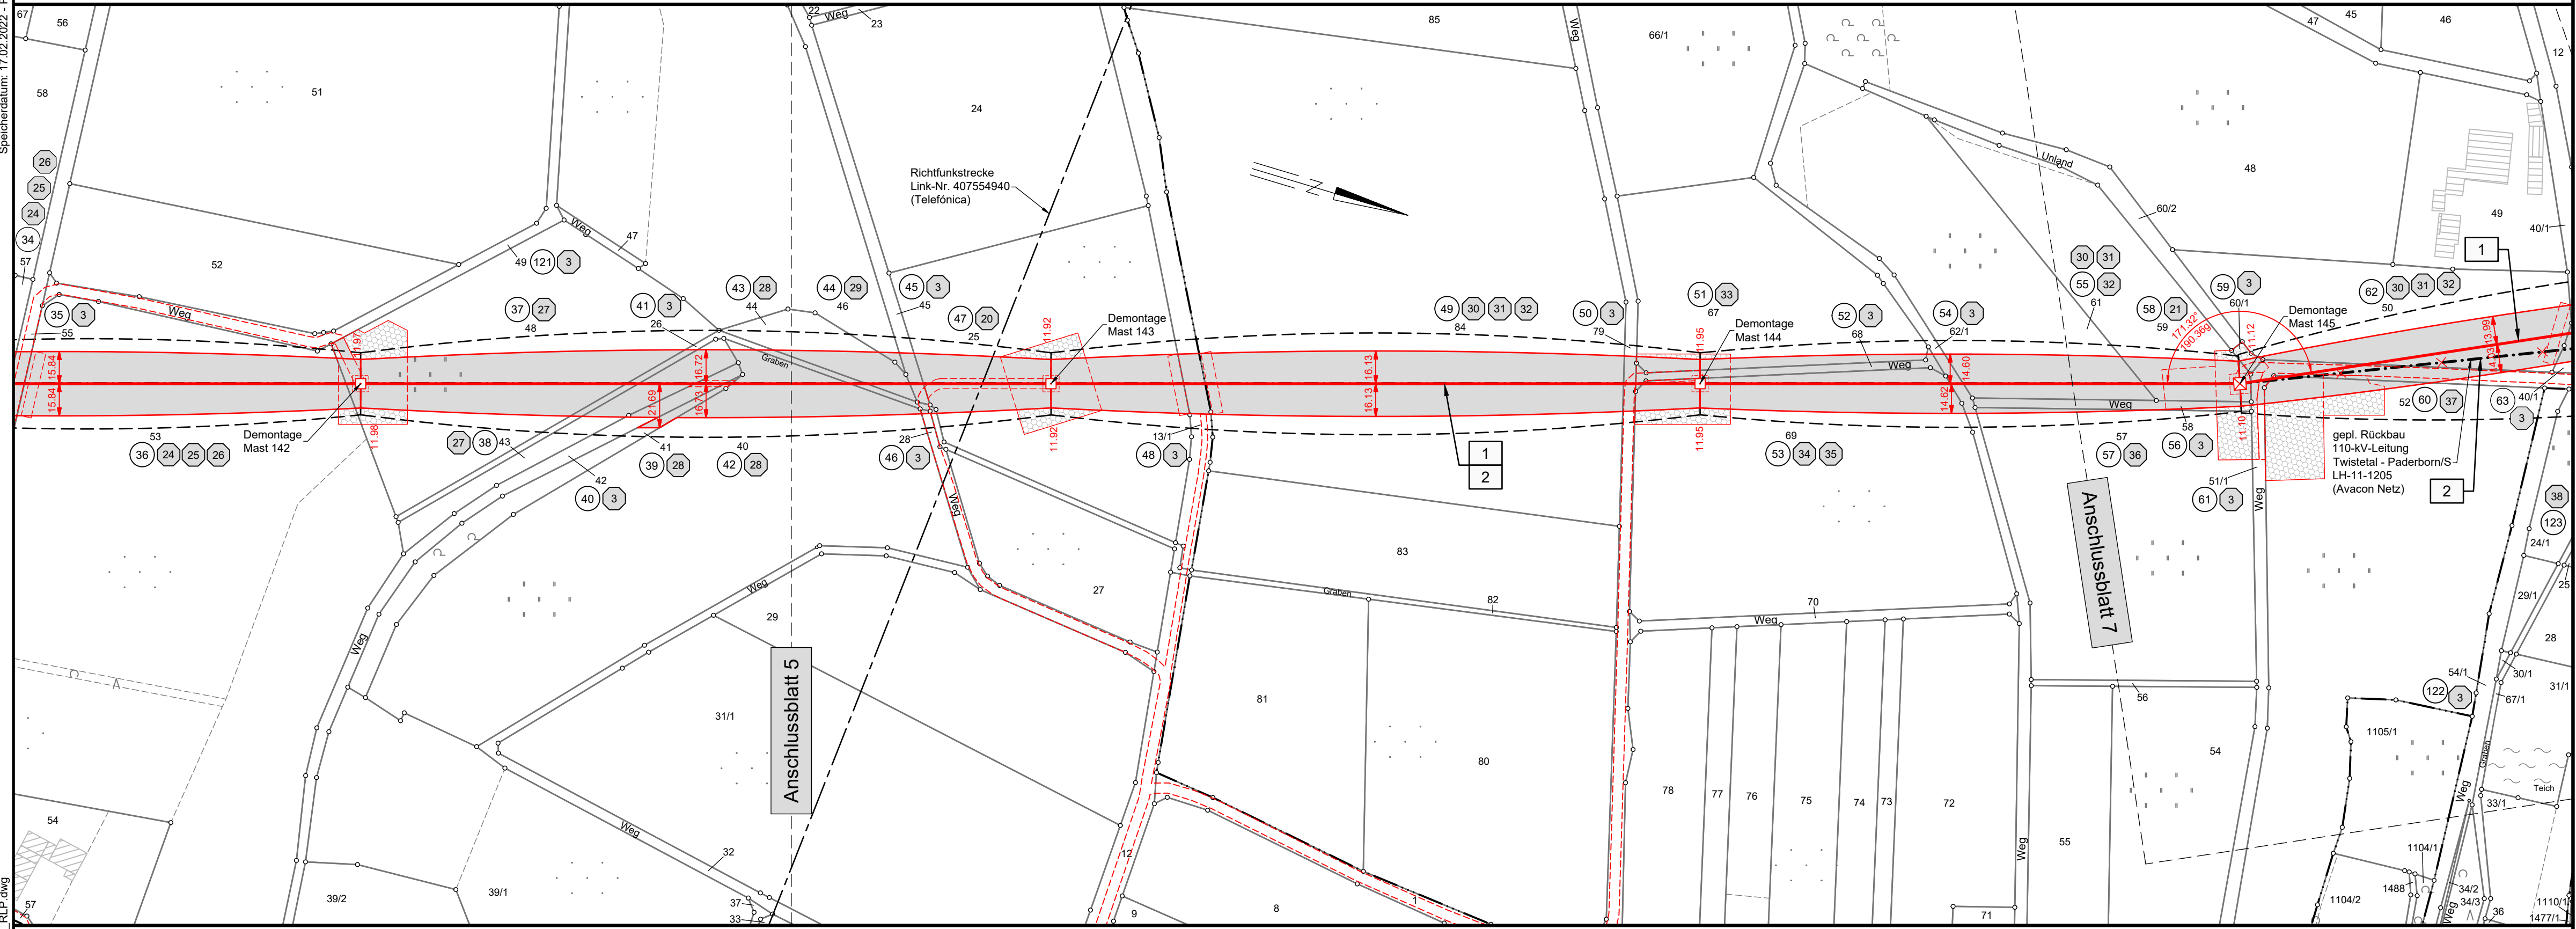

Kreis Waldeck-Frankenberg
Stadt Bad Arolsen
Gemarkung Mengerlinghausen

Flur 41

Flur 42

Flur 1

Flur 19