




Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 021785
Bauvorhaben : U 5 Ost E
Datum : 11.10.2016
Gez. : Boe

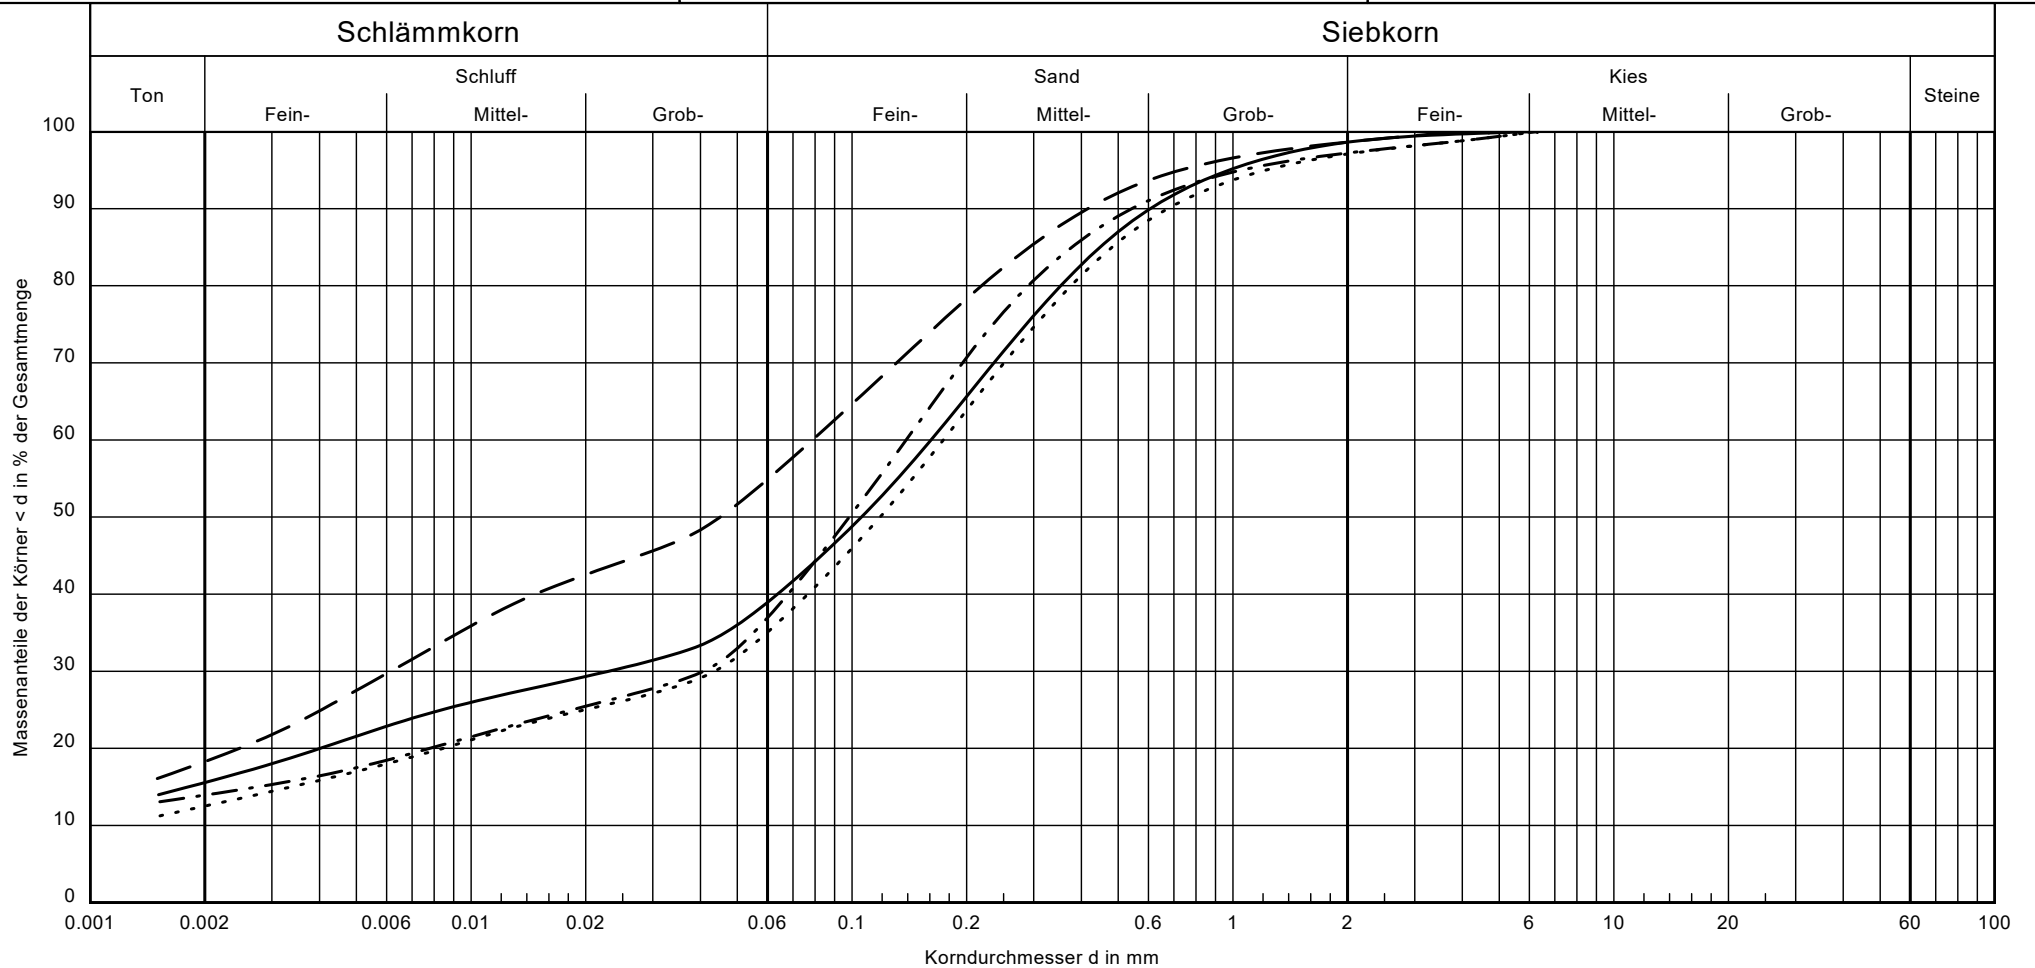

Entnahmestelle:	B 55	B 56	B 56	B 57
Tiefe: [m]	31,75	4,50	22,00	22,00
Labornummer:	73	36	40	127
Geologische Bez.:	Geschiebemergel	Geschiebemergel	Geschiebemergel	Geschiebemergel
Bodenart:	S, t, u, g"	S, \bar{u} , t, g"	S, u, t', g"	S, u, t'
Arbeitsweise:	Sieb - Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- - - - -

Anlage:
022445/7.4.8