




Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 021785
Bauvorhaben : U 5 Ost E
Datum : 20.01.2017
Gez. : Boe

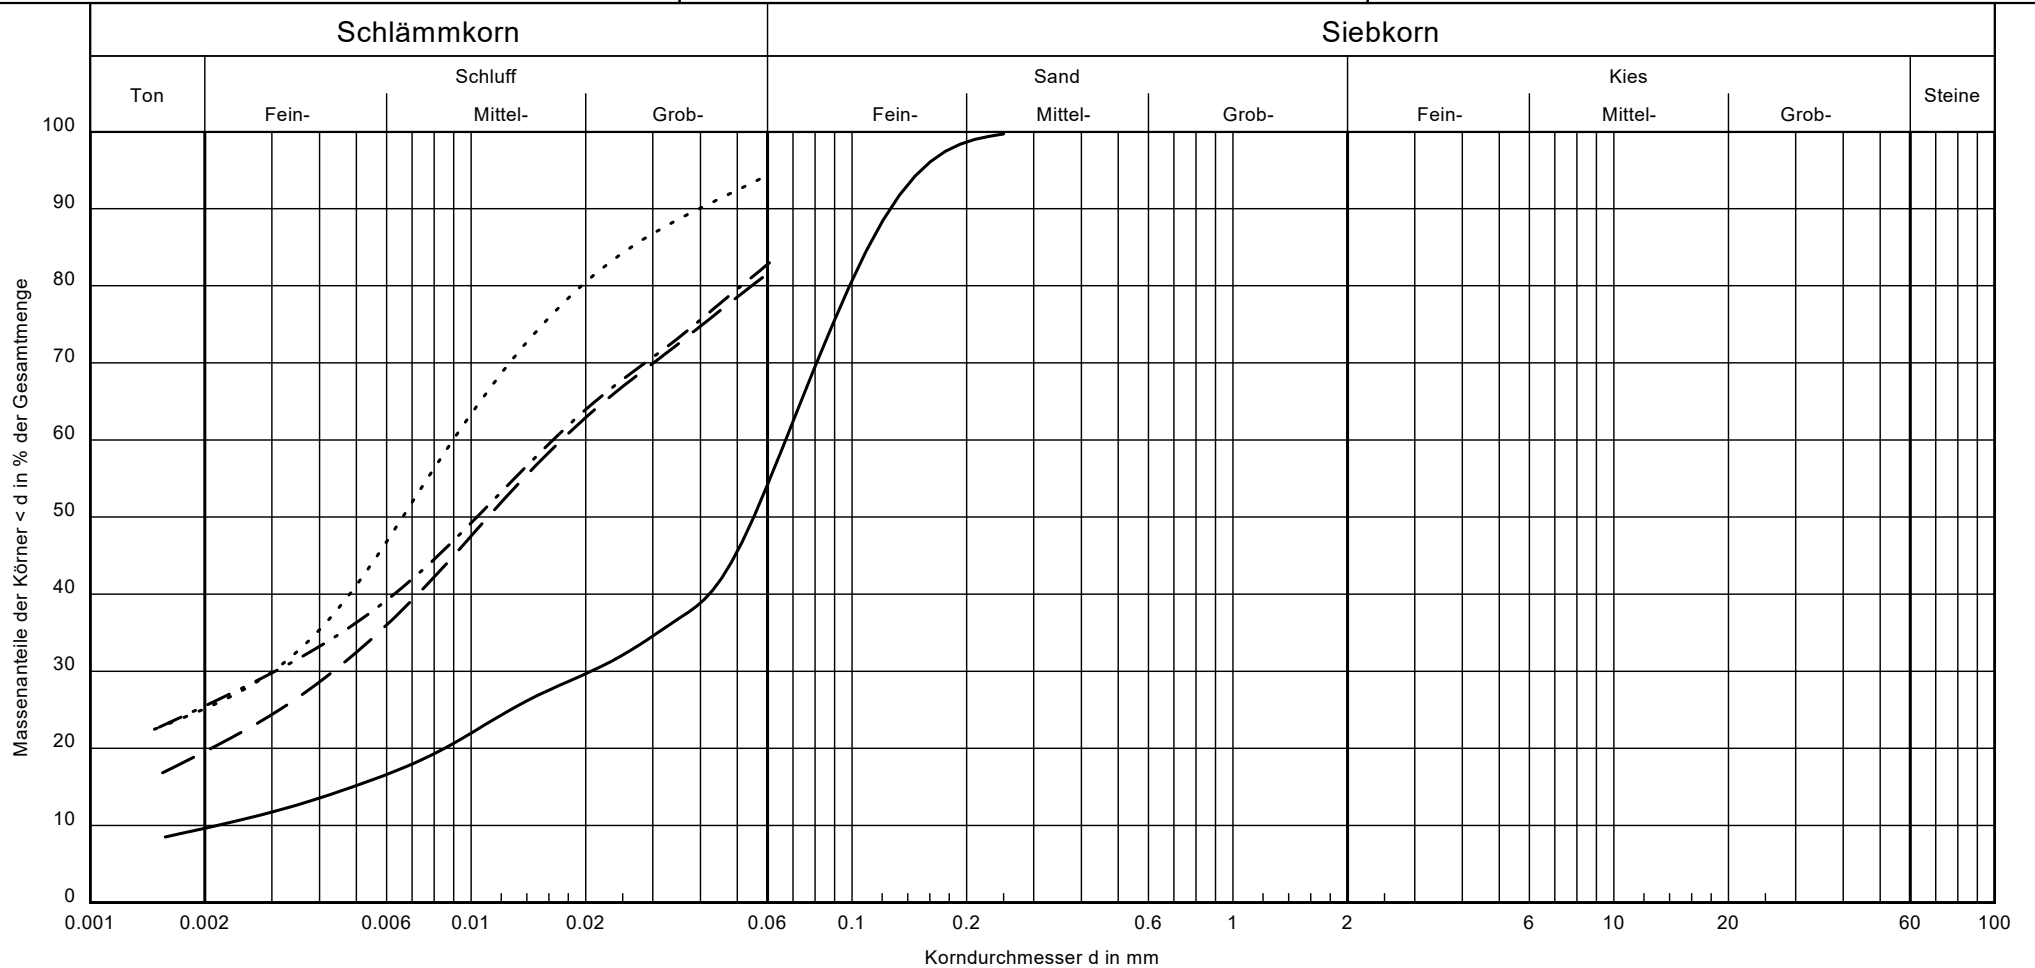

Entnahmestelle:	B 48	B 48	B 48	B 49
Tiefe: [m]	28,0	35,0	41,0	36,25
Labornummer:	42	43	44	125
Geologische Bez.:	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton
Bodenart:	U, fS, t'	U, t, fs'	U, t, fs	U, t, fs
Arbeitsweise:	Sieb - Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- - - - -

Anlage:
022445/7.7.1