




Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 022445
Bauvorhaben : U5 Ost E
Datum : 17.09.18
Gez. : AK

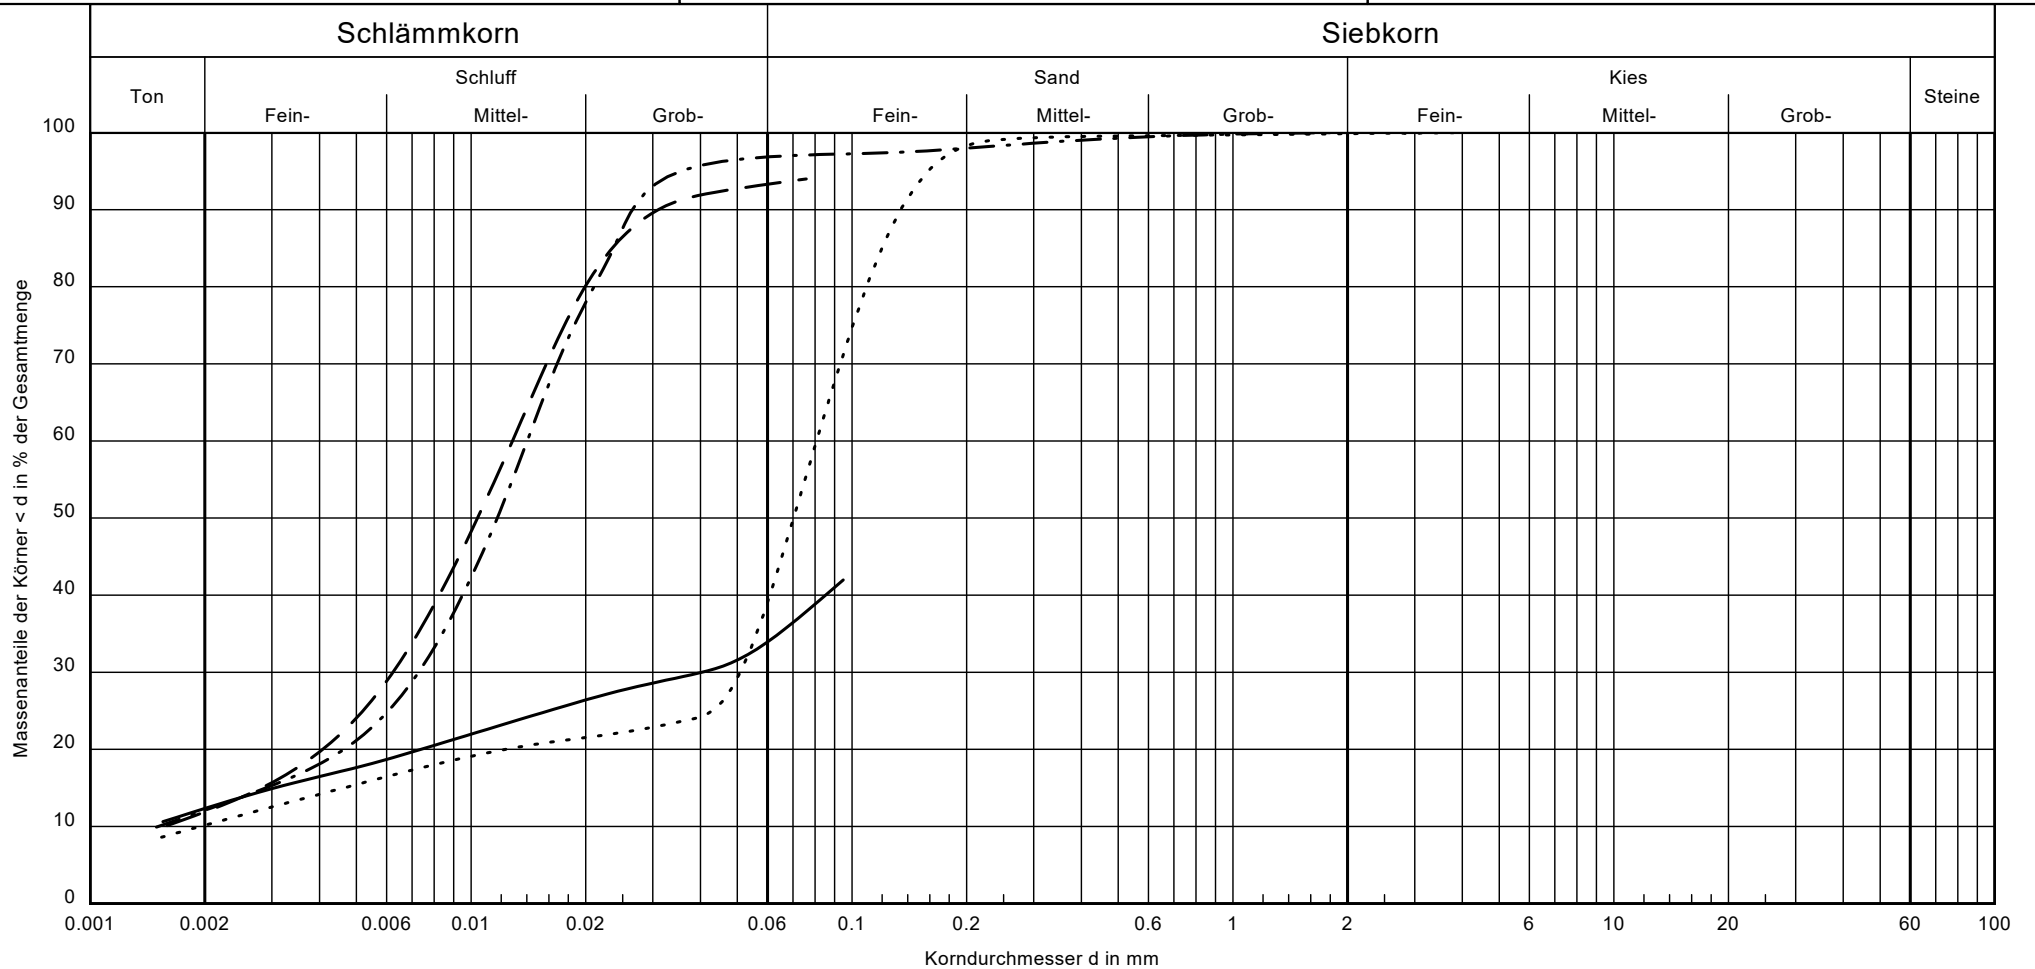

Entnahmestelle:	B 83a/17	B 84/17	B 85/17	B 84/17
Tiefe: [m]	65,25	32,05	32,45	65,00
Labornummer:	195	100	114	133
Geologische Bez.:	Lauenburger Ton, \bar{s}	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Beckensand (LT)
Bodenart:	fS, u, t'	U, t', fs'	U, t', s''	fS, \bar{u} , t'
Arbeitsweise:	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse	Sieb-Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- - - - -