




Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 021785
Bauvorhaben : U 5 Ost E
Datum : 20.01.2017
Gez. : Boe

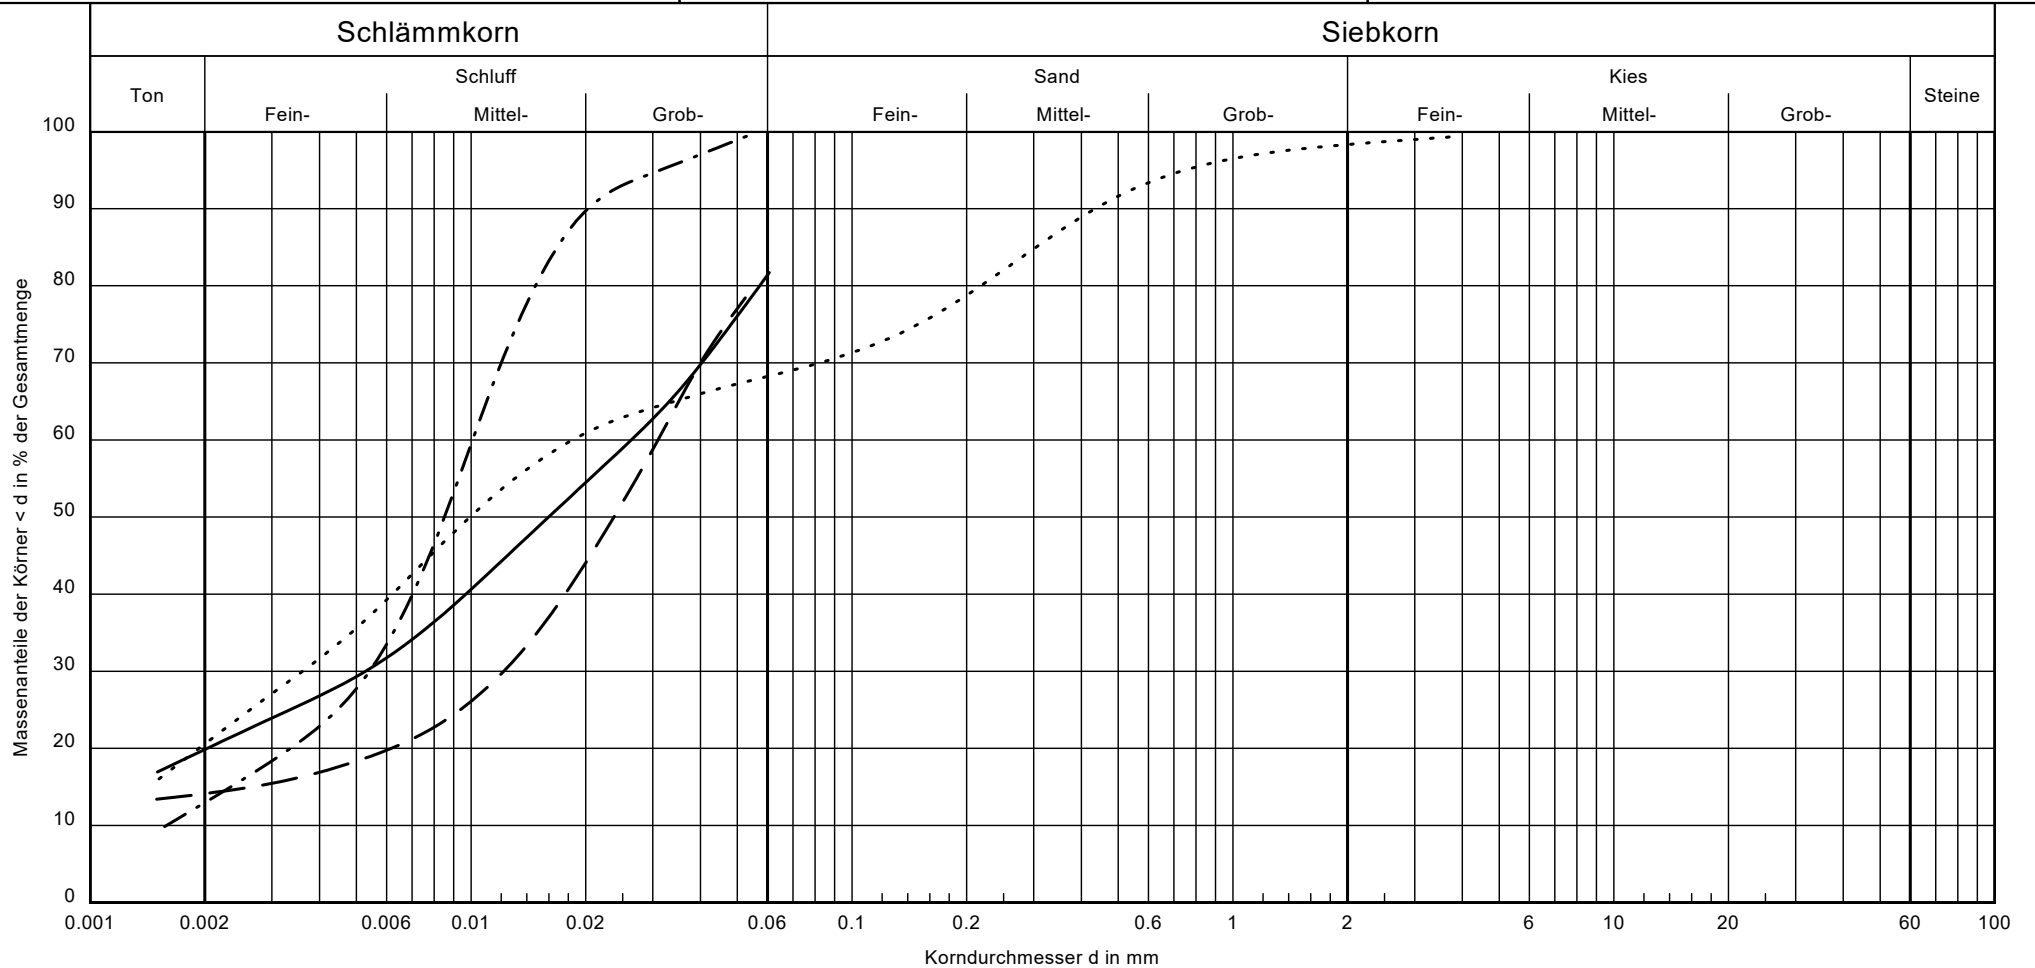

Entnahmestelle:	B 49	B 49	B 50	B 50
Tiefe: [m]	36,5	38,75	33,25	35,35
Labornummer:	12	124	144	145
Geologische Bez.:	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton
Bodenart:	U, t, fs	U, t', fs	U, t'	U, t, fs', ms'
Arbeitsweise:	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- . - . -

Anlage:
022445/7.7.2