




Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 021785
Bauvorhaben : U 5 Ost E
Datum : 20.01.2017
Gez. : Boe

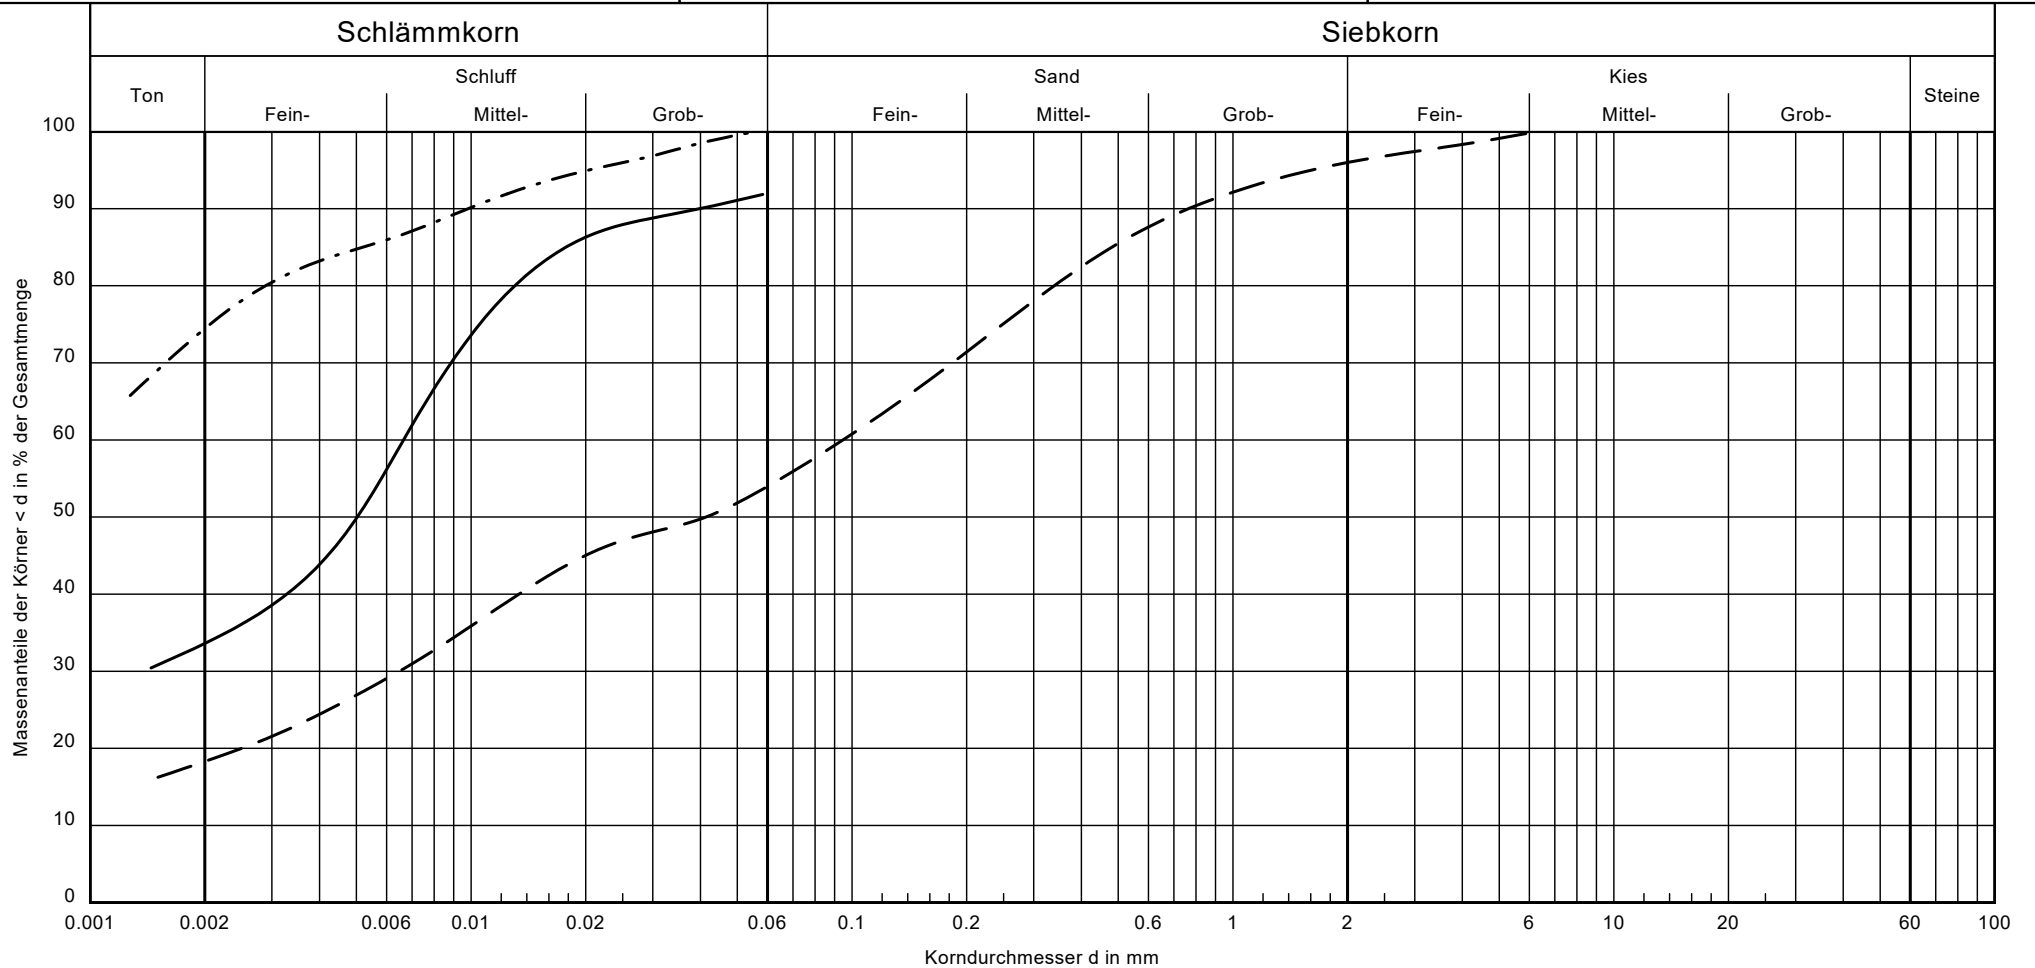

Entnahmestelle:	B 59	B 61	B 69
Tiefe: [m]	44,05	34,50	25,00
Labornummer:	132	153	7
Geologische Bez.:	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton
Bodenart:	U, \bar{t}	S, \bar{u} , t	T, u
Arbeitsweise:	Schlammanalyse	Sieb - Schlammanalyse	Schlammanalyse
Signatur	—————	—————	—————

Anlage:
022445/7.7.3