




# Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 022445  
Bauvorhaben : U5 Ost E  
Datum : 15.03.18  
Gez. : AK

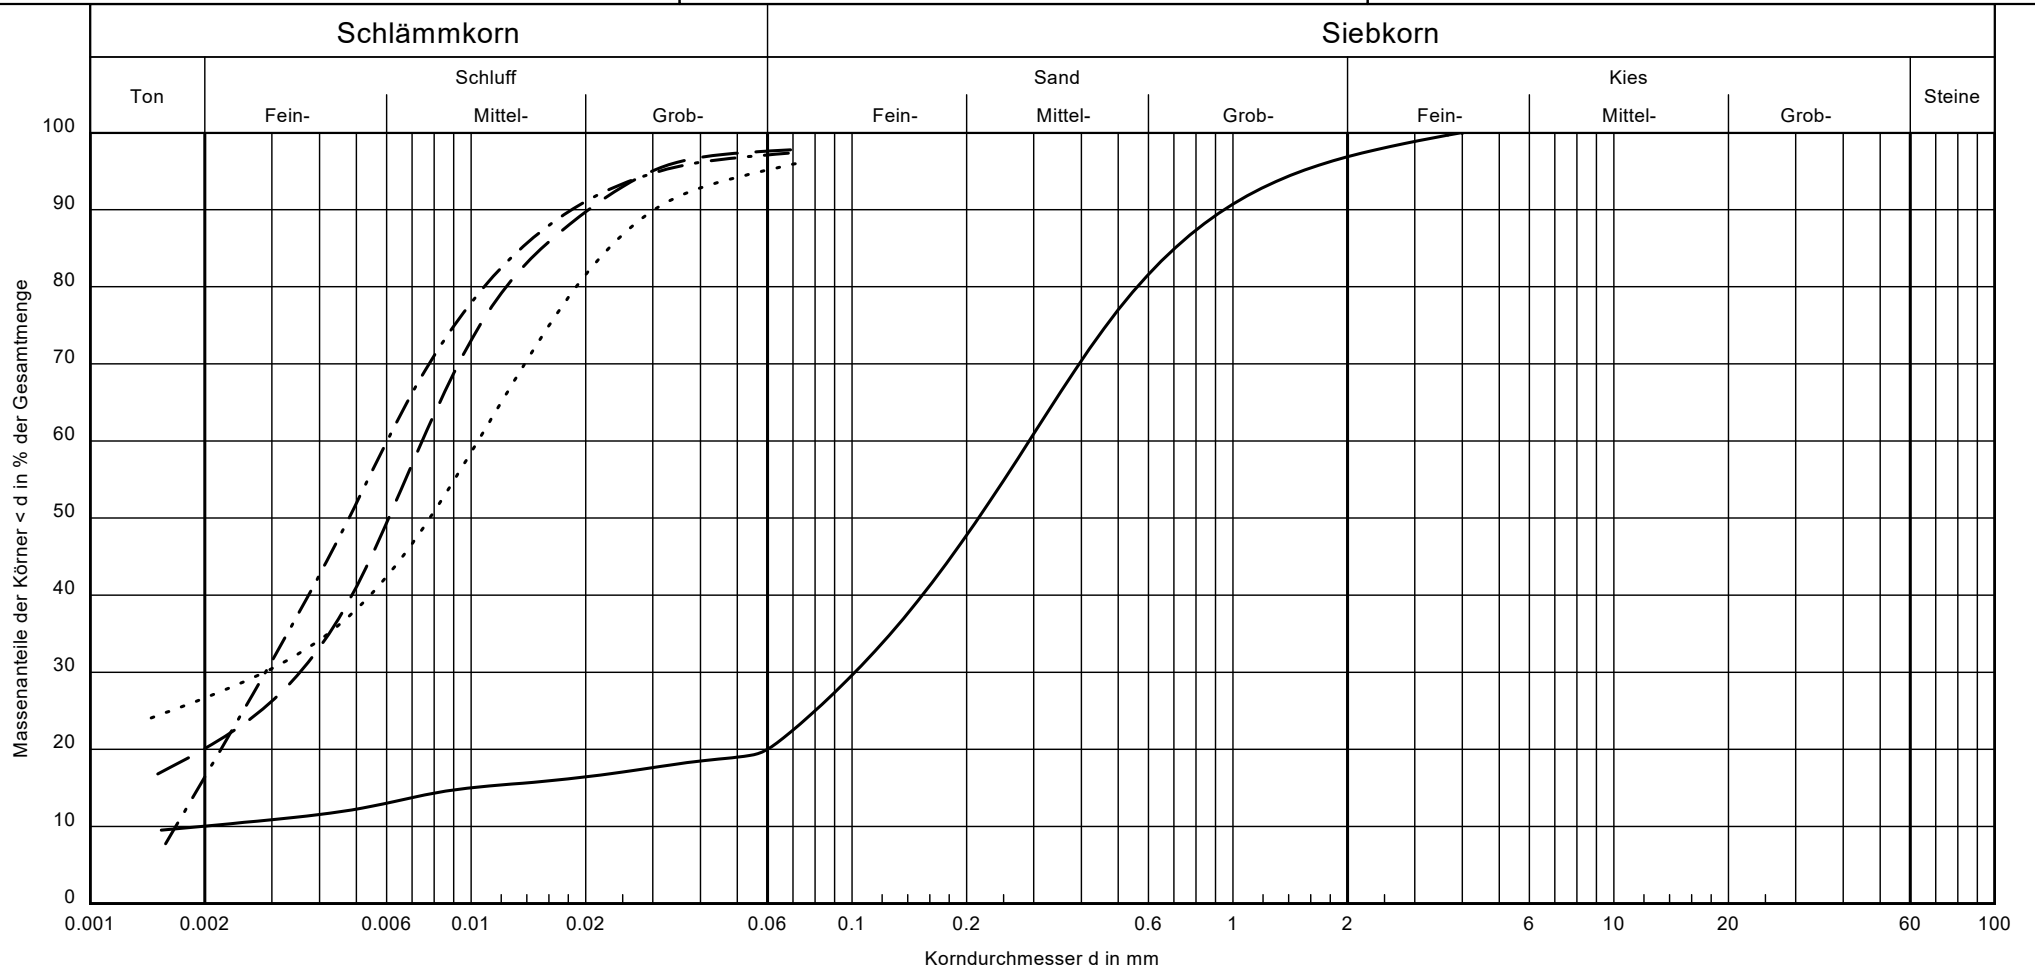

Entnahmestelle:	B19/17	B 57/17	B 57/17	B 57/17
Tiefe: [m]	38,30	37,75	41,00	42,60
Labornummer:	18	194	72	183
Geologische Bez.:	Beckensand (LT)	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton
Bodenart:	fS-mS,t',u',gs',g"	U, t,fs"	U, t,fs"	U, t,fs"
Arbeitsweise:	Sieb - Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- . - . - .	.....

Anlage:  
022445/7.7.4