




Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 022445
Bauvorhaben : U5 Ost E
Datum : 03.04.18
Gez. : AK

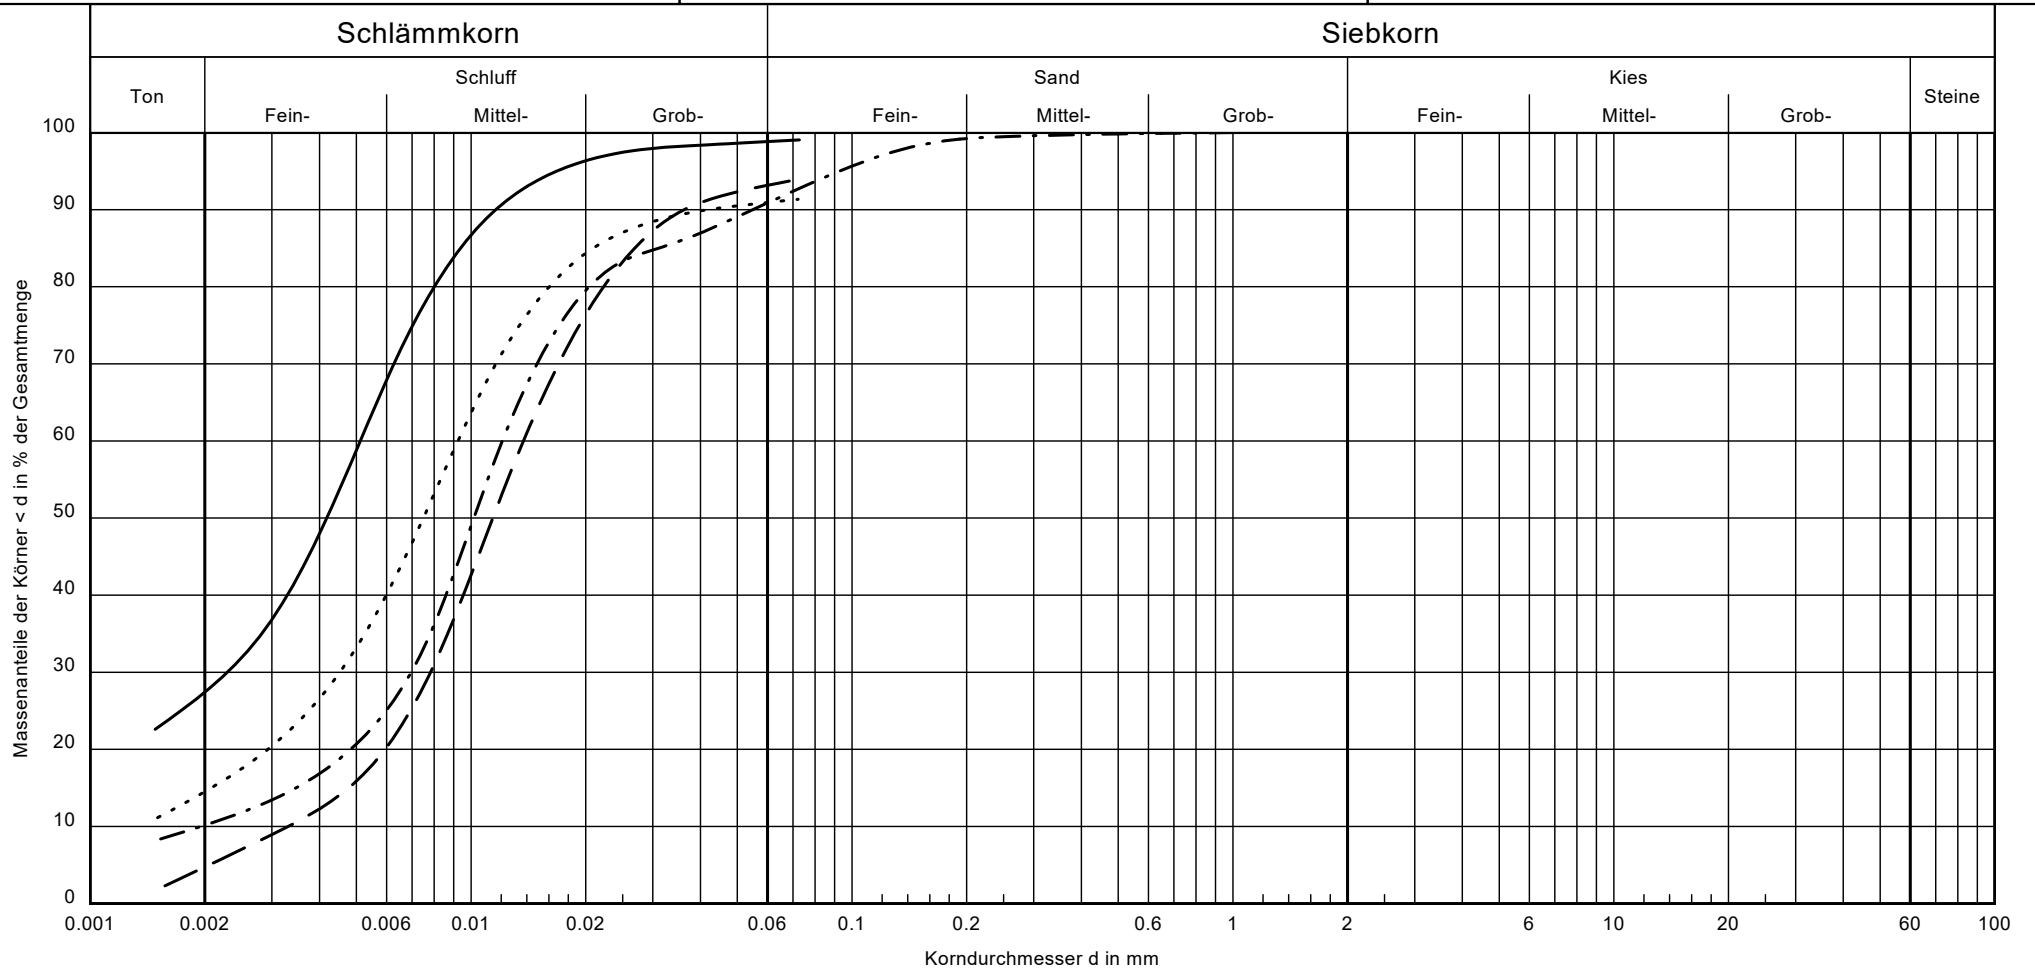

Entnahmestelle:	B 58/17	B 60/17	B 60/17	B 61/17
Tiefe: [m]	44,00	47,25	50,00	33,25
Labornummer:	66	192	64	107
Geologische Bez.:	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton
Bodenart:	U, t, fs"	U, fs',t"	U, t', fs'	U, t', fs'
Arbeitsweise:	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse	Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- . - . -

Anlage:
022445/7.7.5