




Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 022445
Bauvorhaben : U5 Ost E
Datum : 26.04.18
Gez. : AK

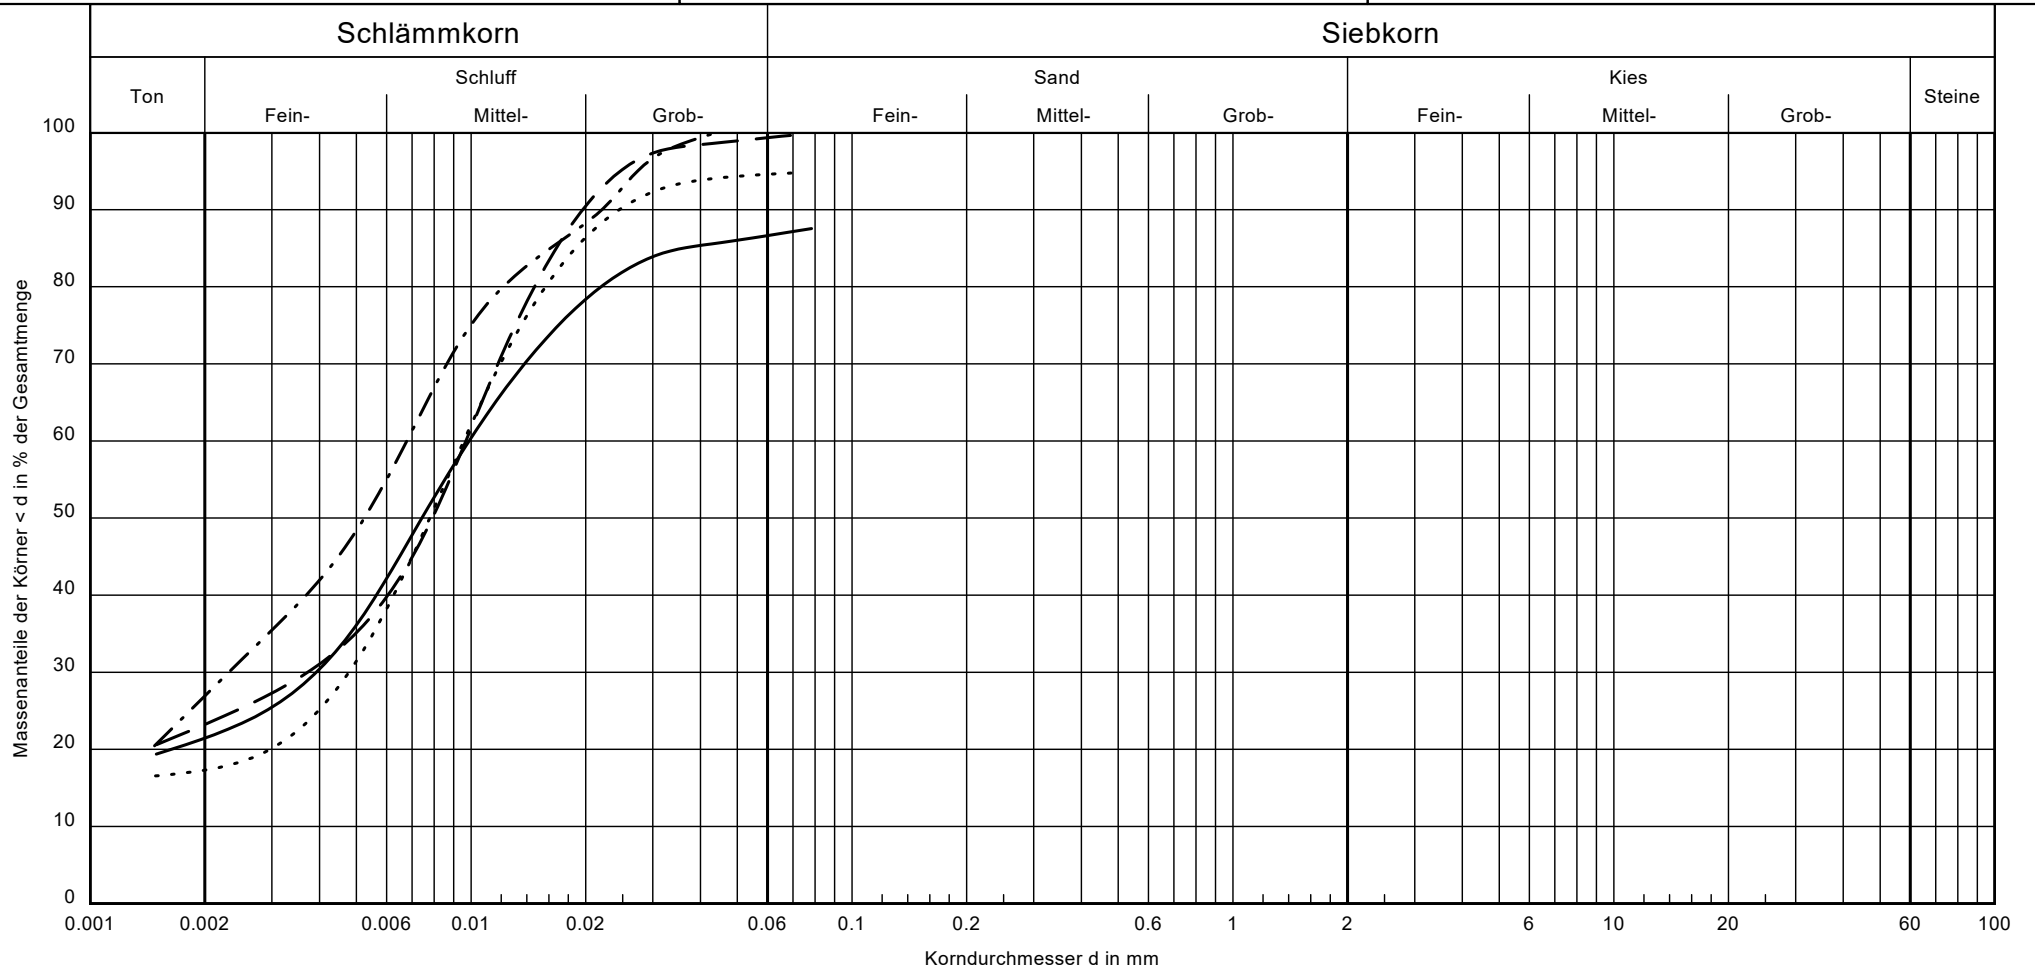

Entnahmestelle:	B 61/17	B 63/17	B 63/17	B 66/17
Tiefe: [m]	37,00	50,9	52,00	35,25
Labornummer:	98	78	67	186
Geologische Bez.:	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton
Bodenart:	U, t, fs'	U, t	U, t	U, t, fs'
Arbeitsweise:	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- - - - -

Anlage:
022445/7.7.6