




Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 022445
Bauvorhaben : U5 Ost E
Datum : 13.07.18
Gez. : AK

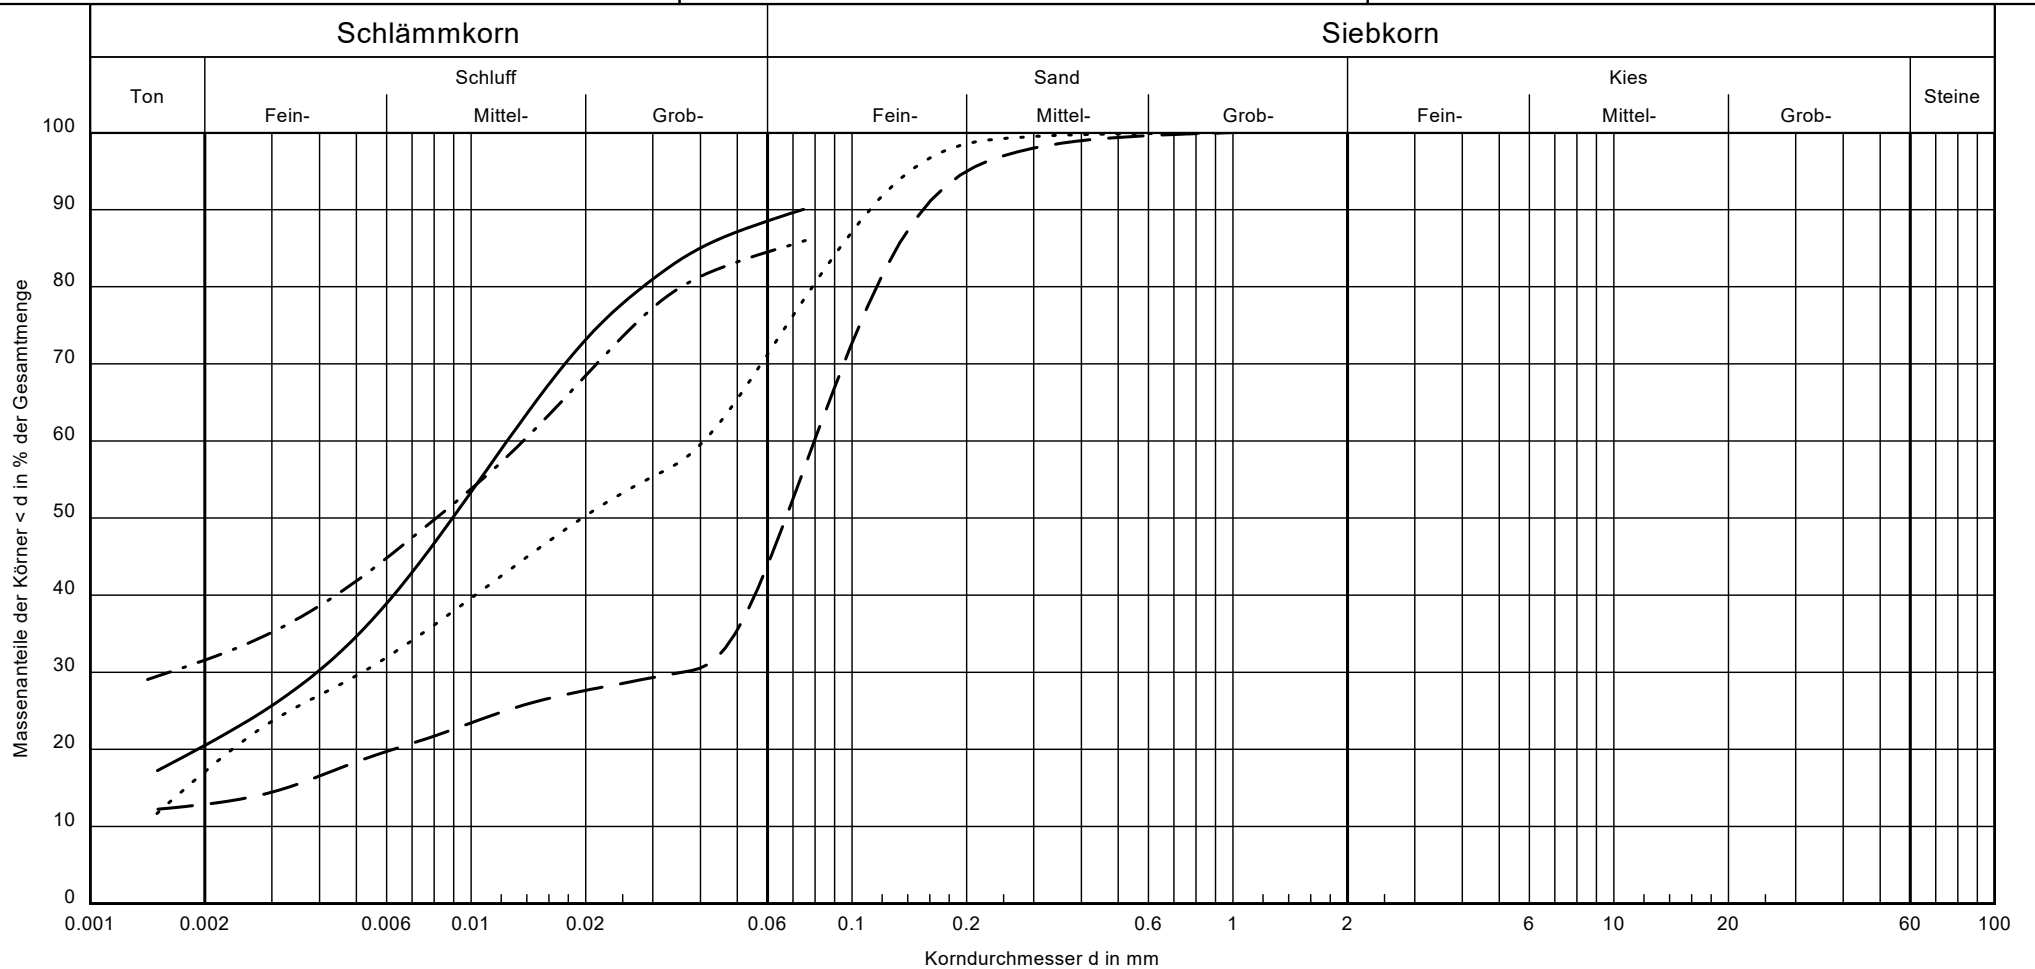

Entnahmestelle:	B 78-1/17	B 78-1/17	B 78-1/17	B 80/17
Tiefe: [m]	34,75	75,25	76,00	75,25
Labornummer:	157	193	108	121
Geologische Bez.:	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton , stark sandig	Lauenburger Ton	Lauenburger Ton
Bodenart:	U, t, fs'	fS, ū, t', ms''	U, t̄, fs	U, t, fs
Arbeitsweise:	Schlammanalyse	Sieb-Schlammanalyse	Schlammanalyse	Sieb - Schlammanalyse
Signatur	—————	-----	-----

Anlage:
022445/7.7.9