


EINAXIALER DRUCKVERSUCH nach DIN 18 136

Entnahmestelle B 12
Entnahmetiefe 5,25
Entnahmetag
Bodenart Geschiebelehm
Einbau 04.01.2017
ausgeführt am 04.01.2017
ausgeführt von Fr

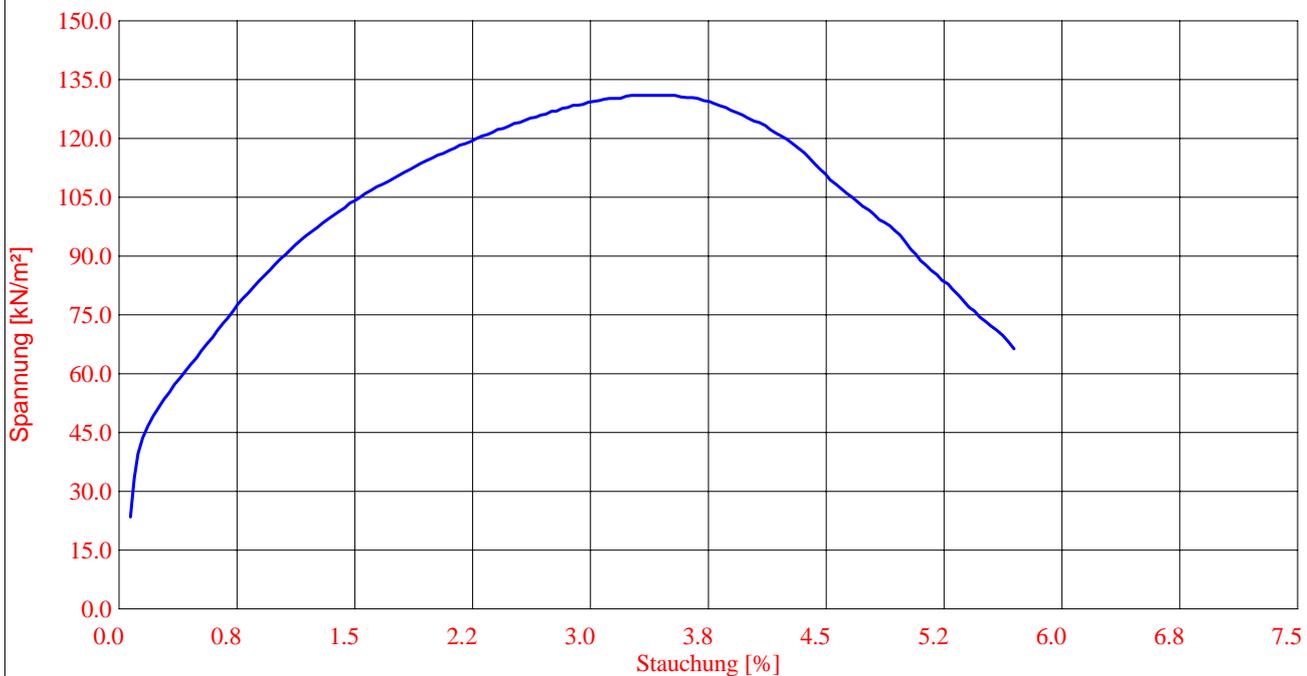

Bruchparameter

Druckspannung [kN/m²] 130.862
Stauchung [%] 3.523
Geschwindigkeit [mm/min] 2.50000
Probenfläche [cm²] 103.911
Modul des einaxialen Druckversuches [MN/m²] 268.197

Probenmerkmale

Probenhöhe [mm] 240.00
Probenfläche [cm²] 100.25
Probenvolumen [cm³] 2406.000
Feuchtemasse (Einbau) [g] 4856.600
Feuchtemasse (Ausbau) [g] 0.000
Dichte (Einbau) [g/cm³] 2.019
Wassergehalt (Einbau) [%] 11.00
Wassergehalt (Ausbau) [%] 0.00