GRUNDBAUINGENIEURE STEINFELD UND PARTNER
BERATENDE INGENIEURE mbB

Anlage: 022445/8.1.15

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

U 5 Ost E

Bearbeiter: Ak

Datum: 20.03.18

Auftragsnummer: 022445
Entnahmestelle: B 62/17
Tiefe [m]: 20,0
Labornummer: 6
Geolog. Bez.: Beckenschluff

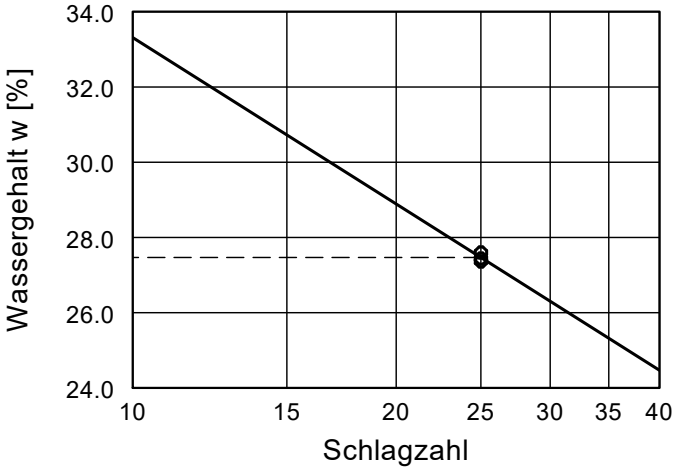
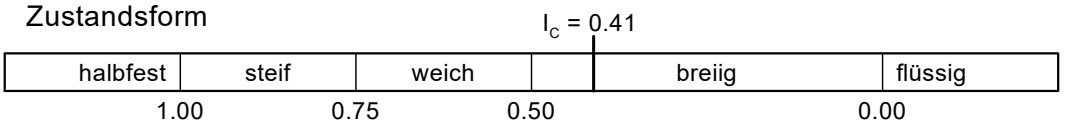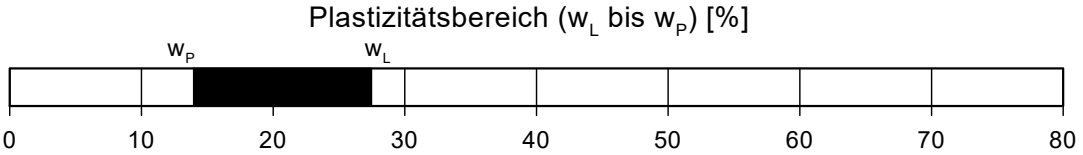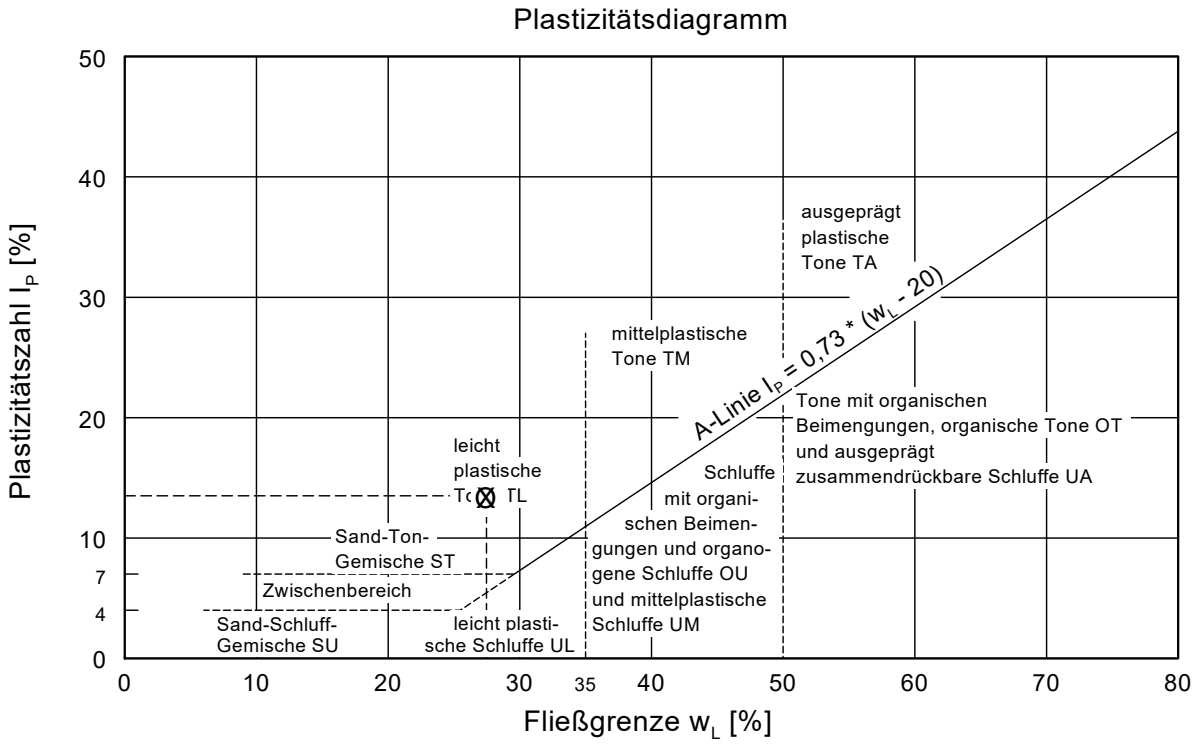
Wassergehalt w =	21.9 %
Fließgrenze w_L =	27.5 %
Ausrollgrenze w_P =	14.0 %
Plastizitätszahl I_P =	13.5 %
Konsistenzzahl I_C =	0.41