




## Standardverlegung von Kabelsysteme


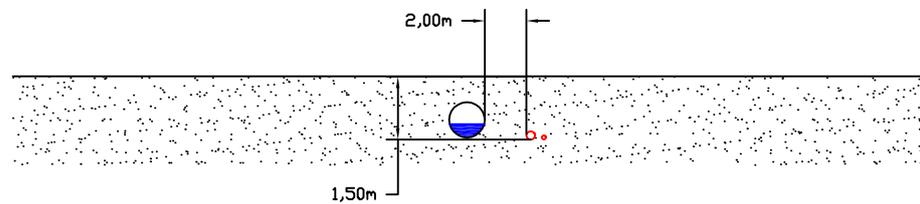


- Mittelspannungskabel
- Warnband

## Parallelverlegung Gewässergraben/ verrohrter Graben

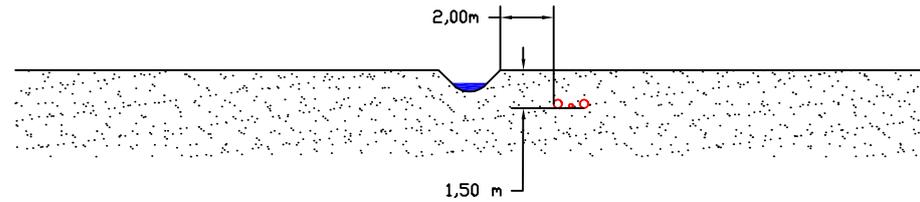

## Kreuzung Gewässergraben/ verrohrter Graben

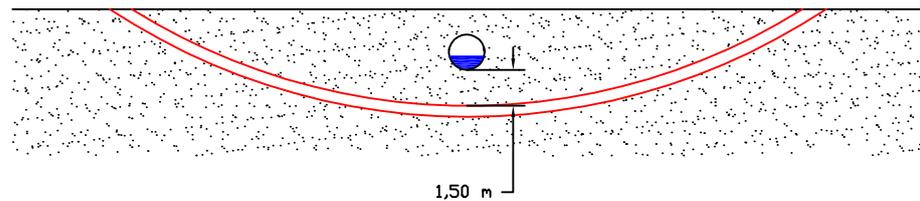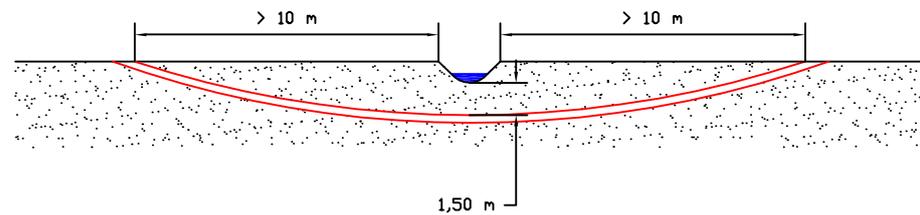

Bei Parallel und Kreuzungsverlegungen zu Gräben und verrohrten Gräben zu beachten:  
 Einzug Schutzrohr \_\_\_ x PE-HD \_\_\_ mit einem \_\_\_-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x \_\_\_ mm<sup>2</sup>  
 und Verlegung Schutzrohr PE-HD \_\_\_ mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

						Maßstab ohne Maßstab	
						Ber: Drt: Str:	
8.				Datum	Name	Benennung Antrag nach BImSchG "Neubau von 4 Windenergieanlagen in Sülte und Lübesse"	
7.				Bearb. 31.08.2021	H.Schendel		
6.				Gepr.			
5.				Norm			
4.							
3.				 Schelstraße 35 19055 Schwerin Tel.: 0385/ 778837-0 Fax: 0385/778837-29		Plan- / Zeichnungsbezeichnung Prinzipdarstellung Kabelverlegung	
2.							Blatt.
1.							Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name				