




Standardverlegung von Kabelsysteme


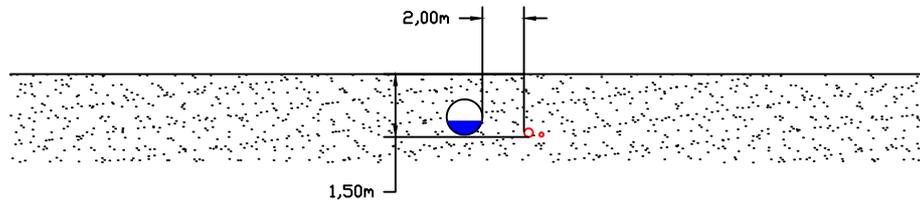


- ▲ Mittelspannungskabel
- Warnband

Parallelverlegung Gewässergraben/ verrohrter Graben

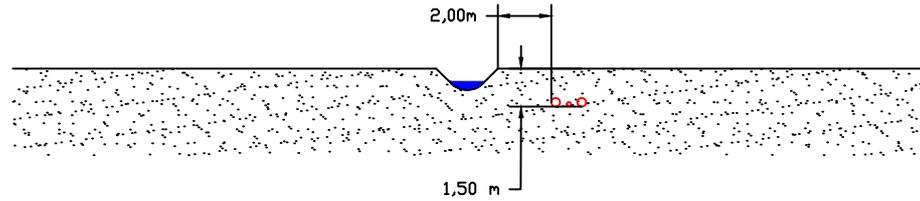

Kreuzung Gewässergraben/ verrohrter Graben

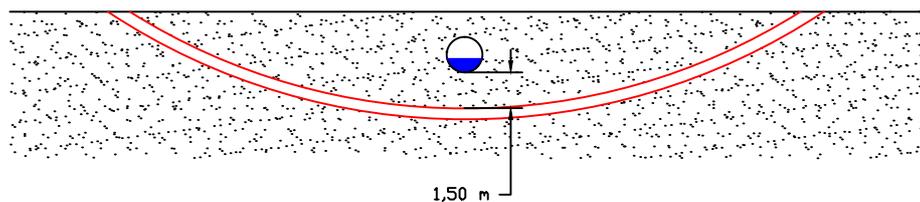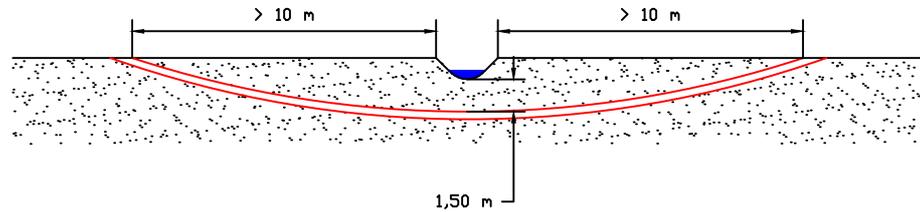

Bei Parallel und Kreuzungsverlegungen zu Gräben und verrohrten Gräben zu beachten:
 Einzug Schutzrohr ____ x PE-HD ____ mit einem ____-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x ____ mm²
 und Verlegung Schutzrohr PE-HD ____ mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

				Maßstab: ohne Maßstab						
				Ber.: Dnr.: Str.:						
8.				Datum	Name	Benennung: Antrag nach BImSchG "Neubau von 12 WEA Nordex N149 in Rastow-Kraak"				
7.				Bearb.	11.12.2014		T.Heinke			
6.				Gepr.						
5.				Norm						
4.										
3.				 Schelfstraße 35 19055 Schwerin Tel.: 0385/ 778837-0 Fax.: 0385/778837-29			Plan- / Zeichnungsbezeichnung Prinzipdarstellung Kabelverlegung	Blatt.		
2.										
1.										Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Anl.- Nr: 3.9.2						