


# Nachweis Schwingungsschutzmaßnahmen

Ermittlung der Nachlaufströmung einer Windenergieanlage gemäß DIN EN 50341-2-4:2016

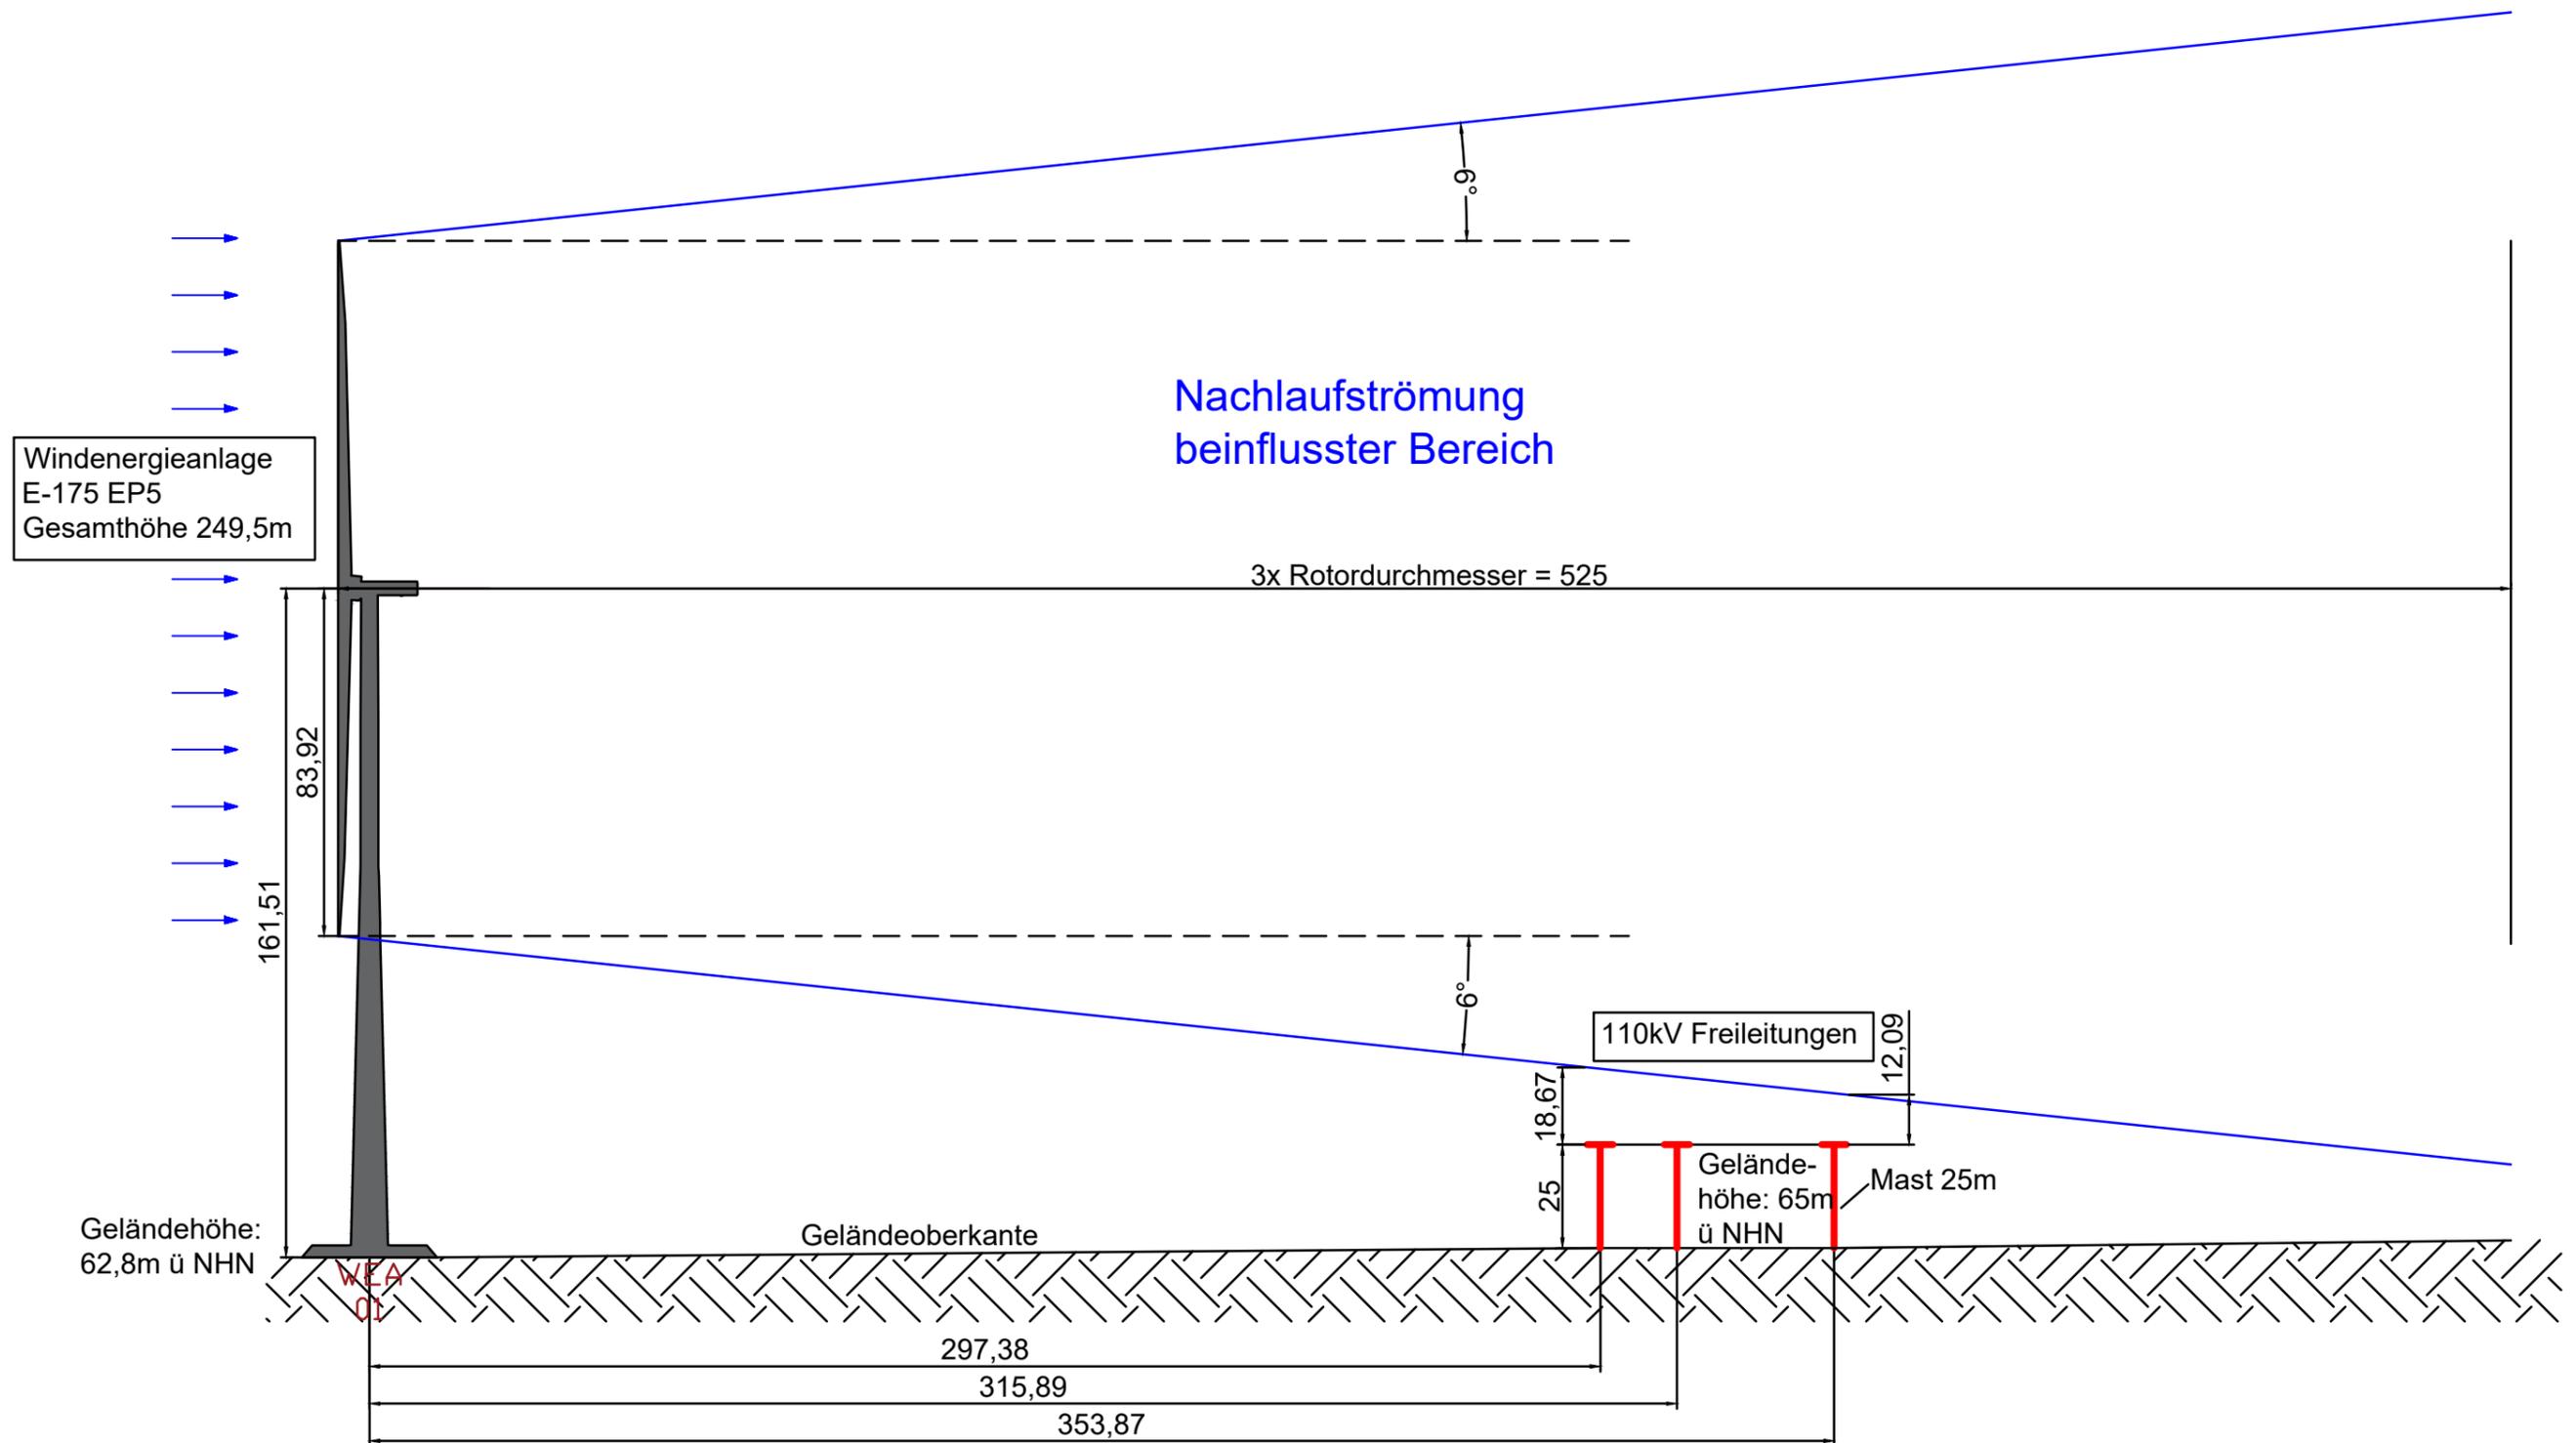

Schwingungsschutzmaßnahmen nicht erforderlich, Leiterseile der 110kV Leitungen liegen außerhalb der Nachlaufströmung