




Standardverlegung von Kabelsysteme


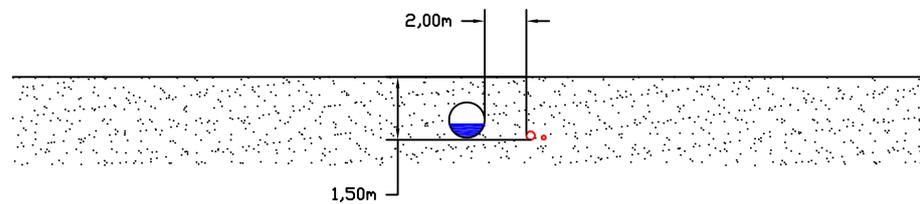


- ⬮ Mittelspannungskabel
- Warnband

Parallelverlegung Gewässergraben/ verrohrter Graben

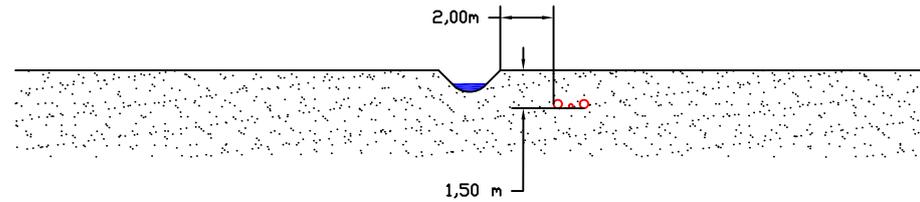

Kreuzung Gewässergraben/ verrohrter Graben

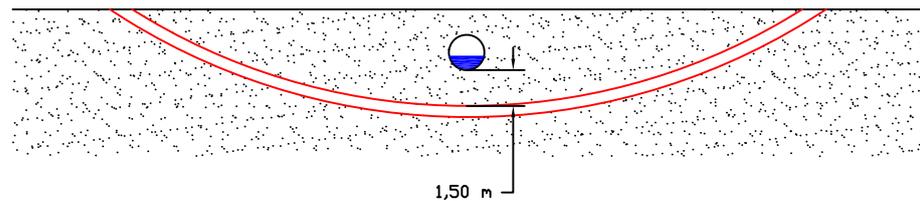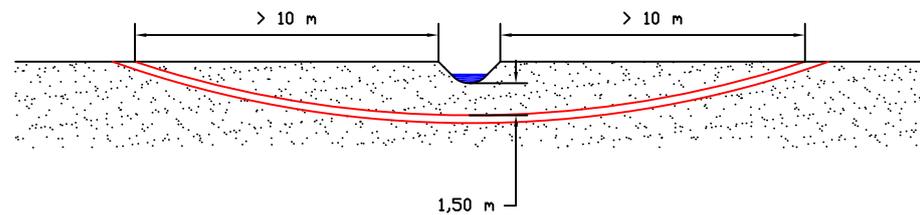

Bei Parallel und Kreuzungsverlegungen zu Gräben und verrohrten Gräben zu beachten:
 Einzug Schutzrohr ____ x PE-HD ____ mit einem ____-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x ____ mm²
 und Verlegung Schutzrohr PE-HD ____ mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

						Maßstab ohne Maßstab		
						Ber: Dr: Str:		
8.				Datum	Name	Benennung		
7.				Bearb.	24.08.21	A. Walter	Antrag nach BImSchG	
6.				Gepr.			Neubau von 4 WEA Nordex N163 5.X im Windpark Kladrum	
5.				Norm				
4.								
3.								
2.							Plan- / Zeichnungsbezeichnung	Blatt.
1.								
Zust.	Änderung	Datum	Name				Anl.- Nr: 3.9.2	