


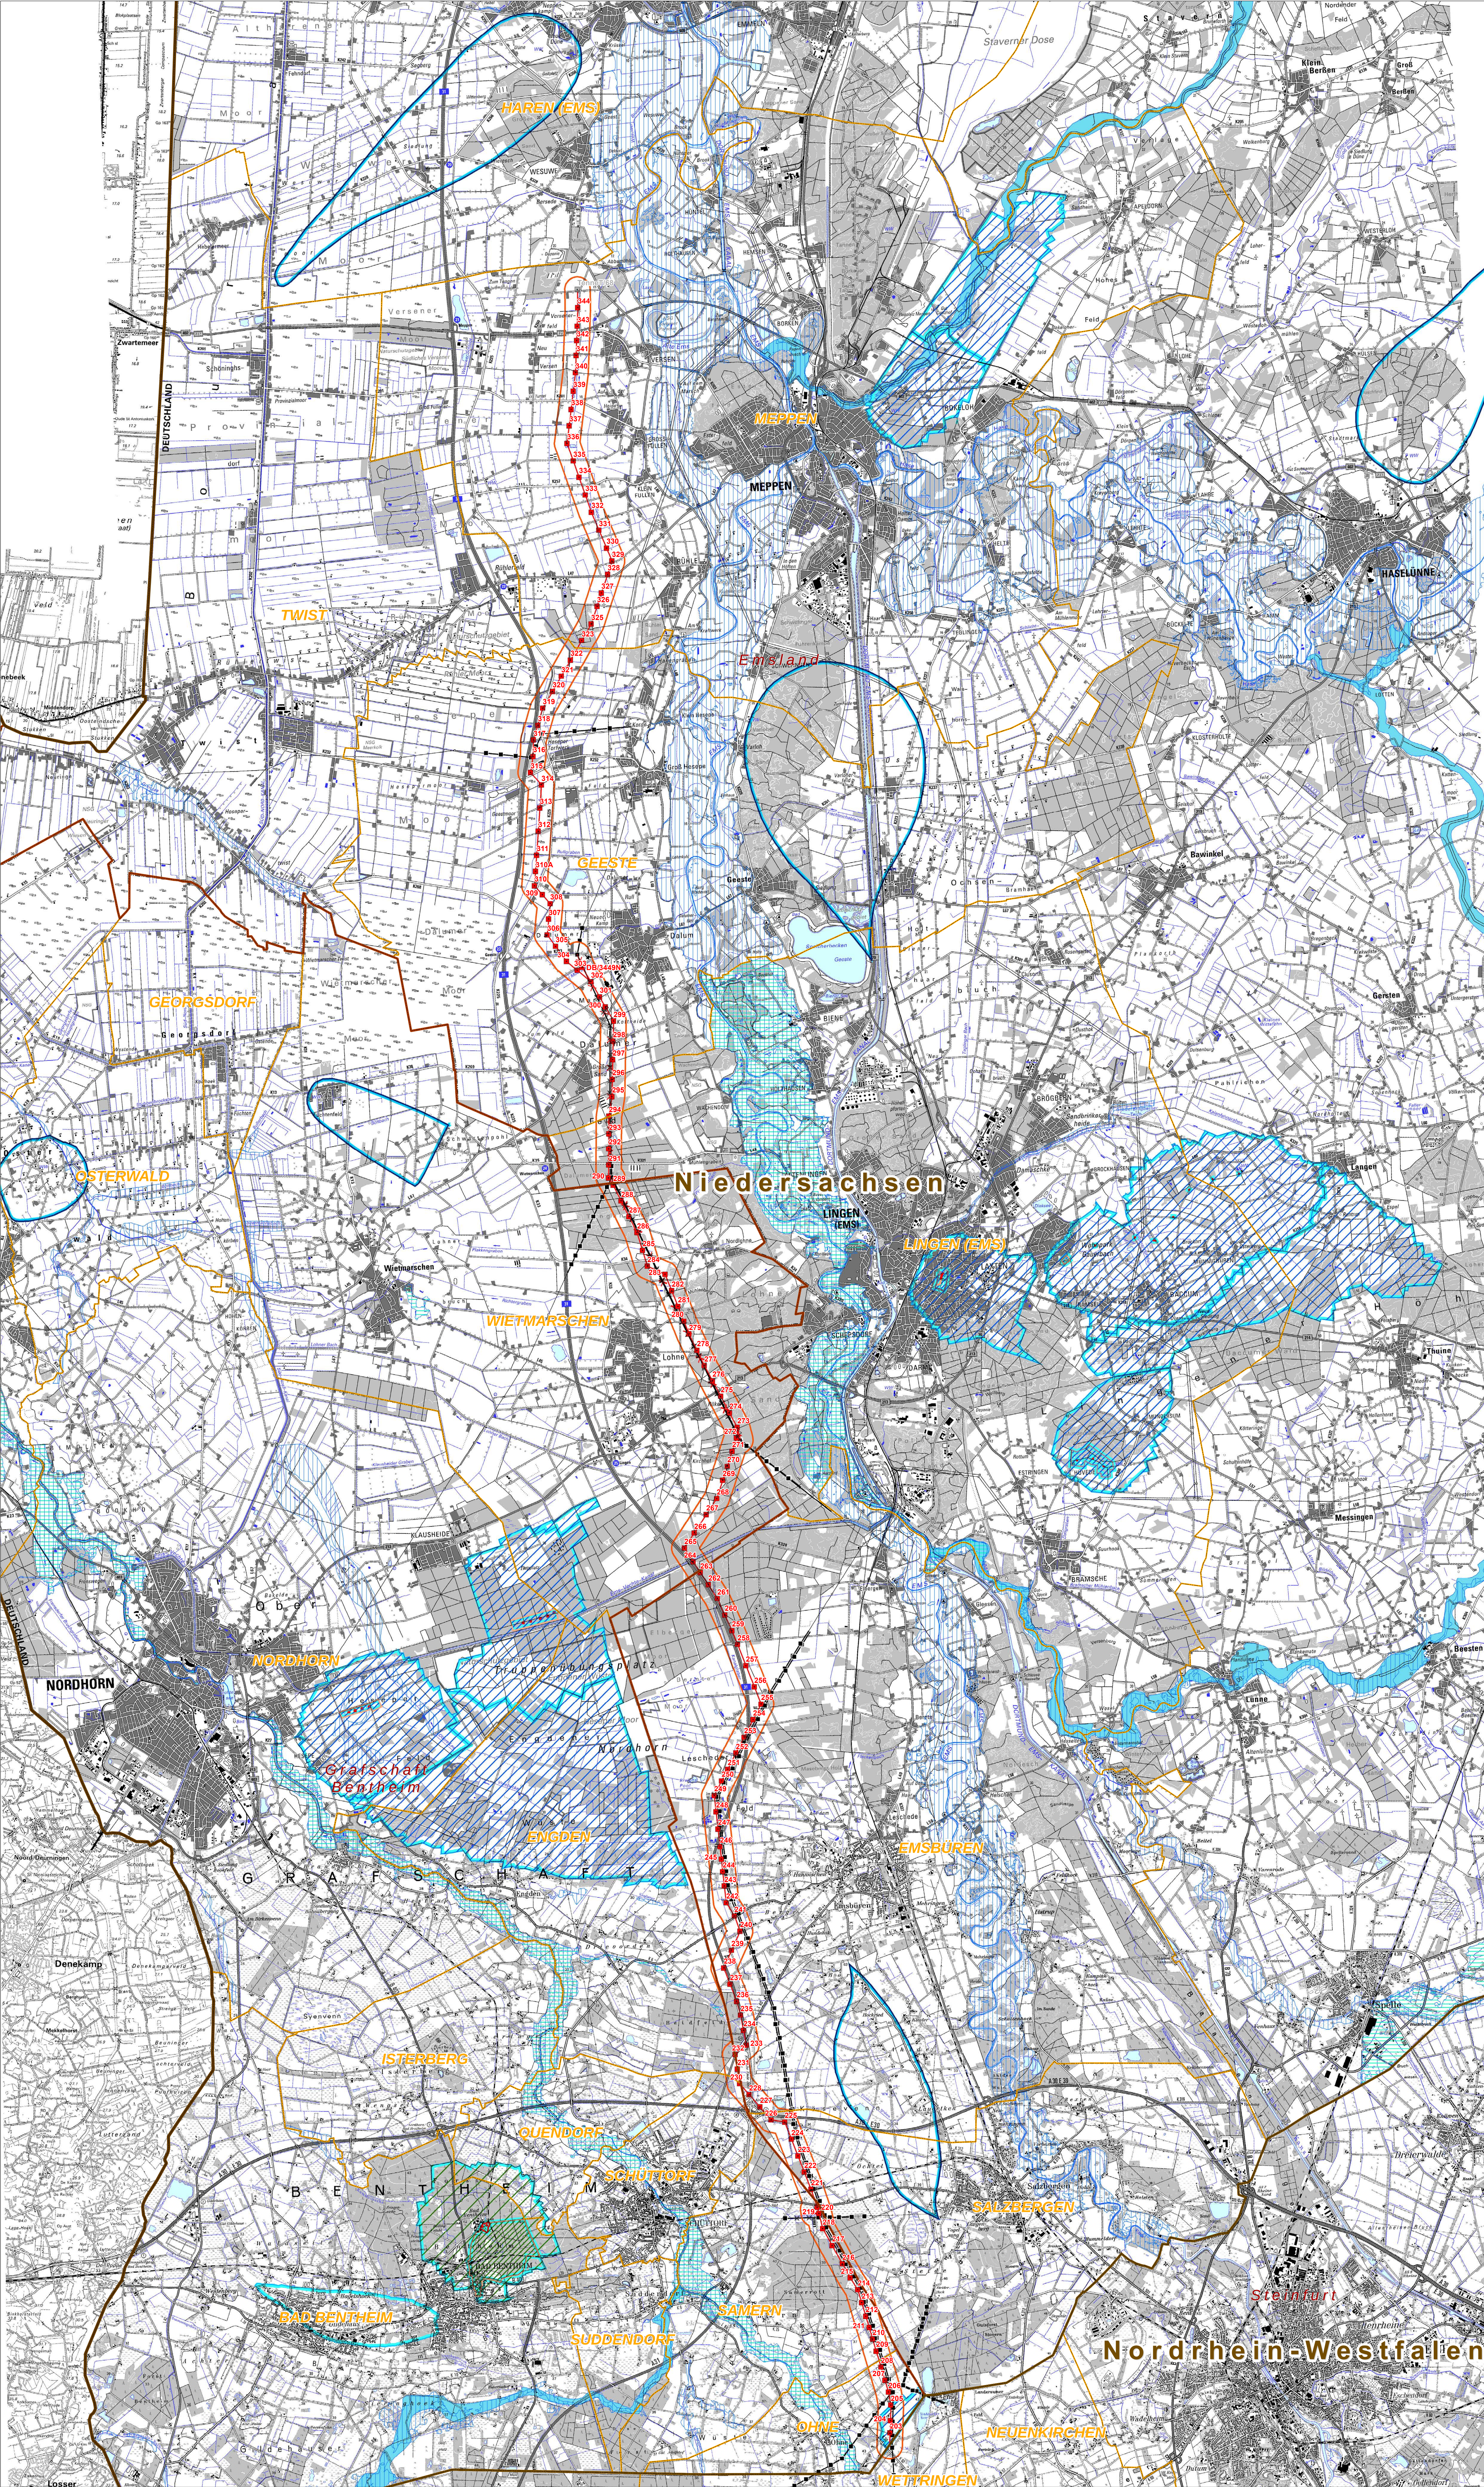

Technische Planung

- Neubaustrecke
- Leitungsbau

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- × Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrickbau

Schutzgut Wasser*

- Untersuchungsraum Wasser (300 m)

Grundwasser

WGS nach Verordnung

- Schutzzone I
- Schutzzone II
- Schutzzone III

Heilquellenschutzgebiete

- Schutzzone I
- Schutzzone II; Schutzzone IIA; Schutzzone IIB
- Schutzzone IV; Schutzzone V; Schutzzone VI

Trinkwasserschutz

- Trinkwassergewinnungsgebiet
- Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung

Überschungsgebiete (ÜSG)

- Festgesetztes ÜSG
- Vorläufig zu sicherndes ÜSG

Fließgewässerschutzsystem

- Linienhafte Darstellung
- Flächenhafte Darstellung

Verwaltungsgrenzen

- Bundesgrenze
- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

* Unter Verwendung von Sach- und Grafikdaten des Niedersächsischen Landesamtes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWK) (Stand: Juni 2017)

0 1 2 4 km

Kontingenzplan
Digitale Topographische Karte 1:25.000
(© Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz)

Auftraggeber: Amprion GmbH
Betreiber: E.ON Energy Research Center
E.ON Energy Research Center
Betreiber: E.ON Energy Research Center
Betreiber: E.ON Energy Research Center

Projekt: Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung
Wees - Pkt. Meppen, Bl. 4201
Abschnitt Pkt. Haddorfer See - Pkt. Meppen (GAT)

Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie

Name: Schutzgut Wasser
Bestand und Auswirkungen

Blattgröße: A0	Maßstab: 1:50.000
Bezeichnung: CNG	Stand: 29.06.2015, Rev. 30.06.2017
Gezeichnet: CNG	Kontingenzplan: 6.5.1