

- Legende**
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrböhlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrückbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotoptypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)


²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartengrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGKS: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber:	Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14198	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neu-Ulm	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-902	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	MBT	Status:	Bericht
Geprüft:	SES	Datum:	29.05.2015, Rev. 30.06.2017
Geprüft:	MBT	Kartenummer:	7.2-1 Blatt 2 von 16

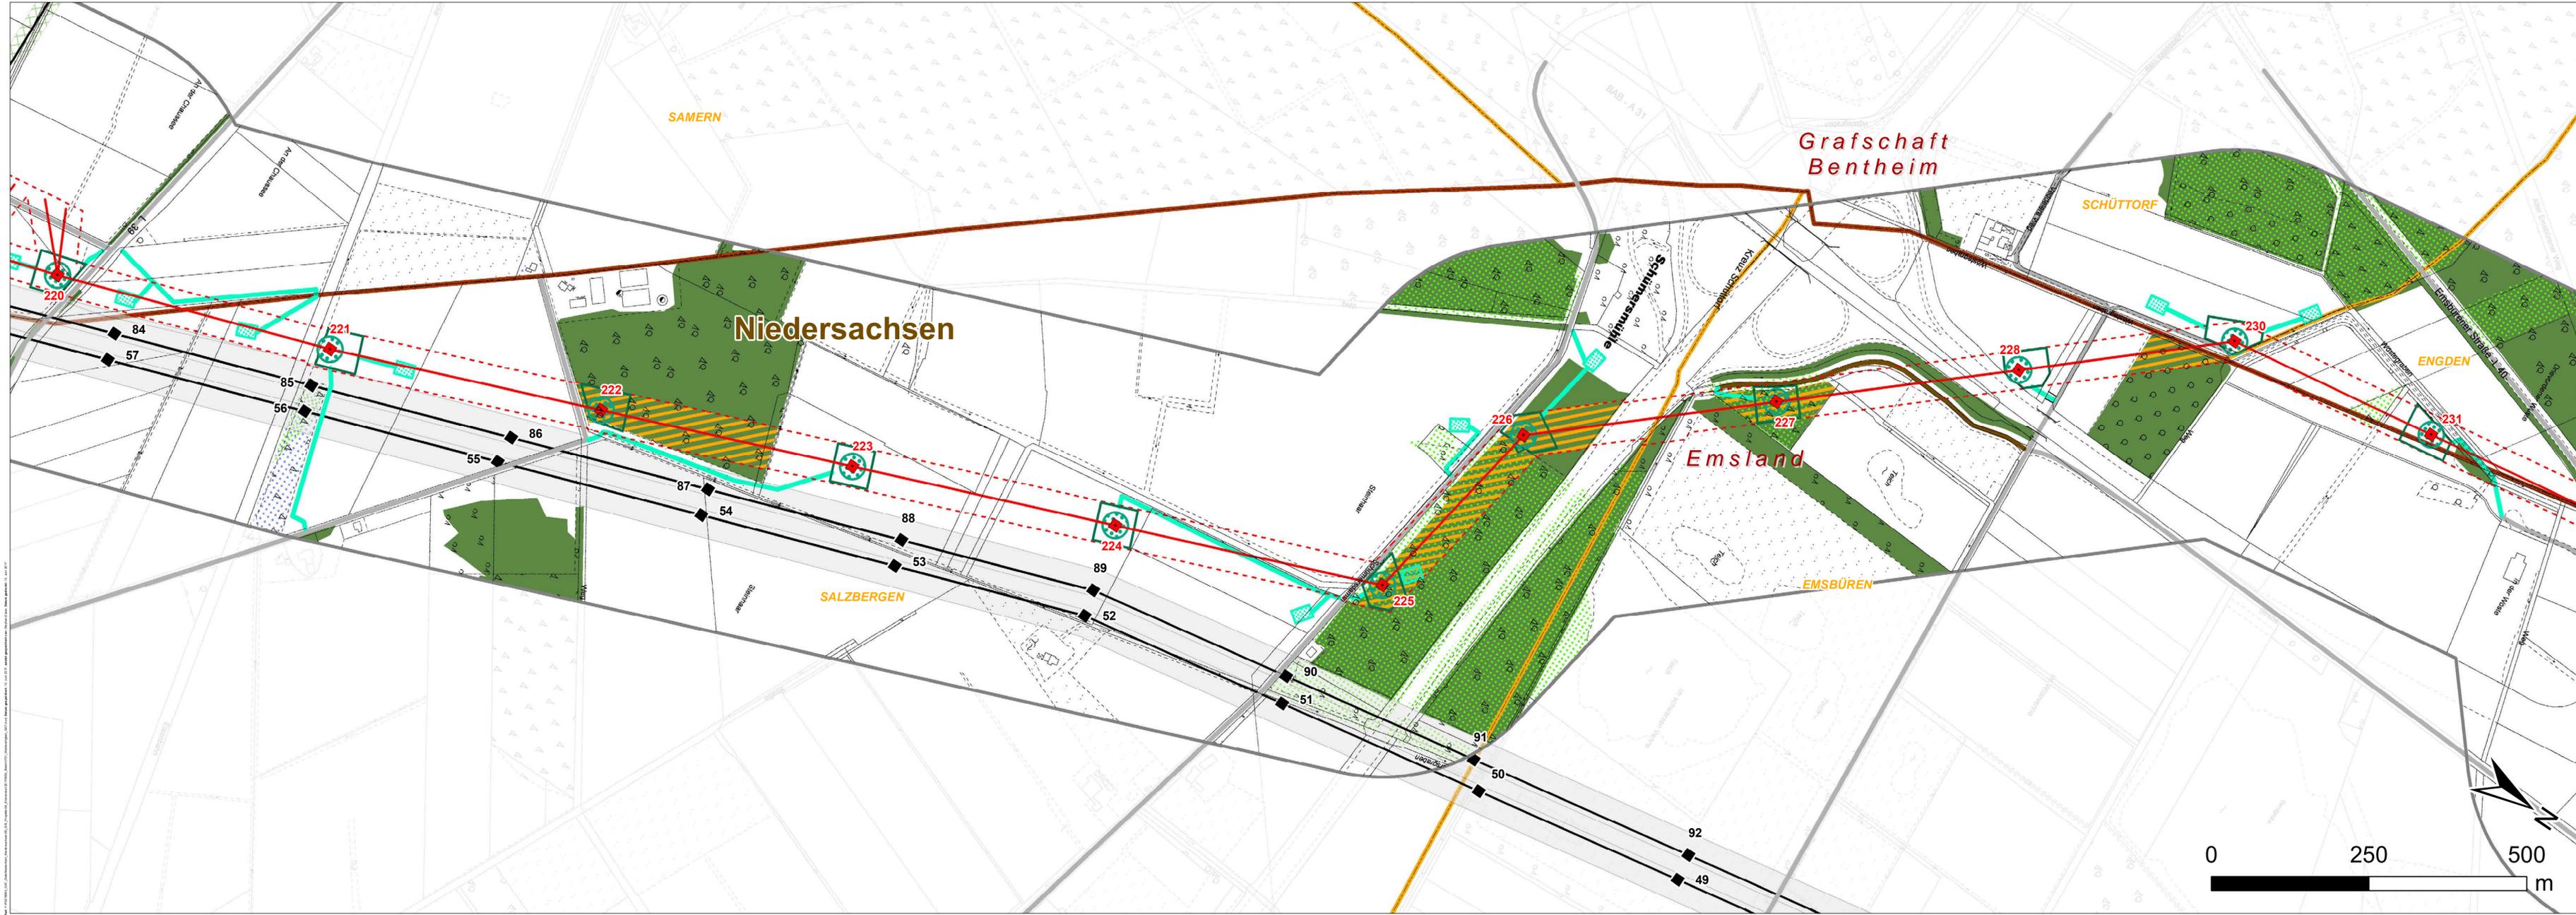

- Legende**
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrböhlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrickbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotoptypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)


²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartengrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGK5: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber:	Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14198	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 42699 Neuenhaus	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-92	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeitet:	MBT	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	29.05.2015, Rev. 30.05.2017
Geprüft:	MBT	Kartenummer:	7.2-1 Blatt 3 von 16

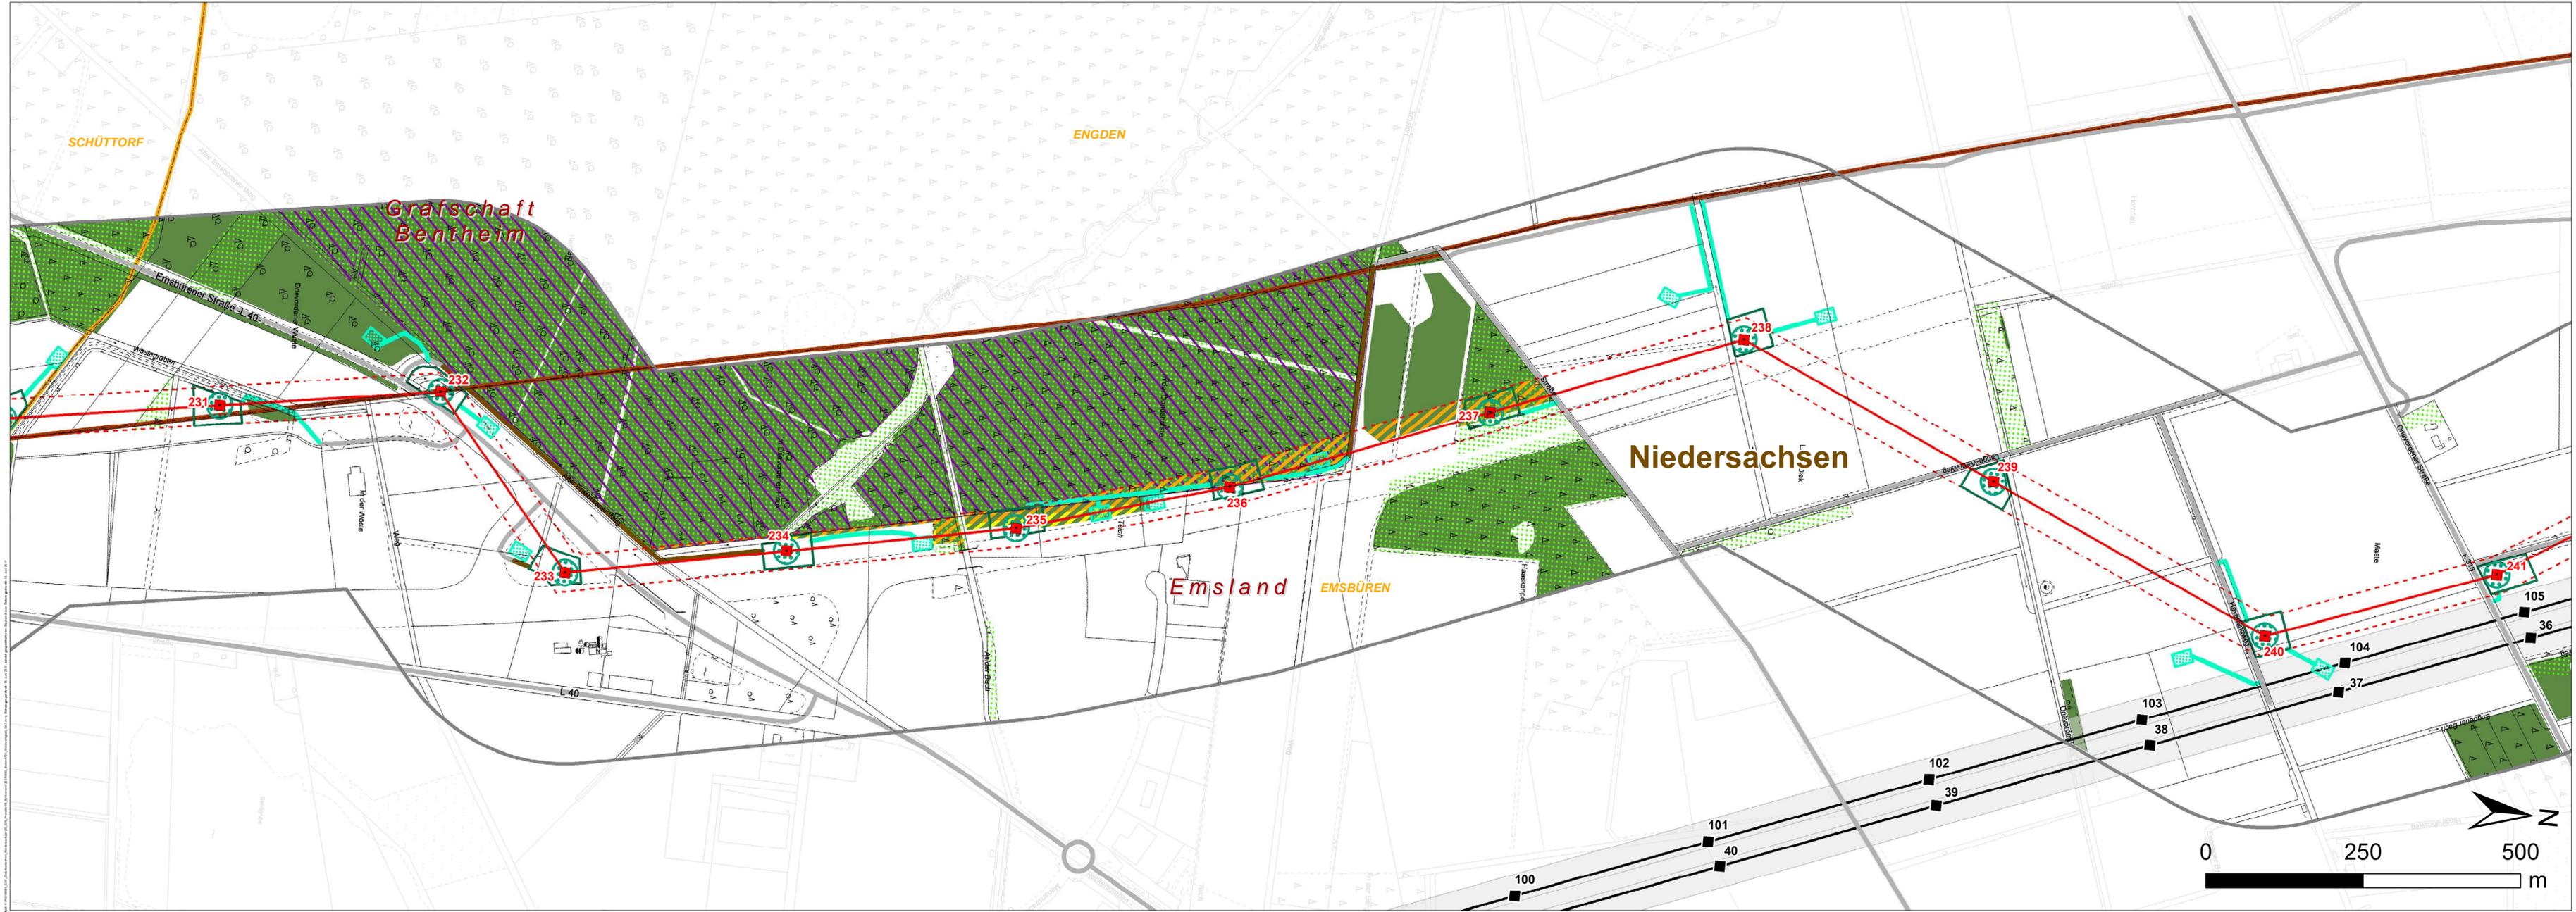

Legende

Technische Planung

- Neubaumast
- Leitungsachse
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrböhlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrickbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Untersuchungsraum

- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)

Verwaltungsgrenzen

- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Waldfunktionsausweisungen¹

- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
- Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
- Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)

Biotoptypenkartierung

- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)

Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²

- < 2
- ≥ 2 - 3
- > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)

²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartgrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGKS: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber: Amprion GmbH
Rheinlanddamm 24
48159 Dortmund
Tel: +49 (0) 231 5849-0
Fax: +49 (0) 231 5849-14158


Erstellt durch: ERM GmbH
Siemensstraße 9
42699 Neuenburg
Tel: +49 (0) 6102 206-0
Fax: +49 (0) 6102 206-902

Projekt: **Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201**
Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)

Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie

Thema: Landschaftspflegerischer Begleitplan
Wertigkeit des Waldes

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bearbeiter: MBT	Status: Bericht
Gezeichnet: SES	Datum: 29.05.2015, Rev. 30.08.2017
Geprüft: MBT	Kartenummer: 7.2-1 Blatt 4 von 16

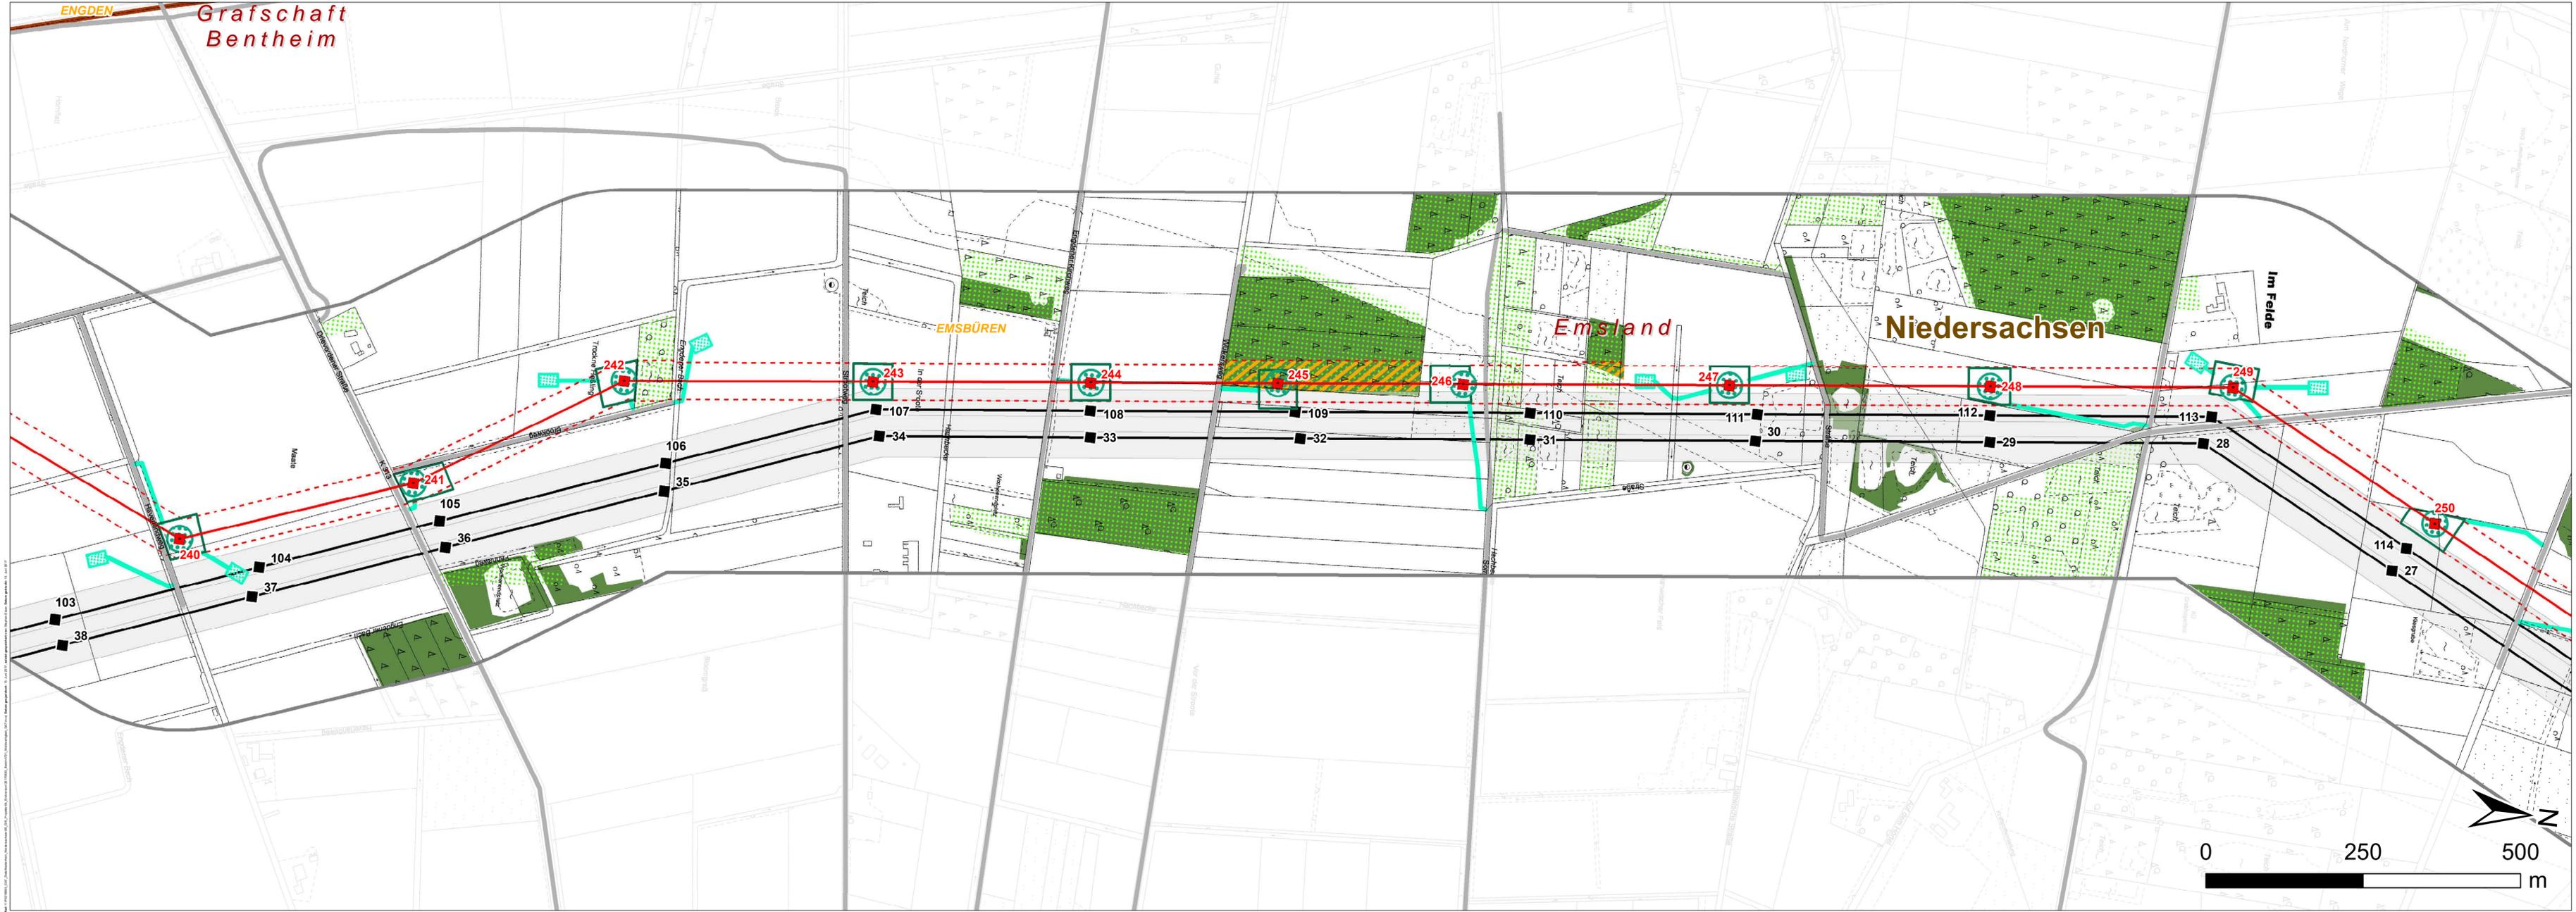

Legende

Technische Planung

- Neubaumast
- Leitungsachse
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrickbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Untersuchungsraum

- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)

Verwaltungsgrenzen

- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Waldfunktionsausweisungen¹

- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
- Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
- Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)

Biotoptypenkartierung

- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)

Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²

- < 2
- ≥ 2 - 3
- > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)

²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartogrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGK5: © LGLN 2014

Blattübersicht

Neubau der 380-kV-Höchstspannungleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201
Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)


Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie

Thema: Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bearbeiter: MBT	Status: Bericht
Gezeichnet: SES	Datum: 29.05.2015, Rev. 30.08.2017
Geprüft: MBT	Kartellnummer: 7.2-1 Blatt 6 von 16

Auftraggeber: Amprion GmbH
Rheinlanddamm 24
48159 Dortmund
Tel: +49 (0) 231 5849-0
Fax: +49 (0) 231 5849-14198

Erstellt durch: ERM GmbH
Siemensstraße 9
62623 Neulandung
Tel: +49 (0) 6102 206-0
Fax: +49 (0) 6102 206-902

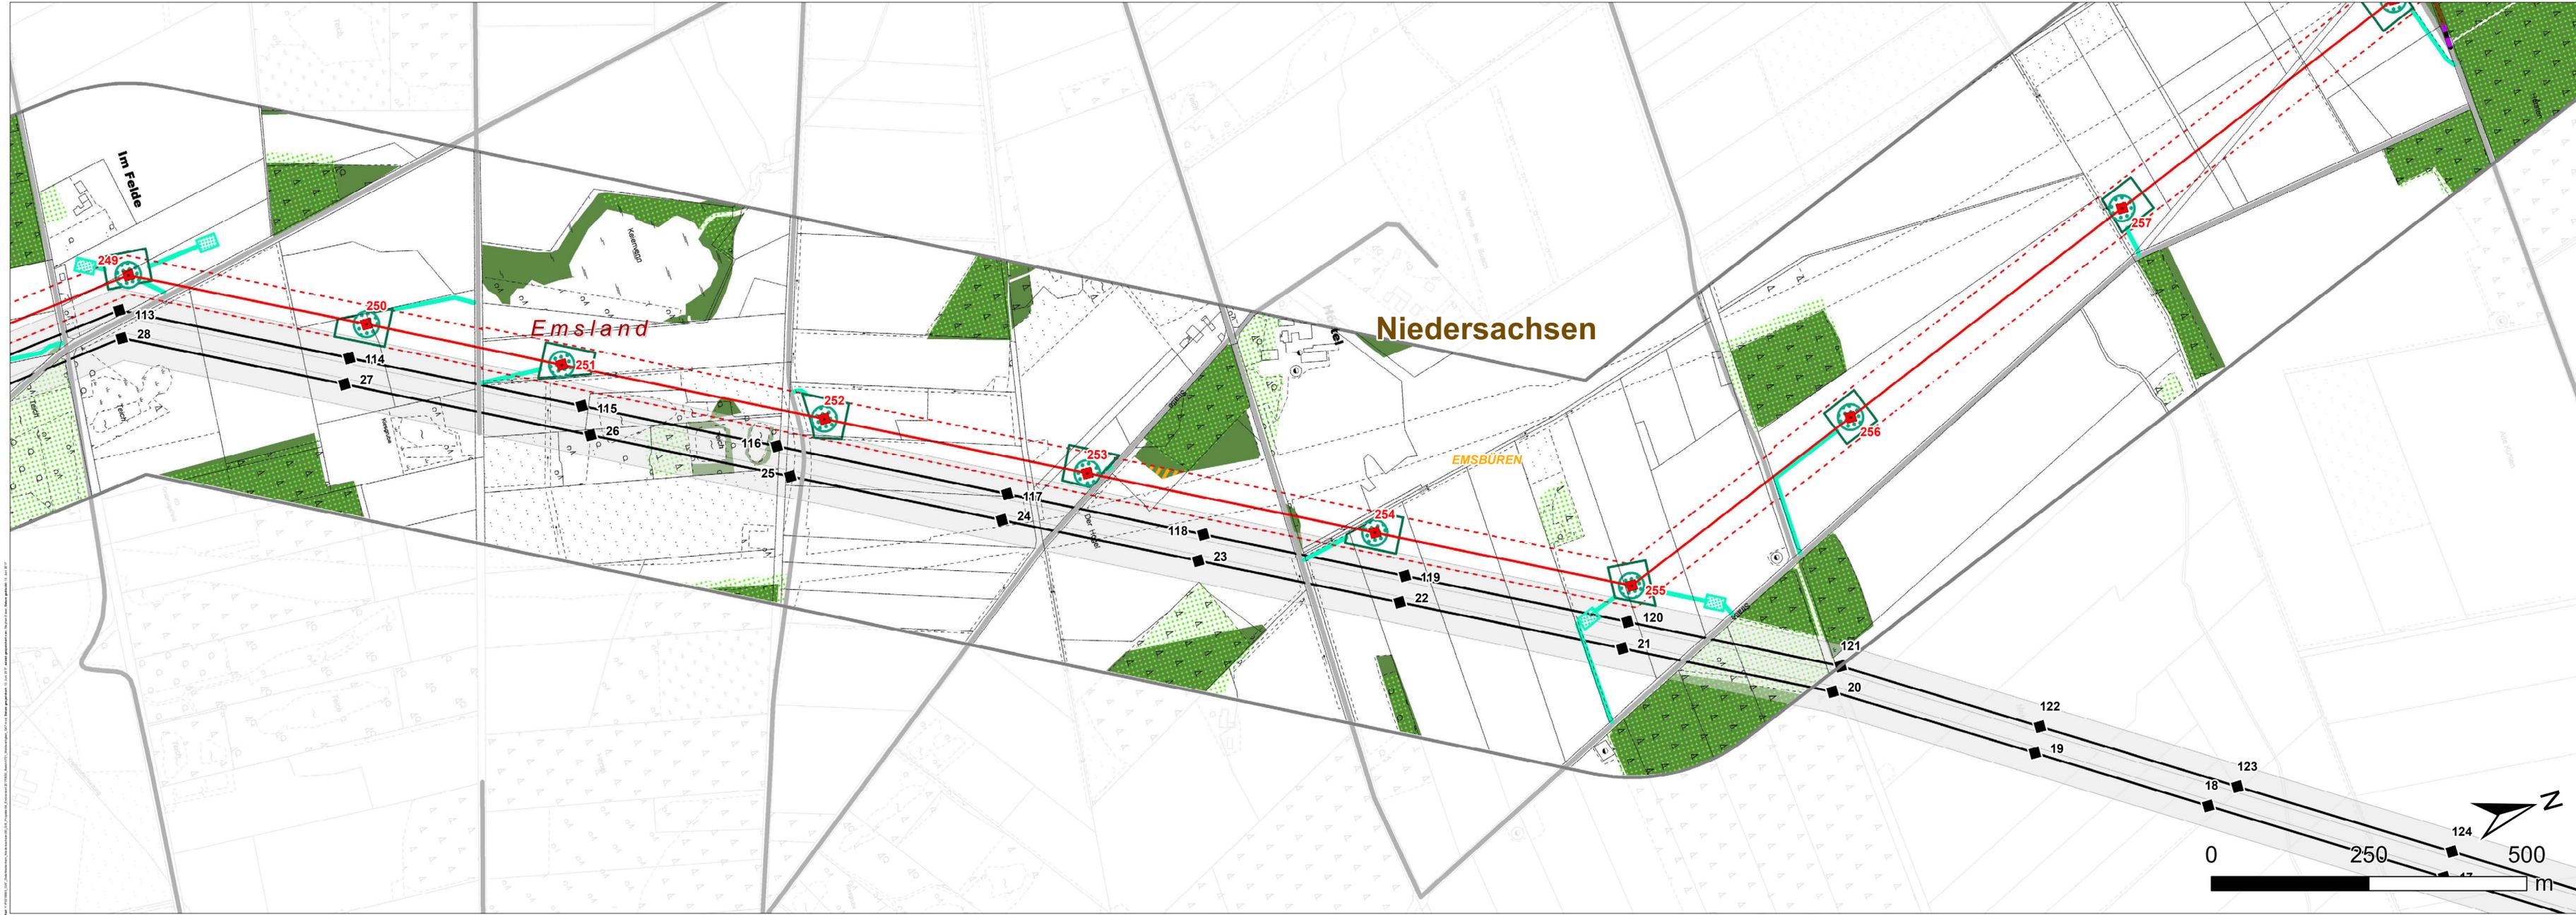

Legende

Technische Planung

- Neubaumast
- Leitungsachse
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrickbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Untersuchungsraum

- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)

Verwaltungsgrenzen

- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Waldfunktionsausweisungen¹

- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
- Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
- Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)

Biotypenkartierung

- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)

Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²

- < 2
- ≥ 2 - 3
- > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)

²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartogrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGK5: © LGLN 2014

Blattübersicht

Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201
Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)


Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie

Thema: Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bearbeiter: MBT	Status: Bericht
Gezeichnet: SES	Datum: 29.05.2015, Rev. 30.05.2017
Geprüft: MBT	Kartenummer: 7.2-1 Blatt 6 von 16

Amprion GmbH
Rheinlanddamm 24
44139 Dortmund
Tel: +49 (0) 231 5849-0
Fax: +49 (0) 231 5849-14198

ERM GmbH
Siemensstraße 9
63263 Neu-Isenburg
Tel: +49 (0) 6102 206-0
Fax: +49 (0) 6102 206-902

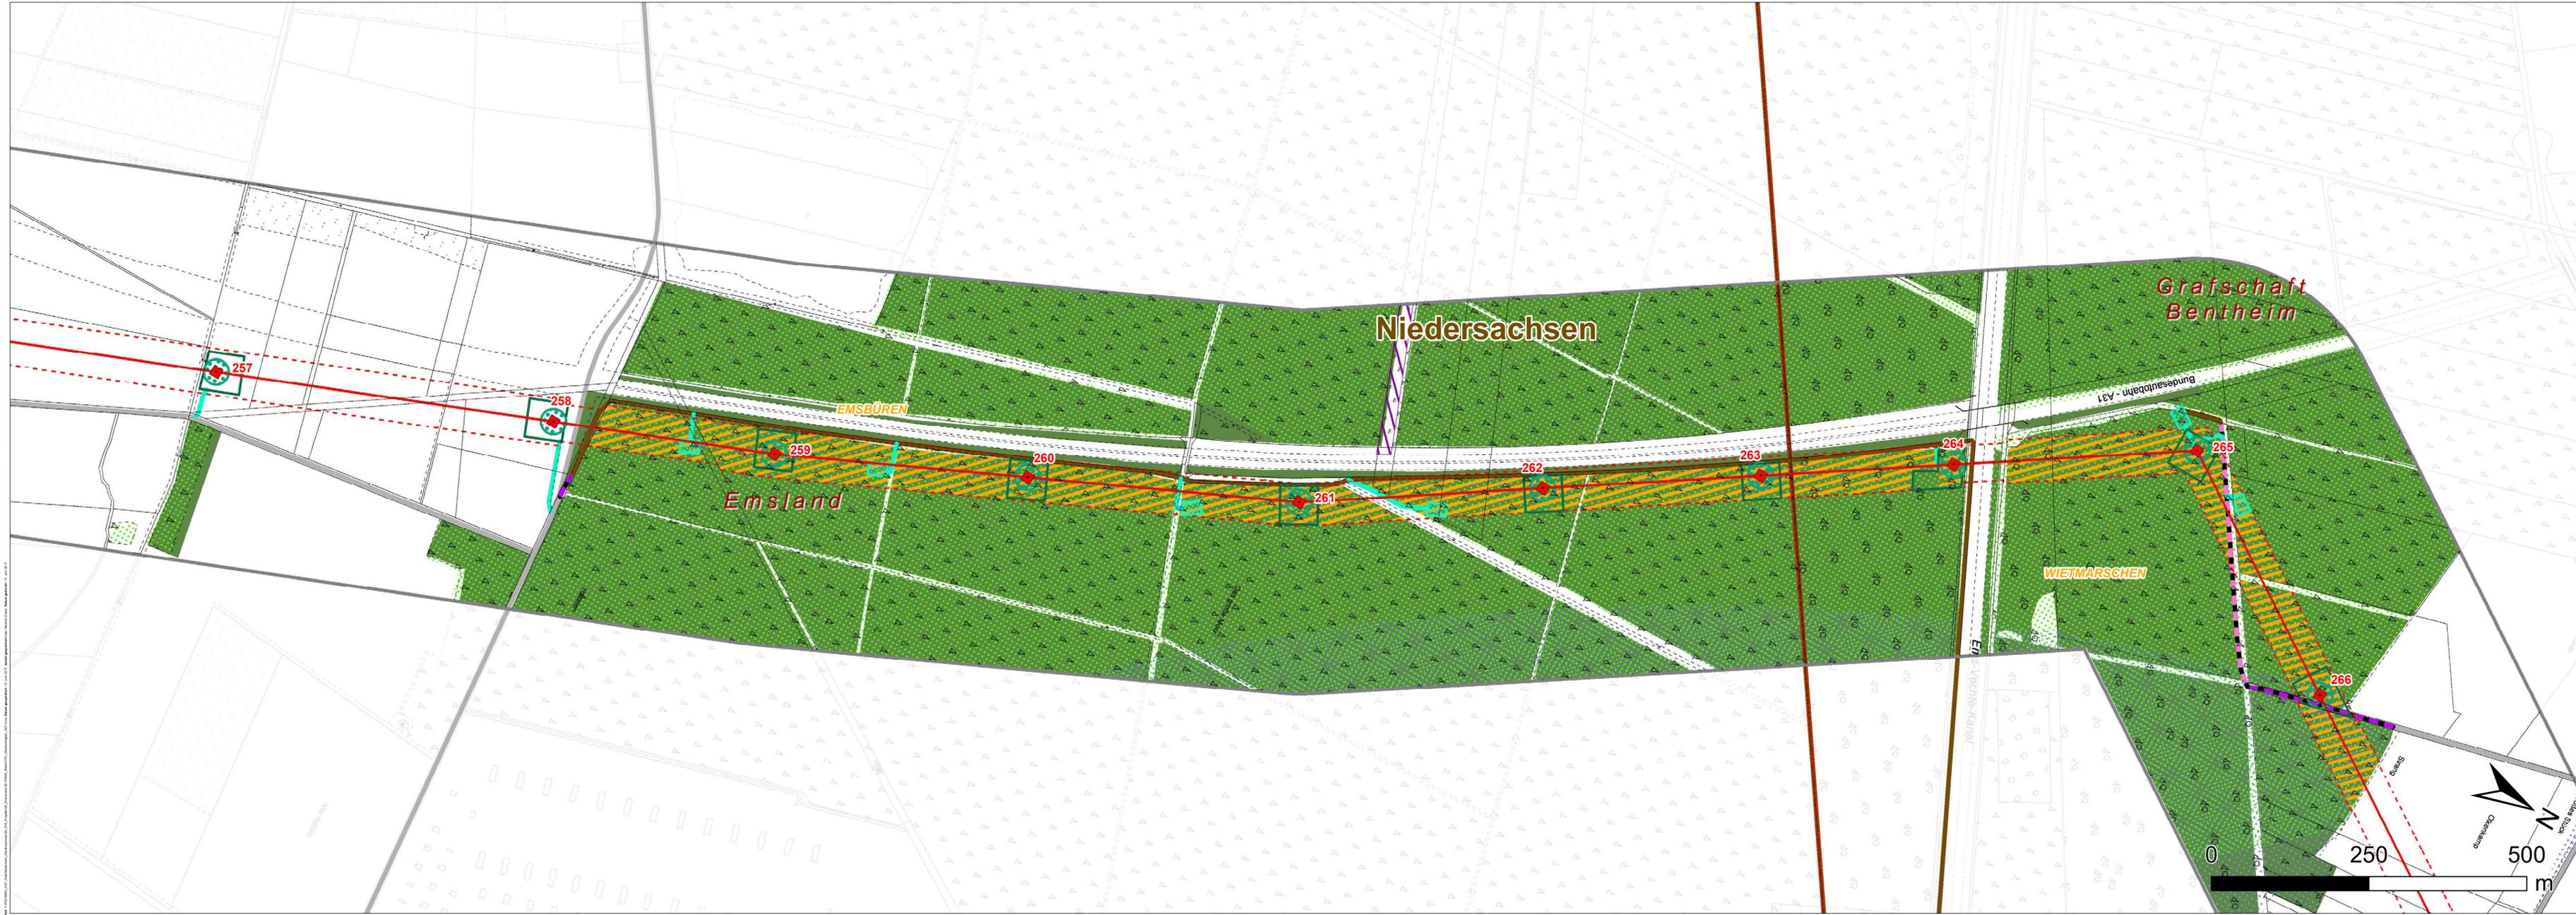

- Legende**
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrickbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotoptypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)

²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartogrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGK5: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber:	Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14198	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 42699 Neuenhaus	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-902	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	MBT	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	29.05.2015, Rev. 30.05.2017
Geprüft:	MBT	Kartenummer:	7.2-1 Blatt 7 von 16



- Legende**
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrickbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotoptypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)

²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartengrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGKS: © LGLN 2014

Blattübersicht

Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201
 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)

Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie

Thema: Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bearbeiter: MBT	Status: Bericht
Gezeichnet: SES	Datum: 29.05.2015, Rev. 30.05.2017
Geprüft: MBT	Kartenummer: 7.2.1 Blatt 6 von 16

Auftraggeber: Amprion GmbH
 Rheinlanddamm 24
 48159 Dortmund
 Tel: +49 (0) 231 5849-0
 Fax: +49 (0) 231 5849-14198

Erstellt durch: ERM GmbH
 Siemensstraße 9
 42363 Neulandung
 Tel: +49 (0) 6102 206-0
 Fax: +49 (0) 6102 206-902



- Legende**
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrböhlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrickbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)

²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartogrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGKS: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber: Amprion GmbH
 Rheinlanddamm 24
 48159 Dortmund
 Tel: +49 (0) 231 5848-0
 Fax: +49 (0) 231 5848-1418

Erstellt durch: ERM GmbH
 Siemensstraße 9
 42699 Neuenhaus
 Tel: +49 (0) 6102 206-0
 Fax: +49 (0) 6102 206-92


Projekt: **Neubau der 380-kV-Höchstspannungleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201**
 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)


Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie

Thema: Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bearbeiter: MBT	Status: Bericht
Gezeichnet: SES	Datum: 29.05.2015, Rev. 30.05.2017
Geprüft: MBT	Kartellnummer: 7.2-1 Blatt 9 von 16

Emsland



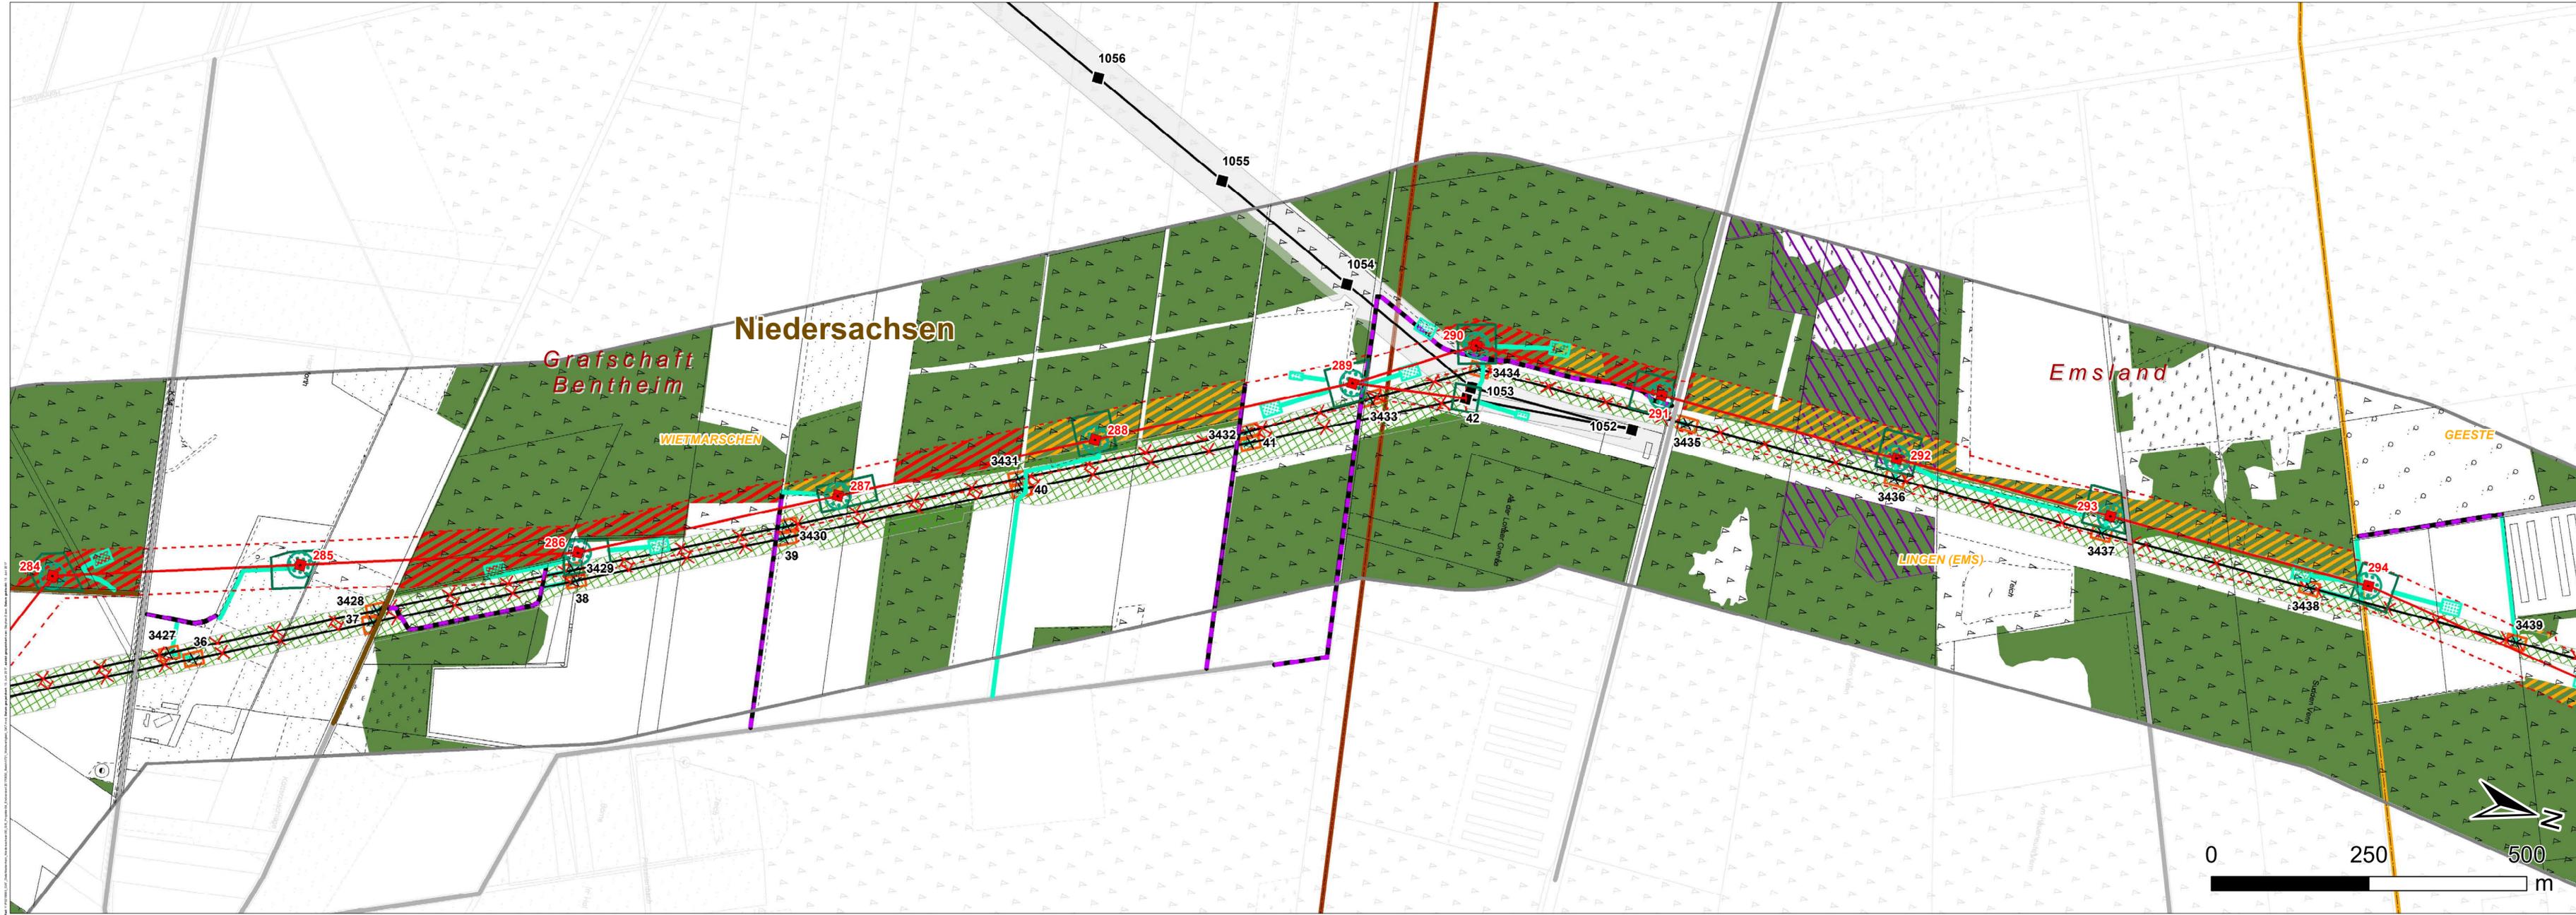

- Legende**
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Nicht verschiebbare Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrickbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freierwender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotoptypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)


²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartengrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGK5: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber:	Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 48159 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14158	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neu-Ulm	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-92	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	MBT	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	29.05.2015, Rev. 30.08.2017
Geprüft:	MBT	Kartennummer:	7.2-1 Blatt 10 von 16

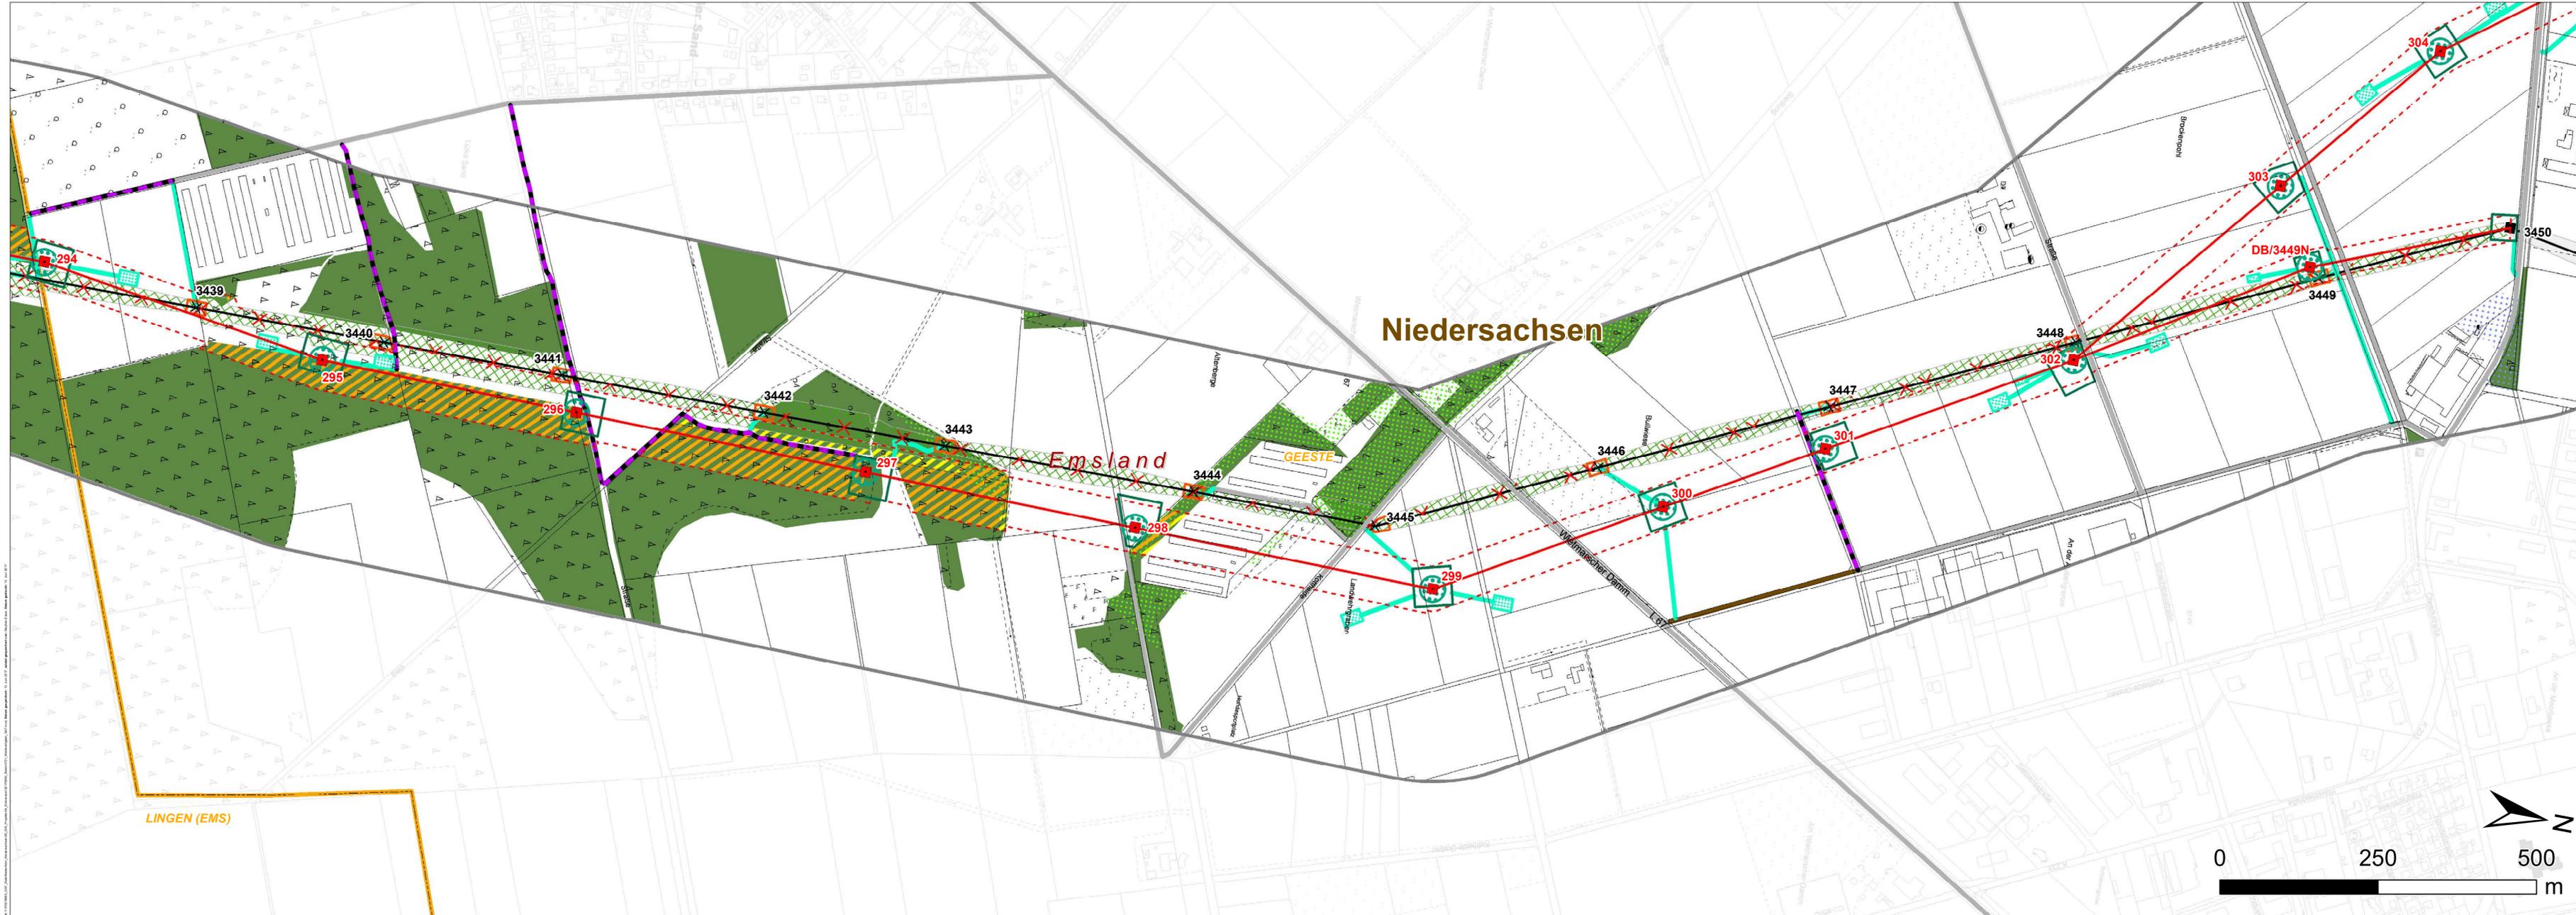

- ### Legende
- #### Technische Planung
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- #### Bestand / Rückbau
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrickbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freierwender Schutzstreifen
- #### Untersuchungsraum
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- #### Verwaltungsgrenzen
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- #### Waldfunktionsausweisungen¹
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- #### Biotoptypenkartierung
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- #### Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)


²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1


Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartogrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGK5: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber:	Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-1418	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 42699 Neuenhaus	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-92	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	MBT	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	29.05.2015, Rev. 30.08.2017
Geprüft:	MBT	Kartenummer:	7.2-1 Blatt 11 von 16

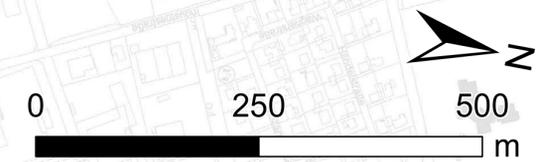

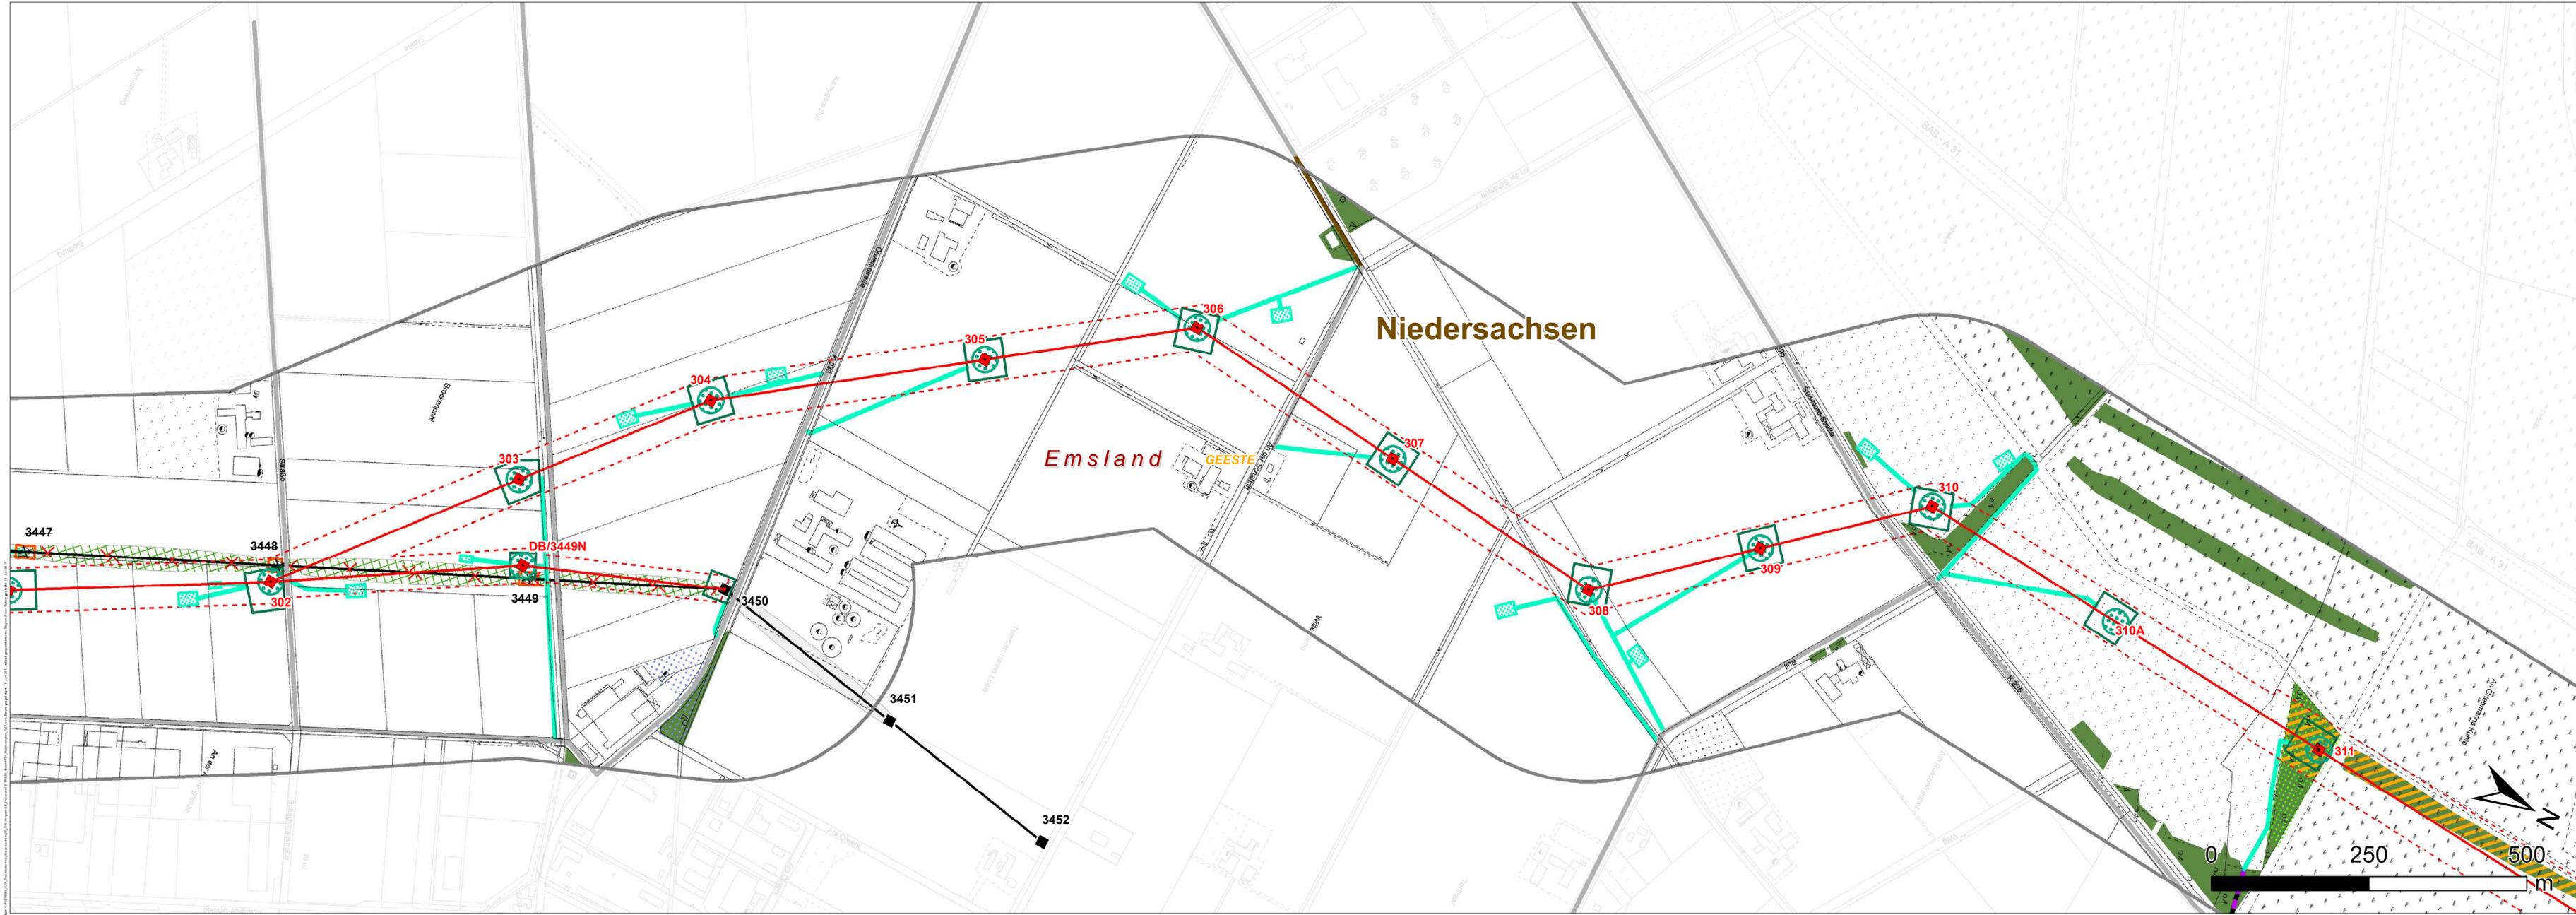

- ### Legende
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrickbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotoptypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)


²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartogrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGK5: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber:	Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14198	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neu-Ulm	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-902	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	MBT	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	29.05.2015, Rev. 30.06.2017
Geprüft:	MBT	Kartenummer:	7.2-1 Blatt 12 von 16

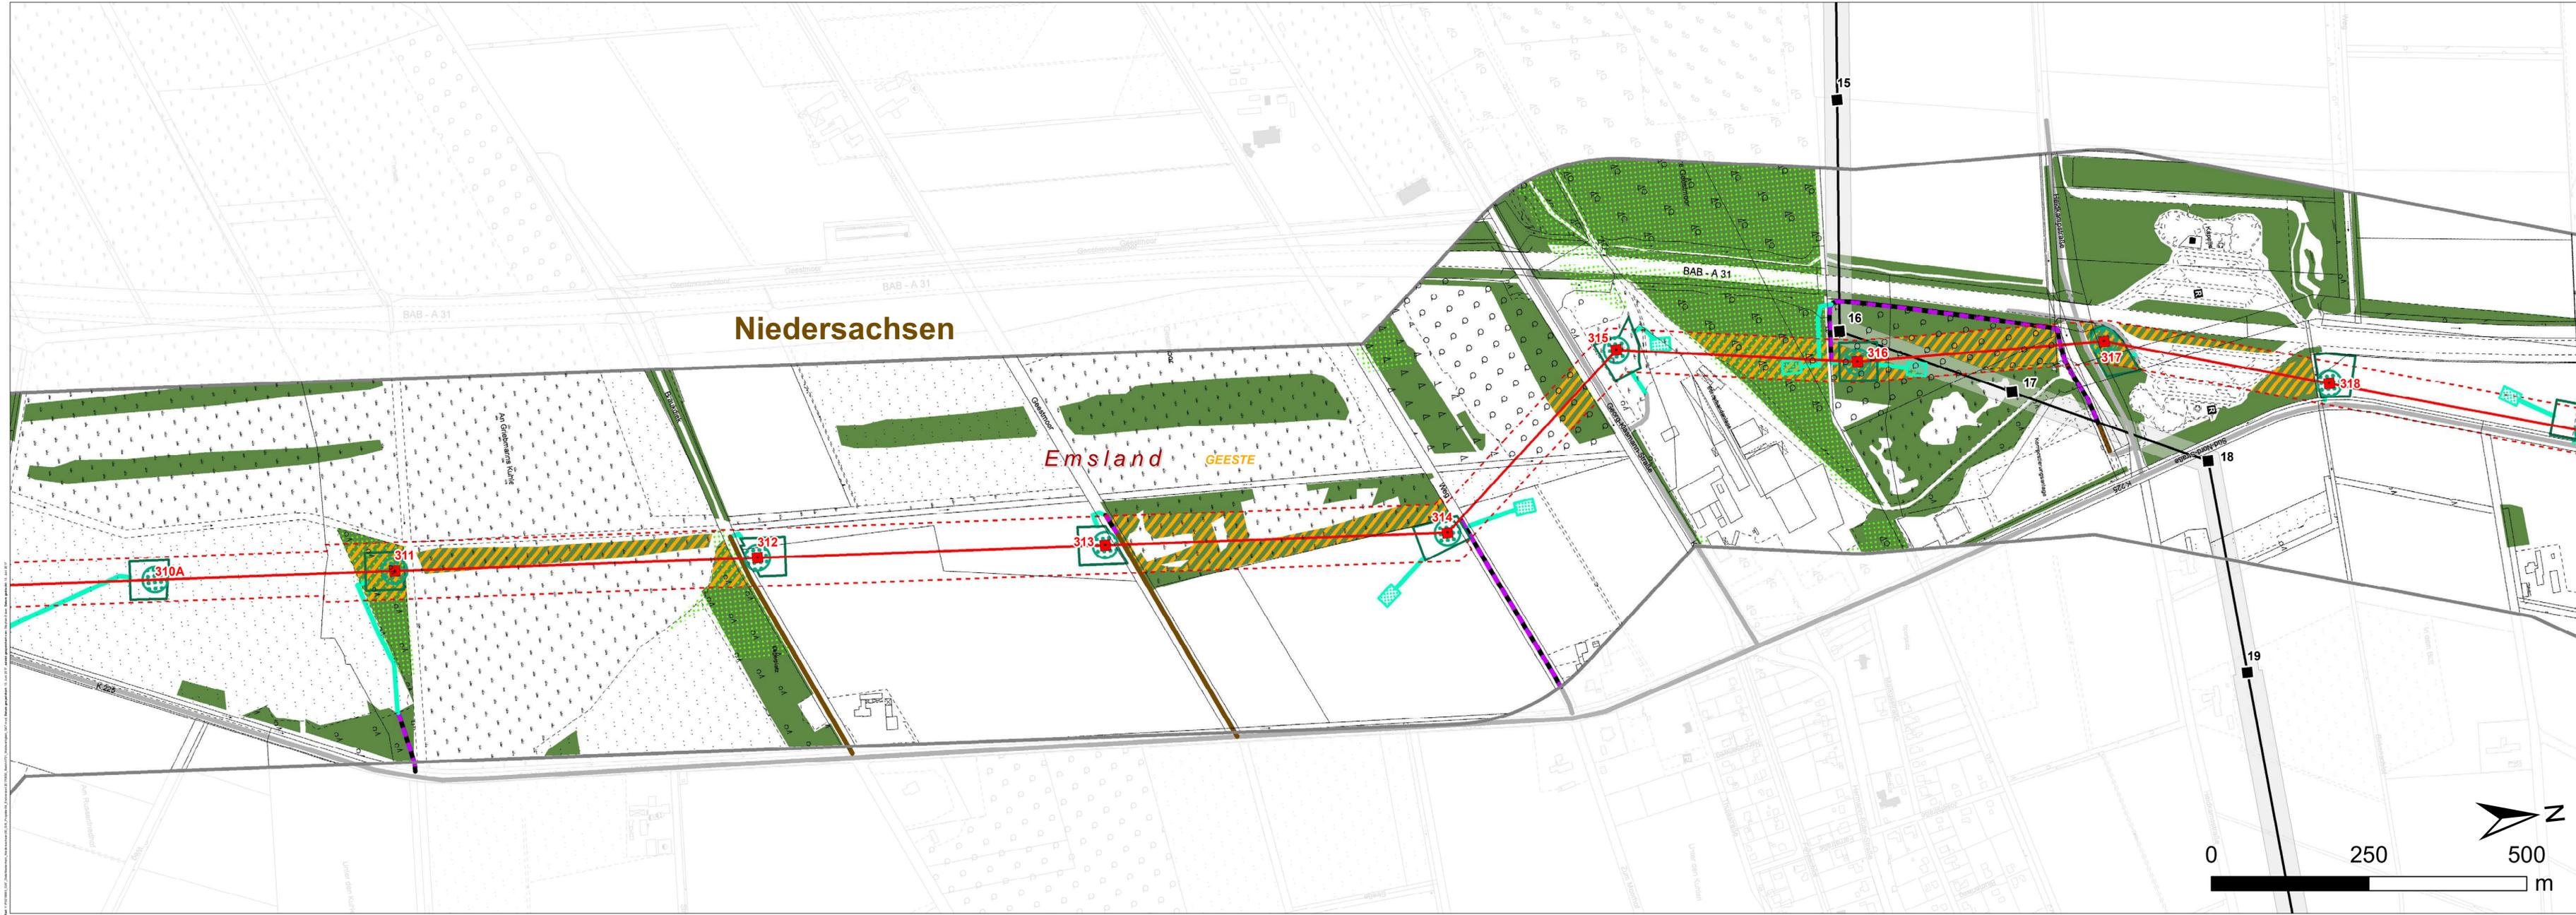

- ### Legende
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrickbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)


²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartogrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGKS: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber:	Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14198	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 42699 Neulandung	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-902	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	MBT	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	29.05.2015, Rev. 30.05.2017
Geprüft:	MBT	Kartellnummer:	7.2.1 Blatt 13 von 16

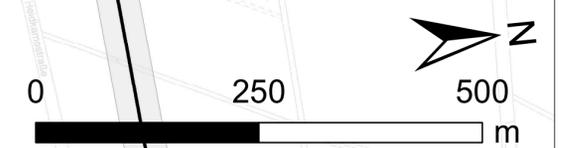



- Legende**
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrückbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfäche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotoptypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)

²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartengrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGKS: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber: Amprion GmbH
 Rheinlanddamm 24
 48159 Dortmund
 Tel: +49 (0) 231 5849-0
 Fax: +49 (0) 231 5849-1418


Erstellt durch: ERM GmbH
 Siemensstraße 9
 42699 Neuenhaus
 Tel: +49 (0) 6102 206-0
 Fax: +49 (0) 6102 206-92

Projekt: **Neubau der 380-kV-Höchstspannungleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201**
 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)

Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie

Thema: Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bearbeiter: MBT	Status: Bericht
Gezeichnet: SES	Datum: 29.05.2015, Rev. 30.08.2017
Geprüft: MBT	Kartenummer: 7.2-1 Blatt 14 von 16

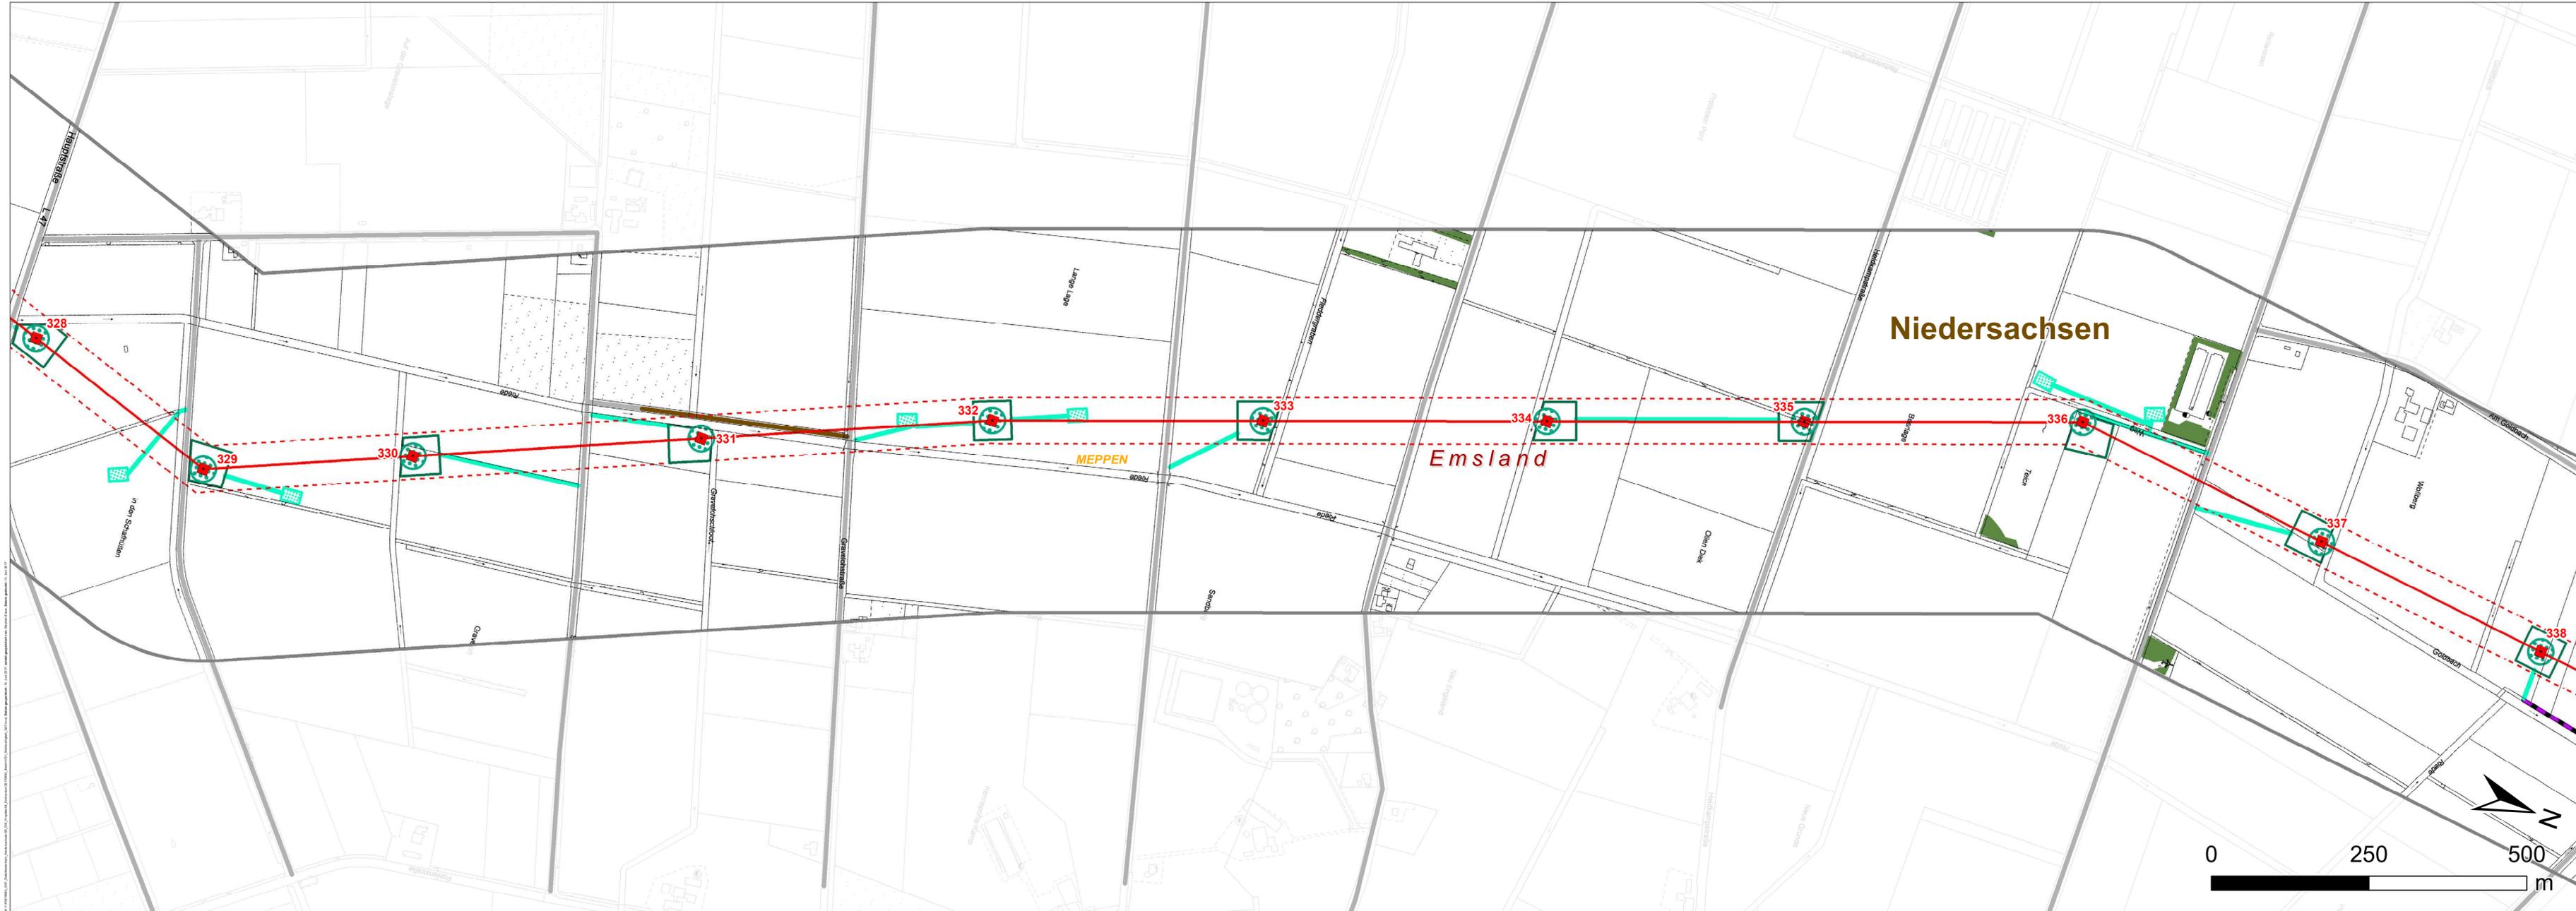

- Legende**
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrückbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)

²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartengrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGKS: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber: Amprion GmbH
 Rheinlanddamm 24
 48159 Dortmund
 Tel: +49 (0) 231 5849-0
 Fax: +49 (0) 231 5849-14198


Erstellt durch: ERM GmbH
 Siemensstraße 9
 42699 Neuenhaus
 Tel: +49 (0) 6102 206-0
 Fax: +49 (0) 6102 206-92

Projekt: **Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201**
 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)

Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie

Thema: Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bearbeiter: MBT	Status: Bericht
Gezeichnet: SES	Datum: 29.05.2015, Rev. 30.08.2017
Geprüft: MBT	Kartenummer: 7.2.1 Blatt 15 von 16

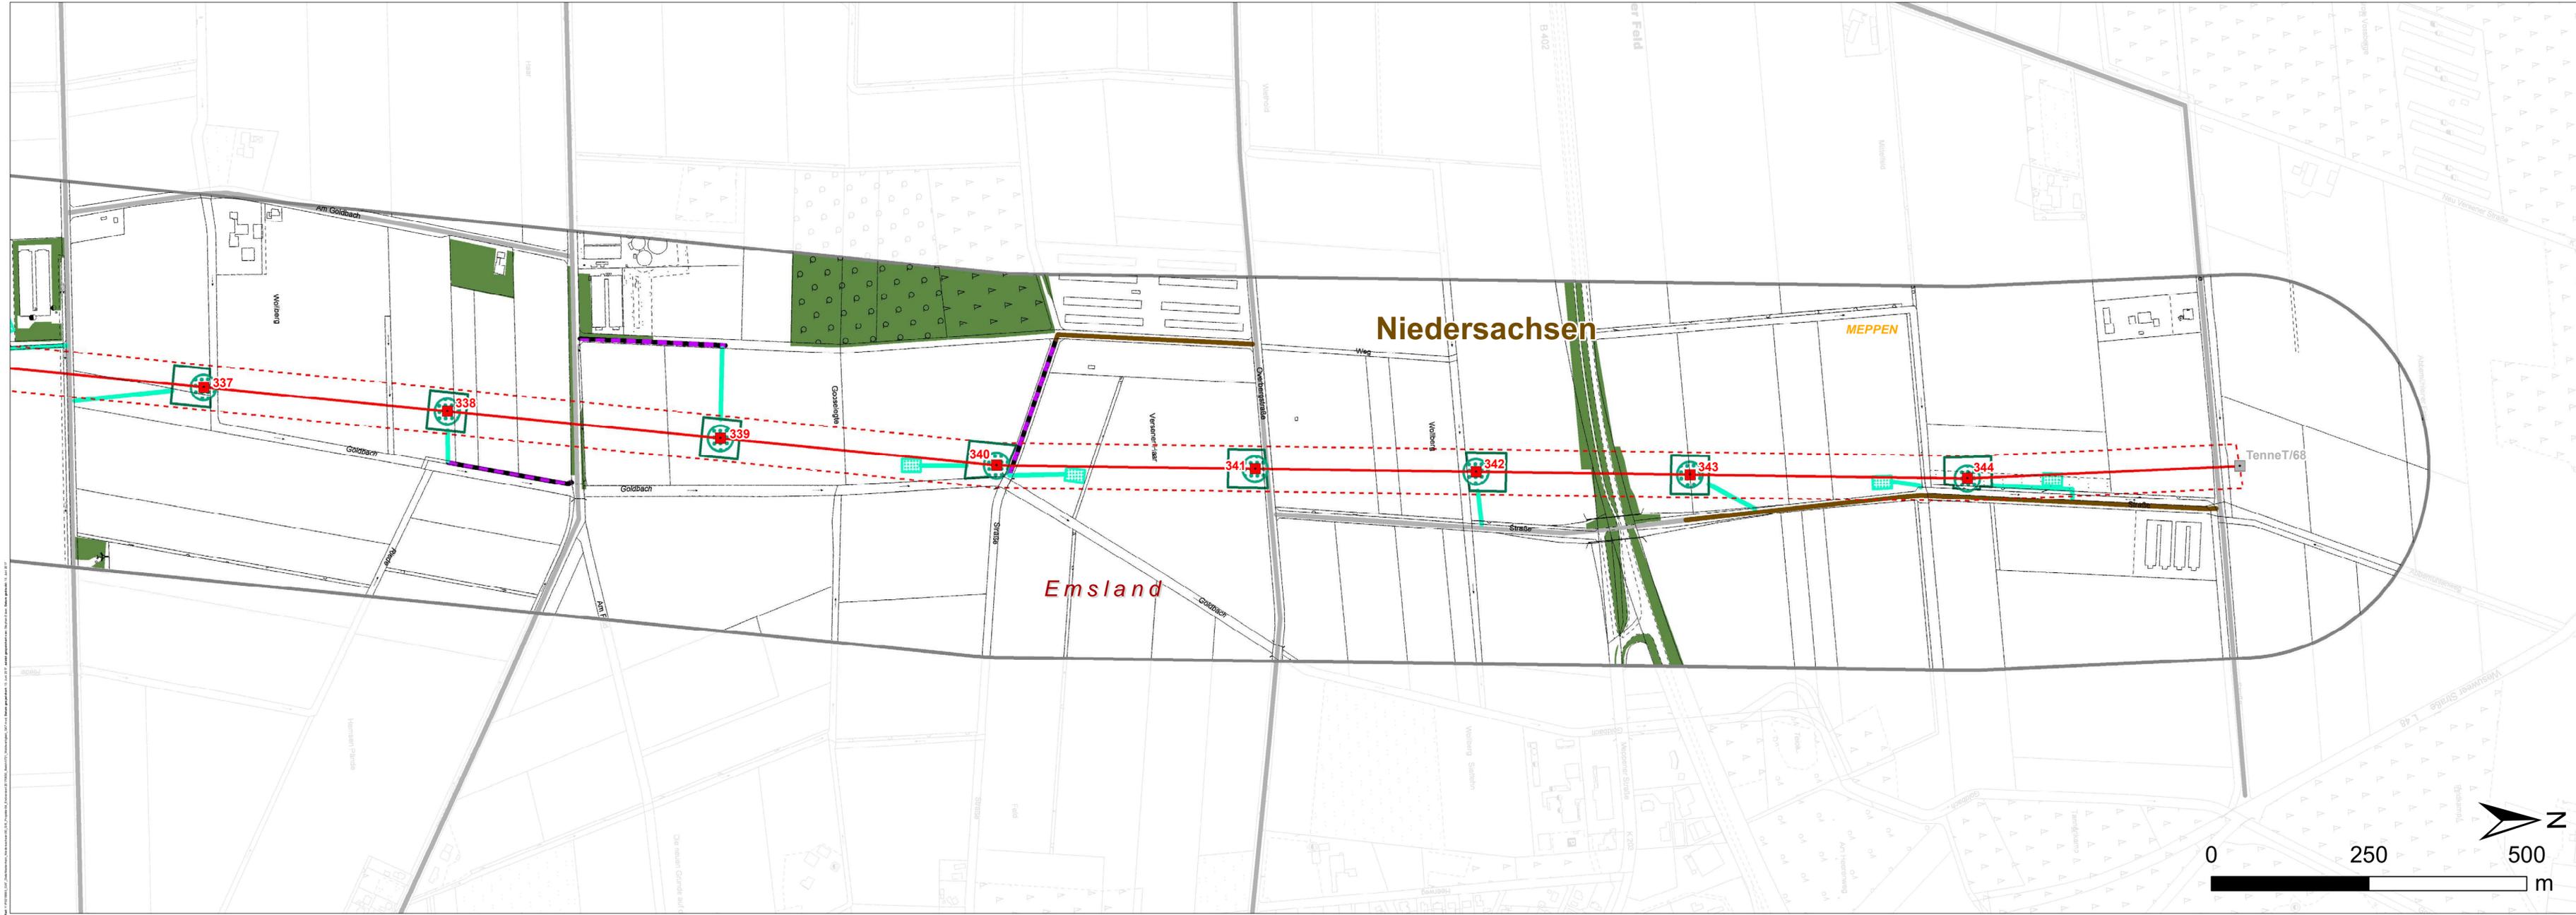

- Legende**
- Technische Planung**
- Neubaumast
 - Leitungsachse
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - Zuwegung vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrickbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse (hier nur nachrichtliche Darstellung)
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Waldfunktionsausweisungen¹**
- Alter Waldstandort (ohne förmliche Festsetzung)
 - Waldschutzfläche (förmlich festgesetzte Zweckbindung)
 - Immissionsschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
 - Lärmschutzwald (ohne förmliche Festsetzung)
- Biotoptypenkartierung**
- Wald-/Gehölzbiotop (detaillierte Kartierung siehe Anhang A Karte 6.2-1)
- Wertigkeit des Waldes (Mittelwert) im Schutzstreifen²**
- < 2
 - ≥ 2 - 3
 - > 3

¹Graphische Ausweisung gemäß Daten der Waldfunktionskarte, nach Runderlass vom 10.11.2003
 Datenführende Quelle: Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP)

²weitergehende Erläuterung zur Klassifizierung siehe Umweltstudie 7.2.1

Kartographische Darstellung der FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.2-1
 Wasserschutzgebiete siehe Anhang A Karte 6.5-1
 Vorrang-/Vorsorgegebiete Erholung siehe Anhang A Karte 6.1-1

Kartogrundlagen:
 TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
 DGK5: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber:	Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 48159 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14158	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 82363 Neu-Ulm	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-92	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Wertigkeit des Waldes		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	MBT	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	29.05.2015, Rev. 30.05.2017
Geprüft:	MBT	Kartellnummer:	7.2.1 Blatt 16 von 16