



Legende Schutzgut Boden
Bestand und Auswirkung siehe DB3 6.4-1 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2018
DGK5: © LGLN 2014

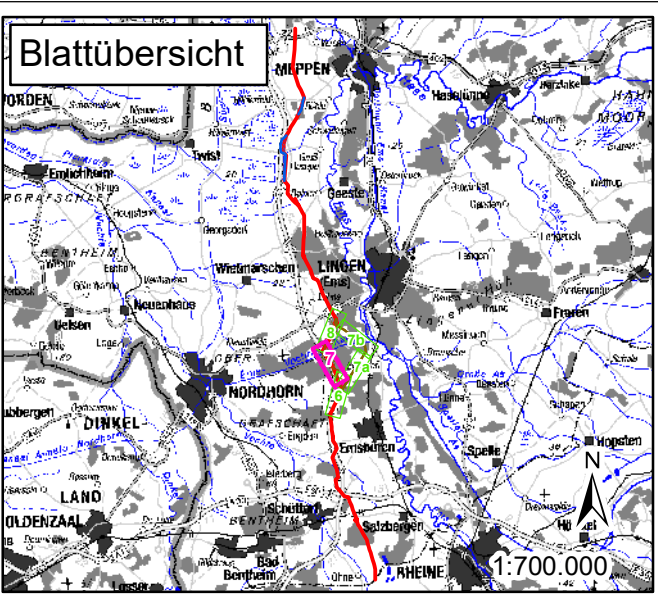


Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund Tel: +49 (0) 231 5848-9 Fax: +49 (0) 231 5848-14188	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 62303 Neu-Isenburg Tel: +49 (0) 6102 285-0 Fax: +49 (0) 6102 771 904-0	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)	
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung	
Thema:	Schutzgut Boden Bestand und Auswirkung	
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Basisebene:	LRO	Status: Bericht
Gesamtheit:	SES	Datum: 09.08.2022
Gegenf.	MZ	Kartensummer: DB3 6.4-1 Blatt 7

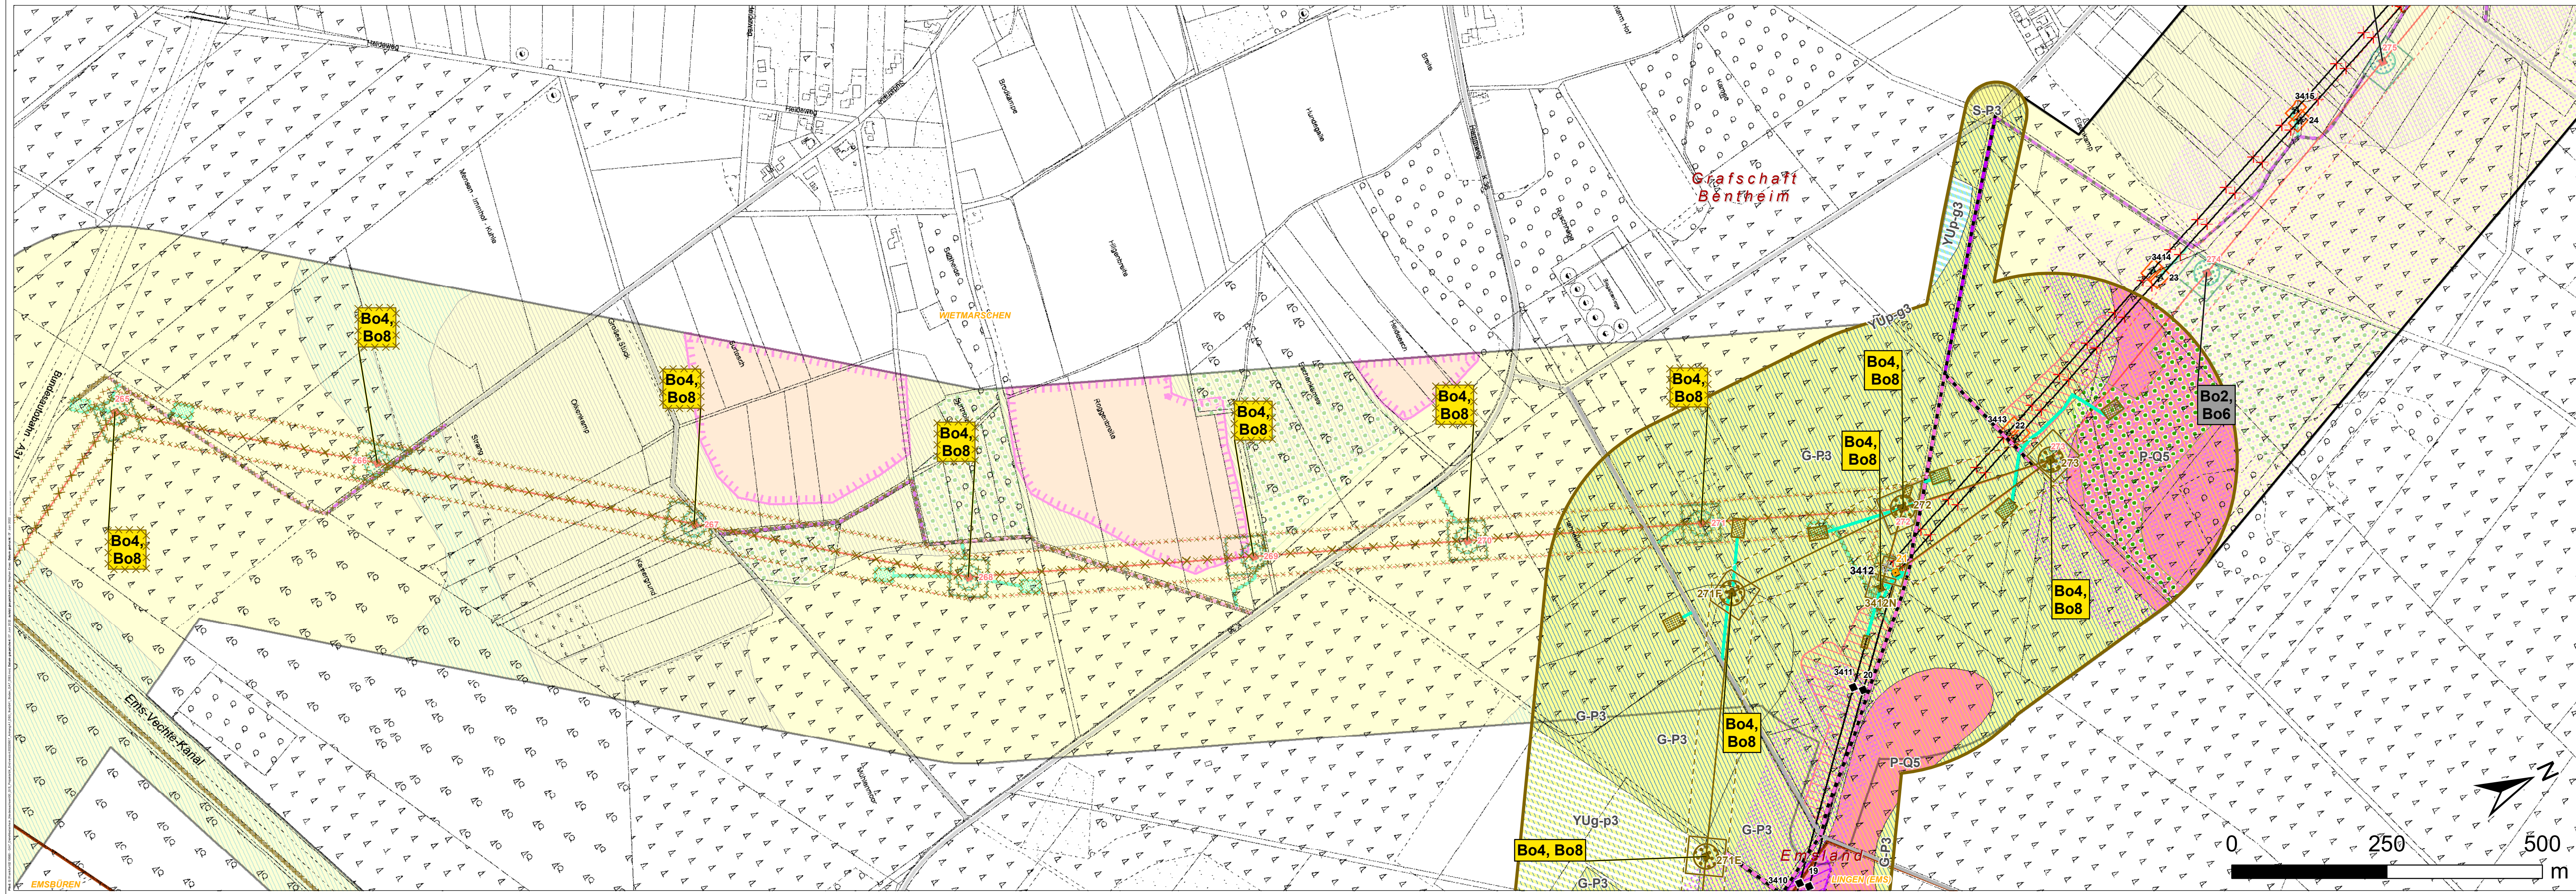


Legende Schutzgut Boden
Bestand und Auswirkung siehe DB3 6.4-1 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2018
DGK5: © LGLN 2014

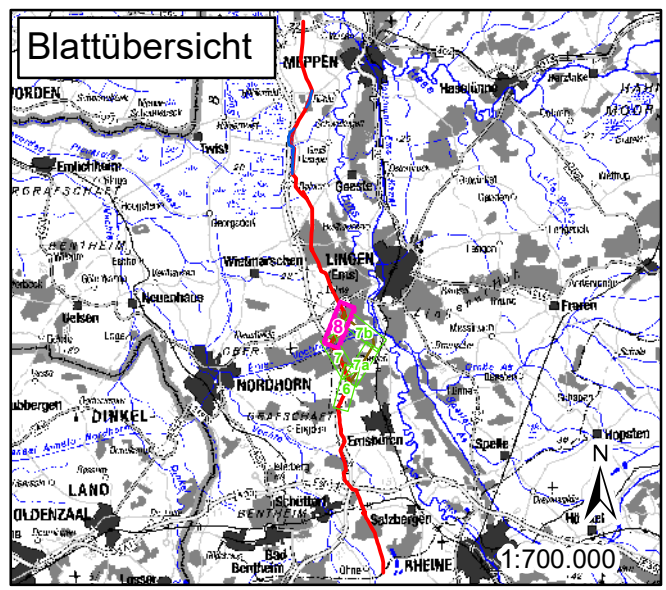


Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5848-0 Fax: +49 (0) 231 5848-14188	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 285-0 Fax: +49 (0) 6102 771 904-0	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung		
Thema:	Schutzgut Boden Bestand und Auswirkung		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Basisebene:	LRO	Status:	Bericht
Geschrieben:	SES	Datum:	09.06.2022
Geprüft:	MZ	Kartenummer:	DB3 6.4-1 Blatt 8

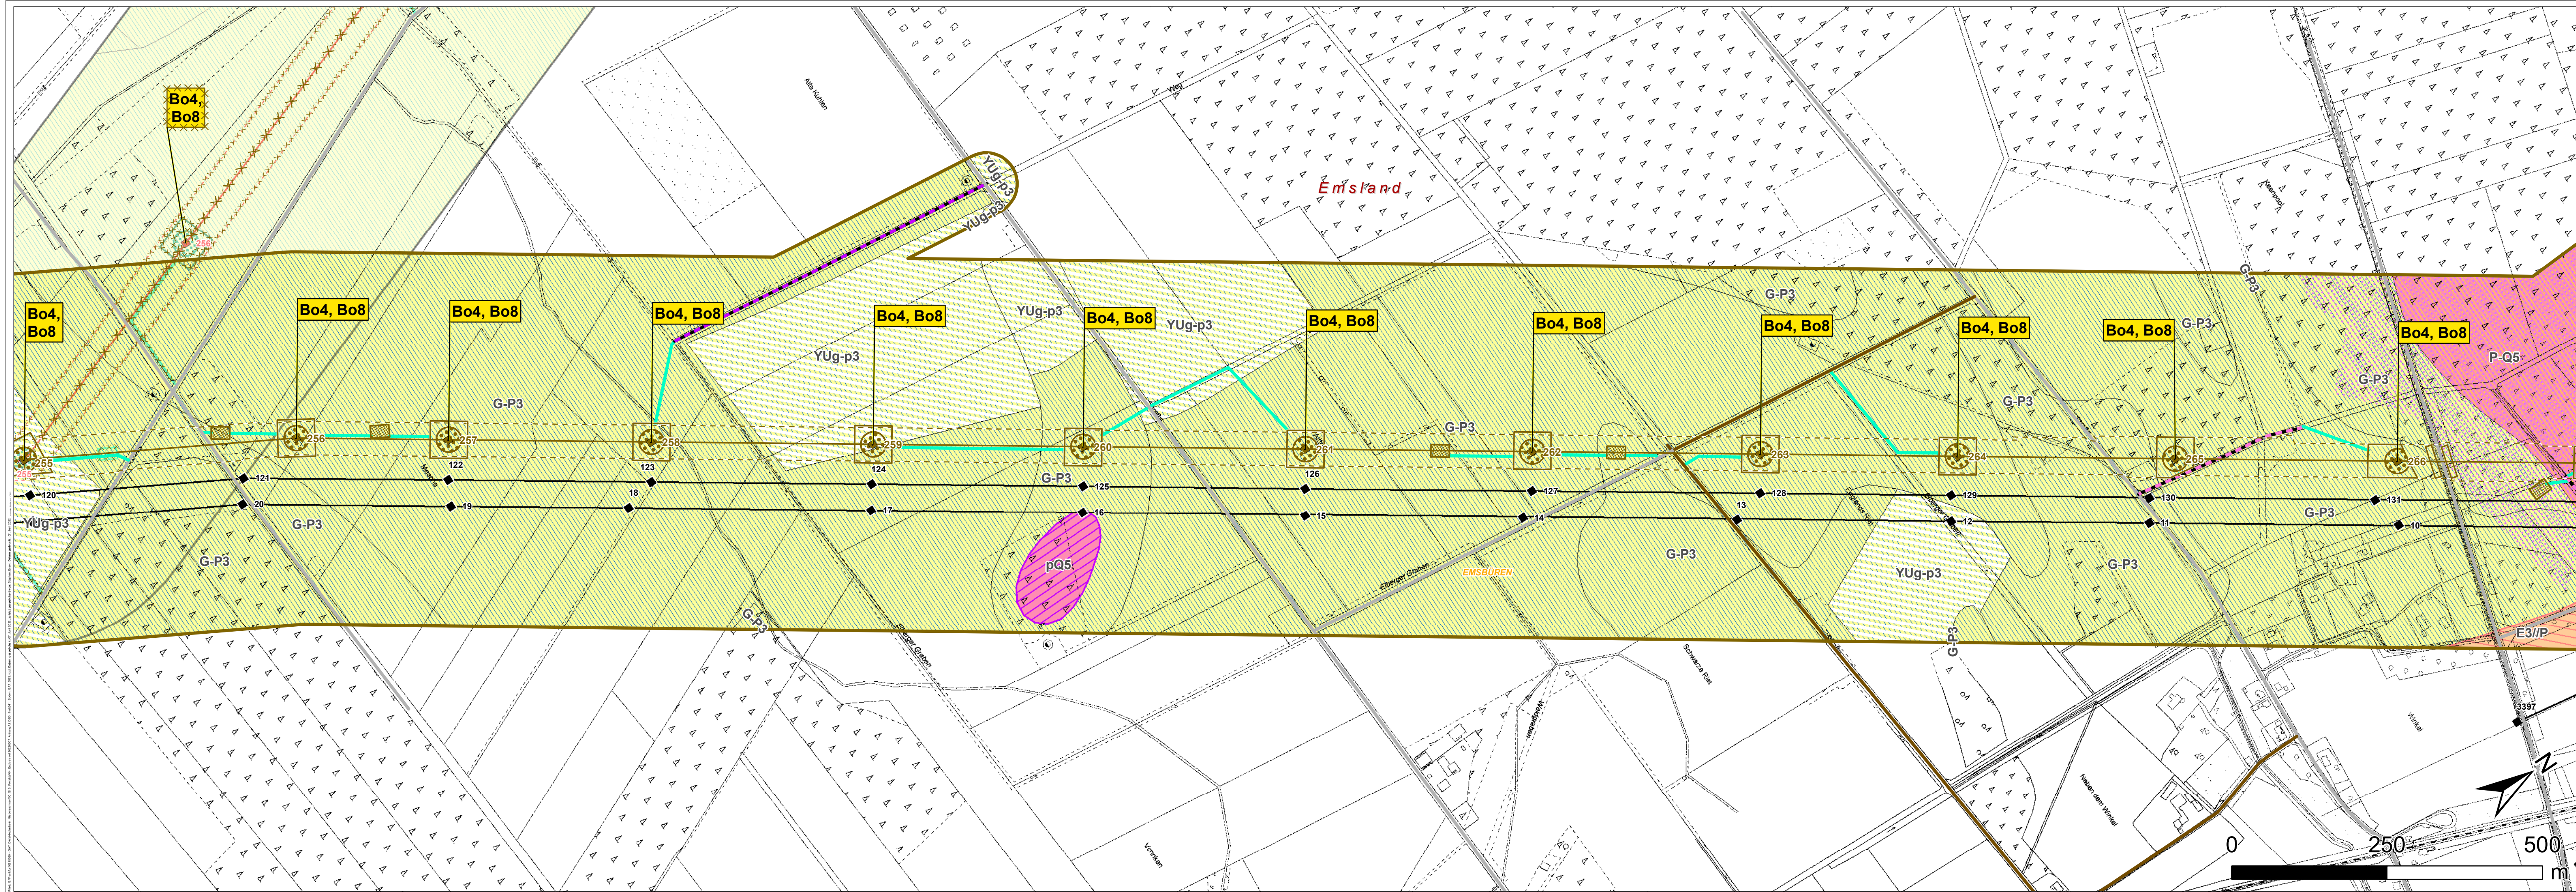

Legende Schutzgut Boden
Bestand und Auswirkung siehe DB3 6.4-1 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2018
DGK5: © LGLN 2014

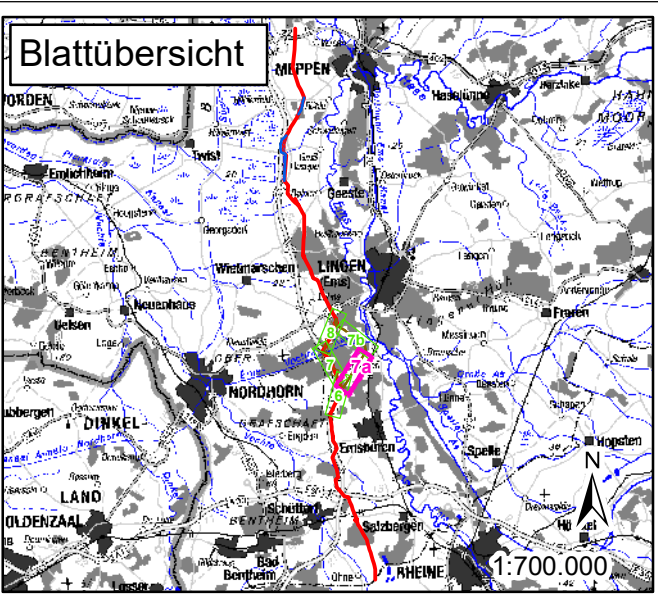

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund Tel: +49 (0) 231 5848-0 Fax: +49 (0) 231 5848-14188	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 42699 Neuenburg Tel: +49 (0) 6102 285-0 Fax: +49 (0) 6102 771 904-0	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)	
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung	
Thema:	Schutzgut Boden Bestand und Auswirkung	
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bestand:	LRO	Status: Bericht
Geschw.: SES	Stand: 09.06.2022	
Gepf.: MZ	Kartennummer: DB3 6.4-1 Blatt 7a	

