

Legende

Technische Planung (3. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Leitungsachse
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung (Planung entfällt)
- Überplanung der Antragsunterlage (Planung entfällt)


Technische Planung (nachrichtlich)

- Neubaumast Antragsunterlage
- Neubaumast 2. Planänderung
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche


- Bestand / Rückbau
- Mastbestand
- Leitungsbestand
- Bestandsschutzstreifen
- Untersuchungsraum
- 300 m
- 500 m
- 1.000 m
- Gewässer
- Oberflächengewässer
- Verwaltungsgrenzen
- Landkreisgrenze
- Gemeindegrenze

Legende zu den dargestellten Arten
siehe DB3 6.2.2 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGKS: © LGLN 2014

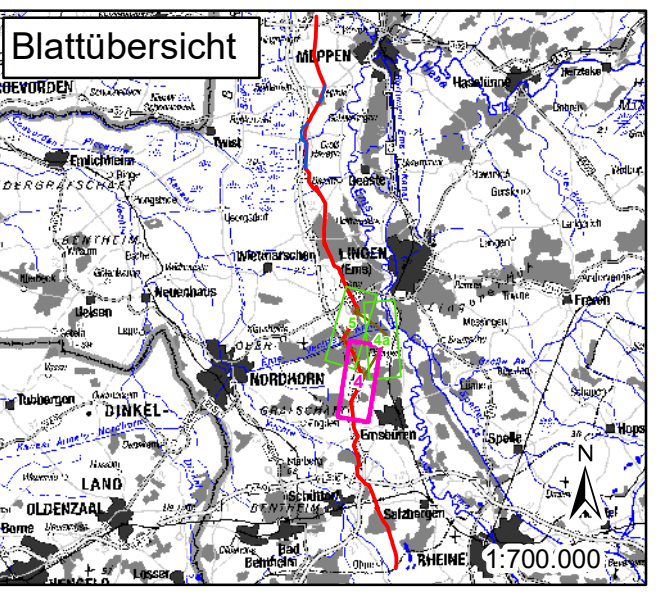

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund Tel: +49 (0) 231 5849-9 Fax: +49 (0) 231 5849-14188	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 42699 Neuenhaus Tel: +49 (0) 5102 206-9 Fax: +49 (0) 5102 771 944-0	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)	
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung	
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Bestand Tiere	
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:10.000
Bearbeiter:	IKO	Status: Bericht
Gezeichnet:	SES	Stand: 09.06.2022
Geprüft:	BJ	Kartenummer: DB3 6.2.2 Blatt 4

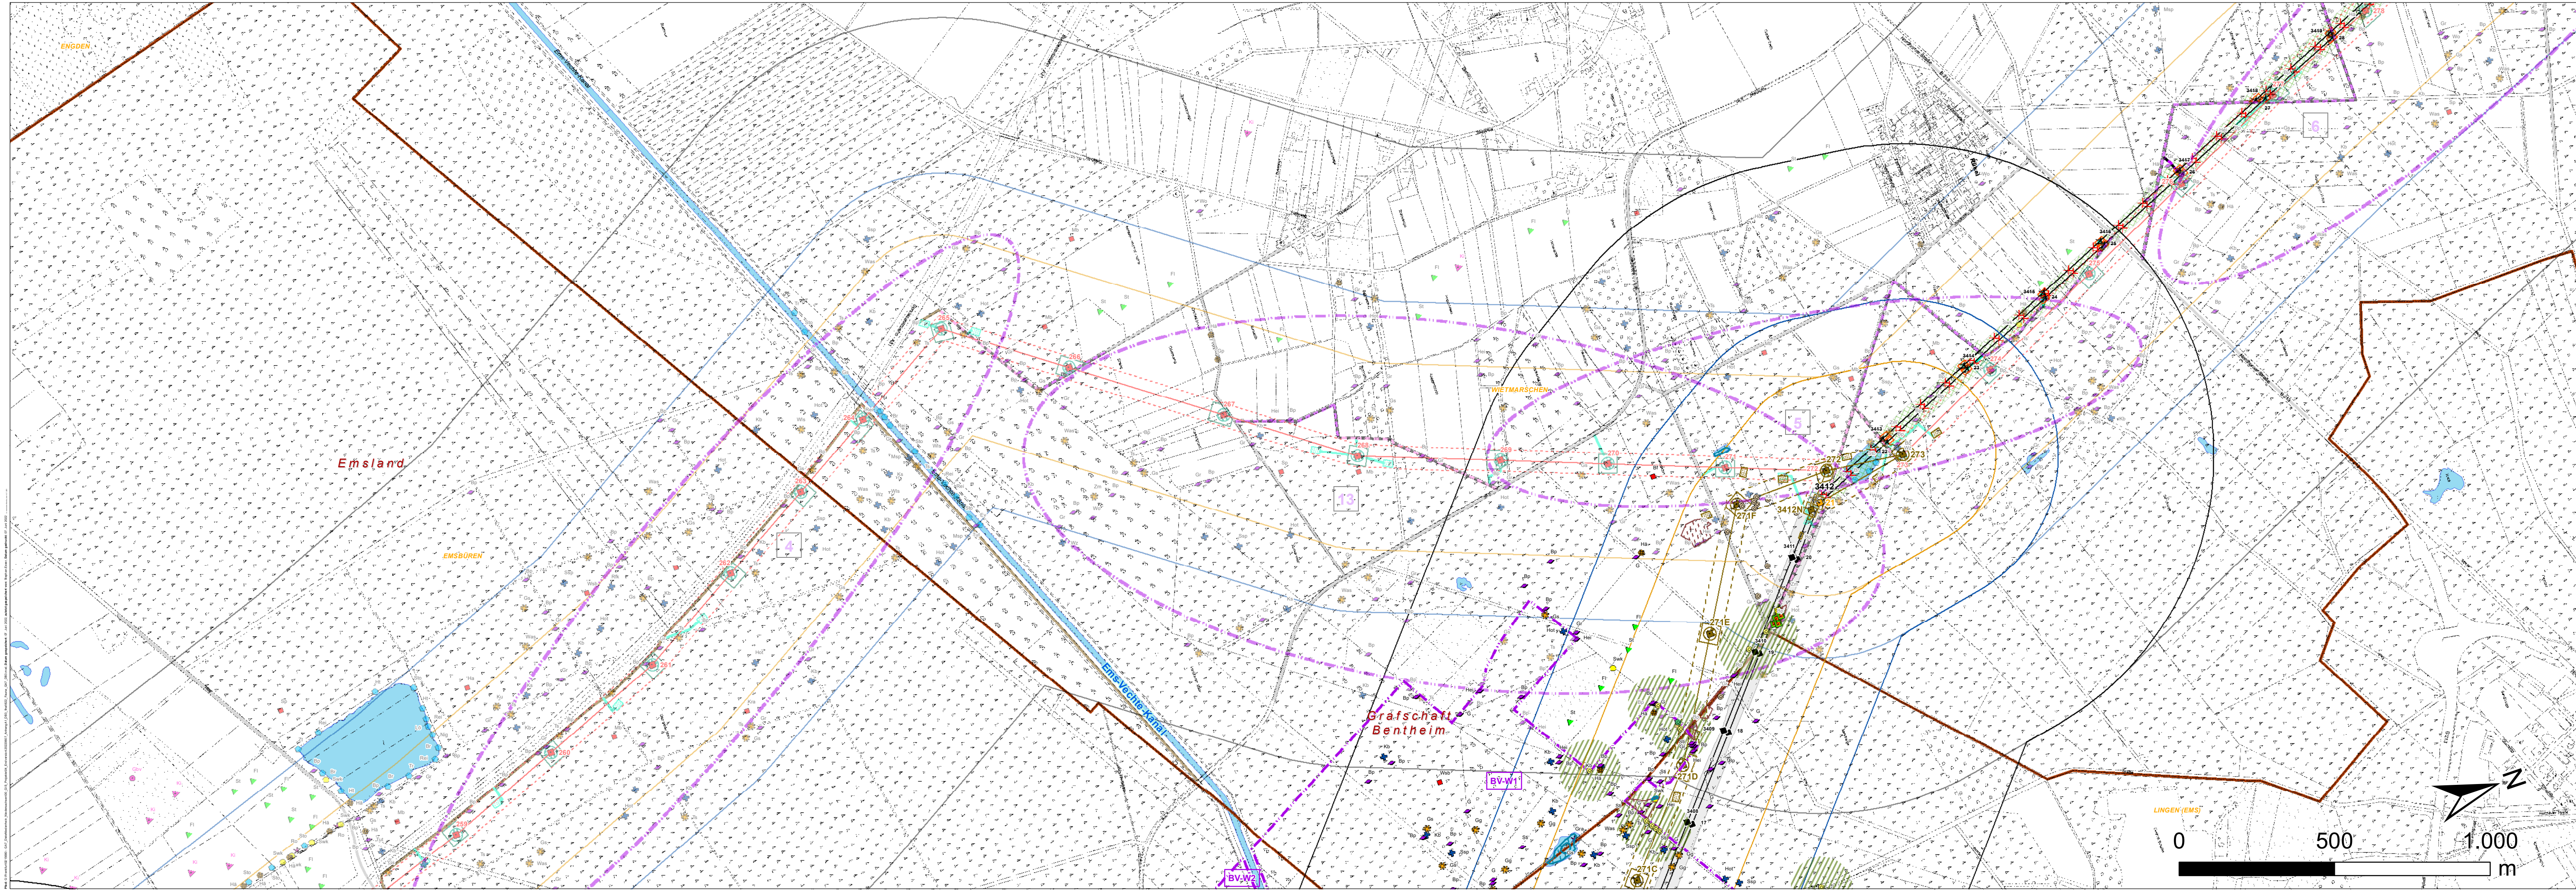

Legende

Technische Planung (3. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Rückbaumast DB Nr. 0541 Mast 3412
- Umbeseilung Bl. 0830 Mast 21
- Leitungssache
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrböhlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Überplanung der Antragsunterlage (Planung entfällt)

Technische Planung (nachrichtlich)

- Neubaumast Antragsunterlage
- Leitungssache Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrückbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Untersuchungsraum

- 300 m
- 500 m
- 1.000 m

Gewässer


- Oberflächengewässer

Verwaltungsgrenzen

- Landkreisgrenze
- Gemeindegrenze

Legende zu den dargestellten Arten
siehe DB3 6.2.2 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGKS: © LGLN 2014

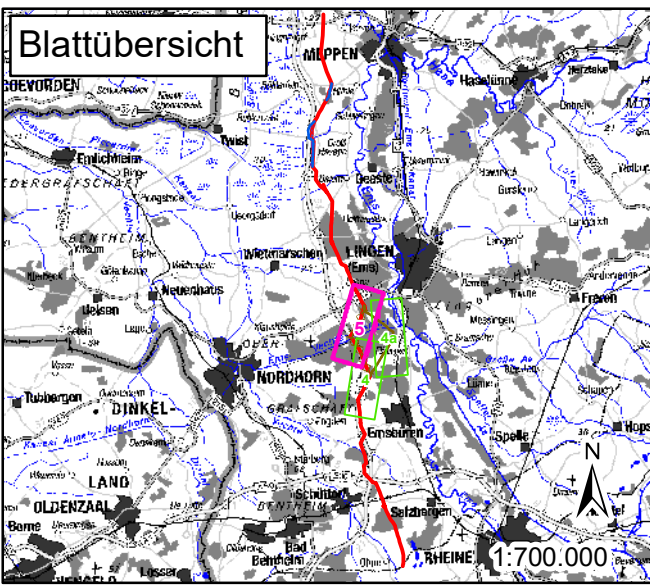

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14188	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 42699 Neuenheim Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 771 944-0	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)	
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung	
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Bestand Tiere	
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:10.000
Basisebene:	IKO	Status: Bericht
Geschäftsstelle:	SES	Datum: 09.06.2022
Gegenstand:	BL	Kartenummer: DB3 6.2.2 Blatt 5

