



051  
T2-47.00  
D-2-D-2015.3  
VK

-4.83.0-  
LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen

052  
T2-44.00  
D-2-D-2015.3  
VK

(490.3)  
-4.99.8-  
(509.3)  
LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen

053  
WA100-39.00  
D-2-D-2015.3  
DA

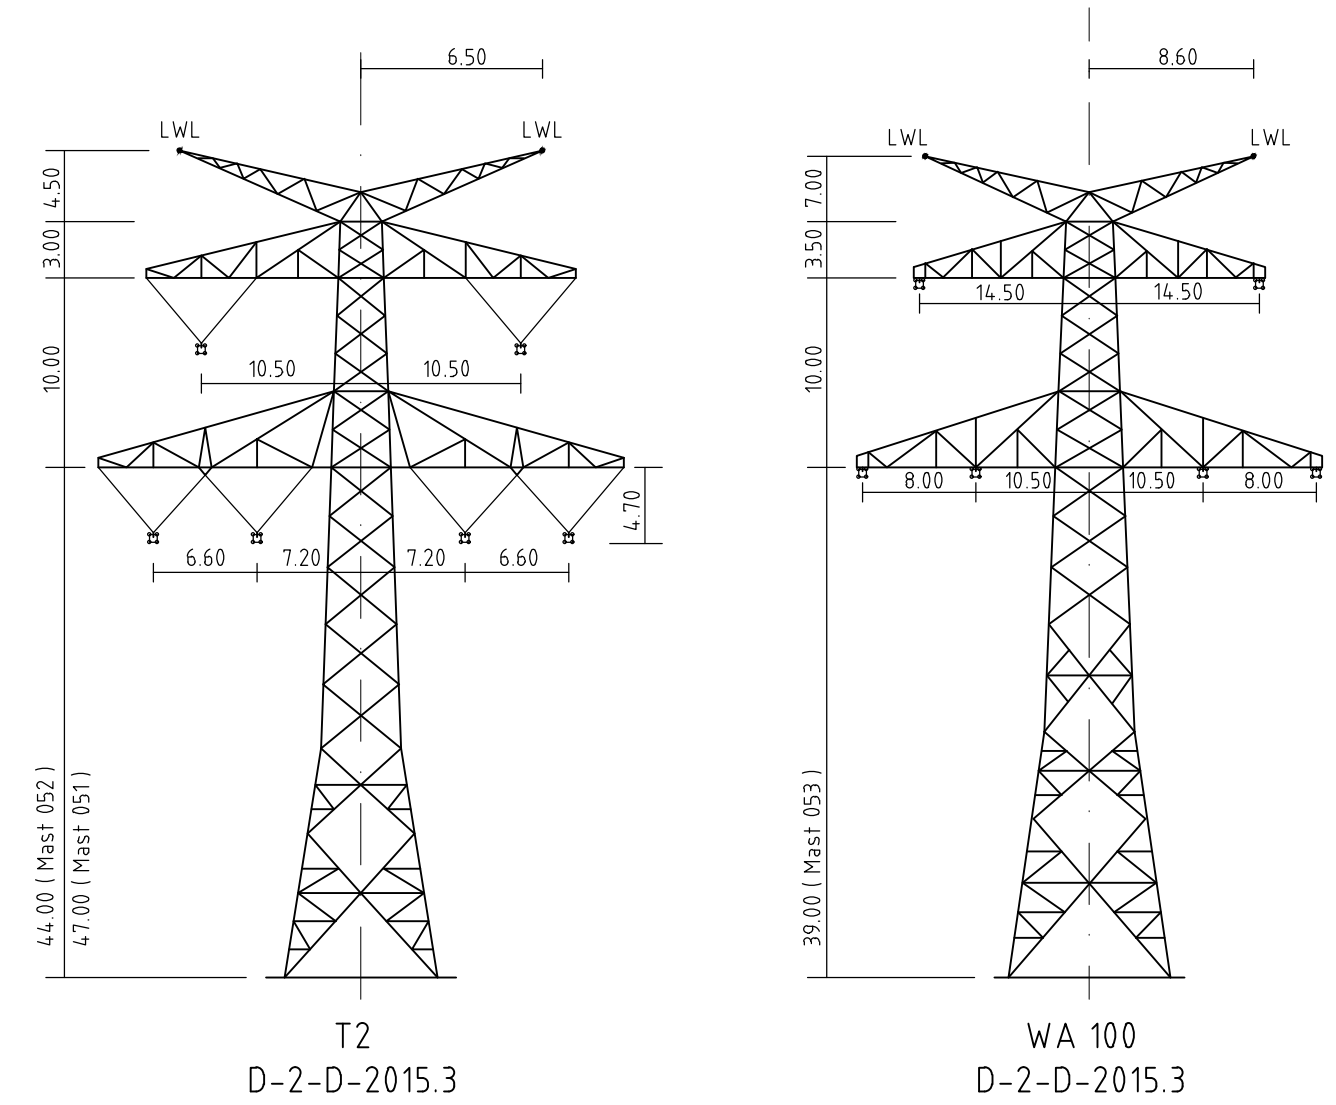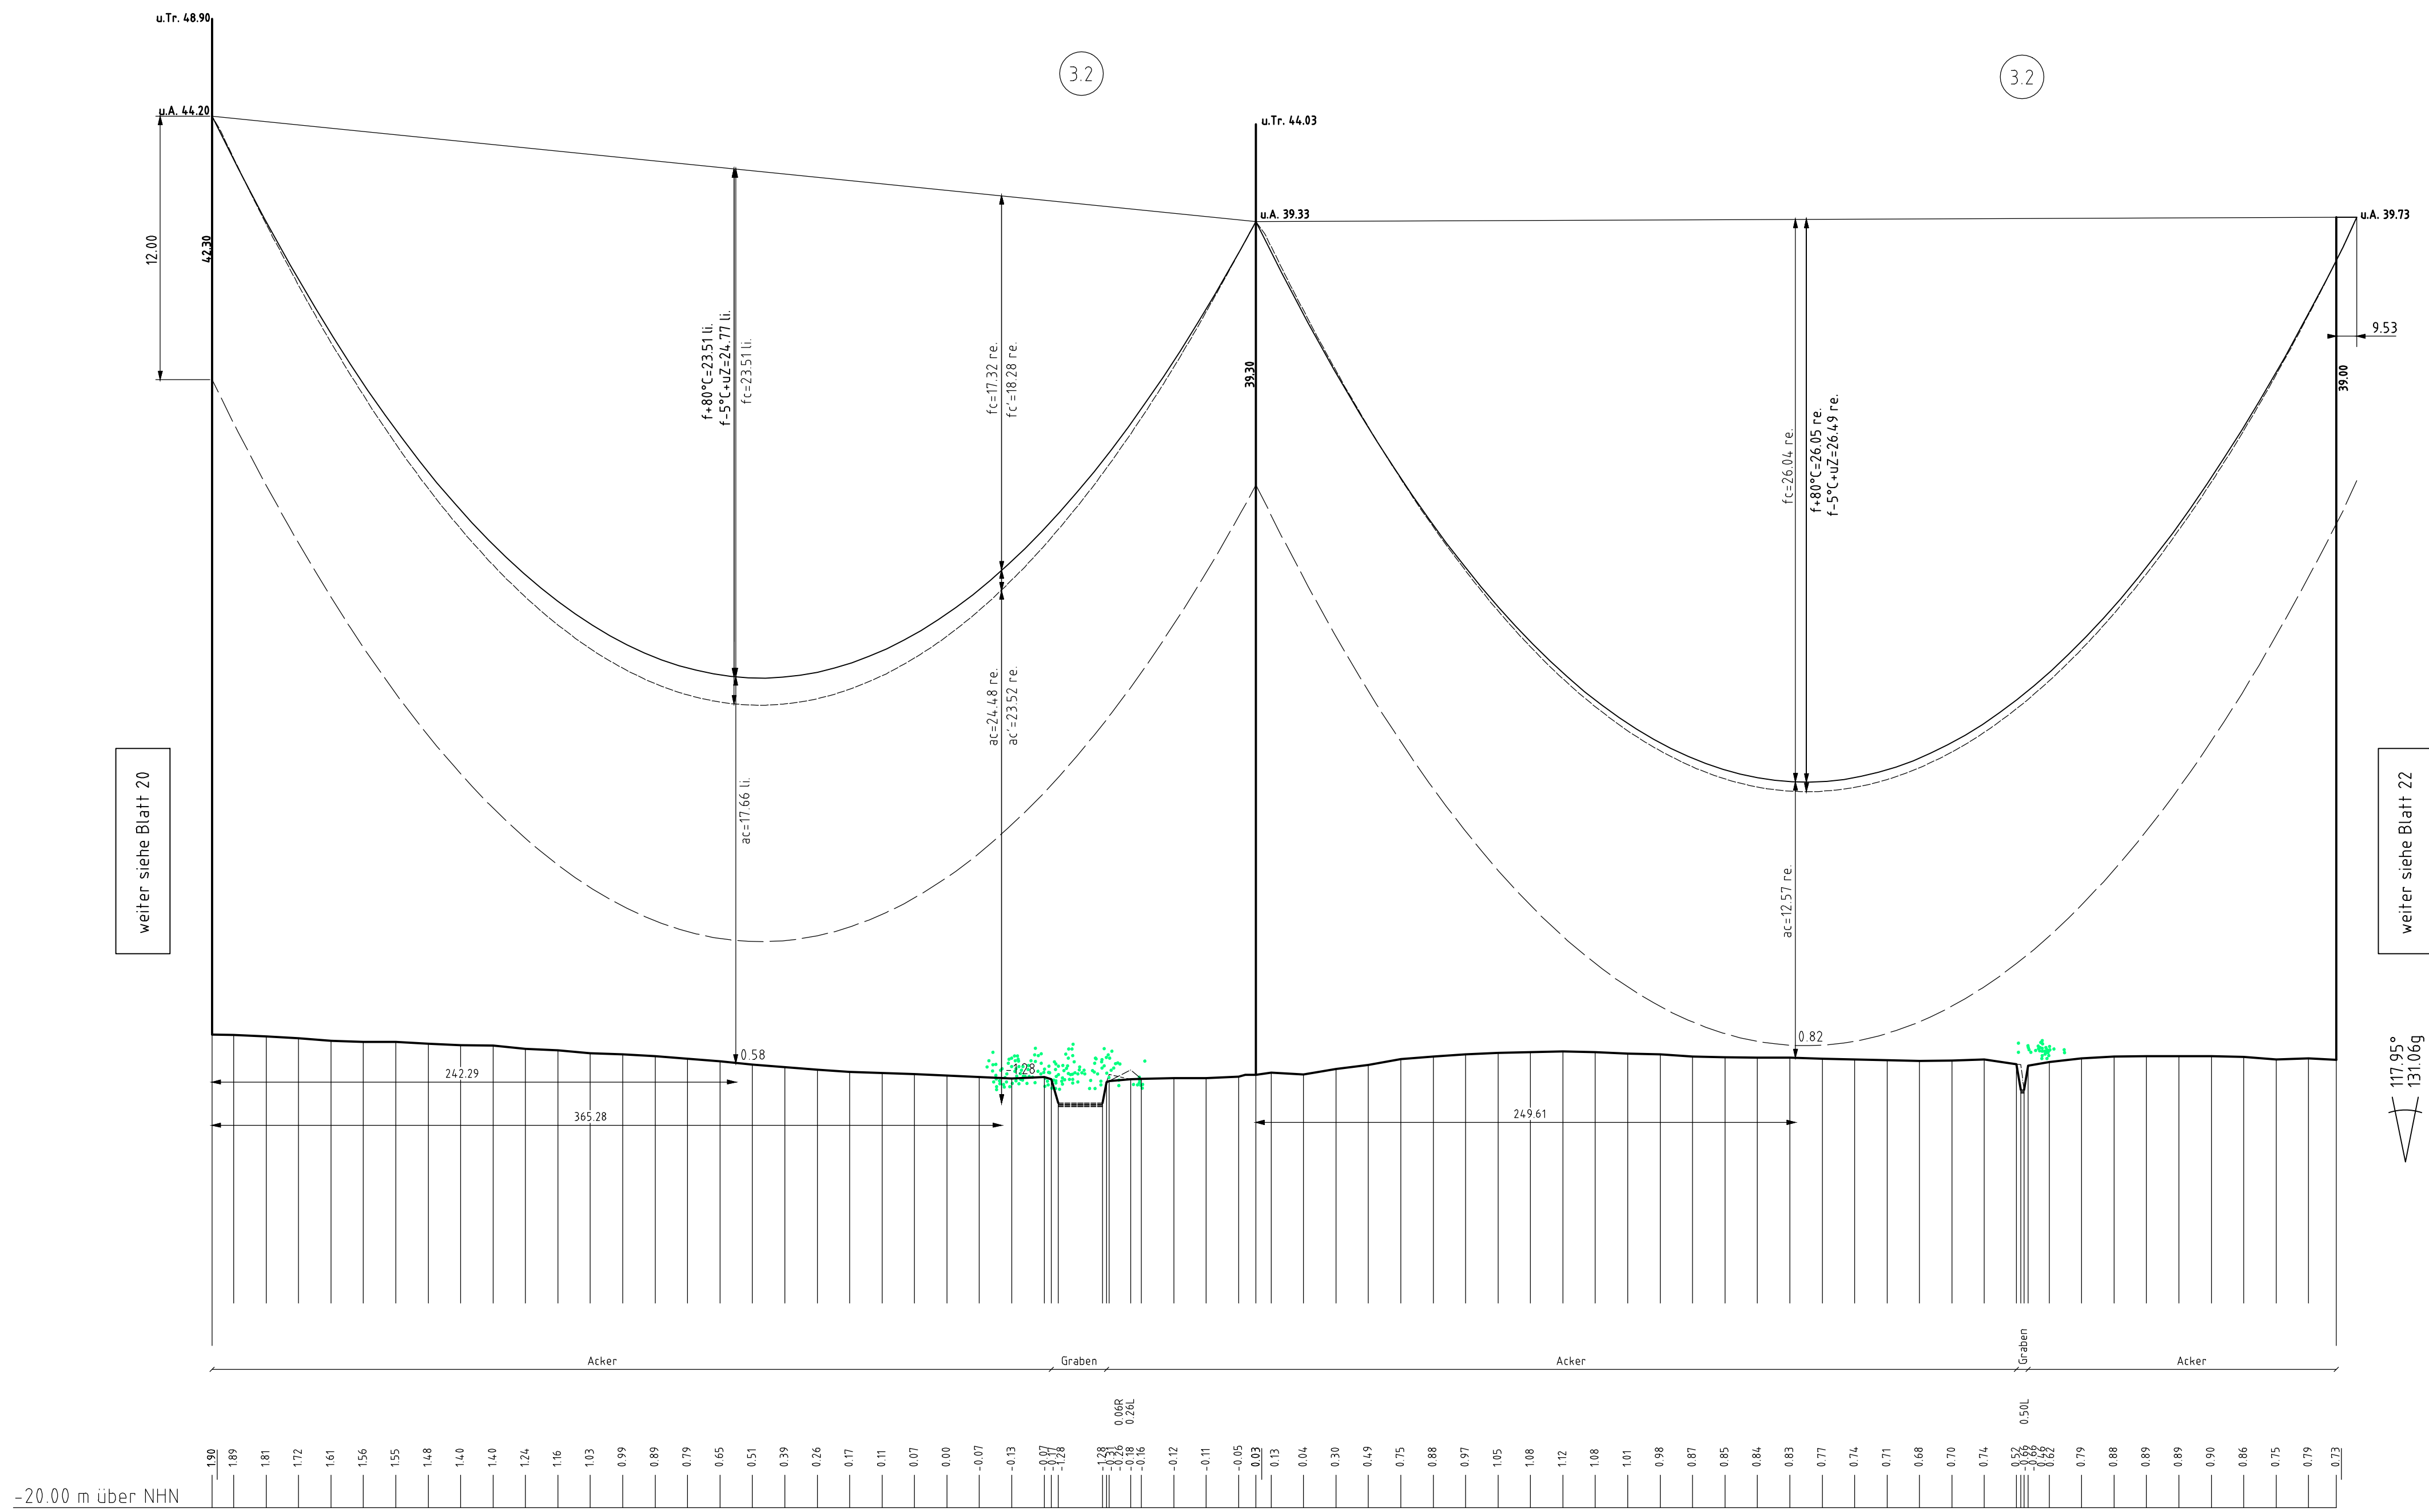

- Vegetation dichter als 3.50m am Leiterseil
- Vegetation zwischen 3.50m und 5.00m zum Leiterseil
- Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

Anlage 8.2



380-kV-Leitung  
Emden\_Ost - Conneforde  
LH-14-323

## Längenprofil

Mast Nr. 051 - Mast Nr. 053  
2. Deckblattänderung

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 4)
Gestänge	: D-2-D-2015.3
Beseilung	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A (Finch), MZS=46.00N/mm <sup>2</sup>
Leiterseil	: 2x 264-AL3/24-A20SA, MZS=48.00N/mm <sup>2</sup>
Erdschleife	: -
Luftkabel/sonstige Belegung	: 2x 264-AL3/24-A20SA, MZS=48.00N/mm <sup>2</sup>
Kettenlänge	: DA= 6.50m (334kg); VK= 4.70m (195kg)
Seitliche Überhöhung	: 15.0 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2014/2017 LGLN

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit	
Aufgestellt		von	
Bayreuth,		bis	
i.V. <i>Landgraf-Kreuzfeld</i>		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
Firma		Gemeinde:	
SAG LTB KONSORTIUM		Dienststempel/Unterschrift	
Maßstab:		Planfeststellungsbehörde	
1:2000			
Einheit:			
Meter			
Datum			
27.10.2017			
Name			
Chapman			
Gepr.			
27.10.2017			
Zustand			
LPG-NH-PC-CF			
-			
Tennet			
01			
Anp. M051-M052			
30.01.2019			
Zust.			
Änderung			
Datum			
Name			
Blatt:			
21 / 70			