038	(444.5) -450.4- (456.3)	039	-487.5-	040	-462.5-	041
WA140-33.00 D-2-E-2016.1 DA	LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen	T2-41.00 D-2-E-2016.1 VK	LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen	T2-41.00 D-2-E-2016.1 VK	LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen	T2-38.00 D-2-E-2016.1 VK SF delta h=0,50m

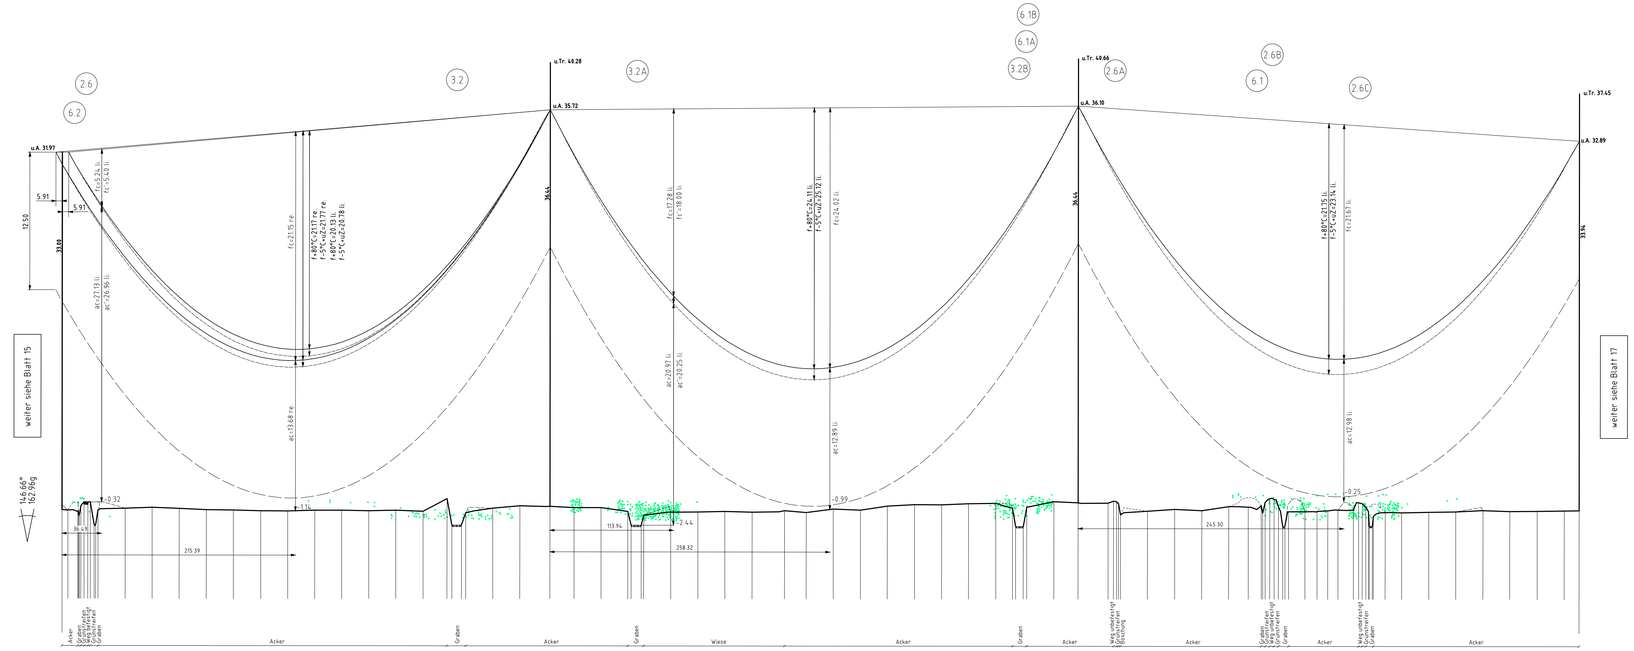

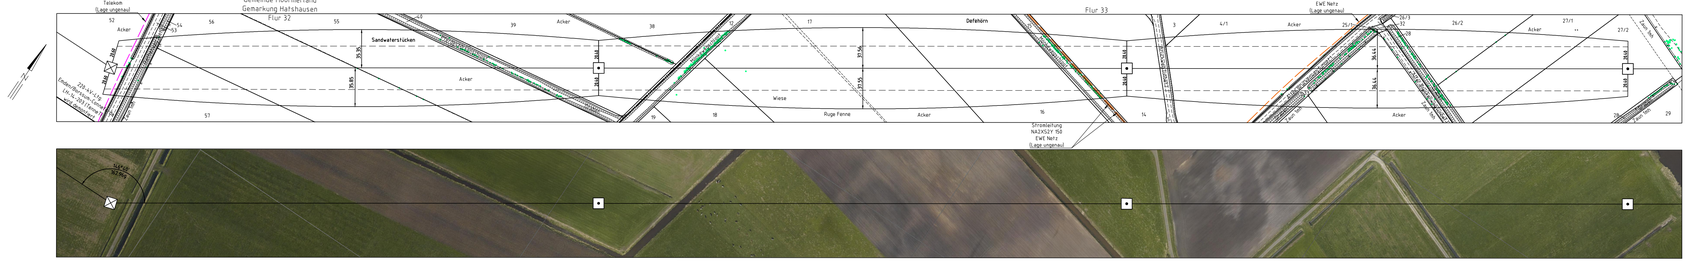

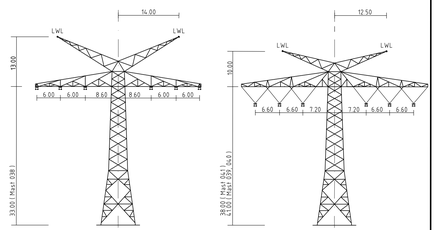

Vegetation dichter als 3.50m am Leiterseil
Vegetation zwischen 3.50m und 5.00m zum Leiterseil
Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

Anlage 8.2

TENNET
Taking power further

380-kV-Leitung
Emden_Ost - Conneforde
LH-14-323

Längenprofil

Mast Nr. 038 - Mast Nr. 041

2. Deckblattänderung

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 4)
Gestänge	:	D-2-E-2016.1
Beseilung Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A (Finch), MZS=46.00N/mm²
Erdseil	:	-
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	2x 264-AL3/24-A20SA, MZS=48.00N/mm²
Kettenlänge	:	DA= 6.50m (334kg), VK= 4.56m (195kg)
Seitliche Überhöhung	:	20.0 m rechts ---------- oder links ---------- aufgenommen

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2014/2017 LGLN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 01.12.2017

i.V. Mag. Tyrra

i.A. Ing. Chapman / Kowalski

Firma SAG KONSORTIUM

Maßstab: 1:2000 1:200
Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	27.10.2017	Chapman
Gepr.	27.10.2017	Tenbeyer
Zustand		Gültig
LPG-NH-PC-CF		-

TENNET Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name
01	Anp. H039-H041	30.01.2019	Chapman

Blatt: 16 / 70

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.
Gemeinde .....
Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde