59
WA140-36,00
/DA
DD-4-TT-2015.1

- 404.67 -

Lastfall	Durchhang [m] links		rechts
80°C	16.81*		17.35*
40°C	15.51		16.05
-5°C+ez	16.87		17.36*
* dargestellte Seilkurve			

60
T1-44,00
VH
DD-4-TT-2015.1

- 438.19 -

Lastfall	Durchhang [m] links		rechts
80°C	19.98		19.99*
40°C	18.45		18.44
-5°C+ez	19.78*		19.73
* dargestellte Seilkurve			

61
T1-41,00
VH
DD-4-TT-2015.1

- 377.04 -

Lastfall	Durchhang [m] links		rechts
80°C	15.41*		14.45*
40°C	14.20		13.21
-5°C+ez	15.59*		14.71
* dargestellte Seilkurve			

62
WA140-39,00
DA/
DD-4-TT-2015.1

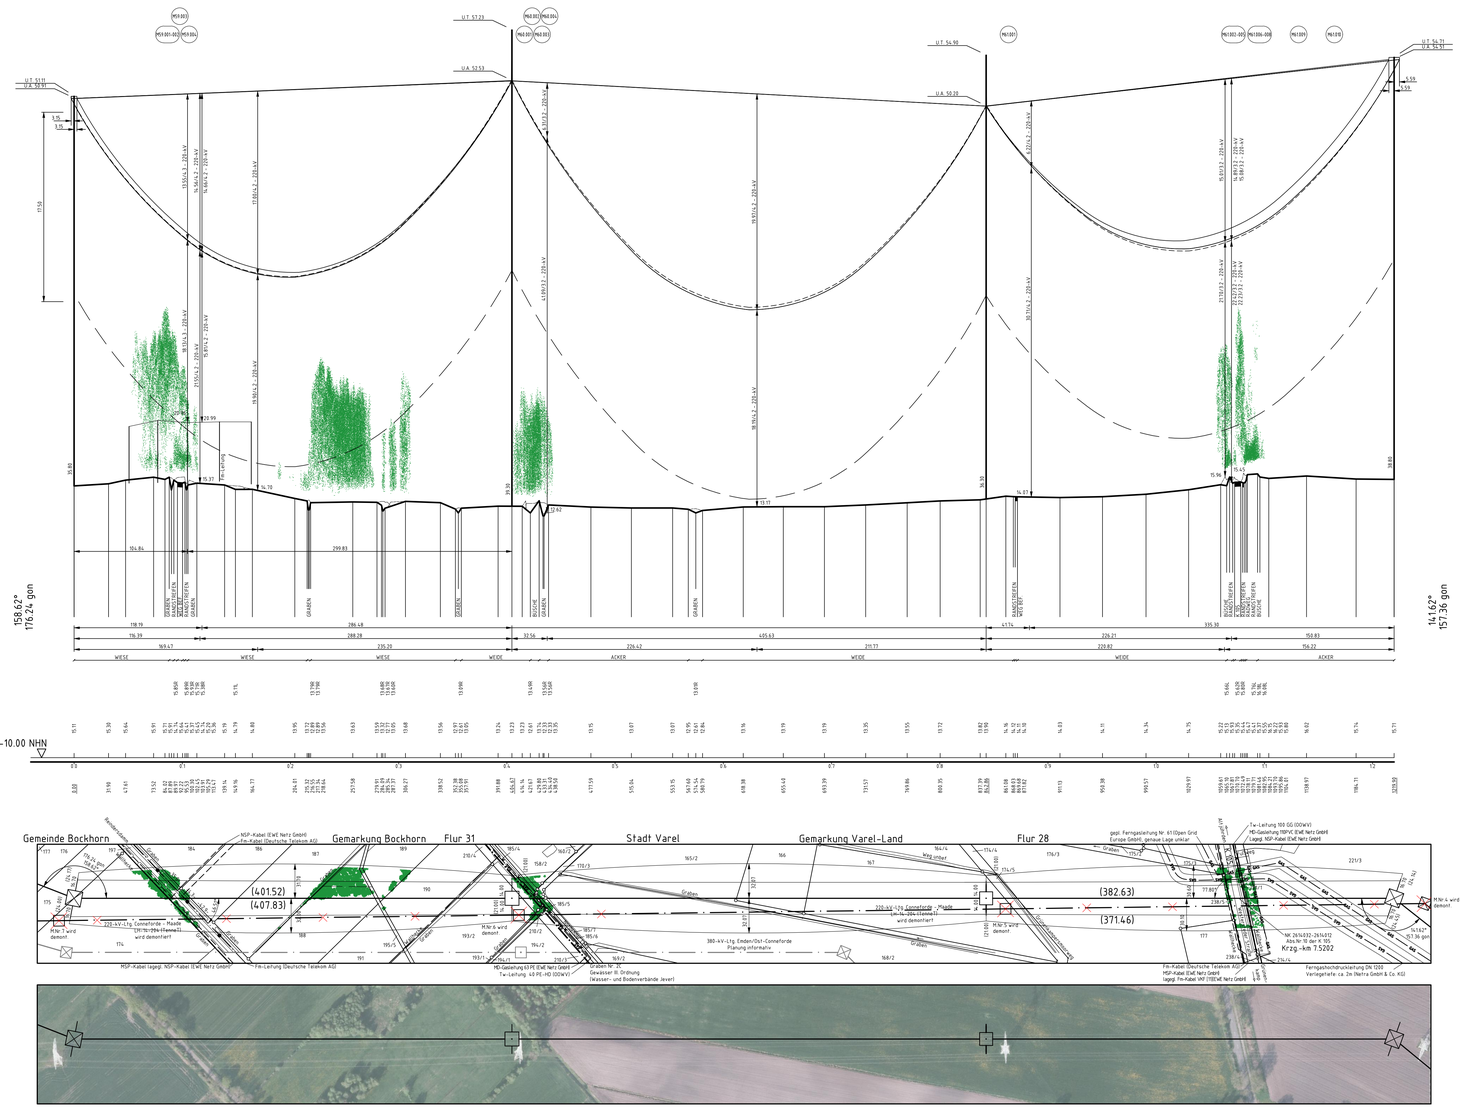

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m

Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

Anlage 8.2

TenneT
Taking power further

380-kV-Leitung Fedderwarden – Conneforde Nr. 315
220-kV-Leitung Conneforde – Maade Nr. 204

Längenprofil

Mast Nr. 59 – Mast Nr. 62

Deckblatt

Errichtungsvorschrift	:	EN 50341 01.2011 Wind 4/Eis 2
Gestänge	:	DD-4-TT-2015.1
Beseilung Leiterseil	:	4 x 3 x 4 x 564-AL1/72-ST1A; σ_{0} = 46.0 N/mm²
Erdseil Luftkabel/ sonstige Belegung	:	– 2 x LWL äquivalent zum Erdseil 264-AL1/34-ST1A; σ_{0} = 46.0 N/mm² (dhgl. zum Leiterseil bei EDS)
Ketten	:	DA L = 7.00m VH L = 4.70m
Seitliche Überhöhung	:	15m rechts — — — — oder links — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 02.02.2015

Firma				Maßstab:	Einheit:
GA Hochspannung Leitungsbau GmbH				Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200	Meter
				Datum	Name
				Bearb. 22.05.2015	Kühn
				Gepr. 22.05.2015	Kühnemund
				Zustand	Gültig
				Org.-Einheit ANW	-
C	Leiterseilbez.	13.09.17	DHS		
B	Kataster	11.09.17	DHS		
A	Kreuzungsnr.	07.12.16	DHS		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt: 37 / 46	

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
von .....
bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

LGLN
Stelle Auszug aus GIS-Gebäudekataster der Landesvermessung und Katasterverwaltung © Jahr 2013