

Technische Planung (1. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Fremdmast
- Neubaumast mit Bauzeitenbeschränkung
- Leitungsachse 1. Deckblattänderung
- überplante Leitungsachse Antragsunterlage
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Schutzstreifen
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg / -fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- temporäre Baustraße mit Fahrböhlen o.ä.
- unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

Verwaltungsgrenzen

- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Bestand
- Rückbau

Untersuchungsraum


- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse

Legende zu den Maßnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans siehe D1 7.4.1 Legende


Technische Planung (Antragsunterlage)

- Neubaumast
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

Kartgrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGKS: © LGLN 2014

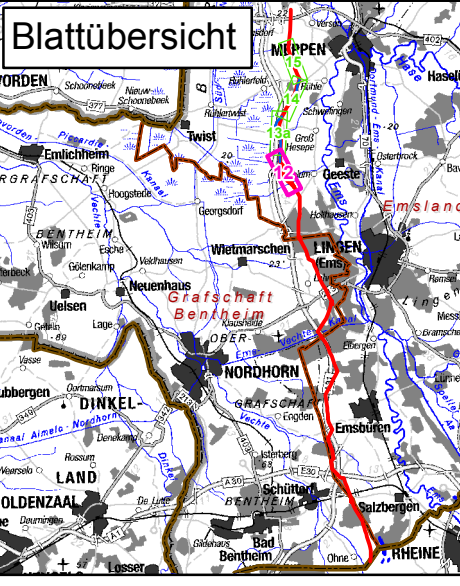

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5949-0 Fax: +49 (0) 231 5949-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 42699 Neuenberg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-302	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie 1. Deckblattänderung		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Maßnahmen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	MBT	Status:	Bereit
Gezeichnet:	SES	Datum:	29.04.2023
Geprüft:	MBT/EM	Kartenummer:	D1 7.4-1 Blatt 12

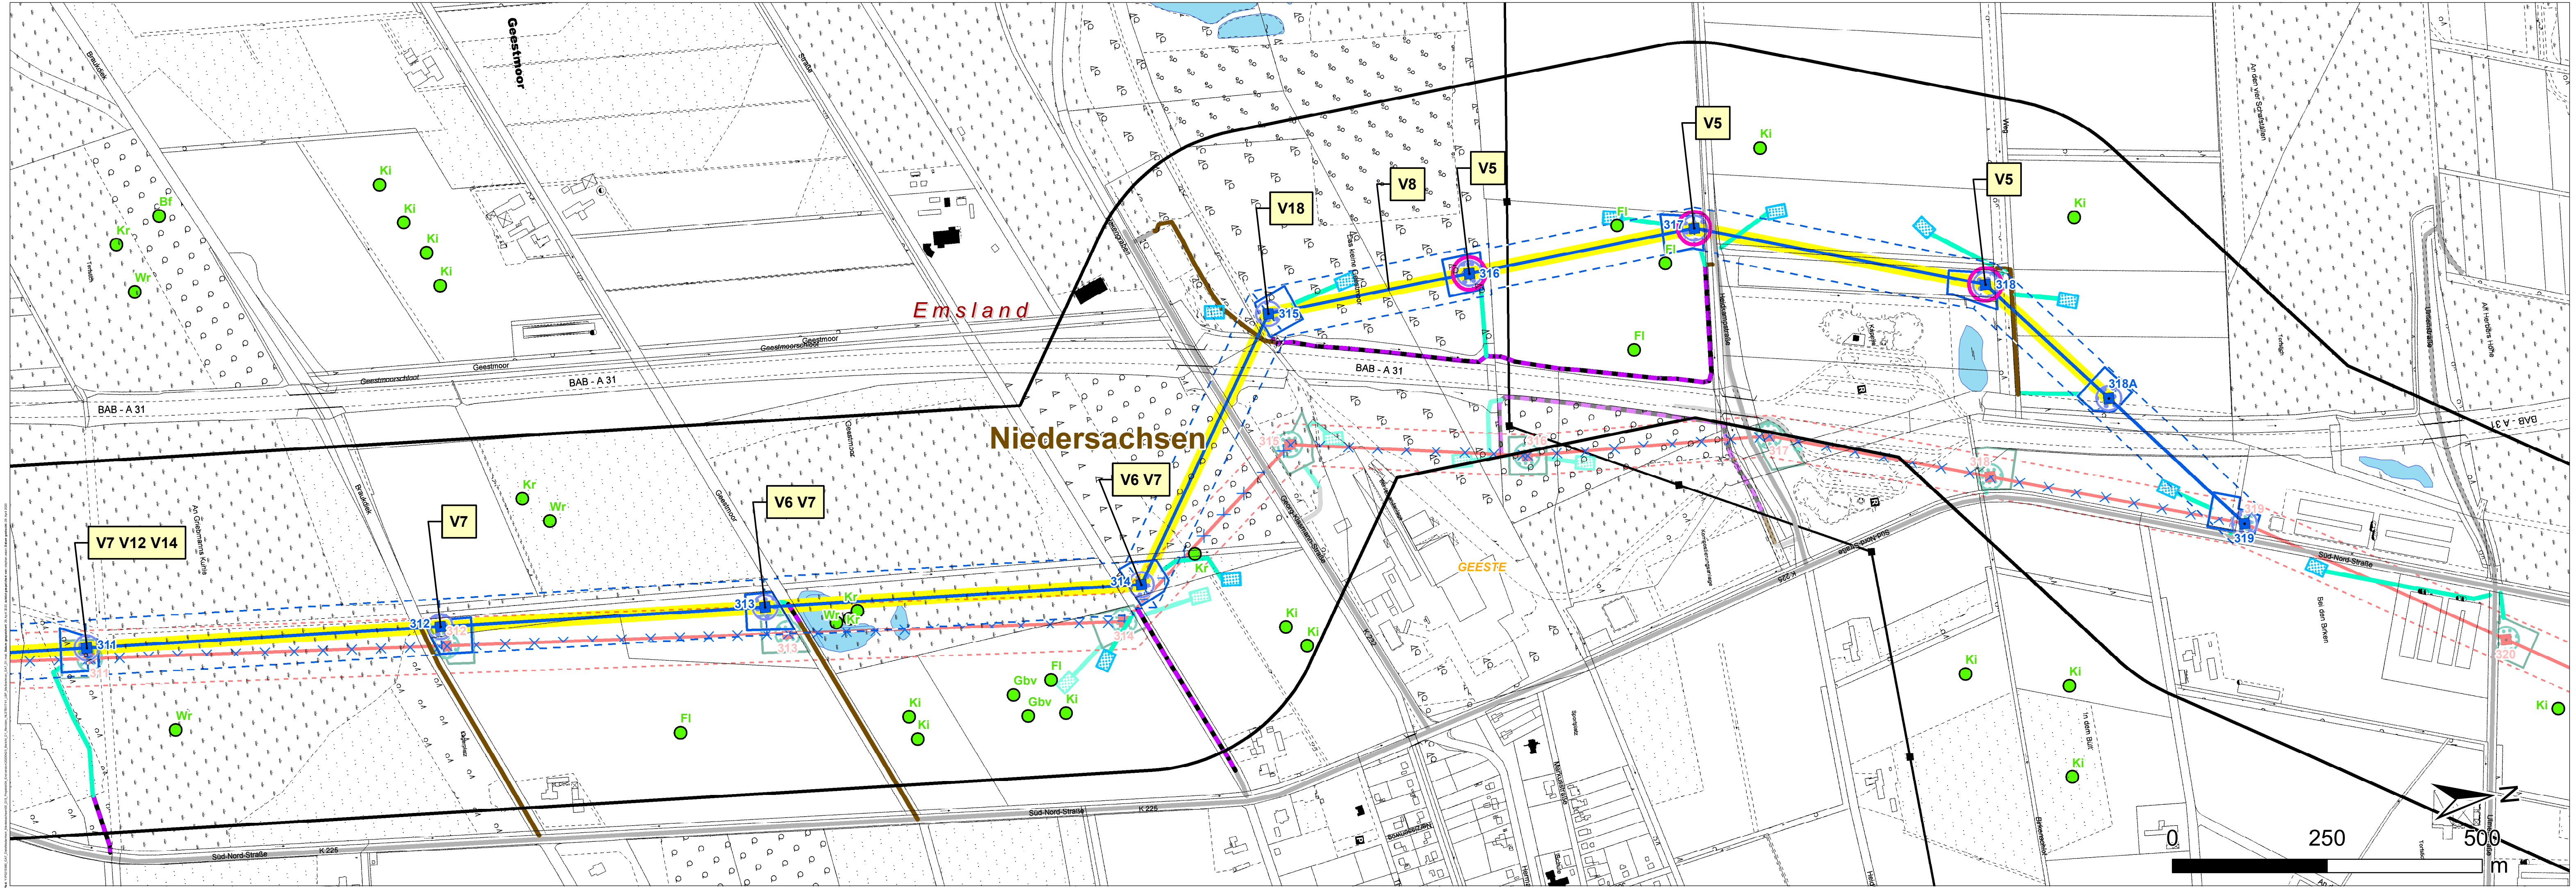

Technische Planung (1. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Leitungsachse 1. Deckblattänderung
- überplante Leitungsachse Antragsunterlage
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Schutzstreifen
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottem
- temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

Verwaltungsgrenzen

- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Bestand
- Rückbau

Untersuchungsraum

- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse


Technische Planung (Antragsunterlage)

- Neubaumast
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche


Legende zu den Maßnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans siehe D1 7.4.1 Legende

Kartengrundlagen:

TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGKS: © LGLN 2014

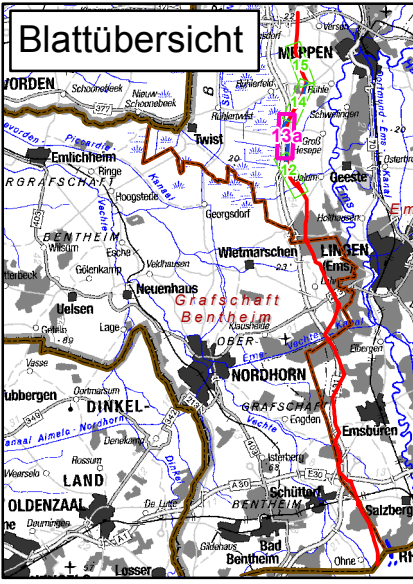

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-302	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie 1. Deckblattänderung		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Maßnahmen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bestand:	MBT	Status:	Bericht
Gesamtheit:	BES	Datum:	29.04.2020
Gepflegt:	MBT/EM	Kartenummer:	D1 7.4-1 Blatt 13a

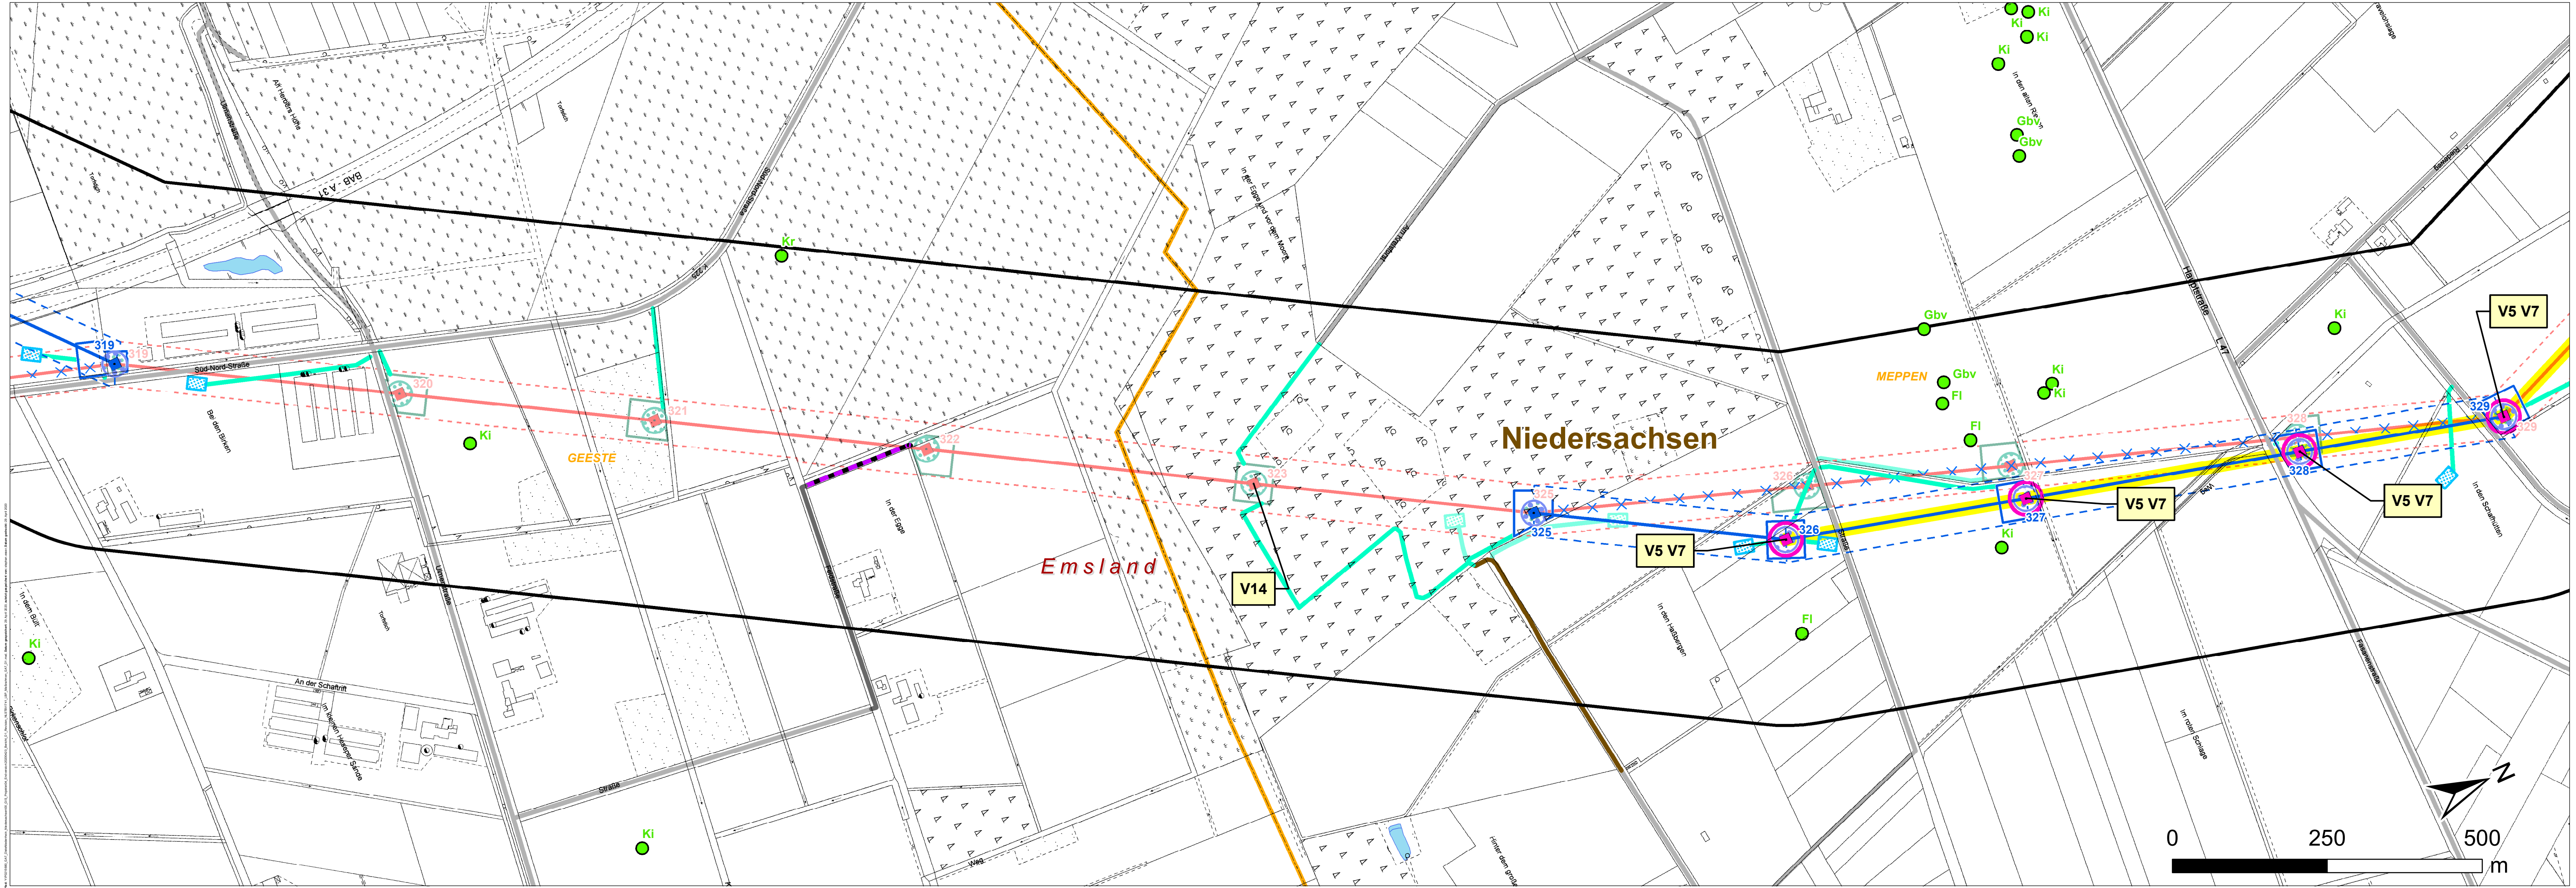

- Technische Planung (1. Deckblattänderung)**
 - Neubaumast
 - Leitungsachse 1. Deckblattänderung
 - überplante Leitungsachse Antragsunterlage
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Schutzstreifen
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottem
 - temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Verwaltungsgrenzen**
 - Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze**Bestand / Rückbau**
 - Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Bestand
 - Rückbau**Untersuchungsraum**
 - Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse

Legende zu den Maßnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans siehe D1 7.4.1 Legende

- Technische Planung (Antragsunterlage)**
 - Neubaumast
 - Leitungsachse Antragsunterlage
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

Kartgrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGKS: © LGLN 2014

Blattübersicht

Auftraggeber: Amprion GmbH
Robert-Schuman-Straße 7
44263 Dortmund
Tel: +49 (0) 231 5849-0
Fax: +49 (0) 231 5849-14155


Erstellt durch: ERM GmbH
Stienenstraße 9
42699 Neudorf
Tel: +49 (0) 6102 206-0
Fax: +49 (0) 6102 206-302

Projekt: **Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201**
Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)

Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie
1. Deckblattänderung

Thema: Landschaftspflegerischer Begleitplan Maßnahmen

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bestand: MBT	Status: Bericht
Geschicht: SES	Stand: 29.04.2020
Gepf: MBT/EM	Kartenummer: D1 7.4-1 Blatt 14

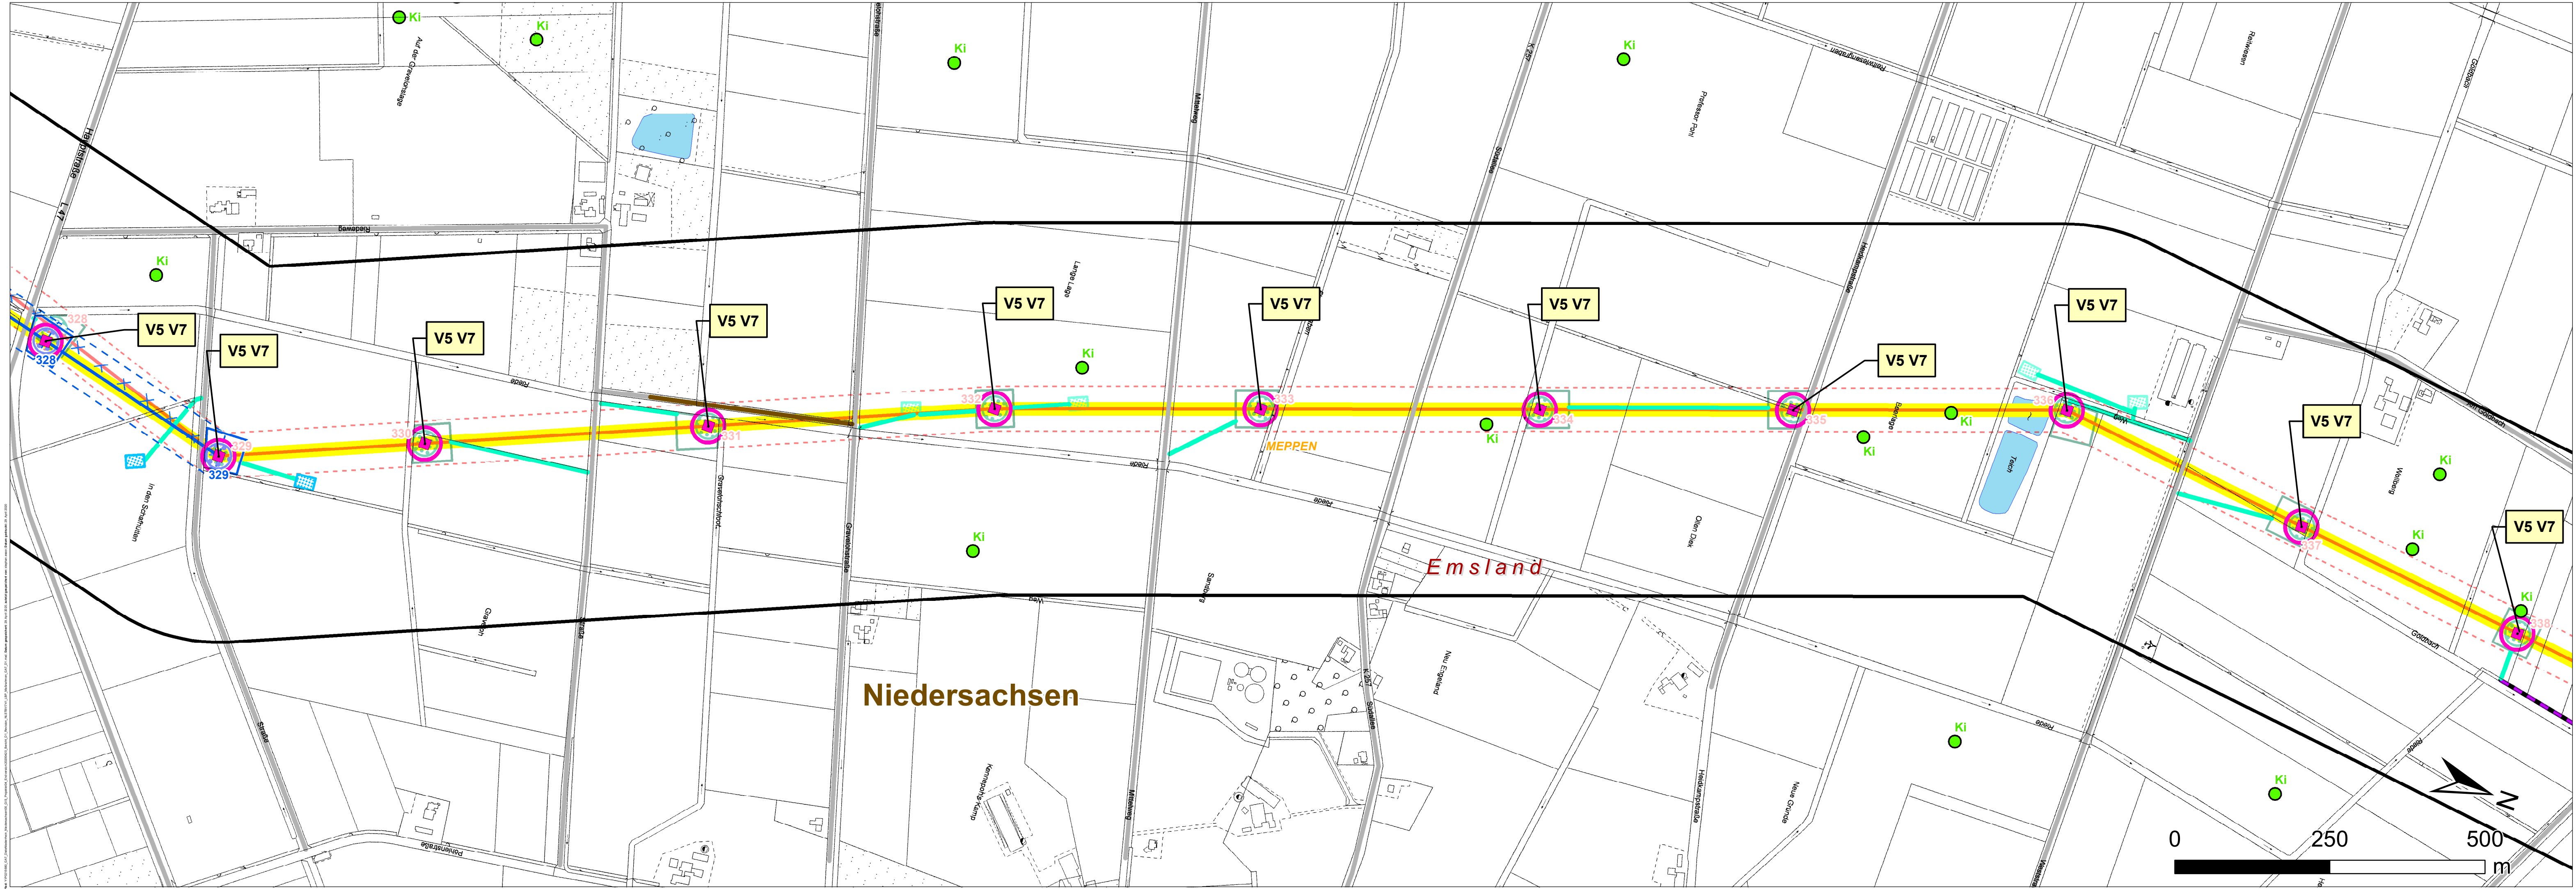


- Technische Planung (1. Deckblattänderung)**
- Neubaumast
 - Leitungsachse 1. Deckblattänderung
 - × überplante Leitungsachse Antragsunterlage
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Schutzstreifen
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottem
 - temporäre Baustraße mit Fahrböhlen o.ä.
 - unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Technische Planung (Antragsunterlage)**
- Neubaumast
 - Leitungsachse Antragsunterlage
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - × Mastrückbau
 - Bestand
 - × Rückbau
- Untersuchungsraum**
- Untersuchungsraum von 300 m beidseits der Leitungsachse

Legende zu den Maßnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans siehe D1 7.4.1 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGKS: © LGLN 2014

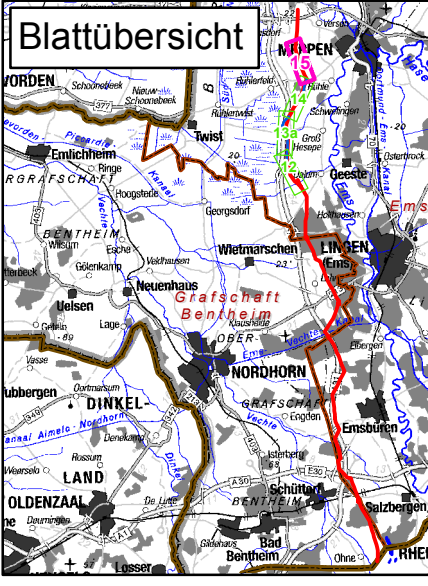

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-302	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie 1. Deckblattänderung		
Thema:	Landschaftspflegerischer Begleitplan Maßnahmen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	MBT	Status:	Bericht
Gesprochen:	SES	Datum:	29.04.2020
Geprüft:	MBT/EM	Kartenummer:	D1 7.4.1 Blatt 15