

Legende

Technische Planung (1. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Leitungsachse 1. Deckblattänderung
- überplante Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

Technische Planung (Antragsunterlage)

- Neubaumast
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrückbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Untersuchungsraum

- 300 m
- 500 m
- 1.000 m

Gewässer


- Stehendes
- Oberflächengewässer

Verwaltungsgrenzen


- Landesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Legende zu den dargestellten Arten
siehe D1 6.2-2 Legende

Kartgrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGKS: © LGLN 2014

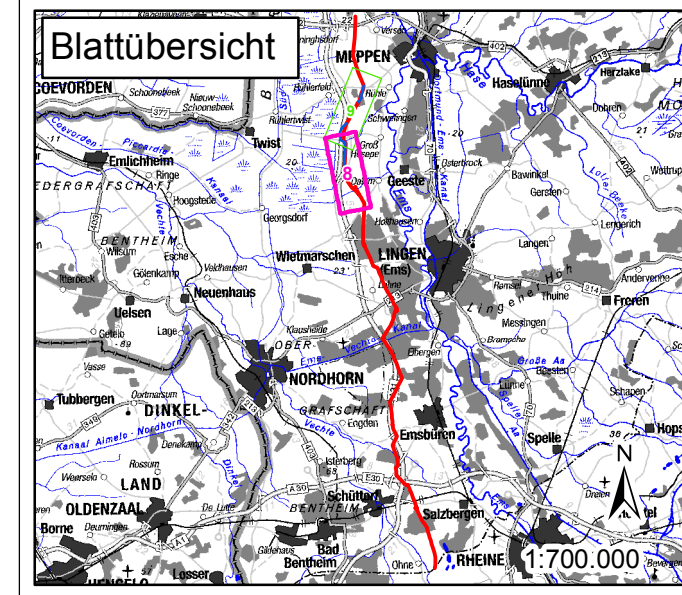

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 42699 Neuenkirchen	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-302	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie 1. Deckblattänderung		
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Bestand Tiere		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:10.000
Bearbeiter:	KSE/MTJ/ADJ	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	29.04.2020
Geprüft:	KSE/MTJ/UK	Kartenummer:	D1 6.2-2 Blatt 8

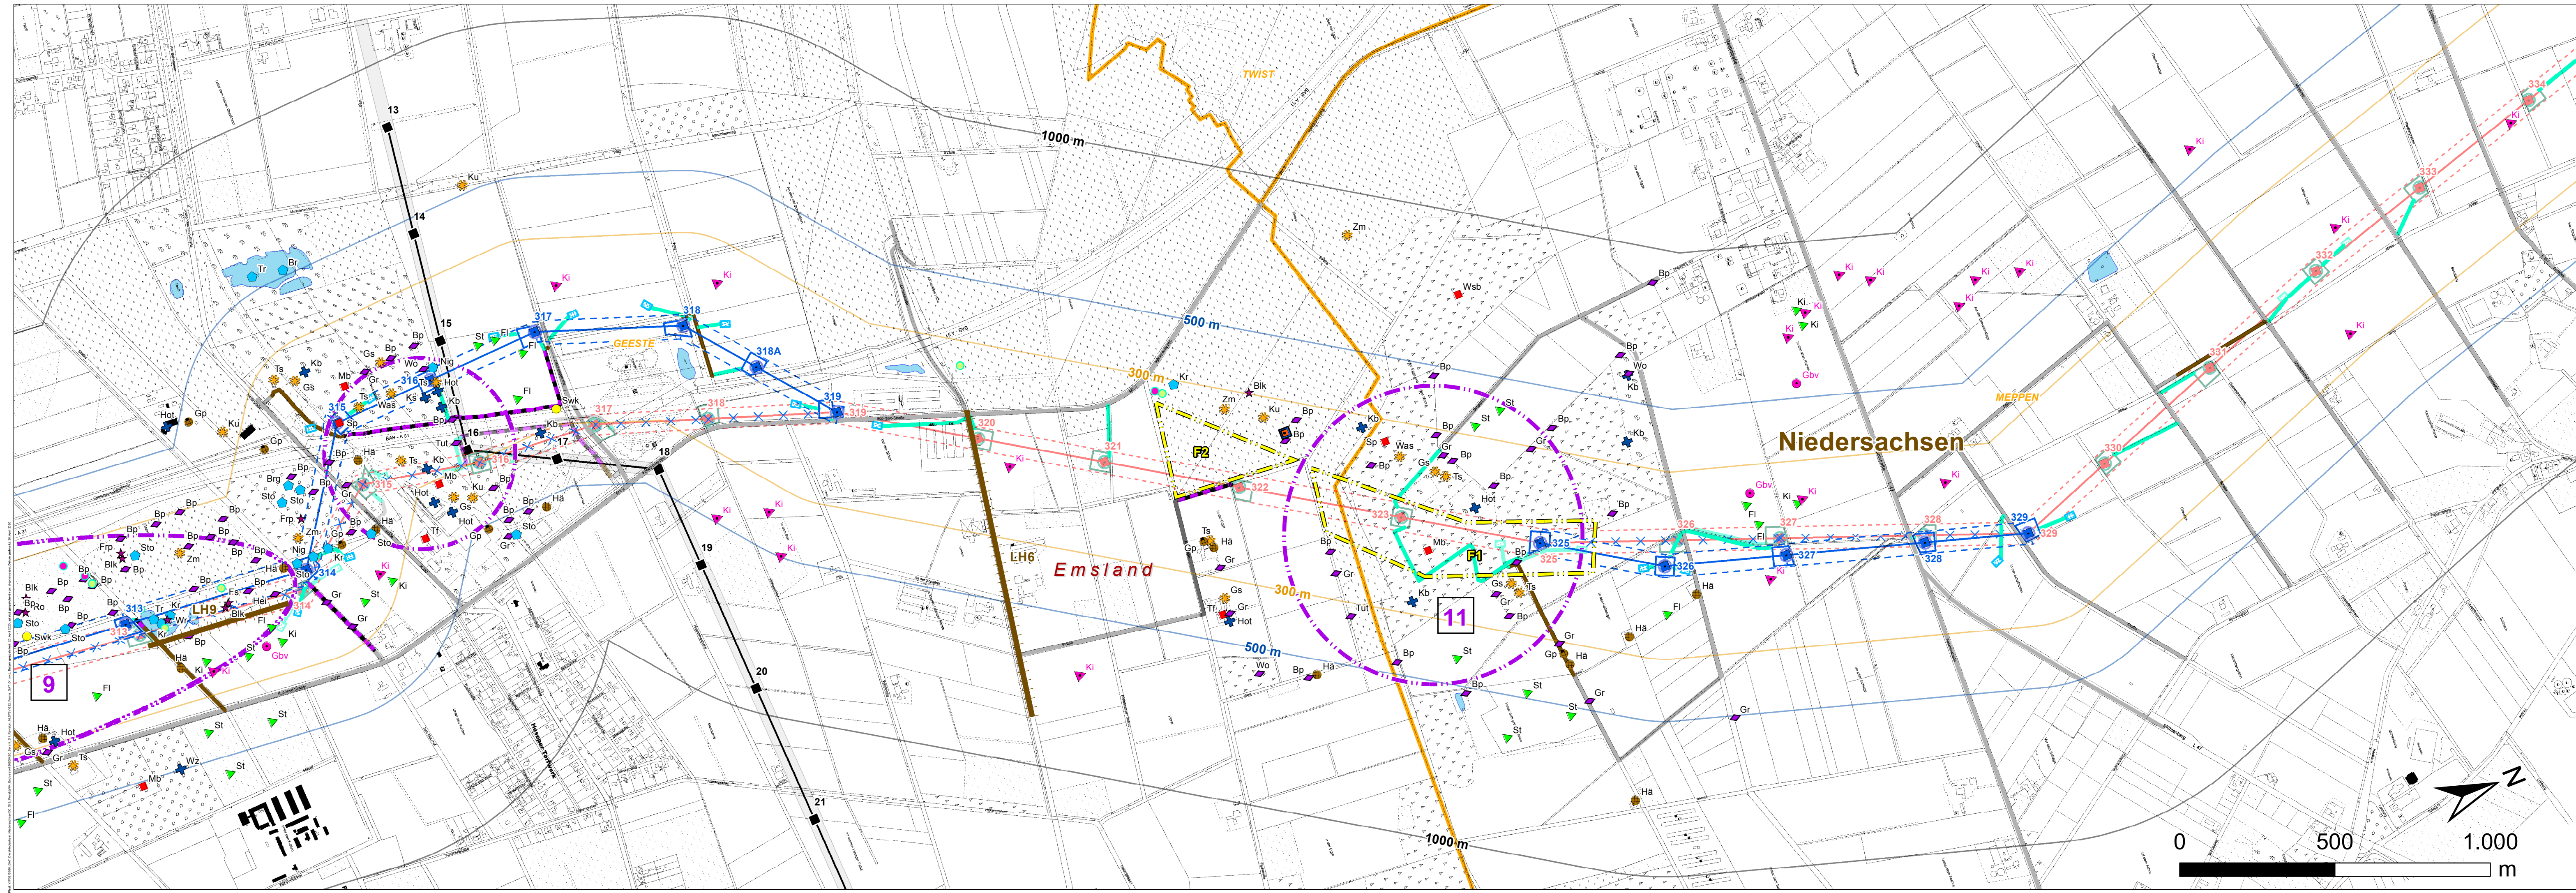

- Legende**
- Technische Planung (1. Deckblattänderung)**
- Neubaumast
 - Leitungsachse 1. Deckblattänderung
 - überplante Leitungsachse Antragsunterlage
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - vorhandener, befestigter Asphaltweg
 - Pflasterweg /-fläche
 - vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
 - temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
 - unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
 - unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Technische Planung (Antragsunterlage)**
- Neubaumast
 - Leitungsachse Antragsunterlage
 - Schutzstreifen
 - Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
 - Seilzugfläche
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Bestand / Rückbau**
- Mastbestand
 - Mastrückbau
 - Leitungsbestand
 - Leitungsrückbau
 - Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
 - Bestandsschutzstreifen
 - Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum**
- 300 m
 - 500 m
 - 1.000 m
- Gewässer**
- Stehendes
 - Oberflächengewässer
- Verwaltungsgrenzen**
- Landesgrenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
- Legende zu den dargestellten Arten**
siehe D1 6.2-2 Legende

Kartgrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGKS: © LGLN 2014

Blattübersicht

Amprion GmbH
Robert-Schuman-Straße 7
44263 Dortmund
Tel: +49 (0) 231 5849-0
Fax: +49 (0) 231 5849-14155

ERM GmbH
Siemensstraße 9
42699 Solingen
Tel: +49 (0) 6102 206-0
Fax: +49 (0) 6102 206-302

**Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung
Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201**
Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)

Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie
1. Deckblattänderung

Thema: Schutzgut
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Bestand Tiere

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm
Maßstab: 1:10.000
Bearbeiter: KSE/MBT/KS/ADU/K
Status: 29.04.2020
Gezeichnet: SES
Geprüft: KSE/MBT/JK
Kartenummer: D1 6.2-2 Blatt 9