

**Legende**  
**Technische Planung (1. Deckblattänderung)**

- Neubaumast
- Leitungsachse 1. Deckblattänderung
- überplante Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

**Technische Planung (Antragsunterlage)**

- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

**Bestand / Rückbau**

- Mastbestand
- Leitungsbestand
- Leitungsrückbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

**Schutzgut Mensch**

- Untersuchungsraum von 500 m beidseits der Leitungsachse
- Referenz-Nr. (siehe Kapitel 6.1 der Umweltstudie)
- Siedlungsabstand - Neubauleitung
- Siedlungsabstand - Bestandsleitung
- Abstände zur Wohnbebauung (Radius 200 m / 400 m)
- Annäherungsabschnitt (Nr.)

**Flächennutzung\***

- Wohnbaufläche
- Fläche gemischter Nutzung
- Industrie- und Gewerbefläche
- Geplante gewerbliche Baufläche
- Sonderbaufläche
- Grünanlage
- Flächen für den Abbau von Mineralien
- Fläche für Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen
- Tagebau, Grube, Steinbruch

**Erholungsnutzung\*\***

- Vorrang für Erholung
- Vorbehalt für Erholung
- Regional bedeutsamer (Rad-)Wanderweg
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
- Stehendes Gewässer
- Wald

**Verwaltungsgrenzen**

- Bundesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze


\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Bebauungs- und Flächennutzungsplänen der anliegenden Gemeinden mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)

\*\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Regionalplänen der Landkreise mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)

**Blattübersicht**

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-302	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie <b>1. Deckblattänderung</b>		
Thema:	Schutzgut Mensch Bestand und Auswirkungen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bestand:	EM	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Stand:	20.04.2020
Geprüft:	EM/MJ	Kartenummer:	D1 6.1-1 Blatt 12



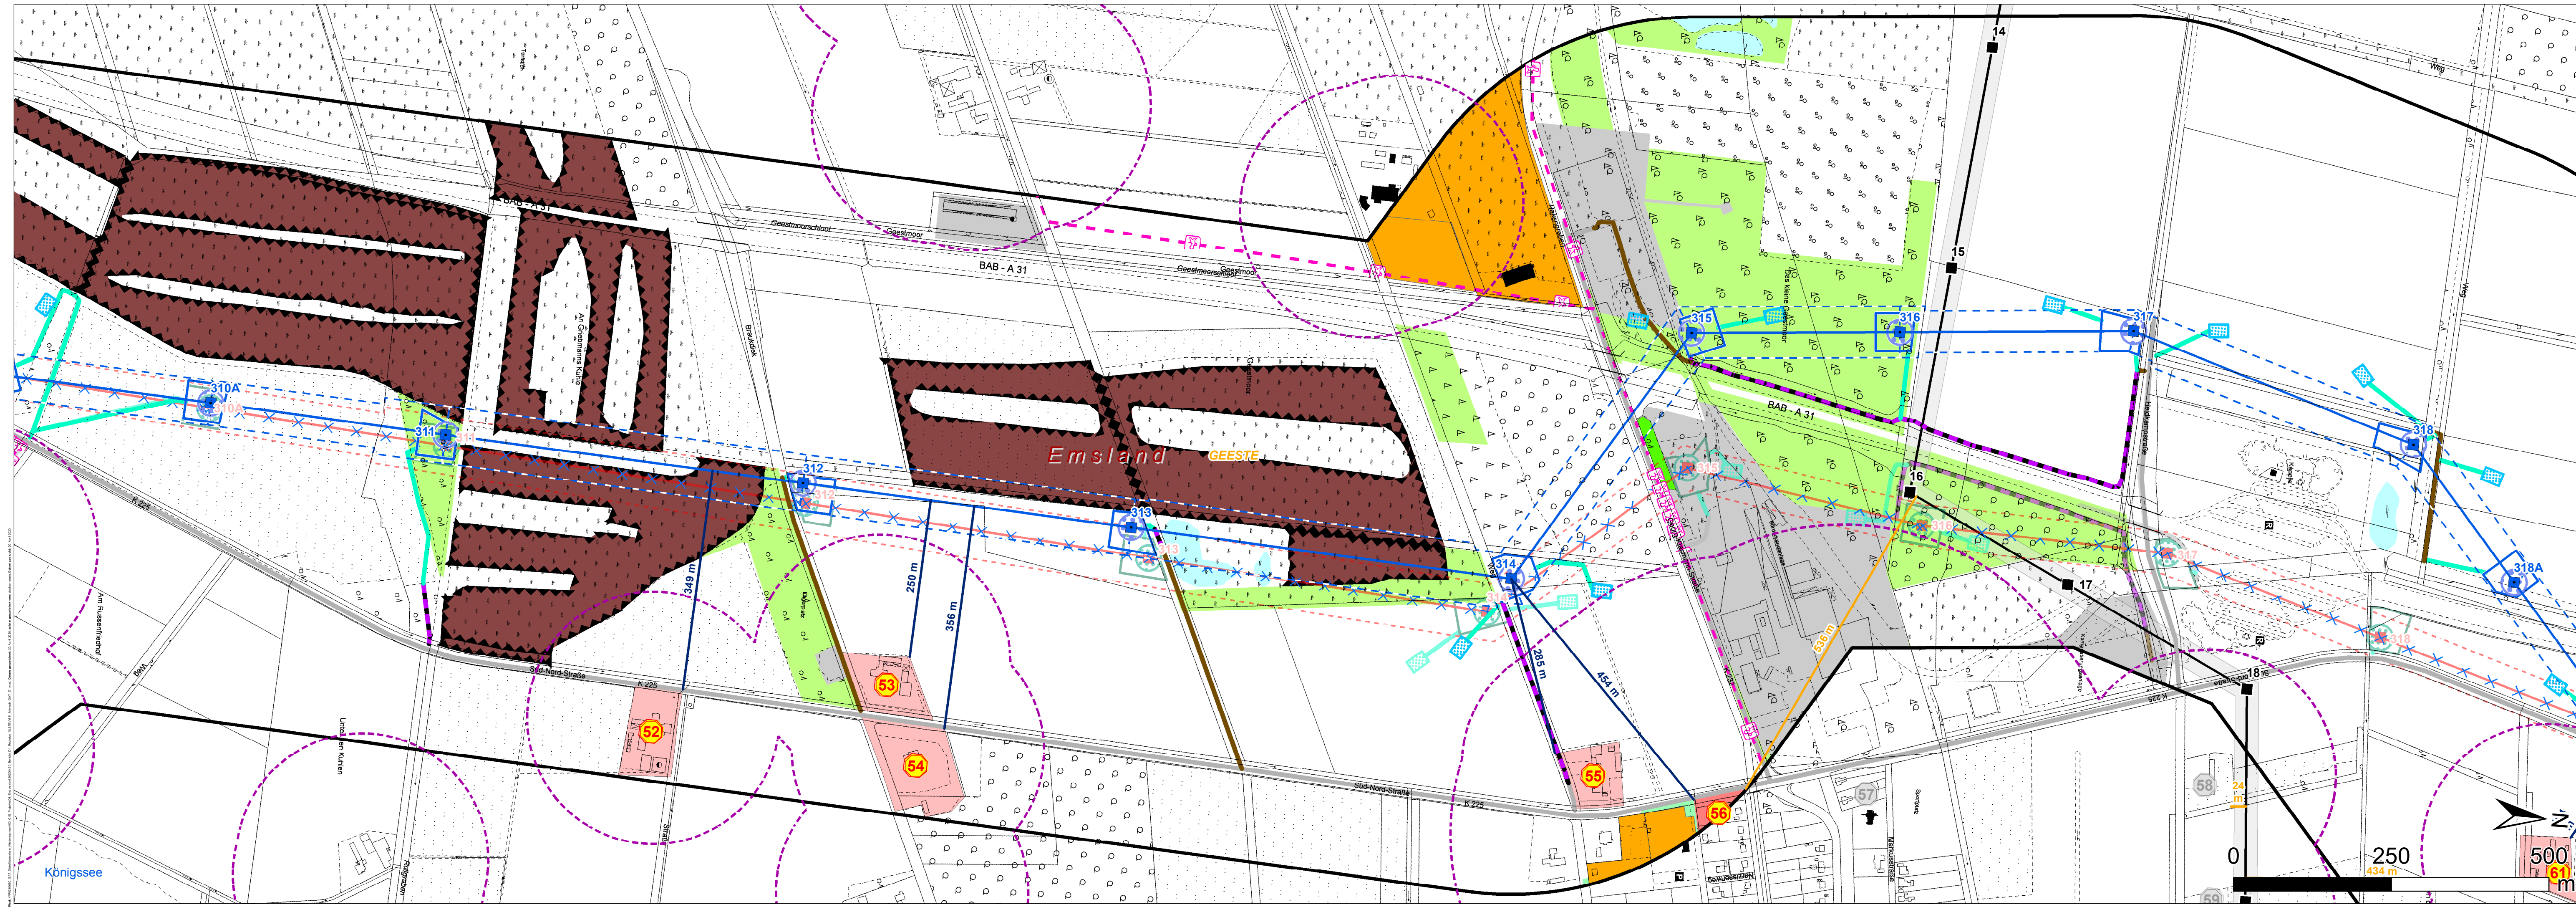

### Legende

#### Technische Planung (1. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Leitungsachse 1. Deckblattänderung
- überplante Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

#### Technische Planung (Antragsunterlage)

- Neubaumast
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Bestand / Rückbau
- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrückbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

#### Schutzgut Mensch

- Untersuchungsraum von 500 m beidseits der Leitungsachse
- Referenz-Nr. (siehe Kapitel 6.1 der Umweltstudie)
- Siedlungsabstand - Neubauleitung
- Siedlungsabstand - Bestandsleitung
- Abstände zur Wohnbebauung (Radius 200 m / 400 m)
- Annäherungsabschnitt (Nr.)

#### Flächennutzung\*

- Wohnbaufläche
- Fläche gemischter Nutzung
- Industrie- und Gewerbefläche
- Geplante gewerbliche Baufläche
- Sonderbaufläche
- Grünanlage
- Flächen für den Abbau von Mineralien
- Fläche für Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen
- Tagebau, Grube, Steinbruch

#### Erholungsnutzung\*\*

- Vorrang für Erholung
- Vorbehalt für Erholung
- Regional bedeutsamer (Rad-)Wanderweg
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
- Stehendes Gewässer
- Wald

#### Verwaltungsgrenzen

- Bundesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Kartengrundlagen:  
TK500 © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGK5 © LGLN 2014


\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Bebauungs- und Flächennutzungsplänen der anliegenden Gemeinden mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)  
\*\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Regionalplänen der Landkreise mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)

### Blattübersicht



Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5949-0 Fax: +49 (0) 231 5949-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 42699 Neuenberg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-302	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie <b>1. Deckblattänderung</b>		
Thema:	Schutzgut Mensch Bestand und Auswirkungen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bestand:	EM	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Stand:	20.04.2023
Geprüft:	EM/MJ	Kartenummer:	D1 6.1-1 Blatt 13b



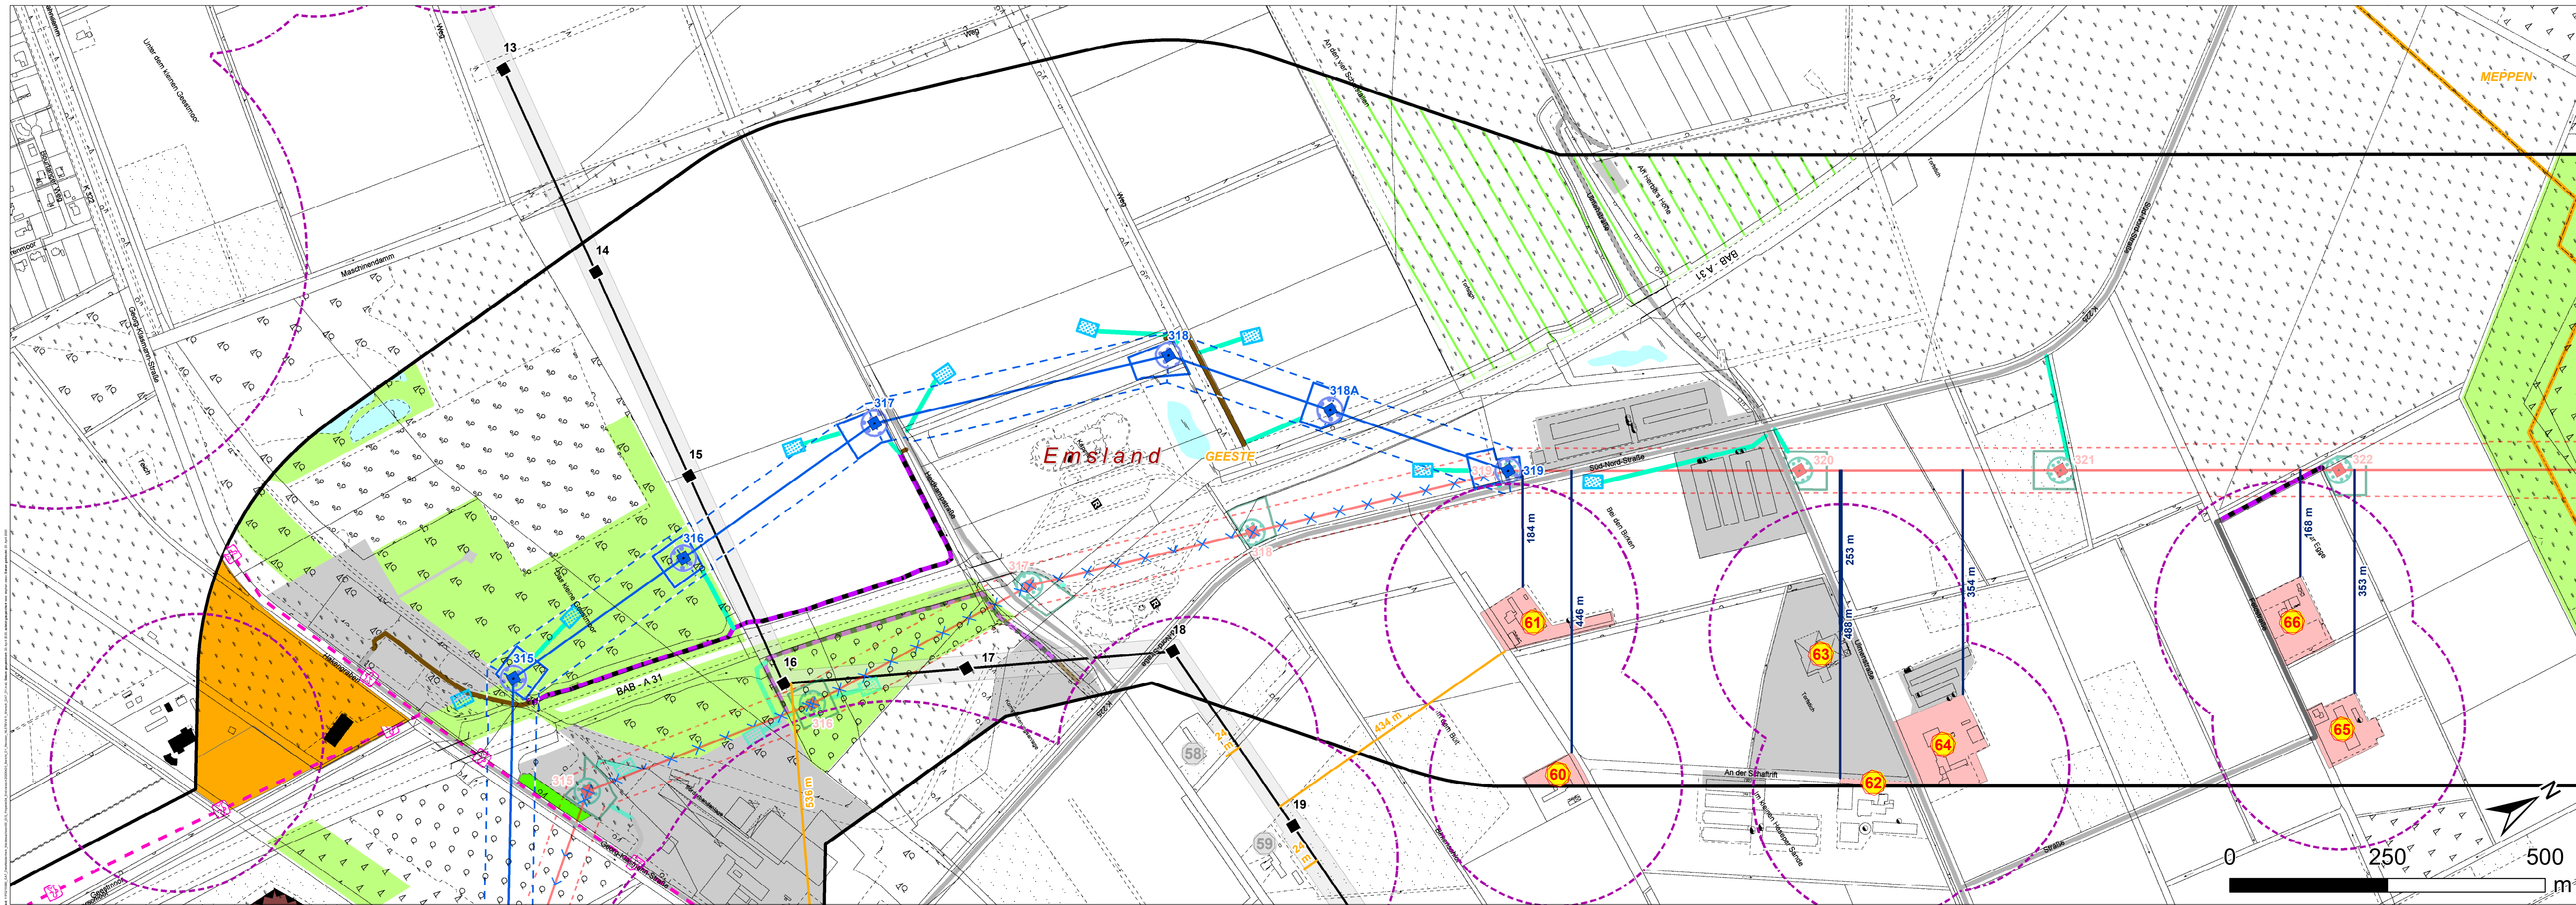

**Legende**  
**Technische Planung (1. Deckblattänderung)**

- Neubaumast
- Leitungsachse 1. Deckblattänderung
- überplante Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

**Technische Planung (Antragsunterlage)**

- Neubaumast
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

**Bestand / Rückbau**

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrückbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

**Schutzgut Mensch**

- Untersuchungsraum von 500 m beidseits der Leitungsachse
- Referenz-Nr. (siehe Kapitel 6.1 der Umweltstudie)
- Siedlungsabstand - Neubauleitung
- Siedlungsabstand - Bestandsleitung
- Abstände zur Wohnbebauung (Radius 200 m / 400 m)
- Annäherungsabschnitt (Nr.)

**Flächennutzung\***

- Wohnbaufläche
- Fläche gemischter Nutzung
- Industrie- und Gewerbefläche
- Geplante gewerbliche Baufläche
- Sonderbaufläche
- Grünanlage
- Flächen für den Abbau von Mineralien
- Fläche für Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen
- Tagebau, Grube, Steinbruch

**Erholungsnutzung\*\***

- Vorrang für Erholung
- Vorbehalt für Erholung
- Regional bedeutsamer (Rad-)Wanderweg
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
- Stehendes Gewässer
- Wald

**Verwaltungsgrenzen**


- Bundesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Kartengrundlagen:  
TK5000 © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGK5 © LGLN 2014  
\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Bebauungs- und Flächennutzungsplänen der anliegenden Gemeinden mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)  
\*\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Regionalplänen der Landkreise mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)

**Blattübersicht**

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-302	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie <b>1. Deckblattänderung</b>		
Thema:	Schutzgut Mensch Bestand und Auswirkungen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Beauftragter:	EM	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Stand:	20.04.2020
Geprüft:	EM/MJ	Kartenummer:	D1 6.1-1 Blatt 13c



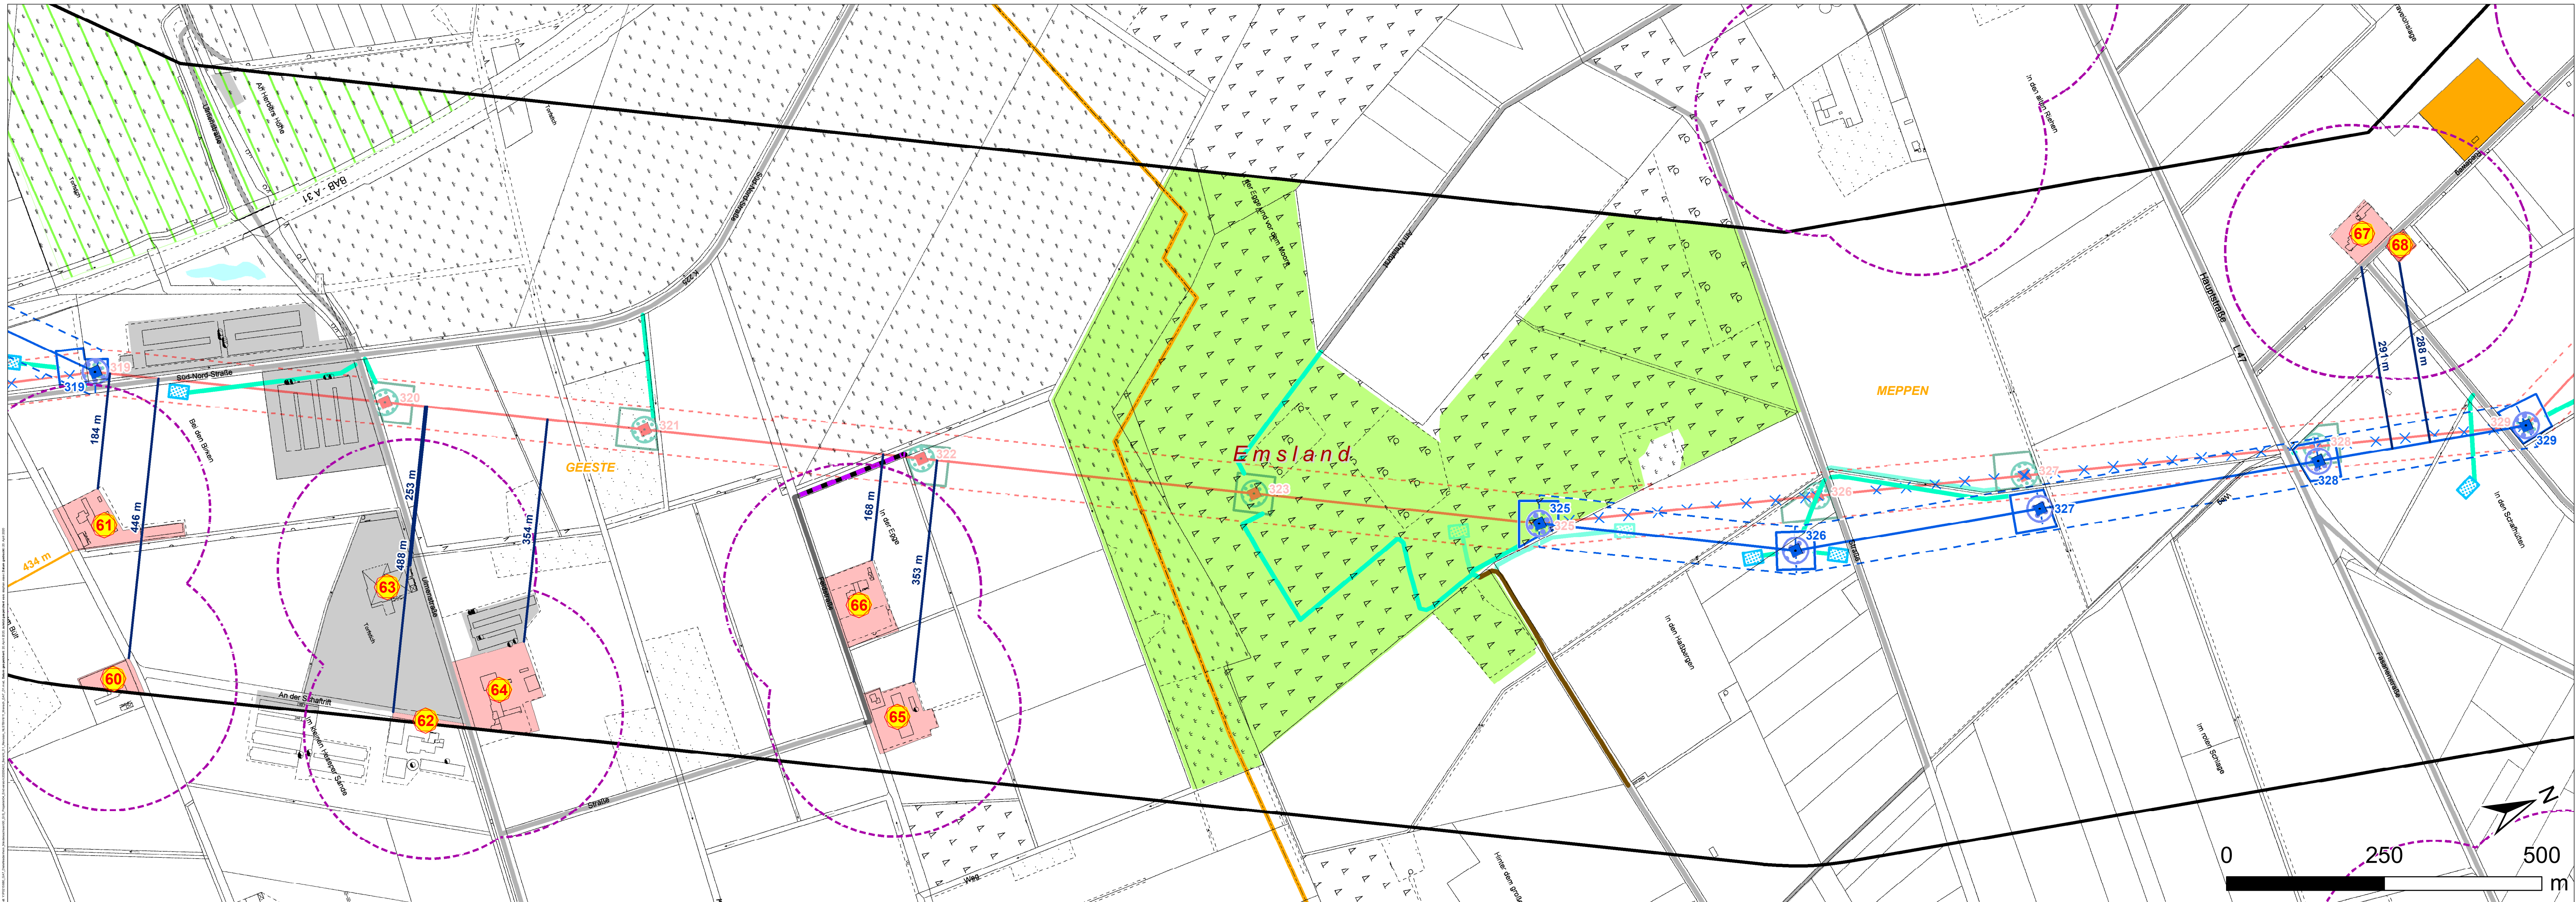

#### Legende

##### Technische Planung (1. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Leitungssachse 1. Deckblattänderung
- überplante Leitungssachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- temporäre Baustraße mit Fahrböhlen o.ä.
- unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

##### Technische Planung (Antragsunterlage)

- Neubaumast
- Leitungssachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Bestand / Rückbau
- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrückbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Kartengrundlagen:  
TK500 © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGK5 © LGLN 2014

##### Schutzgut Mensch

- Untersuchungsraum von 500 m beidseits der Leitungssachse
- Referenz-Nr. (siehe Kapitel 6.1 der Umweltstudie)
- Siedlungsabstand - Neubauleitung
- Siedlungsabstand - Bestandsleitung
- Abstände zur Wohnbebauung (Radius 200 m / 400 m)
- Annäherungsabschnitt (Nr.)

##### Flächennutzung\*

- Wohnbaufläche
- Fläche gemischter Nutzung
- Industrie- und Gewerbefläche
- Geplante gewerbliche Baufläche
- Sonderbaufläche
- Grünanlage
- Flächen für den Abbau von Mineralien
- Fläche für Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen
- Tagebau, Grube, Steinbruch

##### Erholungsnutzung\*\*


- Vorrang für Erholung
- Vorbehalt für Erholung
- Regional bedeutsamer (Rad-)Wanderweg
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
- Stehendes Gewässer
- Wald

##### Verwaltungsgrenzen

- Bundesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze


\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Bebauungs- und Flächennutzungsplänen der anliegenden Gemeinden mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)  
\*\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Regionalplänen der Landkreise mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)

#### Blattübersicht

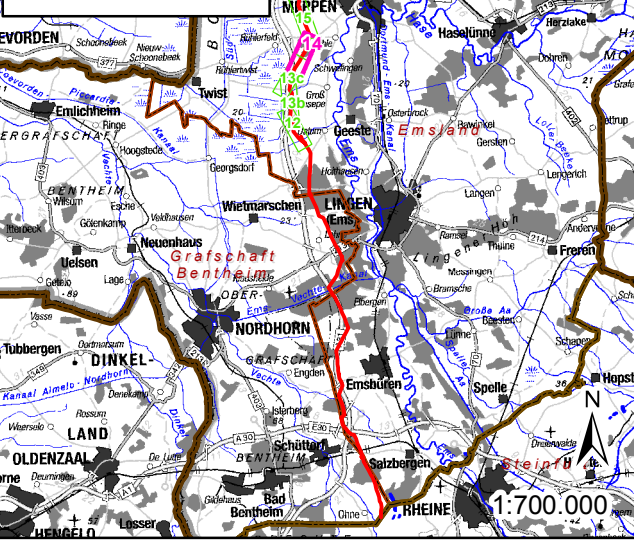

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 206-302	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie <b>1. Deckblattänderung</b>		
Thema:	Schutzgut Mensch Bestand und Auswirkungen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bestand:	EM	Status:	Bericht
Geschw.: SES		Stand:	20.04.2020
Gegrih:	EM/MJ	Kartenummer:	D1 6.1-1 Blatt 14



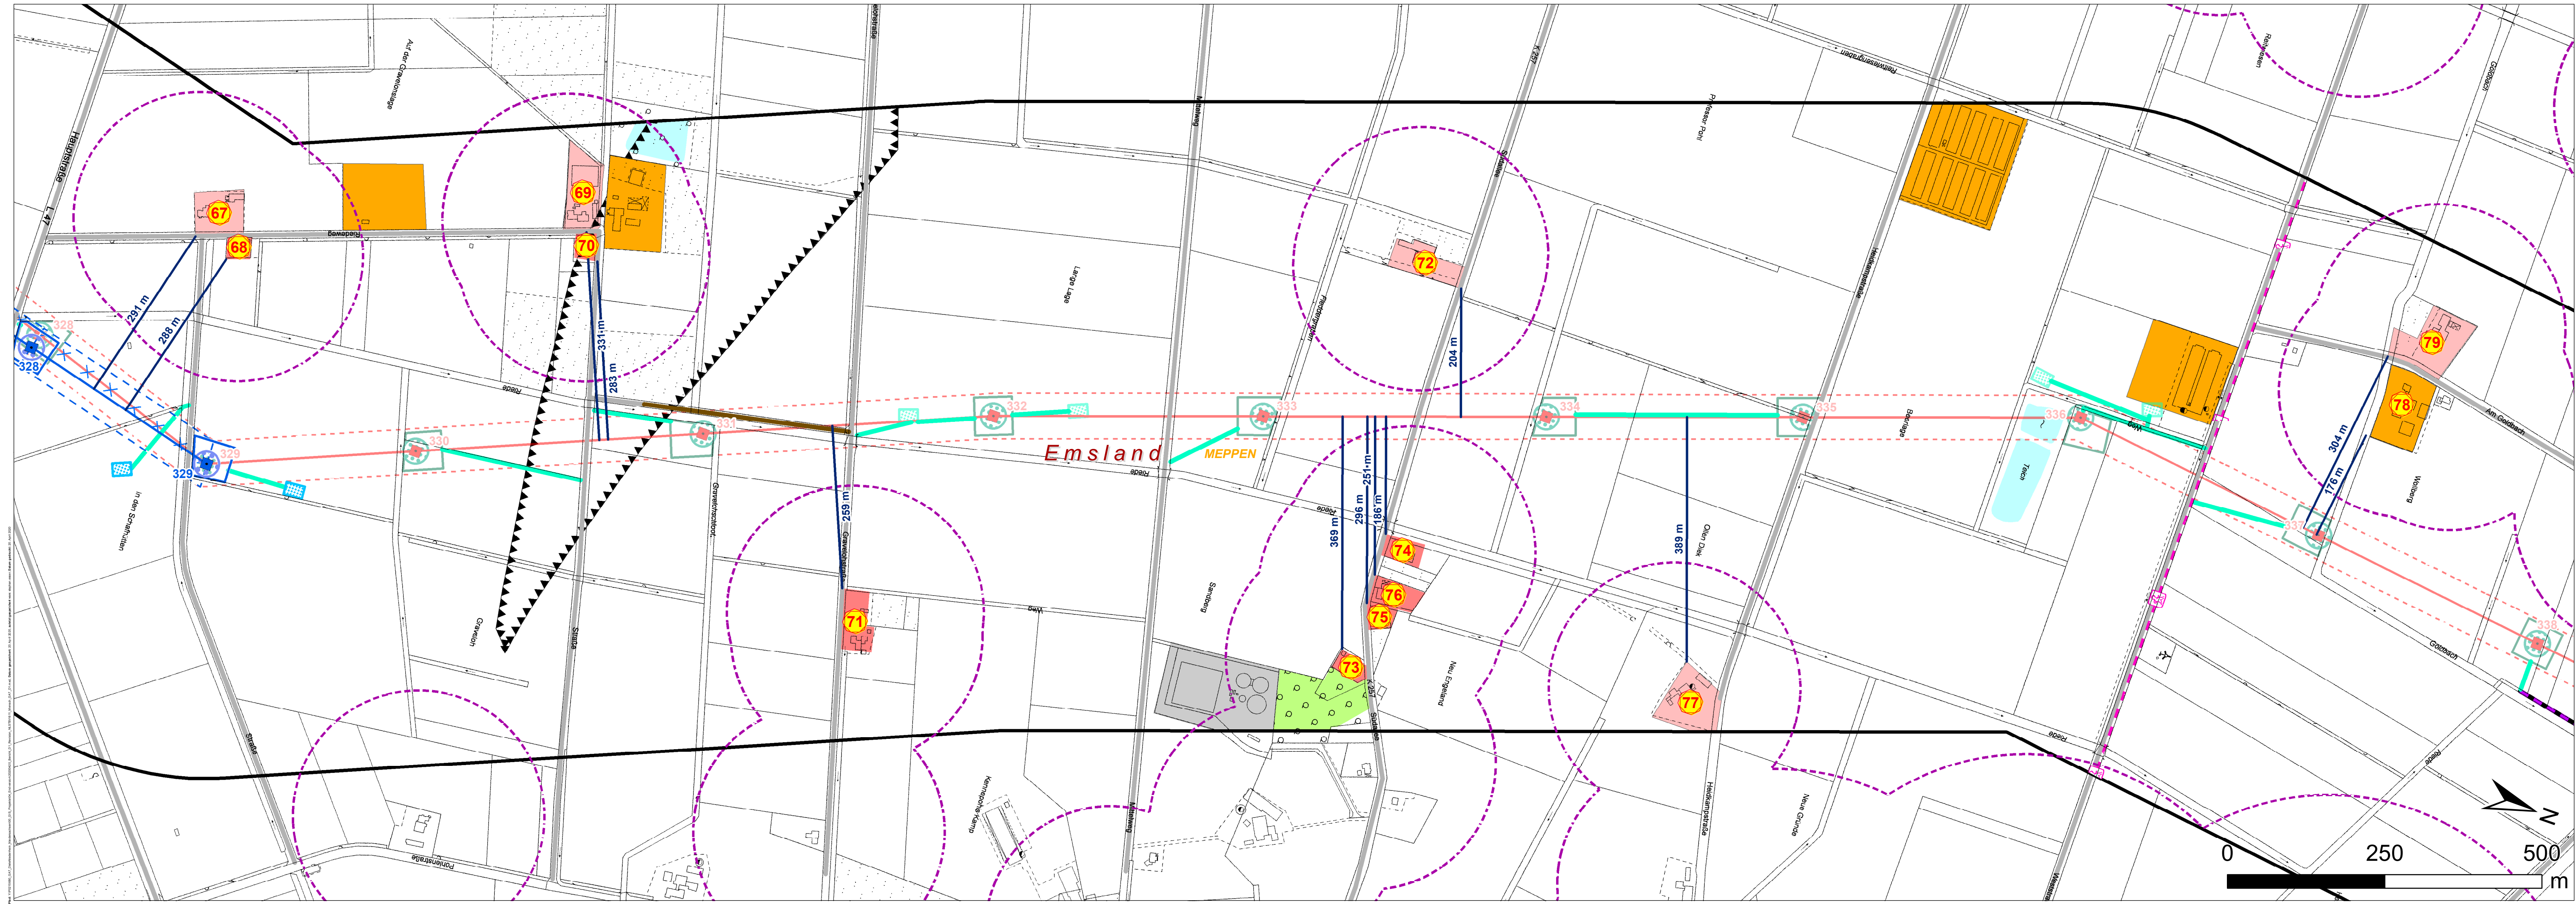

**Legende**  
**Technische Planung (1. Deckblattänderung)**

- Neubaumast
- Leitungsachse 1. Deckblattänderung
- überplante Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung

**Technische Planung (Antragsunterlage)**

- Neubaumast
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

**Bestand / Rückbau**

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrückbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

**Schutzgut Mensch**

- Untersuchungsraum von 500 m beidseits der Leitungsachse
- Referenz-Nr. (siehe Kapitel 6.1 der Umweltstudie)
- Siedlungsabstand - Neubauleitung
- Siedlungsabstand - Bestandsleitung
- Abstände zur Wohnbebauung (Radius 200 m / 400 m)
- Annäherungsabschnitt (Nr.)

**Flächennutzung\***

- Wohnbaufläche
- Fläche gemischter Nutzung
- Industrie- und Gewerbefläche
- Geplante gewerbliche Baufläche
- Sonderbaufläche
- Grünanlage
- Flächen für den Abbau von Mineralien
- Fläche für Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen
- Tagebau, Grube, Steinbruch

**Erholungsnutzung\*\***

- Vorrang für Erholung
- Vorbehalt für Erholung
- Regional bedeutsamer (Rad-)Wanderweg
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
- Stehendes Gewässer
- Wald

**Verwaltungsgrenzen**

- Bundesgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Kartengrundlagen:  
TK500 © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGK5 © LGLN 2014

\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Bebauungs- und Flächennutzungsplänen der anliegenden Gemeinden mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)  
\*\*Graphische Informationen aus den aktuell gültigen Regionalplänen der Landkreise mit Ergänzungen der ATKIS® Daten (2016)

**Blattübersicht**

Auftraggeber: Amprion GmbH  
Robert-Schuman-Straße 7  
44263 Dortmund  
Tel: +49 (0) 231 5549-0  
Fax: +49 (0) 231 5549-14155

Erstellt durch: ERM GmbH  
Siemensstraße 9  
42369 Neu-Isenburg  
Tel: +49 (0) 6102 206-0  
Fax: +49 (0) 6102 206-302

Projekt: **Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201**  
Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)

Phase: Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie  
**1. Deckblattänderung**

Thema: Schutzgut Mensch  
Bestand und Auswirkungen

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Bestand: EM	Status: Bericht
Gezeichnet: SES	Datum: 20.04.2020
Geprüft: EM/MJ	Kartenummer: D1 6.1-1 Blatt 15