


Körnungslinie

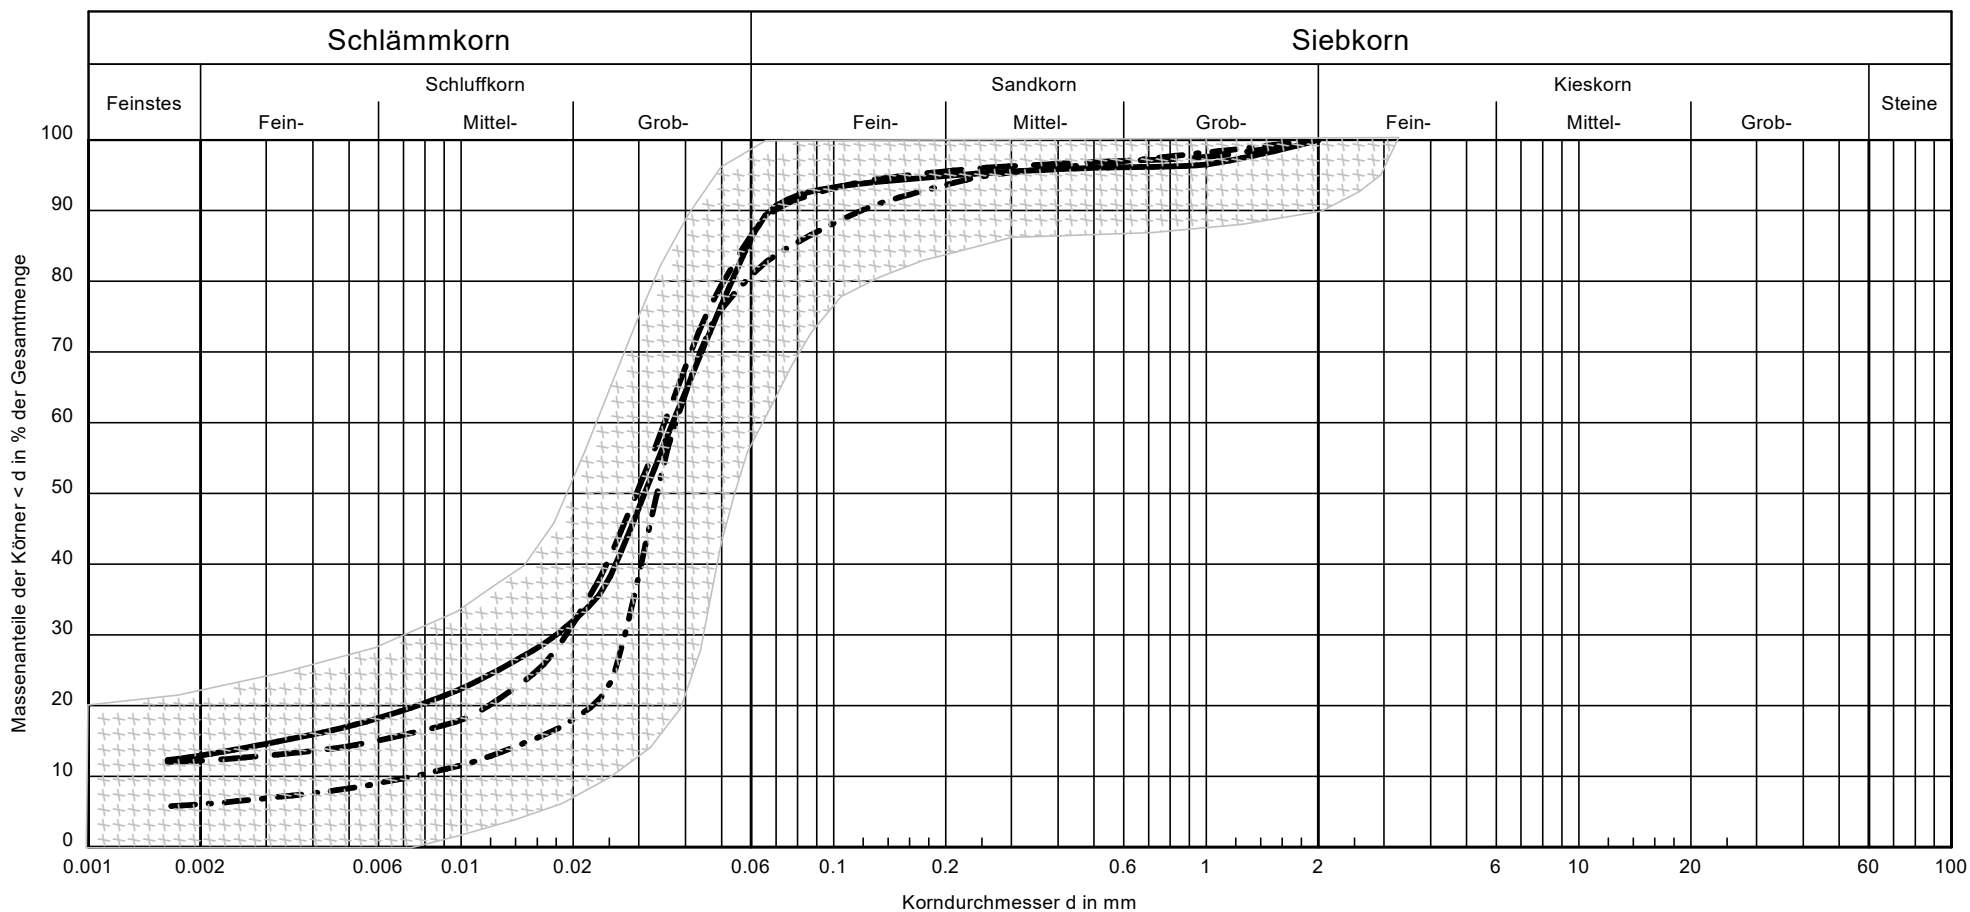


Labor-Nr.	6464	6465	6469
Entnahmestelle	RKS 1	RKS 6	RKS 1
Entnahmetiefe (m)	0,7 - 1,7	0,1 - 0,7	2,6 - 2,8
Bodenart	A (U, t', s'), k	A (U, t', s'), k	A? (U, t', s, o)
Wassergehalt (%)	19,5	16,9	31,7
Signatur			

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
 Hellerstraße 21
 44229 Dortmund
 www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 2841
 Anlage - Nr.: 1/3.1

Körnungslinie

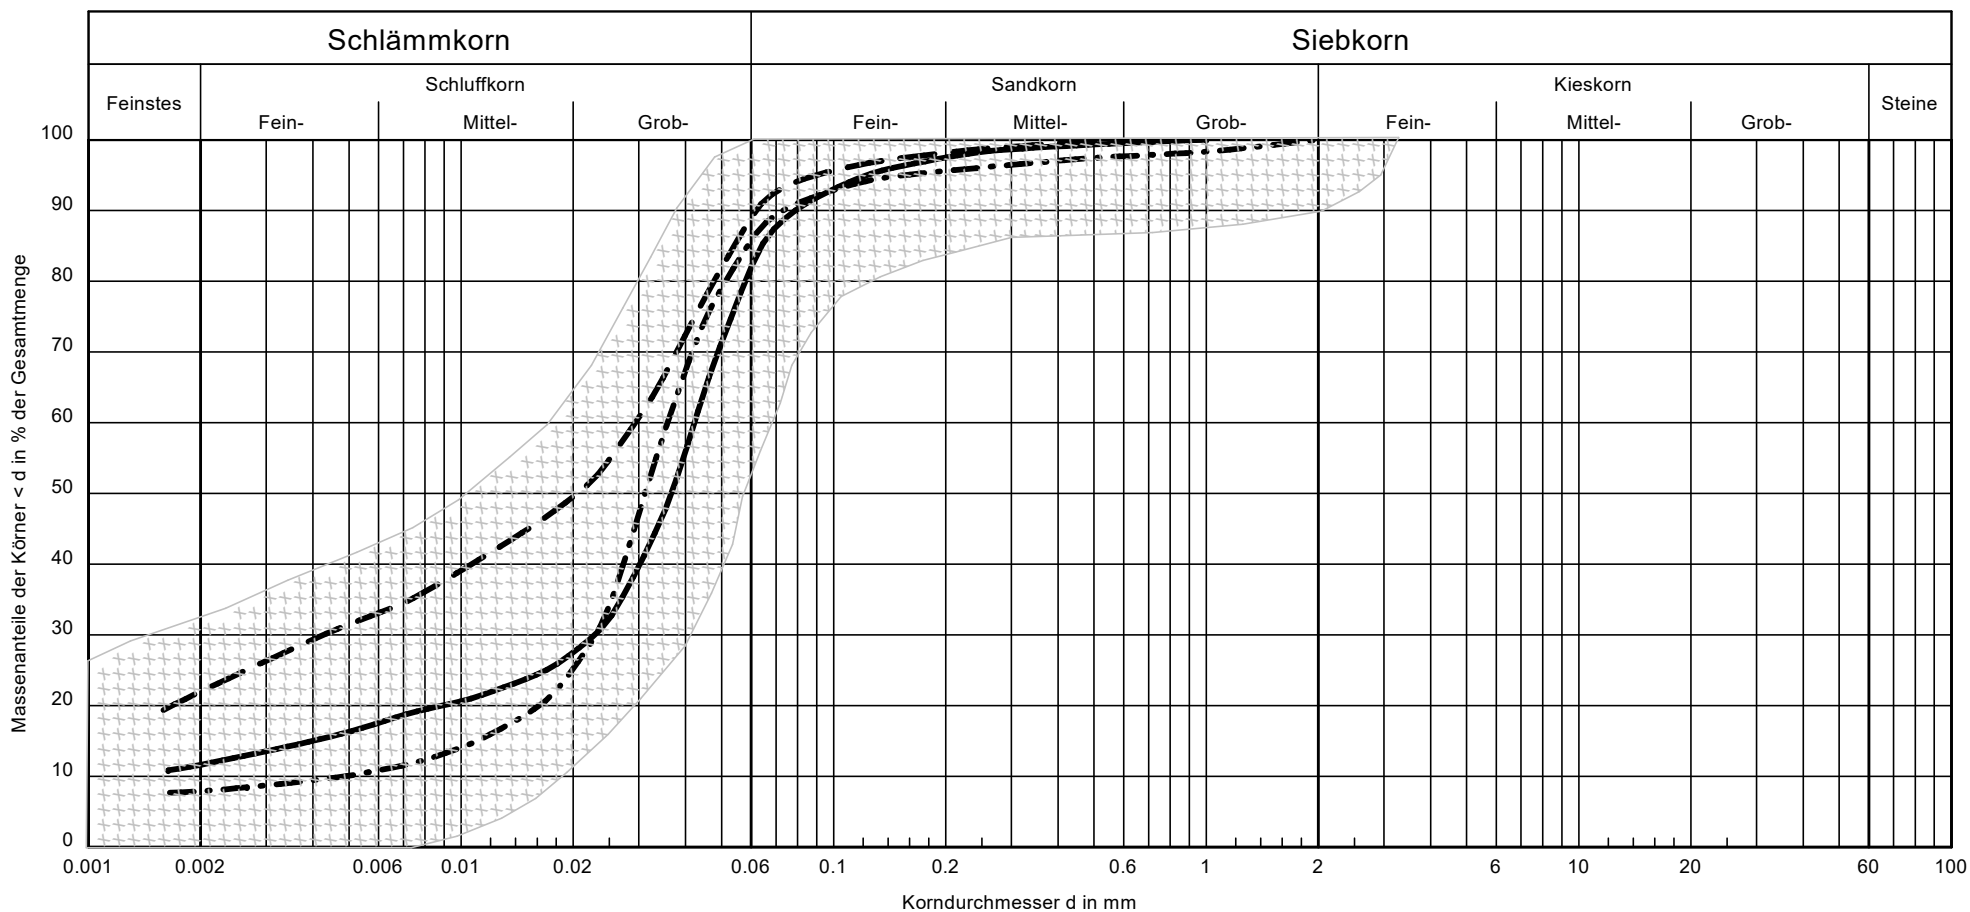

Labor-Nr.	6466	6467	6468
Entnahmestelle	RKS 2	RKS 3	RKS 5
Entnahmetiefe (m)	1,8 - 2,9	4,0 - 5,0	1,3 - 2,3
Bodenart	U, t', s, k	Mst, \bar{v} (U, t, s'), k	U, t', s', k
Wassergehalt (%)	21,2	19,7	12,7
Signatur			

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 2841
 Anlage - Nr.: 1/3.2