


E:\Daten\p6700-6799\p672216_Geotechnik\Gutachten\Strecke\Geotechnik\ENDFASSUNG\p6722_Anl.2_LP.dwg
 Ansichtsfenster : G 3224A

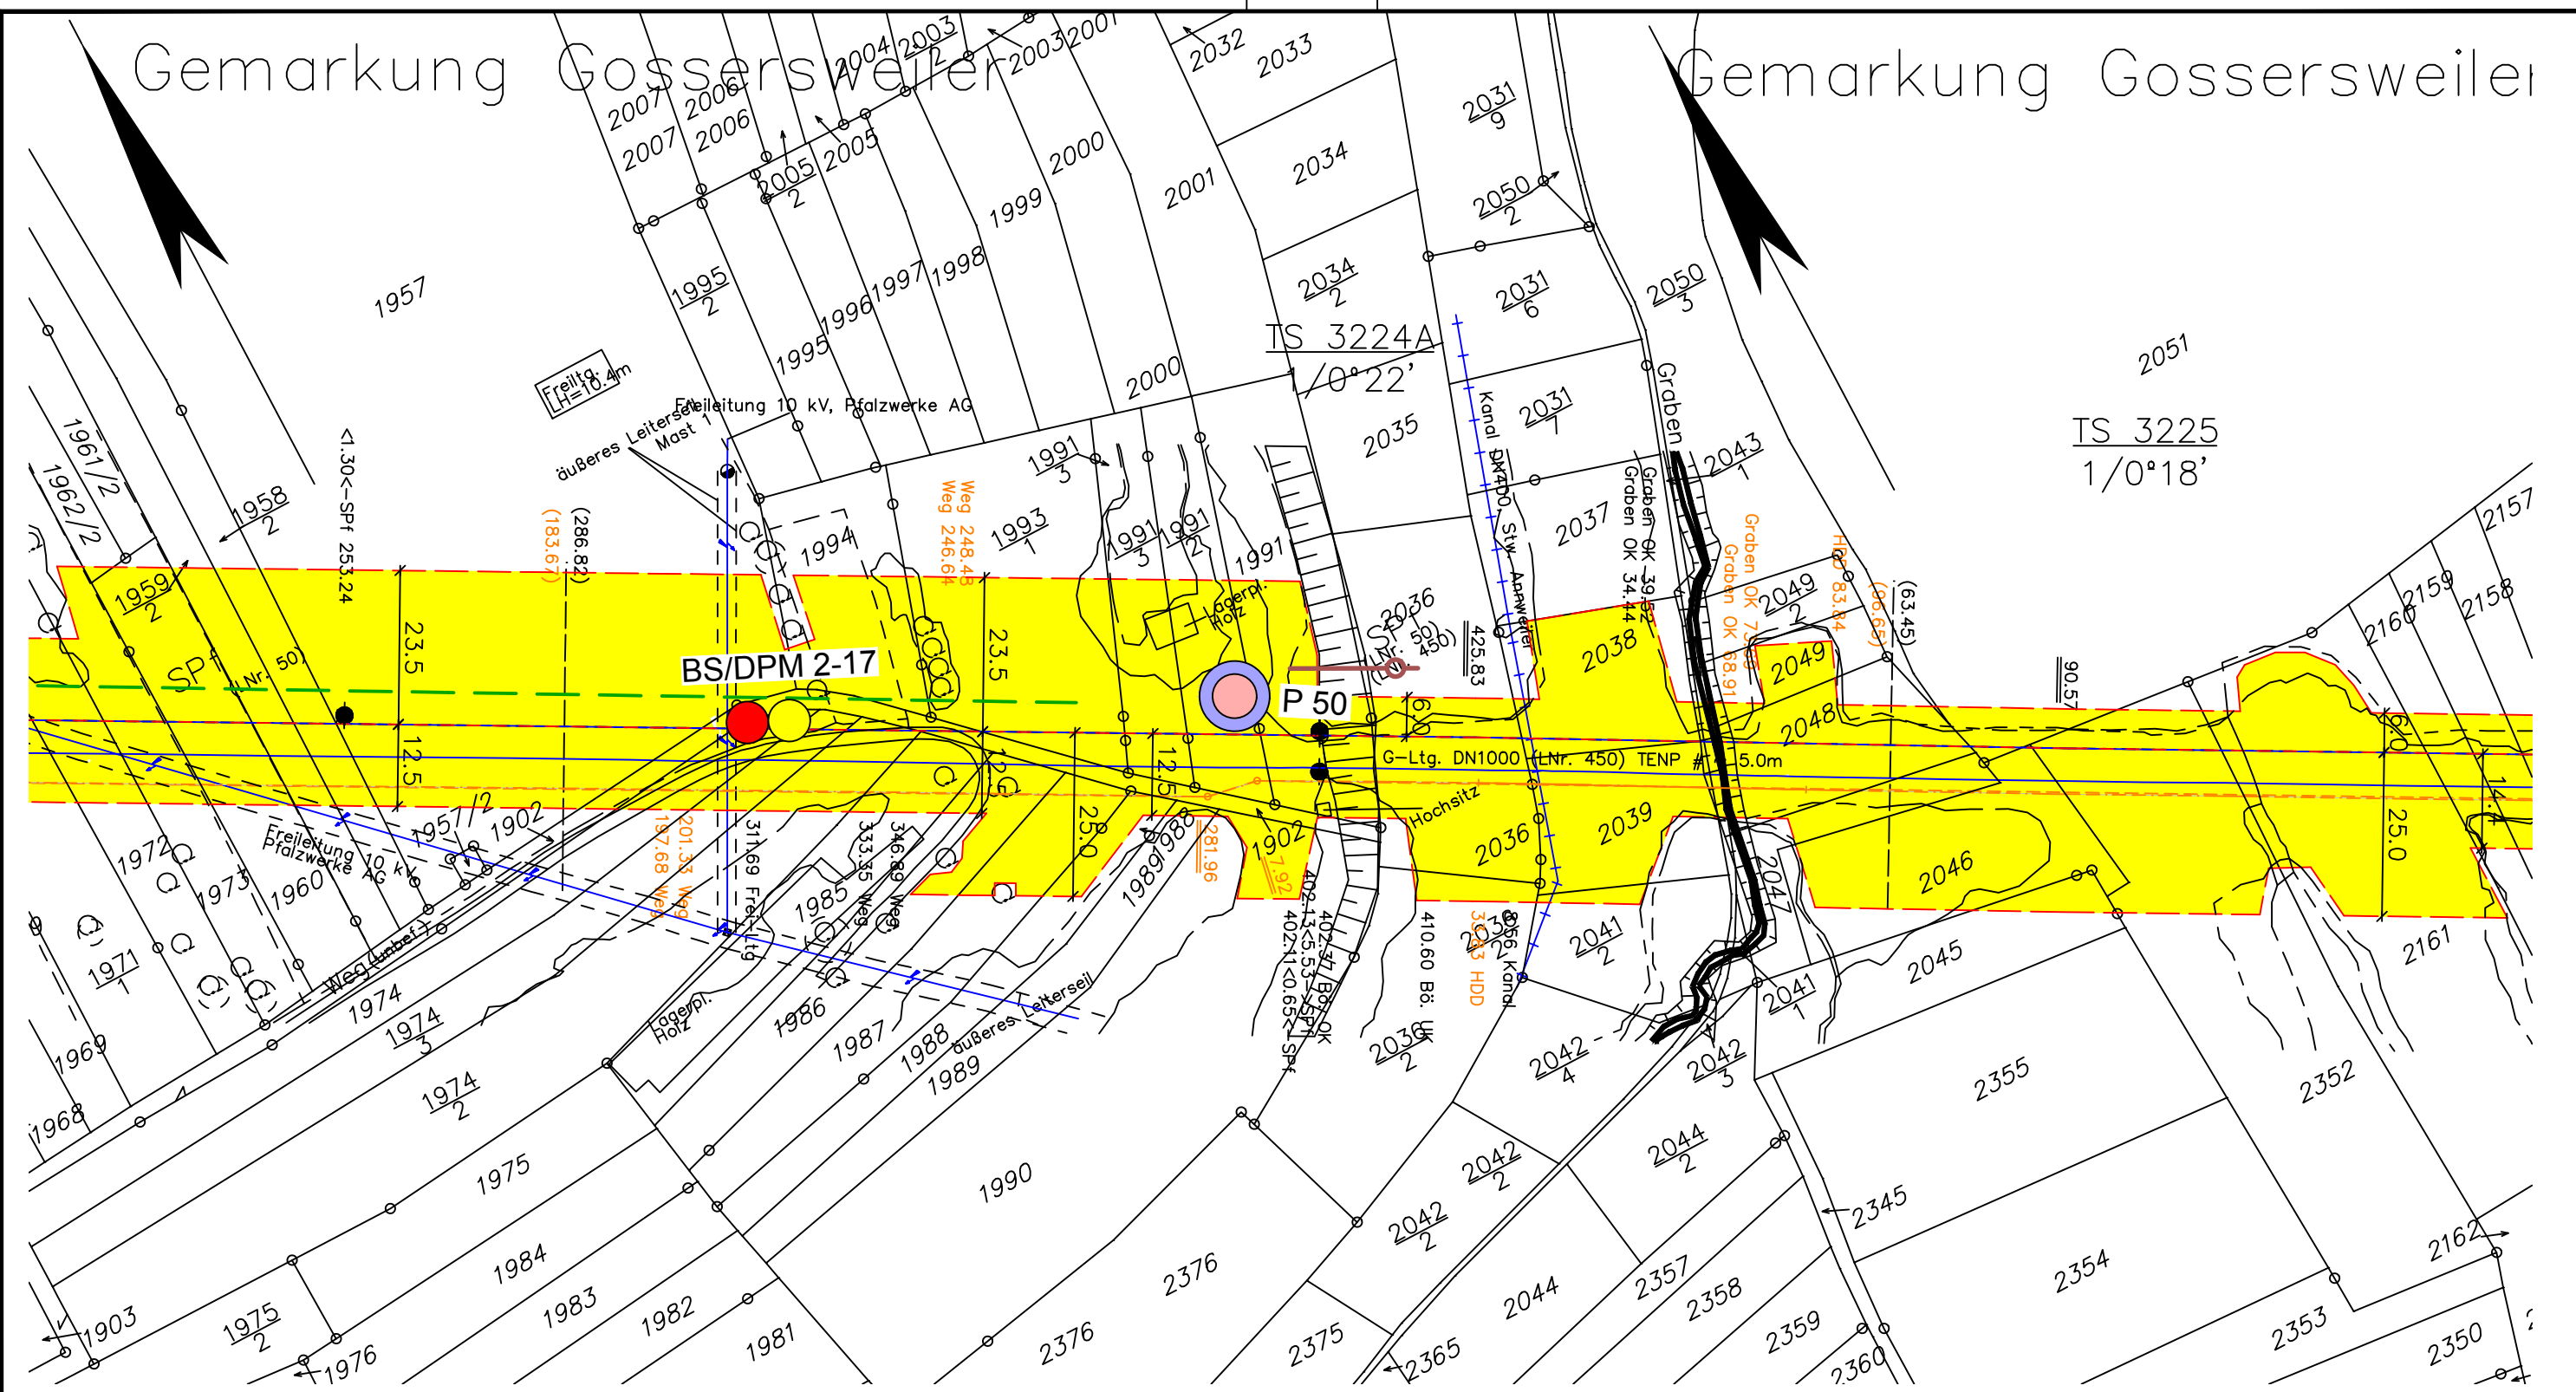

Legende:

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | geplante TENP III / Austausch in gleicher Trasse | | Fremdleitung |
| | geplante TENP III / Neuverlegung | | Fläche für temporäre Ablaufleitung bei Grundwasserhaltung |
| | Arbeitsstreifen | | Neuverlegung LWL |
| | BS | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Kleinrammbohrungen | | Grabenlose Neuverlegung LWL |
| | Pegel | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | DPH | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | schwere Rammsondierung | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Baustraße | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Baustraße optional | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Tonriegel | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Tonriegel optional | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Liegende Fassung mit Freispülsicherungen (Anzahl) | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Liegende Fassung mit Freispülsicherungen (Anzahl) optional | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Hangsicherung | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Einleitstelle | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Einleitstelle | | Kabelschutzhohr GasLINE |
| | Einleitstelle | | Kabelschutzhohr GasLINE |

Plangrundlage:
 OGE/TENP, Trasse/Arbeitsstreifen: shp TENP_III_Ab_MK_Arbeitsstreifen_Stand 02.06.2021,

 DR. SPANG	<h2 style="text-align: center;">G 3224A Lageplan</h2>	Anlage:	2.1
		Projekt Nr.:	40.6722
AUFTRAGGEBER: 	PROJEKT: TENP III Mittelbrunn - Klingenmünster	Plan Nr.:	40.6722/ 2.1
		Datum:	23.06.2021
		Maßstab:	1:1.000
		Gezeichnet:	Bur
		Geprüft:	BJe