


### Formular 8.3 - Angaben zur Störfall-Verordnung (12. BImSchV) - Angemessener Sicherheitsabstand

Betreiber/Antragsteller:	<b>Windpark Börstadt GmbH &amp; Co. KG</b>	Anlage-Nr.:	Antragsdatum: <b>26.10.2022</b>
Antragstitel:		Projekt-Nr.:	Rev.:

Der angemessene Sicherheitsabstand zum nächsten Schutzobjekt wurde bereits durch raumbedeutsame Planungen (z.B. Bauleitplanung) oder Maßnahmen bei der Errichtung/Änderung des Gebiets sichergestellt:	<input type="checkbox"/> ja <sup>I</sup>	<input type="checkbox"/> nein
Für die Errichtung/Änderung wurde ein angemessener Sicherheitsabstand <input type="checkbox"/> gutachterlich <input type="checkbox"/> pauschaliert <sup>II</sup> ermittelt.		
Leitstoff <sup>III</sup> :	max. Entfernung (in Metern):	
Durch die Errichtung/Änderung wird ein benachbartes Schutzobjekt erstmalig unterschritten oder räumlich noch weiter unterschritten:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> geschlossene Wohnbebauung <input type="checkbox"/> wichtige Verkehrswege <sup>IV</sup> <input type="checkbox"/> öffentlich genutzte Gebiete, Freizeitgebiete <input type="checkbox"/> öffentlich genutzte Gebäude mit Publikumsbetrieb, z.B. Schulen, Kindergärten, Sportstätten <input type="checkbox"/> besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete (z.B. Naturschutzgebiete)		
Mit der Errichtung/Änderung geht eine erhebliche Gefahrenerhöhung gegenüber Schutzobjekten einher:		
• Explosionsdruck:	<input type="checkbox"/> Vergrößerung durch Vorhaben	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
• Wärmestrahlung in Folge Brand:	<input type="checkbox"/> Vergrößerung durch Vorhaben <input type="checkbox"/> Erstmalig auftreten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
• Toxizität luftgetragener Stoffe:	<input type="checkbox"/> Vergrößerung durch Vorhaben <input type="checkbox"/> Erstmalig auftreten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

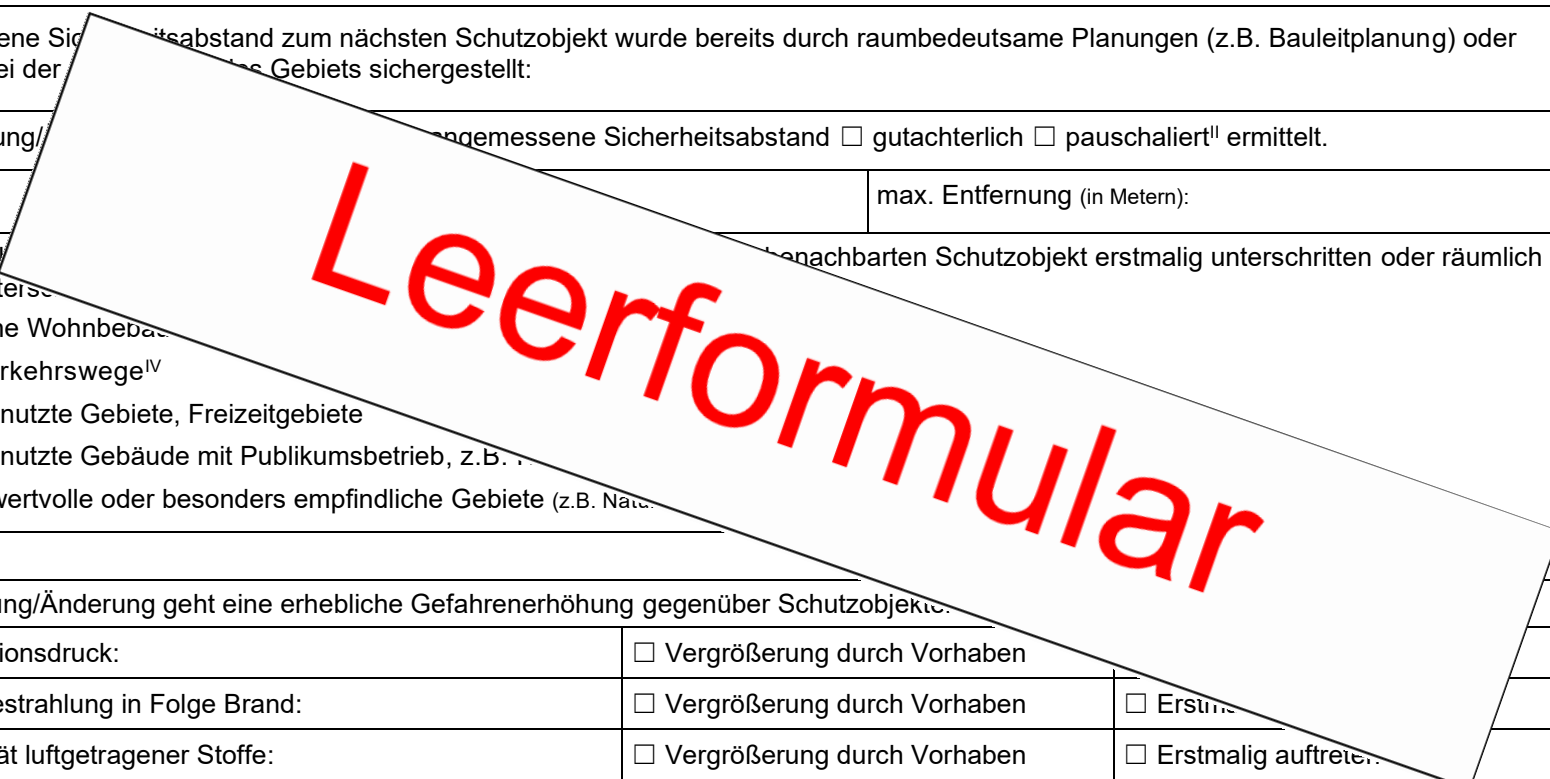

<sup>I</sup> In diesem Fall sind keine weiteren Angaben zum angemessenen Sicherheitsabstand erforderlich. Die Festsetzungen der Bauleitplanung/verbindlichen raumbedeutsamen Maßnahme sind dem Antrag beizufügen.  
<sup>II</sup> z.B. nach KAS-Leitfaden 18/32 (Achtungsabstandsklassen)  
<sup>III</sup> abstandsbestimmend  
<sup>IV</sup> z.B. Autobahnen/Bundesstraßen (zulässige Höchstgeschwindigkeit >100 km/h) mit mehr als 200.000 Pkw in 24 Stunden oder mehr als 7.000 Pkw in der verkehrsreichsten Stunde, Bundesstraßen (zulässige Höchstgeschwindigkeit <100 km/h) mit mehr als 100.000 Pkw in 24 Stunden oder mehr als 4.000 Pkw in der verkehrsreichsten Stunde, Schienenwege mit mehr als 250 Personenzügen in 24 Stunden oder mehr als 60 Personenzügen in der verkehrsreichsten Stunde (EU-Kommission: Richtlinie 92/86 EG des Rates – Fragen und Antworten, Fassung Februar 2006).

### Formular 8.3 - Angaben zur Störfall-Verordnung (12. BImSchV) - Angemessener Sicherheitsabstand

Betreiber/Antragsteller:	<b>Windpark Börstadt GmbH &amp; Co. KG</b>	Anlage-Nr.:	Antragsdatum: <b>26.10.2022</b>
Antragstitel:		Projekt-Nr.:	Rev.:

Mit der Errichtung/Änderung geht eine erhebliche Gefahrenerhöhung gegenüber Schutzobjekten einher				
• Ausbreitung von Schwergaswolken:	<input type="checkbox"/> Vergrößerung durch Vorhaben	<input type="checkbox"/> Erstmalig auftretend	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
• Toxizität wassergetragener Stoffe	<input type="checkbox"/> Vergrößerung durch Vorhaben	<input type="checkbox"/> Erstmalig auftretend	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
• Sonstiges:	<input type="checkbox"/> Vergrößerung durch Vorhaben	<input type="checkbox"/> Erstmalig auftretend	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein