

Planungslos RO 5115 Dackenheim-Hessheim

G-Plan Blatt-Nr.	Kreuzungsnummer	Kreuzung mit	Bezeichnung	Zuständige Behörde, Unterhaltungsträger, Eigentümer	Bemerkung
14	14a	Oberird. Stromlgt.	oberirdische Stromleitung MSP	Pfaffwerke Netz AG	äußeres Leitungsseil Lichte Höhe ca. 13,6 m
14	14b	Oberird. Stromlgt.	oberirdische Stromleitung MSP	Pfaffwerke Netz AG	mittleres Leitungsseil Lichte Höhe ca. 13,6 m
14	14c	Oberird. Stromlgt.	oberirdische Stromleitung MSP	Pfaffwerke Netz AG	äußeres Leitungsseil Lichte Höhe ca. 13,6 m



IBNI Ingenieurbüro Nickel GmbH Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und graphisch-geometrische Datenverarbeitung, Abrechnung und Bauleitung		MUNSCH-VERMESSUNG GmbH Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und graphisch-geometrische Datenverarbeitung, Abrechnung und Bauleitung
Sitz: Logebachstr. 4 53604 Bad Honnef Tel.: +49 2224 9733-0 Fax.: +49 2224 9733-41 E-Mail: info@ibni.de	Technisches Büro: Hoherzollerstr. 33 67063 Ludwigshafen Tel.: +49 2635 / 24 71 Fax: +49 2635 / 42 55	Technisches Büro: Hoherzollerstr. 33 67063 Ludwigshafen Tel.: +49 621 / 62 19 66 Fax: +49 621 / 62 19 63

Ausführungsplan	geprüft:	freigegeben:
Genehmigungsplan	geprüft:	freigegeben:
Index	Bemerkung	bearbeitet geprüft
GE 014 LS 004	Planaktualisierung	Qu (20.12.2021) Te (20.12.2021)
GE 014 LS 003	Planaktualisierung	Qu (09.08.2021) Te (09.08.2021)
GE 014 LS 002	Anpassung Rohmaterial	Qu (24.08.2020) Te (24.08.2020)
GE 014 LS 001	Planaktualisierung	Qu (29.06.2020) Te (29.06.2020)
GE 014 LS 005	Planaktualisierung	Qu (20.01.2022) Te (20.01.2022)


Erneuerung der Gashochdruckleitung Homburg - Rhein und der davon abzweigenden Anschlussleitungen im Abschnitt zwischen Wattenheim und Heßheim

Planfeststellungsverfahren nach §43 EnWG - Genehmigungsplan Längsschnitt

Planungslos	Leitungsbezeichnung	DN	DP	Plan-Nr.:
5115 / M.541.00205	Dackenheim - Heßheim	500	40	14 von 28

Datum der letzten Änderung:	Kataster:	Topographie:	Plandatum:	Maßstab 1:	Creos Deutschland GmbH Dokumentation und Planung (DP) Am Zunderbaum 9 68424 Homburg Tel.: 06841 9886-0 Fax: 06841 9886-122	Zentrale Planauskunft Tel.: 0681 / 2106-160 Zentrale Stützungsannahme Tel.: 0800 / 0800577	
12/2022	11/2022			500/100			

Acker

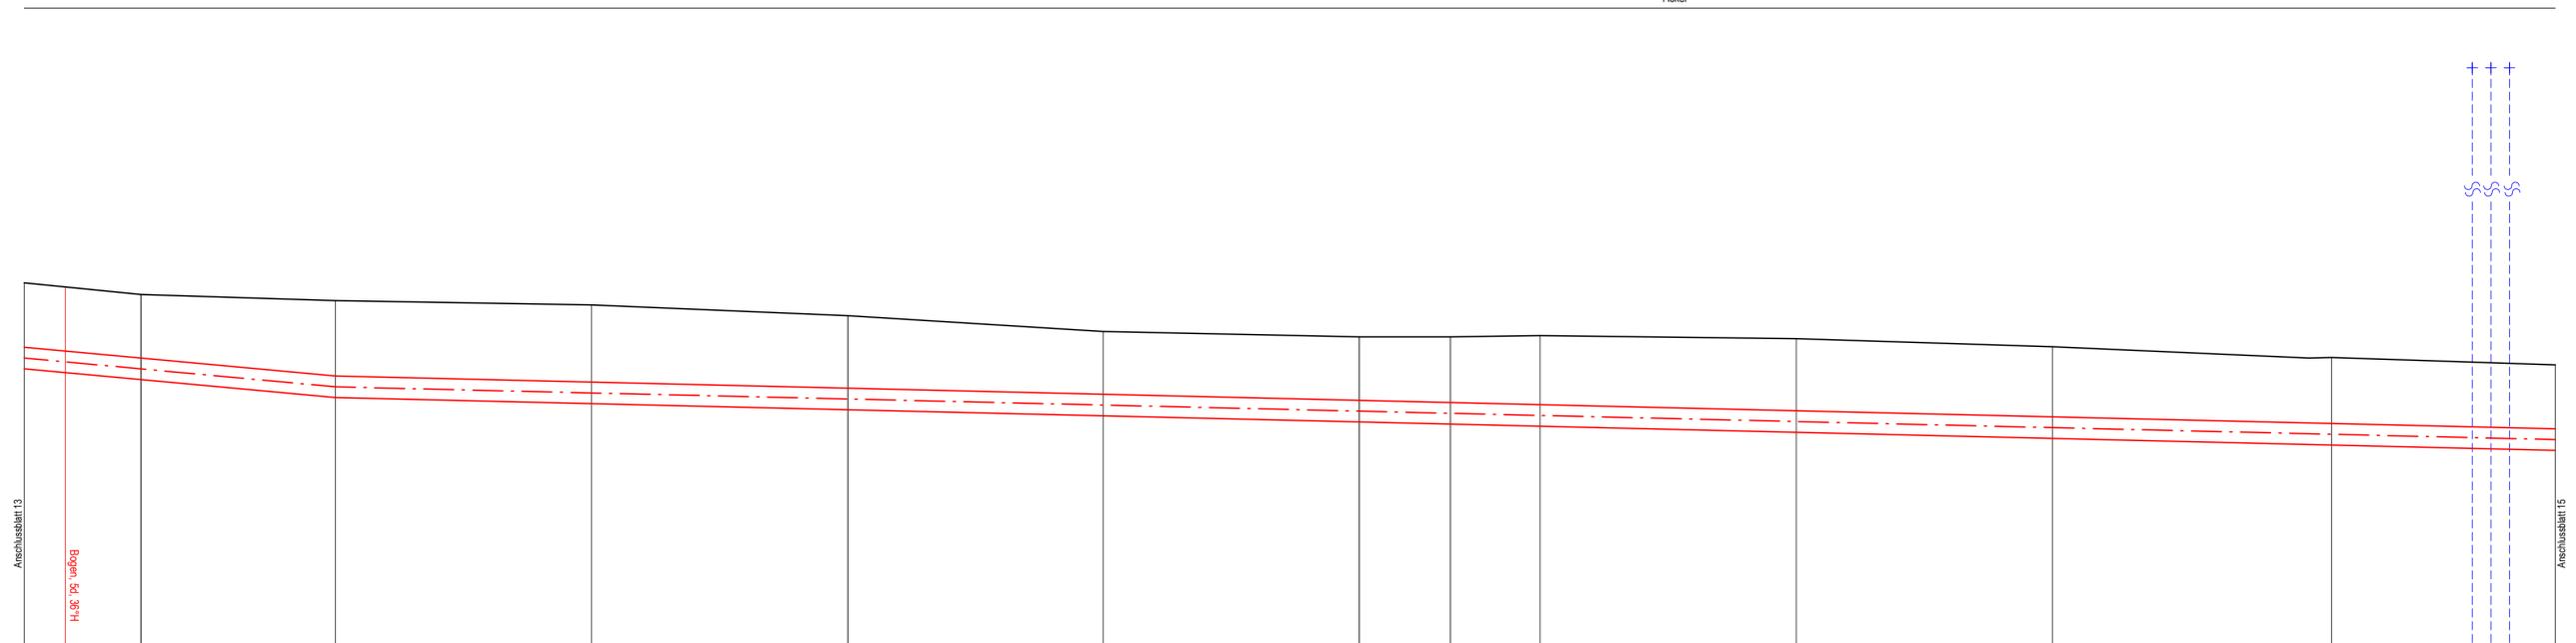

Höhe NHN: 120,00 m	128,78	128,68	128,50	128,36	128,26	128,00	127,63	127,50	127,50	127,53	127,46	127,27	127,02	126,85	126,54
Gelände IST (baku: Höhen Fremdleitung IST)	128,78	128,68	128,50	128,36	128,26	128,00	127,63	127,50	127,50	127,53	127,46	127,27	127,02	126,85	126,54
OK Rohr	127,76			126,56											
Station	28,09	32,91	8,86	31,61	61,61	91,61	121,49	151,47	162,13	172,64	202,64	232,64	265,32	291,49	
Bogenmittelpunkt	380 36°														
Fremdleitungs-Nr.: Verweis Kreuzungsverzeichnis	14a 14b 14c														
ZfP	100%														
Rohr	508,0 x 6,3 L360 ME/NE, Umhüllung PE-N-n + FZM														
Mindestrohrdeckung/-biegeradius	1,50 / 466m														
Ausführungshinweise	offene Bauweise														