


Bestand Schutzgut Wasser

Festlegungen



Überschwemmungsgebiet


Gewässernetz

- 
- Bundeswasserstrasse



Fließgewässerstrukturkartierung Sachsen

Zustandsbewertung

- 
- 0 - keine Daten




Standgewässer



Teich


Biotoptlinien

- 
- Fluss




Legende

Planung

- 
- Trassenverlauf Neubau FGL 012 Abschnitt Strehla - Canitz




Gewässerquerungen

- 
- Querung in offener Bauweise



Wasserhaltung

- 
- Entnahme- und Einleitstellen

Quellen:

Biotope, UNB Meißen

Wasser:

Gewässernetz Sachsen, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

Hochwasserrisikogebiete, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

Überschwemmungsgebiete, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

Wasserschutzbereiche, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)




Fließgewässerstrukturkartierung Sachsen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

Administrative Grenzen:

Gemeindegrenzen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

Kartengrundlage:

OpenStreetMap Deutschland


Umweltplanung:	Gesamtplanung:	Antragsteller:
	 PLE Pipeline Engineering GmbH	 VNO-Gesellschaft mbH
Neubau FGL 012 Abschnitt Strehla - Canitz		
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren		
Unterlage 7 - UVP-Bericht		
Bestand Schutzgut Wasser		
Datum	Name	Unterlage: 7.6.1
Bearbeitet: 23.11.2020	Darstellt: Blatt	Legende
Geprüft: 23.11.2020	Trapp: ohne	
Freigegeben: 23.11.2020	Sonstige: ohne	Stand: 23.11.2020

Freistaat Sachsen
LK Meißen

Große Kreisstadt Riesa

Freistaat Sachsen
LK Meißen

Gemeinde Strehla

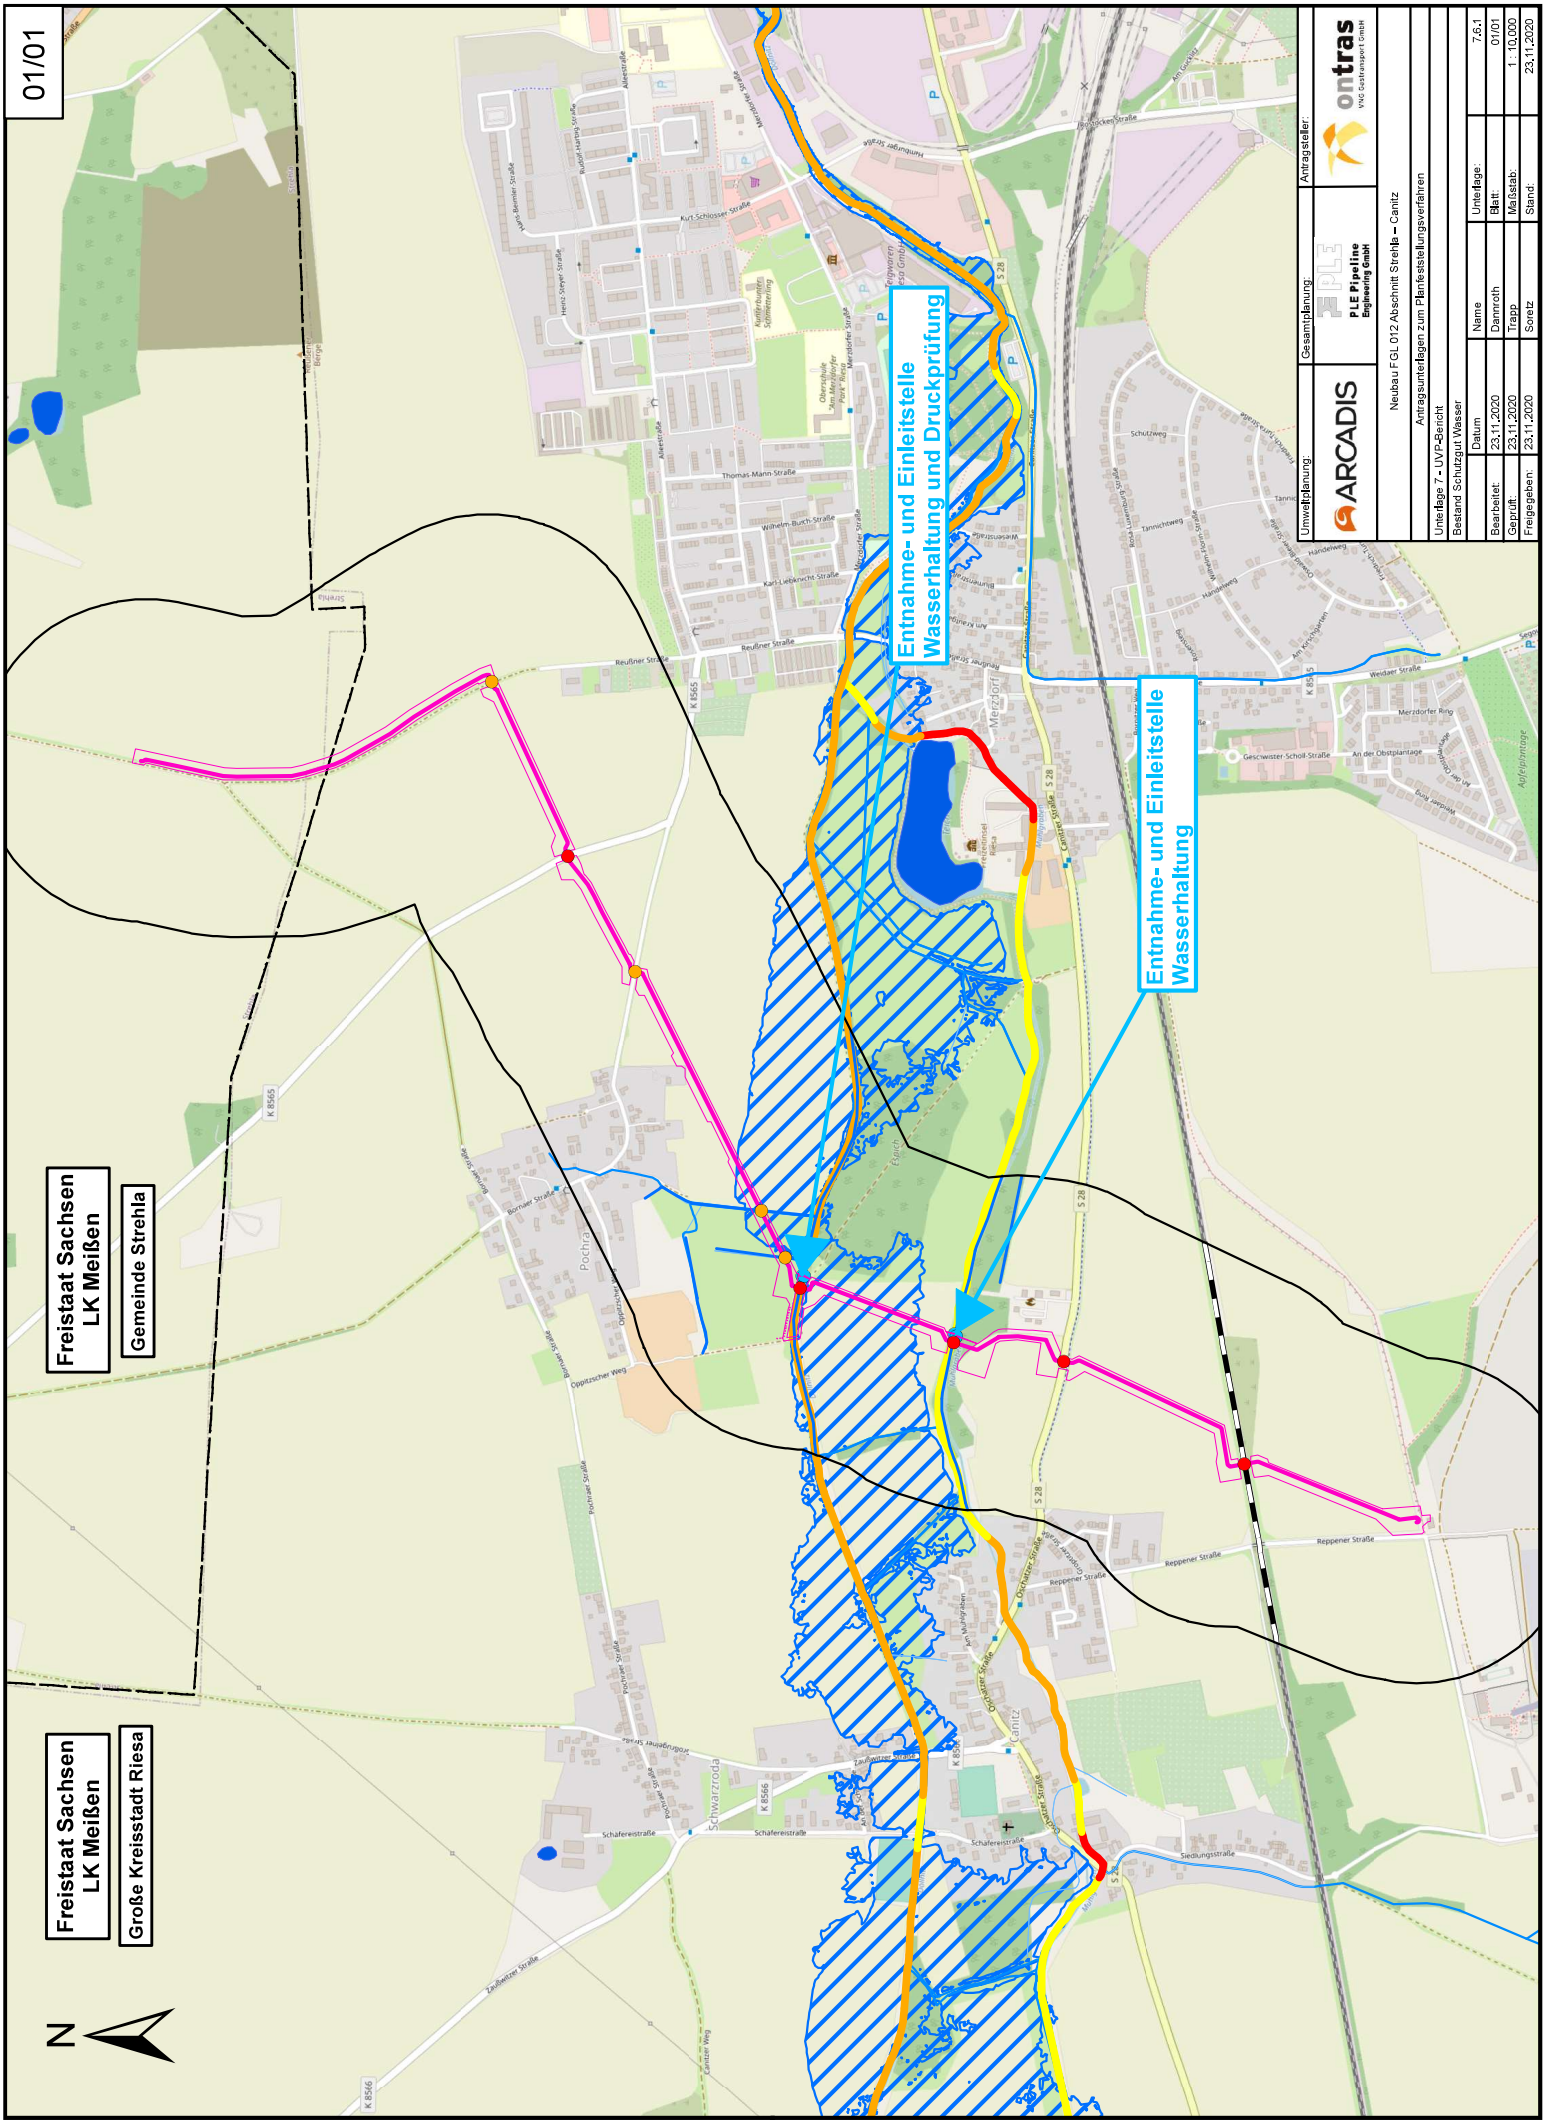

Entnahme- und Einleitstelle
Wasserhaltung und Druckprüfung

Entnahme- und Einleitstelle
Wasserhaltung


Umweltplanung:	Gesamtplanung:	Antragsteller:
ARCADIS	PLE Pipeline Engineering GmbH	ontras
Neubau GL 012 Abschnitt Strehla – Canitz		
Antragunterlagen zum Planfeststellungsverfahren		
Unterlage 7 – UVP-Bericht		
Bestand Schutzgut Wasser		
Datum	Name	Umfeld:
23.11.2020	Damroth	01/01
23.11.2020	Trapp	1:10.000
23.11.2020	Soretz	Stand:
23.11.2020		23.11.2020

Freistaat Sachsen
LK Meißen

Große Kreisstadt Riesa

Freistaat Sachsen
LK Meißen

Gemeinde Strehla

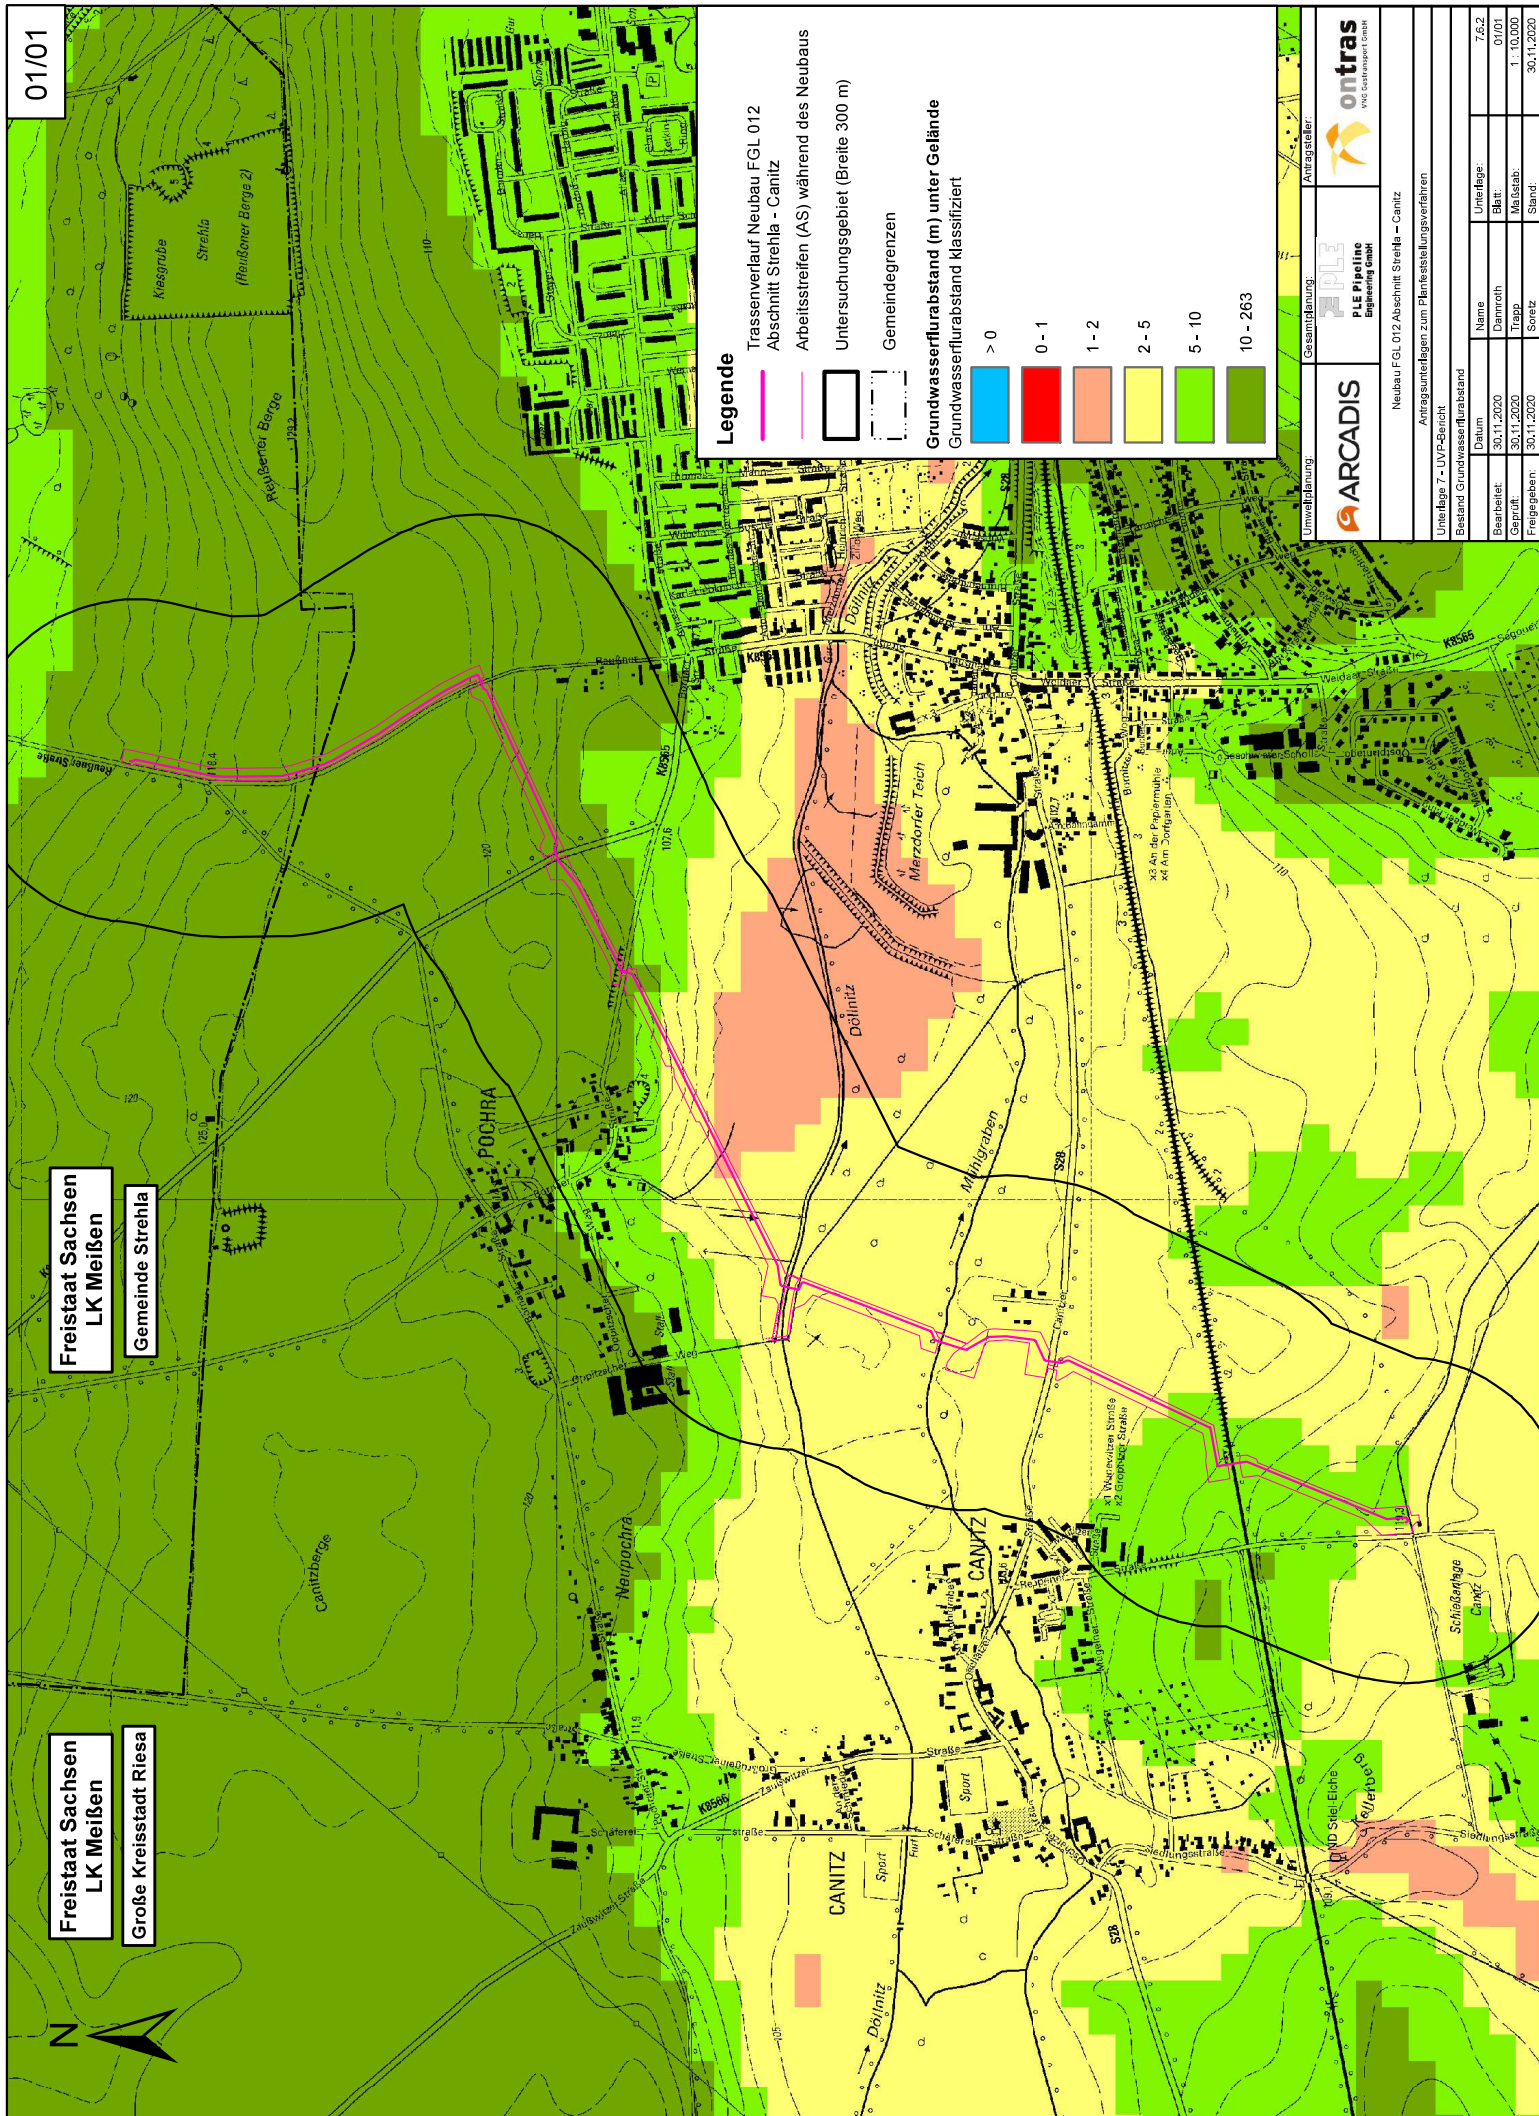

Legende

Trassenverlauf Neubau FGL 012

Abschnitt Strehla - Canitz

Arbeitsstreifen (AS) während des Neubaus

Untersuchungsgebiet (Breite 300 m)

Gemeindegrenzen

Grundwasserflurabstand (m) unter Gelände

Grundwasserflurabstand klassifiziert

> 0

0 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 263

Umweltplanung:

Gesamtplanung:

Antragsteller:

ARCADIS

PLE Pipeline Engineering GmbH

ontras

Neubau FGL 012 Abschnitt Strehla - Canitz

Antragunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Unterlage 7 - UVP-Bericht

Bestand Grundwasserflurabstand

Datum

Name

Unterlage:

7.6.2

01/01

1 : 10.000

Maßstab:

30.11.2020

Stand:

30.11.2020

Freigegeben:

30.11.2020

Freigegeben:

30.11.2020