

Bestand Schutzgut Boden

Bodentypen

Abgrenzung der Bodentypen gemäß Bodenkarte Sachsen (BK50)

Bodenform	Bezeichnung	Nummer
<i>(lfd. Nr. siehe UVP-Bericht)</i>		
GGa	Auengley	19
BBn	Braunerde	12, 15, 18, 26
eLLd-BB	erodierte Bänderparabraunerde-Braunerde	7, 10, 11, 16
eBB-LLd	erodierte Braunerde-Bänderparabraunerde	4
eSS-LL	erodierter Pseudogley-Parabraunerde	27
GG-YK	Gley-Kolluvisol	17, 20, 22
YKn	Kolluvisol	3, 6, 31
LL-SS	Parabraunerde-Pseudogley	1, 5, 9, 14, 24, 25, 29
SS-TT	Pseudogley-Tschernosem	2
RQn	Regosol	8, 13, 21, 23, 28, 30

Bodenverdichtung

Verdichtungsempfindliche Böden

Funktionsbewertung und Bewertung der Empfindlichkeit

- II - gering
- III - mittel
- IV - hoch
- V - sehr hoch

Altlasten  
siehe UVP-Bericht

alllastverdächtige Flächen

Biotoptlinien

- Fluss
- Graben, Kanal
- Bahnlinie

Strassen

- K8565
- S28

Vorbelastungen auf das Schutzgut Boden

Leitungsschutzstreifen der Bestandsleitungen

- G DN 400 (STW Riesa)
- MITGAS
- Ontras FGL 012 DN 400
- Ontras FGL 204 DN 400

Planung

- Trassenverlauf Neubau FGL 012 Abschnitt Strehla - Canitz
- Arbeitsstreifen (AS) während des Neubaus
- Untersuchungsgebiet (Breite 300 m)
- Gemeindegrenzen

Gewässerquerungen

- Querung in offener Bauweise
- Querung in geschlossener Bauweise

Quellen:  
Biotope, UNB Meißen  
Waldbiotopkartierung, UNB Meißen


Boden:  
ALF-Flächen, Landratsamt Meißen – Kreisumweltamt und ABB (Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde)  
Verdichtungsempfindliche Böden, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)  
Empfindlichkeitsbewertung, nach Bodenbewertungsinstrument Sachsen.  
Hrsg. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
Bodenübersichtskarte BK50, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)


Administrative Grenzen:  
Gemeindegrenzen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

Kartengrundlage:  
OpenStreetMap Deutschland

Legende

Umweltplanung:	Gesamtplanung:	Antragsteller:
Neubau FGL 012 Abschnitt Strehla – Canitz		
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren		
Unterlage 7 - UVP-Bericht		
Bestand Schutzgut Boden		
Bearbeitet:	Name	Unterlage:
Geprüft:	Datum	Blatt
Freigegeben:	19.11.2020	Maßstab:
	19.11.2020	Stand:
		7.5
		Legende
		ohne
		19.11.2020

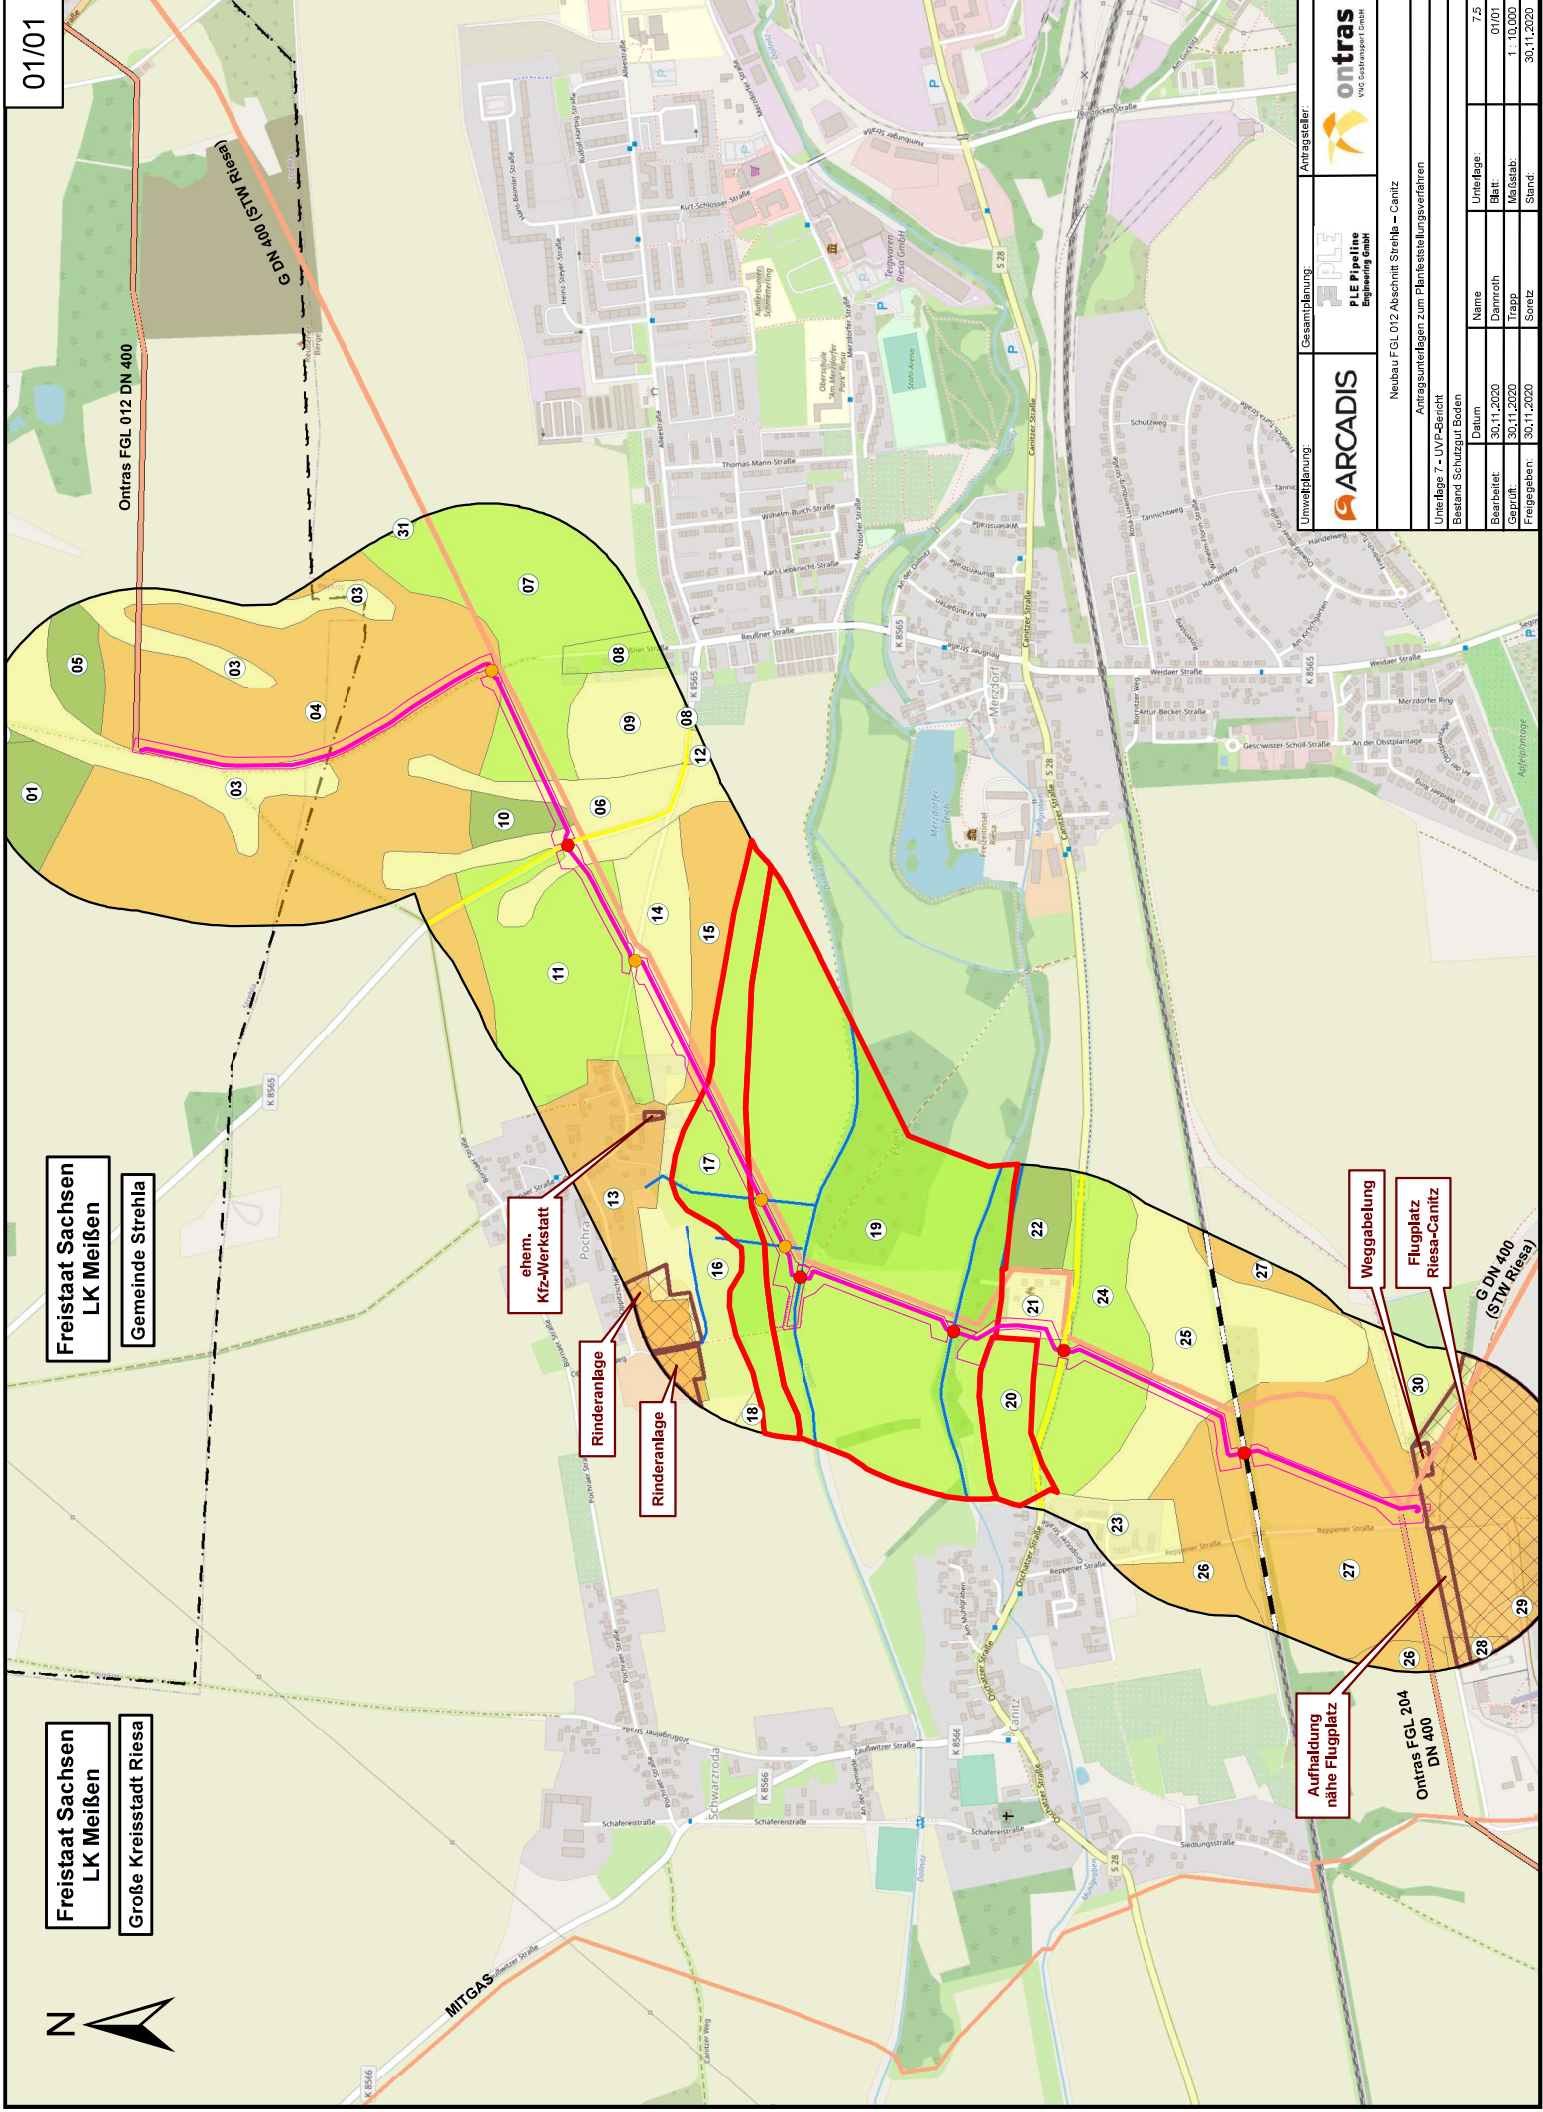

Umweltplanung:		Gesamtplanung:		Antragsteller:	
ARCADIS		PLE Pipeline Engineering GmbH		 ontras VVO Schutzgut GmbH	
Neubau FGL 012 Abschnitt Strehla – Canitz					
Antragunterlagen zum Planfeststellungsverfahren					
Unterlage 7 – UVP-Bericht					
Bestand Schutzgut Boden					
Datum	Name	Untertage:	Blatt:	Blatt:	7,5
Bearbeitet: 30.11.2020	Dammroth				01/01
Geprüft: 30.11.2020	Trapp				1 - 10.000
Freigegeben: 30.11.2020	Soretz				Stand: 30.11.2020