




## Standardverlegung von Kabelsystemen

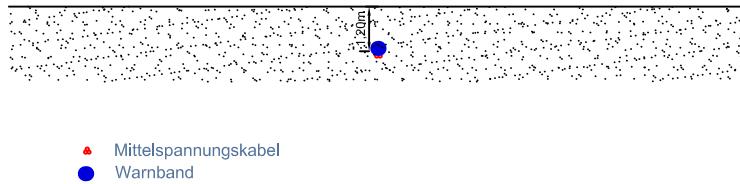

## Parallelverlegung Gewässergraben/ verrohrter Graben

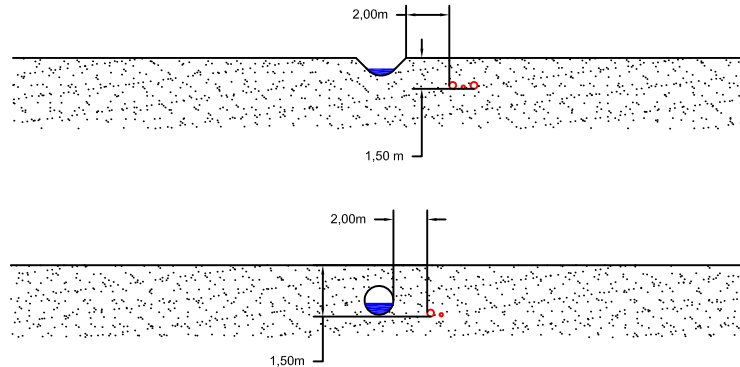


## Kreuzung Gewässergraben/ verrohrter Graben

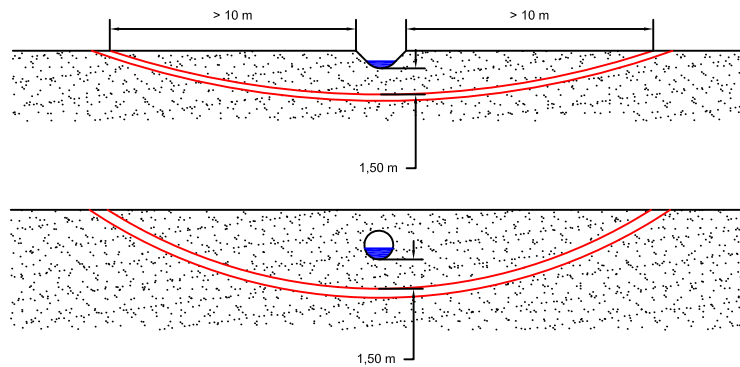

Bei Parallel und Kreuzungsverlegungen zu Gräben und verrohrten Gräben zu beachten:  
 Einzug Schutzrohr \_\_\_\_ x PE-HD \_\_\_\_ mit einem \_\_\_\_-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x\_\_\_\_mm<sup>2</sup>  
 und Verlegung Schutzrohr PE-HD \_\_\_\_ mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

## Knick

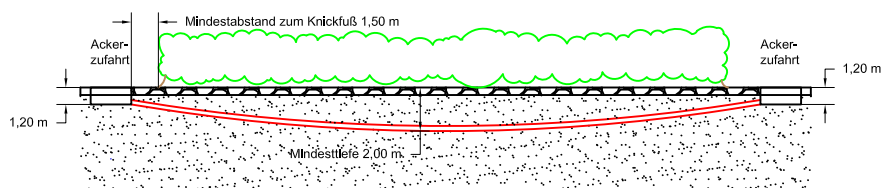

Einzug Schutzrohr 1x PE-HD 160 mit je einem 30-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x500mm<sup>2</sup>  
 und Verlegung Schutzrohr PE-HD 50 mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

|       |          |       |      |        |            |                  |
|-------|----------|-------|------|--------|------------|------------------|
|       |          |       |      |        |            | Maßstab:         |
|       |          |       |      |        |            | ohne Maßstab     |
|       |          |       |      |        |            | Ber.:            |
|       |          |       |      |        |            | Ort:             |
|       |          |       |      |        |            | Str.:            |
| 8.    |          |       |      | Datum  | Name       | Benennung:       |
| 7.    |          |       |      | Bearb. | 26.10.2018 | T. Heinke        |
| 6.    |          |       |      | Gepr.  |            |                  |
| 5.    |          |       |      | Norm   |            |                  |
| 4.    |          |       |      |        |            |                  |
| 3.    |          |       |      |        |            |                  |
| 2.    |          |       |      |        |            |                  |
| 1.    |          |       |      |        |            |                  |
| Zust. | Änderung | Datum | Name |        |            | Anl.- Nr: 15.1.9 |